


Szafa RACK 1 / 3 / 4
Zam. w pom. 1.09 – serwerownia

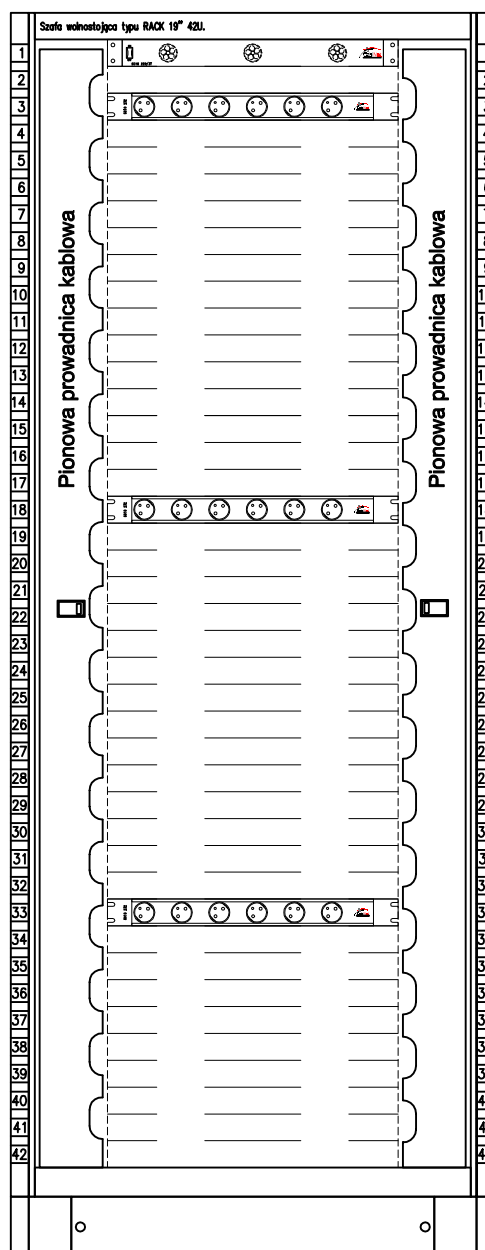

Panel 3 wentylatorowy z termostatem
19"/1U

19" listwa zasilająca 6-portowa bez włącznika
zamontowana na tylnych szynach RACK

19" listwa zasilająca 6-portowa bez włącznika
zamontowana na tylnych szynach RACK

19" listwa zasilająca 6-portowa bez włącznika
zamontowana na tylnych szynach RACK

Dopuszcza się montaż listew zasilających w innych lokalizacjach, w celu dopasowania punktów zasilających do urządzeń montowanych przez Inwestora.

 <p style="text-align: center;">PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz</p>			
Inwestor:		Branża:	
Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz		TELEKOMUNIKACYJNA	
Temat:		Data:	Faza:
Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy.		10.09.2019	PBW
Rysunek:		Nr zlecenia:	Skala:
Rozmieszczenie urządzeń w szafach RACK		05/2019	-
Projektował: inż. Jerzy Uhlenberg upr. nr DTT-TU/2131/01/U			Nr. rys. 8.1
Sprawdził: inż. Jacek Jelitto upr. nr 0868/97/U			
Opracował: mgr inż. Michał Wachowicz			