

Rozdzielnica naścienna:
XL3 400 IP55
1115x655x215
Produkcji: Legrand

Pi ośw. = 0,5kW
Pi gn. = 5kW
Pi odb. = 22,5kW


Pi = 28kW

Ps = 20kW

Ib = 35A

UWAGA:

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.

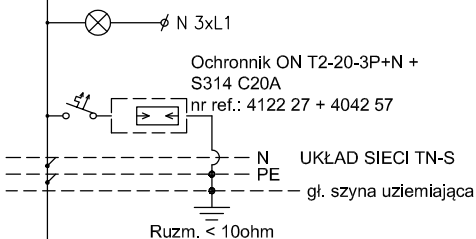

FR303 100A
nr ref.: 4064 69

WLZ

N2XH-J 5x16mm²

Projektowany rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R303 35A zamontować w istniejącej Rozdzielnicy Głównej

Nazwa obiektu budowlanego:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYCIELINIE		
Adres obiektu budowlanego:	Mycielin 42a, 62-831 Korzeniew, gmina Mycielín, działka nr 299/3		
Tytuł (nazwa) rysunku:	Schemat Projektowanej Wymiany Istniejącej Rozdzielnicy Kotłowni RK	Skala rysunku:	-
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność:	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	inż. Wojciech Majewski	107/91	02.2022
branża: elektryczna	Specjalność instalacyjno-inżynierska		
Sprawdzający:	-	-	
branża: -	-	-	