

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ Nr RH/BP/001550/19

 zawarta w dniu 29.11.2019 pomiędzy:

TAURON Ciepło spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000396345 - Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice - Wschód, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 1 104 348 500 zł, posiadającą NIP 9542732017, zwaną dalej DOSTAWCĄ, reprezentowaną przez:

JACEK UHRYN - PREZES ZARZĄDU
STANOMIR BIBAŁA - WICEPREZES ZARZĄDU

a

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, posiadająca NIP 634 243 93 34 oraz Regon 277620860, zwana w dalszej części ODBIORCĄ, reprezentowaną przez:

Rektor – prof. Dr hab. Antoni Cygan

o następującej treści:

Umowę zawiera się w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz.92); Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988)

Postanowienia ogólne

Użyte w umowie określenia oznaczają:

1. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
2. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
3. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
4. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
5. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
6. obiekt – budynek lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
7. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
8. moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu
9. zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji
10. tabela regulacyjna – przedstawioną w postaci tabeli lub na wykresie zależność temperatury nośnika ciepła od warunków atmosferycznych,
11. warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę wody
12. zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

Przedmiot umowy
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zwiększenie mocy cieplnej dla budynku użyteczności publicznej, przyłączonego do sieci ciepłowniczej będącej własnością TAURON Ciepło sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach na działce geodezyjnej nr 47/3, wchodzącej w skład nieruchomości o księdze wieczystej nr KA1K/00046145/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód do sieci ciepłowniczej stanowiącej własność i znajdującej się w eksploatacji DOSTAWCY w związku z planowanym zawarciem umowy kompleksowej dostawy ciepła.
2. Charakterystyka obiektu:

a) moc obecnie:

Kubatura obiektu		[m ³]
Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Moc przyłączeniowa wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi do 29.09.2020 r.		
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,120	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość średnia	---	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	---	--- [MW]
Łączna moc zamówiona	0,120	--- [MW]

b) moc docelowo:

Etap 1

Kubatura obiektu		[m ³]
Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Moc przyłączeniowa wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 30.09.2020 r. do 29.09.2021 r.		
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,150	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość średnia	---	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	0,035	--- [MW]
Łączna moc zamówiona	0,185	--- [MW]

Etap 2

Kubatura obiektu		[m ³]
Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Moc przyłączeniowa wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 30.09.2021 r.		
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,200	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość średnia	---	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	0,065	--- [MW]
Łączna moc zamówiona	0,265	--- [MW]

3. ODBIORCA oświadcza, że posiada tytuł prawny do wymienionego w ust. 1 obiektu w postaci prawa własności.

Zakres robót
§ 2

Realizacja przedmiotu umowy obejmuje:

PRACE PROJEKTOWE W ZAKRESIE:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej węzła cieplnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
2. Opracowanie projektu modułu przyłączeniowego.

PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE W ZAKRESIE:

3. Przebudowa modułu przyłączeniowego zgodnie z projektem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Demontaż istniejącego regulatora przepływu.
5. Przebudowa węzła cieplnego zgodnie z dokumentacją techniczną, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonanie podłączenia od zaworu odcinającego do wężła ciepłego.
7. Zabezpieczenie pomieszczenia, w którym zainstalowany będzie układ pomiarowo-rozliczeniowy przed dostępem osób nieupoważnionych i uszkodzeniem będących własnością DOSTAWCY urządzeń, armatury rurociągów w tym również założonych przez DOSTAWCĘ plomb na układzie pomiarowo-rozliczeniowym.

Zobowiązania Stron **§ 3**

1. ODBIORCA wykona zobowiązania wymienione w § 2 ust. 1, 4, 5, 6, 7 zgodnie z uzyskanymi warunkami podłączenia.
2. DOSTAWCA wykona zobowiązania wymienione w § 2 ust. 2, 3 w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 Umowy, pod warunkiem dostarczenia przez ODBIORCĘ rzutu pomieszczenia, w którym docelowo będzie znajdować się układ pomiarowo-rozliczeniowy, przed podjęciem prac projektowych tj. najpóźniej 14 dni po podpisaniu niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia ww. rzutu przedłużeniu może ulec termin realizacji prac przez DOSTAWCĘ. W tym przypadku DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. ODBIORCA w przypadku zmiany terminu wskazanego w § 4 ust. 1 lit. b) oraz § 4 ust. 2 lit. b) na wcześniejszy, powiadomi DOSTAWCĘ w terminie co najmniej 4 miesiące przed terminem określonym w § 4 ust. 1 lit. b) i § 4 ust. 2 lit. b). W przypadku przekroczenia tego terminu DOSTAWCA zastrzega możliwość przedłużenia prac, do których jest zobowiązany. W takim przypadku DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. W przypadku zmiany wielkości mocy zamówionej przez ODBIORCĘ w trakcie realizacji przez DOSTAWCĘ zakresu robót wskazanych w ust. 2, DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zobowiązań wskazanych w ust. 2 o czas konieczny na realizację zmienionego zakresu robót i w tym zakresie DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zwłaszcza w zakresie niedotrzymania terminów realizacji prac wskazanych w § 4 ust. 1.

Termin realizacji prac **§ 4**

1. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2, 3 przez DOSTAWCĘ:
 - a) rozpoczęcie robót: do dnia 31.07.2020 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania ciepła: do dnia 01.10.2020 r.
 - c) przeprowadzenie prób końcowych: do dnia 01.10.2020 r.
 - d) rozpoczęcie dostaw ciepła do ODBIORCY: do dnia 01.10.2020 r.
 - e) zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru do dnia: do dnia 01.10.2020 r.
2. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1, 4, 5, 6, 7 przez ODBIORCĘ:
 - a) przekazanie pomieszczenia pod zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego: do dnia 31.07.2020 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do odbioru ciepła: do dnia 01.10.2020 r.
 - c) rozpoczęcie poboru ciepła od DOSTAWCY: do dnia 01.10.2020 r.
3. Termin wykonania zobowiązań przez DOSTAWCĘ ulega przedłużeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od DOSTAWCY uniemożliwiających mu wykonanie zobowiązań (np. warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, uwarunkowania terenowo - prawne), o okres trwania przeszkód w wykonaniu zobowiązań. Wyłącza to odpowiedzialność odszkodowawczą DOSTAWCY.

Odbiory prac **§ 5**

1. Próby i odbiory (częściowe oraz końcowe) robót przeprowadzonych przez ODBIORCĘ prowadzone będą w trakcie realizacji przedmiotu umowy w obecności uprawnionego przedstawiciela DOSTAWCY, poinformowanego w formie pisemnej z 3-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o terminie próby bądź odbioru.
2. Odbiory będą przeprowadzane z udziałem przedstawicieli Stron umowy.
3. Do nadzoru nad próbami i odbiorami, o których mowa w ust. 1 Strony wyznaczają:
 - a) Po stronie ODBIORCY: Adrian Krawczyk tel. 882 176 394
 - b) Po stronie DOSTAWCY: Grzegorz Gdula tel. 608 698 756
4. Zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania i poboru ciepła, zostanie potwierdzone Protokołem na obowiązującym druku DOSTAWCY.
5. Odbiór końcowy dokonany będzie przez Strony i potwierdzony Protokołem odbioru na obowiązującym druku DOSTAWCY.

Granica własności i eksploatacji

§ 6

1. Granicę własności stanowią będą zawory odcinające za układem pomiarowo — rozliczeniowym. Zawory stanowią własność Dostawcy.
2. Granica własności stanowią będzie jednocześnie granicę eksploatacji.

Całkowity koszt wykonania przyłącza

§ 7

1. Całkowity koszt wykonania prac wymienionych w § 2 ust. 2, 3 umowy wynosi:

Netto	40 000,00 zł
-------	--------------

(słownie: czterdzieści tysięcy zł netto). Do w/w kwoty zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

2. ODBIORCA nie ponosi kosztów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Udostępnianie nieruchomości przez ODBIORCĘ dla DOSTAWCY

§ 8

1. Odbiorca zapewni DOSTAWCY nieodpłatnie, swobodny dostęp do sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych w każdym czasie w celu dokonania remontu, konserwacji lub usunięcia awarii.
2. Odbiorca udostępni DOSTAWCY nieodpłatnie dostęp do pomieszczeń, w których zlokalizowany będzie układ pomiarowo — rozliczeniowy celem dokonywania odczytów wskazań urządzeń pomiarowo — rozliczeniowych oraz przeprowadzenia regulacji dostaw ciepła, jak też w każdym przypadku konieczności dokonania konserwacji, przeglądu lub naprawy urządzeń, armatury, rurociągów będących własnością DOSTAWCY.

Umowa kompleksowa dostawy ciepła

§ 9

1. ODBIORCA zobowiązuje się do zawarcia aneksu do umowy kompleksowej dostawy ciepła obowiązującego od dnia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) i § 4 ust. 2 lit. b) na moc zamówioną w łącznej wysokości określonej w § 1 ust. 2 lit. b) za cenę zgodną z obowiązującą wówczas Taryfą dla Ciepła DOSTAWCY, z dodatkowym zastrzeżeniem nie zmniejszania mocy przez okres 6 lat.
2. ODBIORCA zobowiązuje się do poboru ciepła z sieci ciepłowniczej DOSTAWCY przez okres nie krótszy niż 6 lat liczony od daty o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b) i § 4 ust. 2 lit. b).

Niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, rozwiązanie umowy

§ 10

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez ODBIORCĘ prac o których mowa w § 3 ust. 1 w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2, ODBIORCA zobowiązany jest zapłacić DOSTAWCY karę umowną w wysokości 50 zł brutto (słownie brutto: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień wystąpienia opóźnienia wynikającego z niewykonania lub nienależytego wykonania w/w prac. W takim przypadku termin wykonania zobowiązań przez DOSTAWCĘ może ulec przedłużeniu o czas opóźnienia z wyłączeniem odpowiedzialności DOSTAWCY.
2. W przypadku co najmniej 30-dniowego opóźnienia w w/w pracach, za które odpowiada ODBIORCA, DOSTAWCA może wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania prac, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, DOSTAWCA jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności, a ODBIORCA jest zobowiązany zapłacić karę umowną naliczoną zgodnie z ust.3.
3. W przypadku odstąpienia przez ODBIORCĘ od umowy bądź rozwiązania umowy przez DOSTAWCĘ na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez ODBIORCĘ prac, ODBIORCA zobowiązany jest zapłacić DOSTAWCY karę umowną:
 - a) przed rozpoczęciem robót w wysokości rzeczywiście poniesionych przez DOSTAWCĘ kosztów i utraconych korzyści nie mniej jednak niż 50 % kosztów brutto, o których mowa w § 7 oraz rocznych opłat stałych za moc zamówioną,
 - b) po rozpoczęciu robót w wysokości rzeczywiście poniesionych przez DOSTAWCĘ kosztów i utraconych korzyści nie mniej jednak niż 100% kosztów brutto, o których mowa w § 7 oraz rocznych opłat stałych za moc zamówioną.
4. Za opóźnienie terminu rozpoczęcia dostaw ciepła:
 - a) z winy DOSTAWCY, ODBIORCA otrzyma bonifikatę w wysokości obliczonej zgodnie z § 39 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło,

- b) z winy ODBIORCY, DOSTAWCA otrzyma karę umowną w wysokości utraconych wpływów z opłaty stałej za moc zamówioną oraz usługi przesyłowe zgodnie z każdorazową obowiązującą Taryfą dla Ciepła zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki.
5. W przypadku nie wywiązania się ODBIORCY lub jego następców prawnych, czy osób trzecich, na które przeszły zobowiązania wynikające bądź z niniejszej umowy bądź z umowy kompleksowej dostawy ciepła, z zobowiązań wynikających z § 9, ODBIORCA zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej z tytułu braku wpływu należności z tytułu tzw. opłat stałych w wysokości stanowiącej iloczyn miesięcy pozostałych do wywiązania się ze zobowiązania, o którym mowa w § 9 i stawki opłaty stałej na dzień, w którym nastąpiło naruszenie zobowiązań § 9.
 6. W razie, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej zastrzeżonej w ust. 1, 4, 5, 6, 7 każda ze Stron ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 7. ODBIORCA ma obowiązek na bieżąco informować, w formie pisemnej, DOSTAWCĘ o wszelkich zmianach inwestycyjnych, które mogłyby mieć wpływ na terminowe i należyte wykonanie Umowy.
 8. ODBIORCA oświadcza, że jest podatnikiem VAT, NIP **634 243 93 34**.
 9. Należności wynikające z niniejszej umowy płatne są w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu księgowego na konto DOSTAWCY wskazane na dokumencie.
 10. Datę wpływu na konto DOSTAWCY przyjmuje się jako datę zapłaty.
 11. Opóźnienie w zapłacie ustalonej należności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postanowienia końcowe § 11

1. Strony zobowiązują się do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za koordynację, kontrolę wykonania prac do dnia rozpoczęcia wykonywania prac wynikających z niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie obowiązywania umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny w Katowicach.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego chyba, że obowiązujące Prawo Energetyczne i odpowiednie przepisy wykonawcze przewidują inaczej.
5. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zachowuje swoją moc w całości, w przypadku gdy w okresie jej obowiązywania, dojdzie do połączenia się TAURON Ciepło sp. z o.o. z inną Spółką.
6. Załącznikiem do niniejszej umowy jest Klauzula informacyjna TAURON Ciepło sp. z o.o.
7. Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ODBIORCA


REKTOR
prof. dr hab. Antoni Cygan


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH


40-074 Katowice, ul. Raciborska 37

NIP: 634-24-39-334, tel./fax (+4832) 7587-701

(2)

DOSTAWCA


TAURON Ciepło sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Jacek Urbani

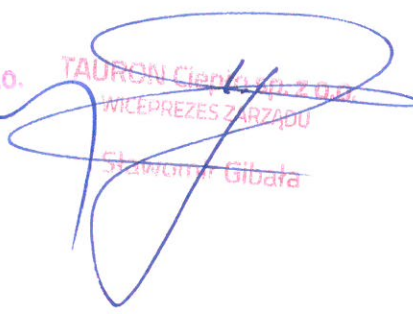
TAURON Ciepło sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
Sławomir Gibała


Rada Prawny

mgr Andrzej Oświęcimski
(Kt 1279)

TAURON Ciepło sp. z o.o.
Dyrektor
Departamentu Rynku
Aldona Gmyrek

BIURO HANDLOWEGO
Piotr Staszczek

Rada Prawny



Klauzula informacyjna TAURON Ciepło sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z siedzibą w Katowicach, 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 49, NIP: 9542732017, REGON: 242734832, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000396345, Kapitał zakładowy: 1 104 348 500 zł.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: tc.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Ciepło sp. z o.o., 40-301 Katowice ul. Siemianowicka 60.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
 - a) analizy zagadnienia wydania warunków przyłączenia lub odmowy wydania warunków przyłączenia [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa] – przez okres rozpatrywania wniosku do czasu wydania warunków lub odmowy ich wydania;
 - b) zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający ewentualne zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy. [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
 - c) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
4. **Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.**
Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
 - a) **Prawo dostępu do danych osobowych.** Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, (jeśli występuje).
 - b) **Prawo do sprostowania danych.** Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 - c) **Prawo do usunięcia danych** (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
 - Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 - sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
 - przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
 - musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:
 - dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
 - dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
 - z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
 - dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
 - do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 - d) **Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.** Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
 - jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

- jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 - jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
 - jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
- Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.:
- za Państwa zgodą;
 - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 - w celu ochrony praw innej osoby; lub
 - z uwagi na ważne względy interesu publicznego
- e) **Prawo do przeniesienia danych**
Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
 - dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
- pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
 - mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl;
 - telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
- Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi, co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
7. **Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.** Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
- a) Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
- Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 - Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie zapłaty;
 - Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
- b) Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
- TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., przetwarzająca dane osobowe w systemach informatycznych, na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy TAURON Ciepło a TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.;
 - Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
 - Podmioty świadczące usługi Contact Centre oraz punkty partnerskie świadczące usługi pośrednictwa sprzedaży;
 - Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta;
 - Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 - Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
- w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia, a brak ich podania uniemożliwi nam zawarcie umowy.

Słownik.

Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, w tym TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tekst rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo.

Katowice, dn.02.08.2019r.

 Akademia Sztuk Pięknych
 w Katowicach
 ul. Raciborska 37
 40-074 Katowice

**Warunki nr 151/2019 przyłączenia do sieci ciepłowniczej
 węzła ciepłego zasilającego obiekt
 przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach.**

W odpowiedzi na Państwa wniosek wydajemy warunki przyłączenia węzła ciepłego zasilającego obiekt jw. o następującym zapotrzebowaniu mocy zamówionej:

Rodzaj potrzeb ciepłych	Moc cieplna w sezonie grzewczym [kW]		Moc cieplna poza sezonem [kW]	
	Moc cieplna Obecna	Moc cieplna Docelowa	Moc cieplna Obecna	Moc cieplna Docelowa
Centralne ogrzewanie	120	200	-	-
Ciepła woda użytkowa – wartość średnia	-	-	-	-
Ciepła woda użytkowa – wartość maks. godz.	-	-	-	-
Wentylacja	-	65	-	-
Klimatyzacja	-	-	-	-
Cele technologiczne	-	-	-	-
ŁĄCZNA MOC ZAMÓWIONA	120	265	-	-

I. Ogólne warunki przyłączenia:

1. Ciepło będzie dostarczane ze źródła „Ciepłownia Wujek” poprzez istniejące przyłącze 2xDn65.
2. Granicę własności i eksploatacji określa umowa przyłączeniowa.
3. Parametry czynnika grzewczego

a) woda gorąca:

- w sezonie grzewczym: 135/70 °C

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższych latach planujemy zmianę parametrów nośnika ciepła do wartości 125/60°C – fakt ten prosimy uwzględnić w wykonywanych projektach

b) sieć czynna w sezonie grzewczym

c) źródło prowadzi regulację jakościowo-ilościową w ciągu sezonu grzewczego zgodnie z tabelą regulacyjną/ latem temperatura wody stała

d) ciśnienie dyspozycyjne na wejściu do obiektu:

/ sezon grzewczy/

$P_z = 0,935 \text{ MPa}$

$P_p = 0,595 \text{ MPa}$

$\Delta P_{\max} = 0,340 \text{ MPa}$

e) urządzenia w węźle cieplnym wraz z „modułem przyłączeniowym” należy zaprojektować dla min. ciśnienia dyspozycyjnego w miejscu podłączenia do sieci ciepłowniczej: $\Delta P_{\min} = 0,150 \text{ MPa}$. Należy również dokonać obliczeń sprawdzających dobór urządzeń dla ciśnienia ΔP_{\max} .

6. Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła dostarczonego do węzła cieplnego przy zamówionej mocy cieplnej i obliczeniowych parametrach na zasilaniu i powrocie $T_z/T_p = 135/70^\circ\text{C}$ określonych w tabeli regulacyjnej, wynosi $G = 3,65 \text{ m}^3/\text{h}$.
7. Moduł przyłączeniowy wraz z urządzeniami będzie stanowił własność TAURON Ciepło sp. z o. o. Opracowanie dokumentacji technicznej modułu przyłączeniowego wraz z urządzeniami na zlecenie i koszt TAURON Ciepło sp. z o. o.
8. Na etapie opracowywania dokumentacji modułu przyłączeniowego i węzła cieplnego należy wzajemnie skoordynować prowadzone prace projektowe.

II. Szczegółowe warunki przyłączenia:

1. Podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej należy wykonać w sposób pośredni – poprzez wymiennikowy węzeł cieplny oraz moduł przyłączeniowy w skład, którego wchodzi: ultradźwiękowy licznik ciepła zamontowany na zasilaniu, zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu zamontowany na powrocie, filtry, armatura odcinająca, manometry i termometry i moduł telemetryczny. Węzeł cieplny z odrębnymi wymiennikami dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji.
 2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy jest elementem modułu przyłączeniowego.
 3. Zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu zapewniający cichą i stabilną pracę z zachowaniem warunków stopnia otwarcia, prędkości czynnika grzewczego i braku kawitacji w całym zakresie zmian potrzeb cieplnych odbiorców zarówno w okresie zimy i lata. W przypadku braku możliwości spełnienia w/w warunków należy zaprojektować zawory w układzie równoległym pracujące odrębnie dla zimy i lata.
 4. Regulacja ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych nastąpi poprzez zawór automatycznej regulacji sterowany regulatorem „pogodowym” zgodnie z tabelą regulacyjną.
 5. Rejestrowanie i kontrolowanie parametrów nośnika ciepła oraz ilości ciepła dostarczanego do węzła cieplnego będzie realizowane przez przelicznik ultradźwiękowego licznika ciepła.
 6. Węzeł cieplny będzie zawierać układ pomiarowy służący do rozliczeń ilości wody do napełniania oraz uzupełniania instalacji odbiorczej. Bezpośredni sposób uzupełniania instalacji.
 7. Urządzenia węzła cieplnego powinny być właściwie dobrane przez projektanta i pracować poprawnie ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki i zaspokojenia potrzeb cieplnych instalacji odbiorczej przez cały okres dostawy ciepła z węzła.
- III. W sprawie szczegółowych wymagań niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej należy zapoznać się z wytycznymi do projektowania obowiązującymi w TAURON Ciepło sp. z o.o. umieszczonymi na stronie internetowej.
- IV. Wszystkie projekty związane z gospodarką ciepłem należy uzgodnić z TAURON Ciepło sp. z o. o. pod względem eksploatacyjnym.
- V. Wydane warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
- VI. Związane z parametrami technicznymi pracy sieci ciepłowniczej techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii cieplnej podlegają ponownej weryfikacji przez TAURON Ciepło sp. z o.o. na dzień zawarcia umowy o przyłączenie do sieci (art. 7 ust. 1 Prawa energetycznego)

Jednocześnie, zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. 2007, Nr 16, poz. 92), w załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Łączymy wyrazy szacunku

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PRZESYŁU
Piotr Zalewski

Załączniki:

1. tabela regulacyjna nośnika ciepła
2. projekt umowy przyłączeniowej

Autor pisma:

Katarzyna Maciejewska
Tel. 516 110 177

Katarzyna Maciejewska

GŁÓWNY SPECJALISTA KOORDYNATOR
KIEROWNIK SEKCJI WSPARCIA
BIURO PLANOWANIA I NADZORU PRZESYŁU

Grażyna Myśliwiec

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice
tel. +48 32 663 83 99
fax +48 32 663 83 13

NIP: 954 273 20 17, REGON: 242734832
Kapitał zakładowy (wpłacony): 1.104.348.500,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000396345

www.tauron-cieplo.pl

SYGNATURA.

OWWB-135/70/65/60-0-(09-2011)



Tabela regulacyjna temperatur
dla węzłów cieplnych pośrednich i bezpośrednich
zasilanych z sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło S.A.


tabela obowiązuje od sezonu grzewczego 2011/2012

współczynnik ϕ	Temperatura zewnętrzna °C	Temperatura zasilania °C	Temperatura powrotu		
			węzeł cieplny pośredni c.o °C	węzeł cieplny bezpośredni c.o °C	węzeł cieplny pośredni dwufunkcyjny °C
1,00	-20	135,0	70,0	65,0	60,0
0,98	-19	132,1	69,0	64,0	59,3
0,95	-18	129,1	67,9	63,0	58,5
0,93	-17	127,2	67,2	62,4	58,0
0,90	-16	124,3	66,2	61,4	57,3
0,88	-15	122,3	65,5	60,7	56,8
0,85	-14	119,4	64,5	59,7	56,0
0,83	-13	116,4	63,4	58,7	55,3
0,80	-12	113,5	62,4	57,8	54,5
0,78	-11	110,6	61,4	56,8	53,8
0,75	-10	108,6	60,7	56,1	53,3
0,73	-9	105,7	59,6	55,1	52,5
0,70	-8	102,8	58,6	54,1	51,8
0,68	-7	99,8	57,5	53,1	51,0
0,65	-6	97,9	56,9	52,5	50,5
0,63	-5	94,9	55,8	51,5	49,8
0,60	-4	92,0	54,8	50,5	49,1
0,58	-3	90,1	54,1	49,8	48,6
0,55	-2	87,1	53,0	48,9	47,8
0,53	-1	84,2	52,0	47,9	47,1
0,50	0	81,3	51,0	46,9	46,3
0,48	1	79,3	50,3	46,2	45,8
0,45	2	76,4	49,2	45,2	45,1
0,43	3	73,4	48,2	44,2	44,3
0,40	4	70,5	47,2	45,4	43,6
0,38	5	68,6	46,5	44,8	43,1
0,35	6	65,6	45,4	43,9	42,3
0,33	7	65,0	46,7	45,3	43,9
0,30	8	65,0	48,0	46,7	45,3
0,28	9	65,0	49,9	48,7	47,5
0,25	10	65,0	51,7	50,7	49,7
0,23	11	65,0	53,6	52,8	51,9
0,20	12	65,0	54,9	54,1	53,3

i powyżej

Tauron Ciepło sp. z o.o.

2019-03-01 07:57:20

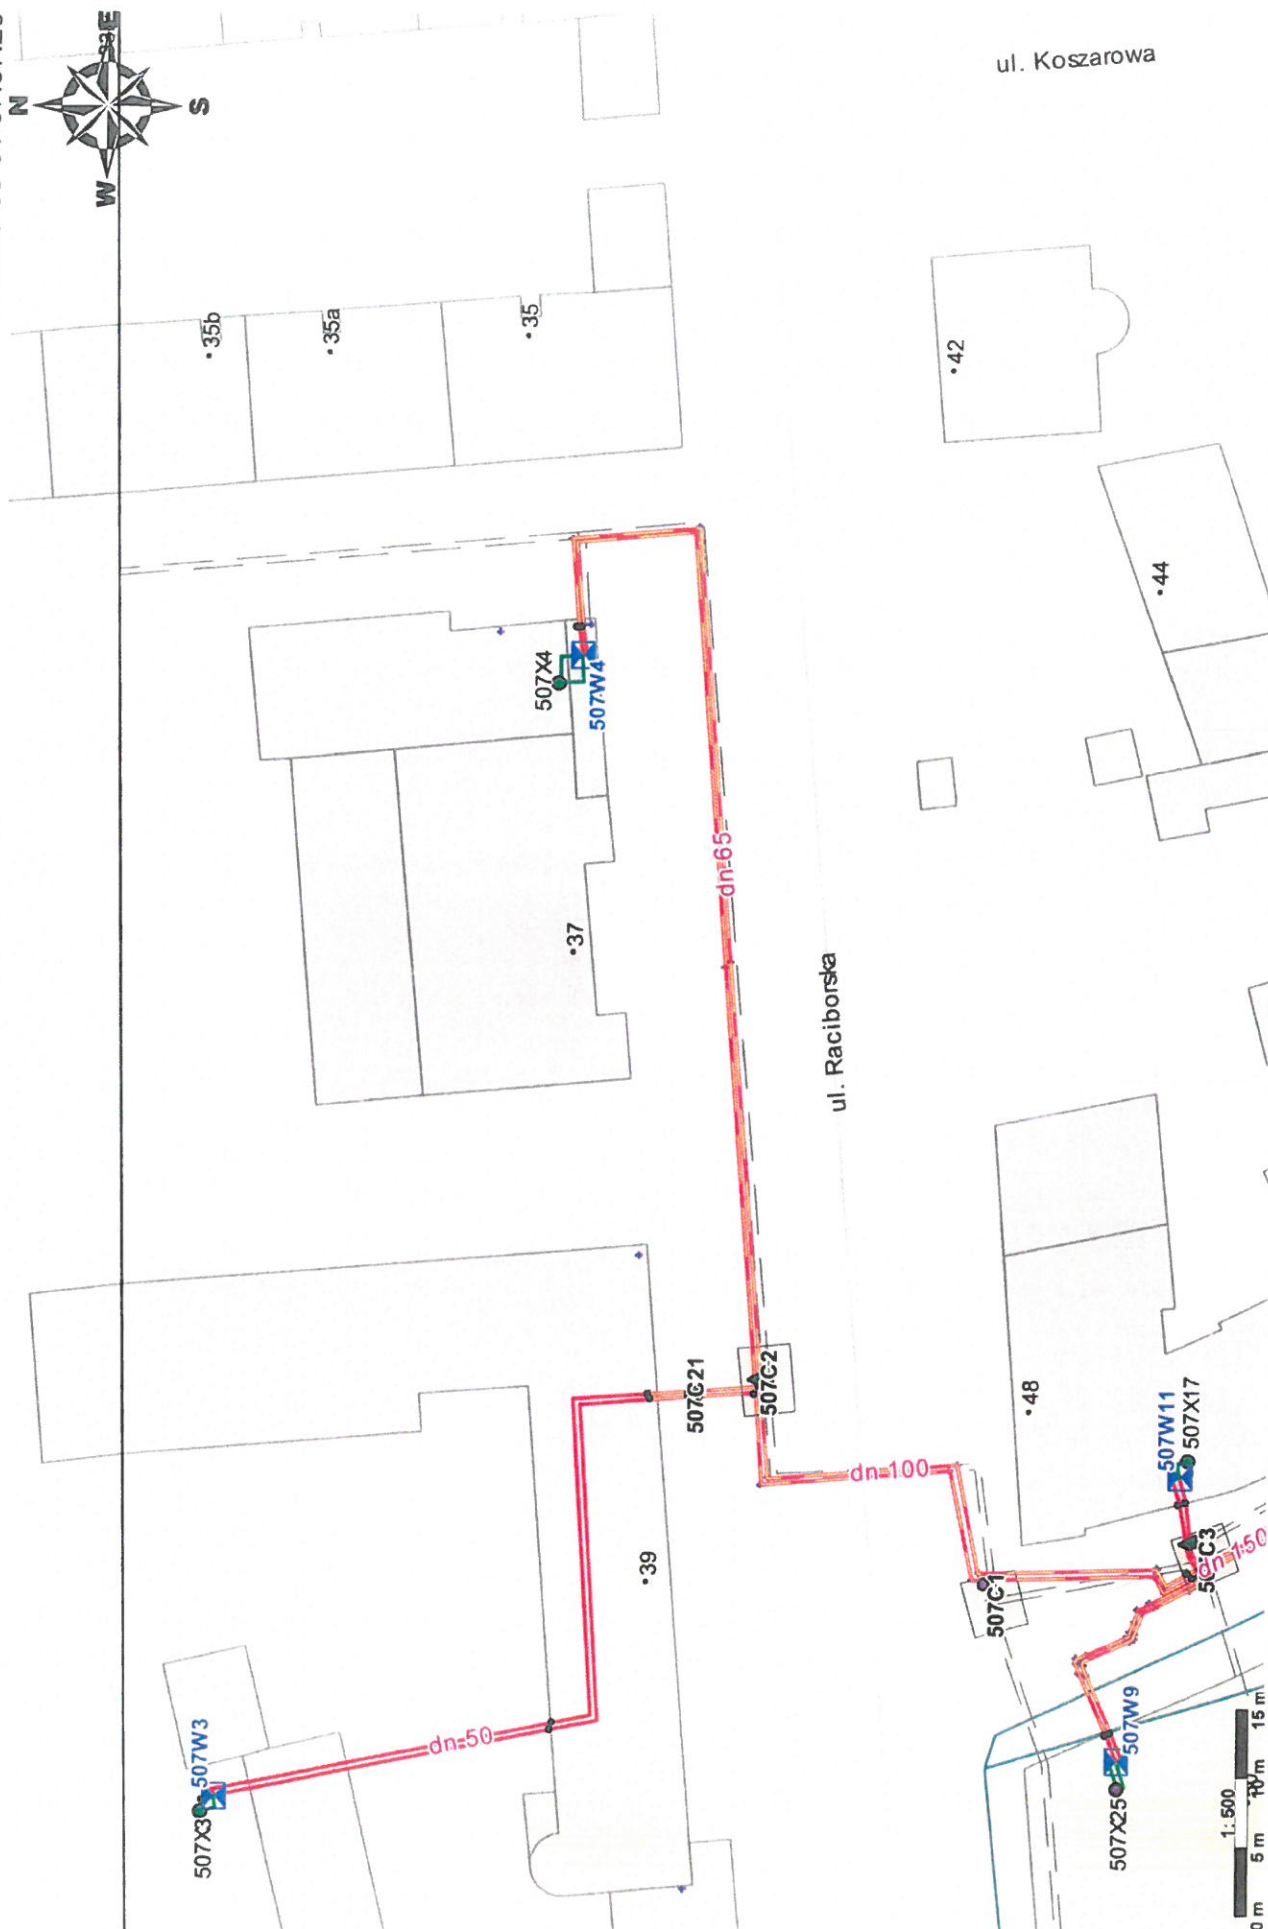

ANEKS nr 1
z dnia 24.09.2020 r.

do umowy nr RH/BP/001550/19 o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu zlokalizowanego przy
ul. Raciborskiej 37 w Katowicach zawartej w dniu 29.11.2019 r. pomiędzy:

TAURON Ciepło spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000396345 - Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice - Wschód, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 1 104 348 500 zł, posiadającą NIP 9542732017, zwaną dalej DOSTAWCĄ, reprezentowaną przez:

JACEK UMRYN - PREZES ZARZĄDU

STANOMIR GIBAŁA - WICEPREZES ZARZĄDU

a

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, posiadająca NIP 634 243 93 34 oraz Regon 277620860, zwana w dalszej części ODBIORCĄ, reprezentowaną przez:

REKTORA - DR HAB. GRZEGORZ HANDEBERG

Strony wzajemnie postanawiają, iż wprowadzają do umowy następujące zmiany.

§ 1

§ 1, ust. 2, który miał brzmienie:

2. Charakterystyka obiektu:

a) moc obecnie:

Kubatura obiektu		[m ³]
Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Moc przyłączeniowa wynikająca z potrzeb ciepłych wynosi do 29.09.2020 r.		
Rodzaje potrzeb ciepłych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,120	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość średnia	---	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	---	--- [MW]
Łączna moc zamówiona	0,120	--- [MW]

b) moc docelowo:

Etap 1

Kubatura obiektu		[m ³]
Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Moc przyłączeniowa wynikająca z potrzeb ciepłych wynosi od 30.09.2020 r. do 29.09.2021 r.		
Rodzaje potrzeb ciepłych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,150	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość średnia	---	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	0,035	--- [MW]
Łączna moc zamówiona	0,185	--- [MW]

Etap 2

Kubatura obiektu		[m ³]
Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Moc przyłączeniowa wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 30.09.2021 r.		
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,200	---
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość średnia	---	---
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	---
Wentylacja	0,065	---
Łączna moc zamówiona	0,265	---

otrzymuje brzmienie:

2. Charakterystyka obiektu:

a) moc obecnie:

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi do 30.09.2021 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,120	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	768	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,120	---
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	---
Wentylacja	---	---
Potrzeby technologiczne	---	---

b) moc docelowo:

Etap 1

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 01.10.2021 r. do 29.09.2022 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,185	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 184	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,150	---
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	---
Wentylacja	0,035	---
Potrzeby technologiczne	---	---

Etap 2

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 30.09.2022 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,265	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 696	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,200	---
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	---
Wentylacja	0,065	---
Potrzeby technologiczne	---	---

Określenie w § 1 ust. 2 (powyżej) wielkości potrzeb cieplnych w sezonie grzewczym oraz poza sezonem grzewczym ma charakter informacyjny i służy jedynie określeniu wielkości przepływów w sezonie grzewczym i poza sezonem. Podstawą rozliczeń z Odbiorcą jest wielkość zamówionej mocy cieplnej.

§ 2

§ 4, ust. 1, 2, które miały brzmienie:

1. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2, 3 przez DOSTAWCĘ:
 - a) rozpoczęcie robót: do dnia 31.07.2020 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania ciepła: do dnia 01.10.2020 r.
 - c) przeprowadzenie prób końcowych: do dnia 01.10.2020 r.
 - d) rozpoczęcie dostaw ciepła do ODBIORCY: do dnia 01.10.2020 r.
 - e) zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru do dnia: do dnia 01.10.2020 r.
2. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1, 4, 5, 6, 7 przez ODBIORCĘ:
 - a) przekazanie pomieszczenia pod zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego: do dnia 31.07.2020 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do odbioru ciepła: do dnia 01.10.2020 r.
 - c) rozpoczęcie poboru ciepła od DOSTAWCY: do dnia 01.10.2020 r.

otrzymują brzmienie:

1. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2, 3 przez DOSTAWCĘ:
 - a) rozpoczęcie robót: do dnia 02.08.2021 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania ciepła: do dnia 01.10.2021 r.
 - c) przeprowadzenie prób końcowych: do dnia 01.10.2021 r.
 - d) rozpoczęcie dostaw ciepła do ODBIORCY: do dnia 01.10.2021 r.
 - e) zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru do dnia: do dnia 01.10.2021 r.
2. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1, 4, 5, 6, 7 przez ODBIORCĘ:
 - a) przekazanie pomieszczenia pod zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego: do dnia 02.08.2021 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do odbioru ciepła: do dnia 01.10.2021 r.
 - c) rozpoczęcie poboru ciepła od DOSTAWCY: do dnia 01.10.2021 r.

§ 3

Aneks sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ODBIORCA

REKTOR
DR HAB. CZEZEGORZ HAŃDEREK, PROF. ASP

DOSTAWCA

TAURON Ciepło sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU

Sławomir Gibała

TAURON Ciepło sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Jacek Uhryn

Rada Prawny

mgr Anarzej Oświecimski
(Kt 1279)

Rada Prawny

Łukasz Szygocki



ANEKS nr 2
z dnia 09.12.2021 r.

do umowy nr RH/BP/001550/19 (z Aneksem nr 1 z dnia 24.09.2020 r.) o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach zawartej w dniu 29.11.2019 r. pomiędzy:

TAURON Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000396345 - Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice - Wschód, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 1 104 348 500 zł, posiadającą NIP 9542732017, zwaną dalej DOSTAWCĄ, reprezentowaną przez:

NOJCIECH FRANK - WICEPREZES ZARZĄDU

JERZY KUCIŃSKI - WICEPREZES ZARZĄDU

a

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, posiadająca NIP 634 243 93 34 oraz Regon 277620860, zwana w dalszej części ODBIORCĄ, reprezentowaną przez:

REKTORA - PROF. DR HAB. GREGORZ HANDEK

Strony wzajemnie postanawiają, iż wprowadzają do umowy następujące zmiany.

§ 1

§ 1, ust. 2, który miał brzmienie:

2. Charakterystyka obiektu:

a) moc obecnie:

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]	
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb ciepłych wynosi do 30.09.2021 r.			
Zamówiona moc cieplna	0,120	[MW]	
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	768	[GJ/rok]	
Rodzaje potrzeb ciepłych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym	
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,120	---	[MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	---	[MW]
Wentylacja	---	---	[MW]
Potrzeby technologiczne	---	---	[MW]

b) moc docelowo:

Etap 1

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb ciepłych wynosi od 01.10.2021 r. do 29.09.2022 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,185	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 184	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb ciepłych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,150	— [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	—	— [MW]
Wentylacja	0,035	— [MW]
Potrzeby technologiczne	—	— [MW]

Etap 2

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 30.09.2022 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,265	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 696	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,200	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	0,065	--- [MW]
Potrzeby technologiczne	---	--- [MW]

Określenie w § 1 ust. 2 (powyżej) wielkości potrzeb cieplnych w sezonie grzewczym oraz poza sezonem grzewczym ma charakter informacyjny i służy jedynie określeniu wielkości przepływów w sezonie grzewczym i poza sezonem. Podstawą rozliczeń z Odbiorcą jest wielkość zamówionej mocy cieplnej.

otrzymuje brzmienie:

2. Charakterystyka obiektu:

a) moc obecnie:

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi do 29.09.2022 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,120	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	768	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,120	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	---	--- [MW]
Potrzeby technologiczne	---	--- [MW]

b) moc docelowo:

Etap 1

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 30.09.2022 r. do 28.09.2023 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,185	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 184	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,150	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	0,035	--- [MW]
Potrzeby technologiczne	---	--- [MW]

Etap 2

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 29.09.2023 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,265	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 696	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,200	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	0,065	--- [MW]
Potrzeby technologiczne	---	--- [MW]

Określenie w § 1 ust. 2 (powyżej) wielkości potrzeb cieplnych w sezonie grzewczym oraz poza sezonem grzewczym ma charakter informacyjny i służy jedynie określeniu wielkości przepływów w sezonie grzewczym i poza sezonem. Podstawą rozliczeń z Odbiorcą jest wielkość zamówionej mocy cieplnej.

§ 2

§ 4, ust. 1, 2, które miały brzmienie:

1. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2, 3 przez DOSTAWCĘ:
 - a) rozpoczęcie robót: do dnia 02.08.2021 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania ciepła: do dnia 01.10.2021 r.
 - c) przeprowadzenie prób końcowych: do dnia 01.10.2021 r.
 - d) rozpoczęcie dostaw ciepła do ODBIORCY: do dnia 01.10.2021 r.
 - e) zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru do dnia: do dnia 01.10.2021 r.
2. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1, 4, 5, 6, 7 przez ODBIORCĘ:
 - a) przekazanie pomieszczenia pod zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego: do dnia 02.08.2021 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do odbioru ciepła: do dnia 01.10.2021 r.
 - c) rozpoczęcie poboru ciepła od DOSTAWCY: do dnia 01.10.2021 r.

otrzymują brzmienie:

1. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2, 3 przez DOSTAWCĘ:
 - a) rozpoczęcie robót: do dnia 05.09.2022 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania ciepła: do dnia 30.09.2022 r.
 - c) przeprowadzenie prób końcowych: do dnia 30.09.2022 r.
 - d) rozpoczęcie dostaw ciepła do ODBIORCY: do dnia 30.09.2022 r.
 - e) zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru do dnia: do dnia 30.09.2022 r.
2. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1, 4, 5, 6, 7 przez ODBIORCĘ:
 - a) przekazanie pomieszczenia pod zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego: do dnia 05.09.2022 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do odbioru ciepła: do dnia 30.09.2022 r.
 - c) rozpoczęcie poboru ciepła od DOSTAWCY: do dnia 30.09.2022 r.

§ 3

§ 9, który miał brzmienie:

1. ODBIORCA zobowiązuje się do zawarcia aneksu do umowy kompleksowej dostawy ciepła obowiązującego od dnia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) i § 4 ust. 2 lit. b) na moc zamówioną w łącznej wysokości określonej w § 1 ust. 2 lit. b za cenę zgodną z obowiązującą wówczas Taryfą dla Ciepła DOSTAWCY, z dodatkowym zastrzeżeniem nie zmniejszania mocy przez okres 6 lat.
2. ODBIORCA zobowiązuje się do poboru ciepła z sieci ciepłowniczej DOSTAWCY przez okres nie krótszy niż 6 lat liczony od daty o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b) i § 4 ust. 2 lit. b).

otrzymuje brzmienie:

1. ODBIORCA zobowiązuje się do zawarcia umowy kompleksowej dostawy ciepła obowiązującej od dnia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) i § 4 ust. 2 lit. b) a w przypadku wcześniejszego uruchomienia dostaw od dnia podpisania protokołu, o którym mowa poniżej na moc zamówioną w łącznej wysokości określonej w § 1 ust. 2 za cenę zgodną z obowiązującą wówczas Taryfą dla Ciepła DOSTAWCY, z dodatkowym zastrzeżeniem nie zmniejszania mocy przez okres 7 lat. DOSTAWCA na pisemny wniosek ODBIORCY dopuszcza możliwość rozpoczęcia dostaw ciepła przed datą wskazaną w § 4 ust. 1 lit. b) i § 4 ust. 2 lit. b) Umowy. W takim wypadku okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej będzie liczony od daty podpisania protokołu rozpoczęcia dostaw ciepła, a ODBIORCA od tej daty będzie obciążany opłatami za dostarczone ciepło i nośnik ciepła, opłatą za zamówioną moc cieplną oraz opłatami za usługi przesyłowe.
2. ODBIORCA zobowiązuje się do poboru ciepła z sieci ciepłowniczej DOSTAWCY przez okres nie krótszy niż 7 lat liczony od daty o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b) i § 4 ust. 2 lit. b) z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 zdanie 2 i 3.

§ 4

1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
2. Załącznikiem do niniejszego aneksu jest Klauzula informacyjna Tauron Ciepło sp. z o.o.
3. Aneks sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ODBIORCA

REKTOR

PROF. DR HAB. GRZEGORZ HAŃDEREK

**AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
W KATOWICACH**

40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
NIP: 634-24-39-334 tel. (+48 32) 758 77 01

(6)

DOSTAWCA

TAURON Ciepło sp. z o.o.

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Ryzak

TAURON Ciepło sp. z o.o.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jerzy Kuciński

Klauzula informacyjna TAURON Ciepło sp. z o.o.

proces przyłączenia do sieci ciepłowniczej



1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 49, NIP: 9542732017, REGON: 242734832, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000396345, Kapitał zakładowy: 1.104.348.500 zł.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e-mail: tc.iod@tauron-cieplo.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Ciepło sp. z o.o., 40-301 Katowice ul. Siemianowicka 60.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
 - a) udzielenia informacji o możliwości przyłączenia Państwa budynku do sieci ciepłowniczej lub zmiany sposobu jego zasilania w ciepło [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa] – przez okres rozpatrywania wniosku;
4. w przypadku dalszej kontynuacji procesu, także w celu opracowania warunków przyłączenia oraz projektu umowy o przyłączenie – przez czas niezbędny do opracowania wskazanych dokumentów [podstawa prawna art. 6 ust. 1c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku prawnego nałożonego przepisami prawa – ustawa prawo energetyczne];
 - b) w przypadku dalszej kontynuacji procesu, także w celu opracowania warunków przyłączenia oraz projektu umowy o przyłączenie - przez czas niezbędny do opracowania wskazanych dokumentów [podstawa prawna art. 6 ust. 1b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy] – dla przypadków realizacji przyłączenia, gdy klient nie posiada tytułu prawnego do przyłączanego obiektu;
 - c) w przypadku dalszej kontynuacji procesu, także w celu zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie - przed zawarciem umowy o przyłączenie i przez czas jej wykonywania [podstawa prawna art. 6 ust. 1b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
 - d) w przypadku dalszej kontynuacji procesu, także w celu monitorowania jakości realizacji procesu przyłączania do sieci w tym obsługi klienta – przez czas trwania realizacji procesu tj. od dnia złożenia wniosku do dnia zabudowy układu pomiarowo-rozliczeniowego [podstawa prawna art. 6 ust. 1b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy];
 - e) w przypadku zawarcia umowy przyłączeniowej odnoszącej się do obiektu/obiektów ujętego/ujętych w zakresie rzeczowym Projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej” (będącego częścią Programu Likwidacji Niskiej Emisji – PLNE), który to Projekt jest objęty dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności, udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, będziemy przetwarzali Państwa dane na potrzeby kontroli przedmiotowego Projektu – mogącej obejmować kontrolę umowy przyłączeniowej, o której mowa powyżej – przez okres realizacji ww. Projektu i okres zachowania jego trwałości, tj. do dnia 31.12.2029 r. [podstawa prawna art. 6 ust. 1c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku prawnego nałożonego przepisami prawa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020];
 - f) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna art. 6 ust. 1c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
 - g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];
 - h) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach e) i f) [podstawa prawna art. 6 ust. 1f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej];
 - i) realizacji usług wykonywanych na Państwa dodatkowe zlecenie. W tym celu będziemy przetwarzać dodatkowo dane osobowe podane przez Państwa w związku ze złożeniem zleceń na usługi dodatkowe – przez czas wykonywania dodatkowych usług [podstawa prawna art. 6 ust. 1b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy]. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego, oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) **prawo dostępu do danych osobowych,**
 - b) **prawo do sprostowania danych,**
 - c) **prawo do usunięcia danych** (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
 - d) **prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,**
 - e) **prawo do przeniesienia danych,**
 - f) **prawo do wniesienia sprzeciwu.**
6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
 - a) pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
 - b) mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl;

c) telefonicznie pod numerem: +48 32 606 0 606.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

7. **Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.** Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. **Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).**

Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zleceniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a) Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
- podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie zapłaty;
- podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
- w przypadku realizacji umowy w ramach Projektu Likwidacji Niskiej Emisji, Państwa dane mogą zostać udostępnione do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i innych instytucji biorących udział w udzielaniu dofinansowania, jedynie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów stawianych w celu otrzymania dofinansowania.

b) Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:

- TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., przetwarzająca dane osobowe w systemach informatycznych, na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy TAURON Ciepło a TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.;
 - podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
 - podmioty świadczące usługi Contact Centre oraz punkty partnerskie świadczące usługi pośrednictwa sprzedaży;
 - podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta;
 - podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 - podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
- w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek konieczny do rozpatrzenia złożonego wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Brak ich podania uniemożliwi nam realizację zleconych przez Państwa procesów, w tym zawarcia umowy.

Słownik:

Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, w tym TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tekst rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo.

ANEKS nr 3
z dnia 30.09.2022 r.

do umowy nr RH/BP/001550/19 (z Aneksem nr 1 z dnia 24.09.2020 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 09.12.2021 r.)
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach zawartej w dniu 29.11.2019 r. pomiędzy:

TAURON Ciepło spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000396345 - Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice - Wschód, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 1 104 348 500 zł, posiadającą NIP 9542732017, zwaną dalej DOSTAWCĄ, reprezentowaną przez:

WICIECH FRANK - WICEPREZES ZARZĄDU

JERZY KUCIŃSKI - WICEPREZES ZARZĄDU

a

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, posiadająca NIP 634 243 93 34 oraz Regon 277620860, zwana w dalszej części ODBIORCĄ, reprezentowaną przez:

PROF. DRA HAD. GRZEGORZA HANDEKA - REKTORA ASP

Strony wzajemnie postanawiają, iż wprowadzają do umowy następujące zmiany.

§ 1

§ 1, ust. 2, który miał brzmienie:

2. Charakterystyka obiektu:

a) moc obecnie:

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb ciepłych wynosi do 29.09.2022 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,120	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	768	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb ciepłych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,120	---
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	---
Wentylacja	---	---
Potrzeby technologiczne	---	---

b) moc docelowo:

Etap 1

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb ciepłych wynosi od 30.09.2022 r. do 28.09.2023 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,185	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 184	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb ciepłych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,150	---
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	---
Wentylacja	0,035	---
Potrzeby technologiczne	---	---

Etap 2

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 29.09.2023 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,265	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 696	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,200	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	0,065	--- [MW]
Potrzeby technologiczne	---	--- [MW]

Określenie w § 1 ust. 2 (powyżej) wielkości potrzeb cieplnych w sezonie grzewczym oraz poza sezonem grzewczym ma charakter informacyjny i służy jedynie określeniu wielkości przepływów w sezonie grzewczym i poza sezonem. Podstawą rozliczeń z Odbiorcą jest wielkość zamówionej mocy cieplnej.

otrzymuje brzmienie:

2. Charakterystyka obiektu:

a) moc obecnie:

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi do 01.10.2023 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,120	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	768	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,120	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	---	--- [MW]
Potrzeby technologiczne	---	--- [MW]

b) moc docelowo:

Etap 1

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 02.10.2023 r. do 30.09.2024 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,185	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 184	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,150	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	0,035	--- [MW]
Potrzeby technologiczne	---	--- [MW]

Etap 2

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 01.10.2024 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,265	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 696	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,200	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	0,065	--- [MW]
Potrzeby technologiczne	---	--- [MW]

Określenie w § 1 ust. 2 (powyżej) wielkości potrzeb cieplnych w sezonie grzewczym oraz poza sezonem grzewczym ma charakter informacyjny i służy jedynie określeniu wielkości przepływów w sezonie grzewczym i poza sezonem. Podstawą rozliczeń z Odbiorcą jest wielkość zamówionej mocy cieplnej.

§ 2

§ 4, ust. 1, 2, które miały brzmienie:

1. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2, 3 przez DOSTAWCĘ:
 - a) rozpoczęcie robót: do dnia 05.09.2022 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania ciepła: do dnia 30.09.2022 r.
 - c) przeprowadzenie prób końcowych: do dnia 30.09.2022 r.
 - d) rozpoczęcie dostaw ciepła do ODBIORCY: do dnia 30.09.2022 r.
 - e) zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru do dnia: do dnia 30.09.2022 r.
2. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1, 4, 5, 6, 7 przez ODBIORCĘ:
 - a) przekazanie pomieszczenia pod zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego: do dnia 05.09.2022 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do odbioru ciepła: do dnia 30.09.2022 r.
 - c) rozpoczęcie poboru ciepła od DOSTAWCY: do dnia 30.09.2022 r.

otrzymują brzmienie:

1. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2, 3 przez DOSTAWCĘ:
 - a) rozpoczęcie robót: do dnia 31.08.2023 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania ciepła: do dnia 02.10.2023 r.
 - c) przeprowadzenie prób końcowych: do dnia 02.10.2023 r.
 - d) rozpoczęcie dostaw ciepła do ODBIORCY: do dnia 02.10.2023 r.
 - e) zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru do dnia: do dnia 02.10.2023 r.
2. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1, 4, 5, 6, 7 przez ODBIORCĘ:
 - a) przekazanie pomieszczenia pod zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego: do dnia 31.08.2023 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do odbioru ciepła: do dnia 02.10.2023 r.
 - c) rozpoczęcie poboru ciepła od DOSTAWCY: do dnia 02.10.2023 r.

§ 3

1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ODBIORCA

REKTOR


PROF. DR HAB. GRZEGORZ HAÑDEREK

**AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
W KATOWICACH**
40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
NIP: 634-24-39-334 tel. (+48 32) 758 77 01
(6)

DOSTAWCA

TAURON Ciepło sp. z o.o.
WICEPREZES Zarządu

Wojciech Frank

TAURON Ciepło sp. z o.o.
WICEPREZES Zarządu

Jerzy Kuciński



ANEKS nr 4
z dnia 03.03.2023 r.

do umowy nr RH/BP/001550/19 (z Aneksem nr 1 z dnia 24.09.2020 r., Aneksem nr 2 z dnia 09.12.2021 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 30.09.2022 r.) o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach zawartej w dniu 29.11.2019 r. pomiędzy:

TAURON Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000396345 - Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice - Wschód, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 1 104 348 500 zł, posiadająca NIP 9542732017, zwana dalej DOSTAWCĄ, reprezentowana przez:

NOJCIECH FRANK - WICEPREZES ZARZĄDU

JERZY KUONISKI - WICEPREZES ZARZĄDU

a

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, posiadająca NIP 634 243 93 34 oraz Regon 277620860, zwana w dalszej części ODBIORCĄ, reprezentowana przez:

REKTORA - PROF. DRA HAB. GREGORZA HAŃDERLA

Strony wzajemnie postanawiają, iż wprowadzają do umowy następujące zmiany.

§ 1

§ 1, ust. 2, który miał brzmienie:

2. Charakterystyka obiektu:

a) moc obecnie:

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]	
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb ciepłych wynosi do 01.10.2023 r.			
Zamówiona moc cieplna	0,120	[MW]	
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	768	[GJ/rok]	
Rodzaje potrzeb ciepłych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym	
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,120	---	[MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	---	[MW]
Wentylacja	---	---	[MW]
Potrzeby technologiczne	---	---	[MW]

b) moc docelowo:

Etap 1

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]	
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb ciepłych wynosi od 02.10.2023 r. do 30.09.2024 r.			
Zamówiona moc cieplna	0,185	[MW]	
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 184	[GJ/rok]	
Rodzaje potrzeb ciepłych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym	
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,150	---	[MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	---	[MW]
Wentylacja	0,035	---	[MW]
Potrzeby technologiczne	---	---	[MW]

Etap 2

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 01.10.2024 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,265	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	1 696	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,200	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	0,065	--- [MW]
Potrzeby technologiczne	---	--- [MW]

Określenie w § 1 ust. 2 (powyżej) wielkości potrzeb cieplnych w sezonie grzewczym oraz poza sezonem grzewczym ma charakter informacyjny i służy jedynie określeniu wielkości przepływów w sezonie grzewczym i poza sezonem. Podstawą rozliczeń z Odbiorcą jest wielkość zamówionej mocy cieplnej.

otrzymuje brzmienie:

2. Charakterystyka obiektu:

a) moc obecnie:

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi do 30.09.2024 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,120	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	768	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,120	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	---	--- [MW]
Potrzeby technologiczne	---	--- [MW]

b) moc docelowo:

Powierzchnia użytkowa	879,41	[m ²]
Zamówiona moc wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi od 01.10.2024 r.		
Zamówiona moc cieplna	0,185	[MW]
Ilość energii cieplnej przewidziana do odbioru	928	[GJ/rok]
Rodzaje potrzeb cieplnych	Sezon grzewczy	W tym poza sezonem grzewczym
Centralne ogrzewanie (c.o.)	0,150	--- [MW]
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość godzinowa maksymalna	---	--- [MW]
Wentylacja	0,035	--- [MW]
Potrzeby technologiczne	---	--- [MW]

Określenie w § 1 ust. 2 (powyżej) wielkości potrzeb cieplnych w sezonie grzewczym oraz poza sezonem grzewczym ma charakter informacyjny i służy jedynie określeniu wielkości przepływów w sezonie grzewczym i poza sezonem. Podstawą rozliczeń z Odbiorcą jest wielkość zamówionej mocy cieplnej.

§ 2

§ 4, ust. 1, 2, które miały brzmienie:

1. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2, 3 przez DOSTAWCĘ:

- rozpoczęcie robót: do dnia 31.08.2023 r.
- zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania ciepła: do dnia 02.10.2023 r.
- przeprowadzenie prób końcowych: do dnia 02.10.2023 r.
- rozpoczęcie dostaw ciepła do ODBIORCY: do dnia 02.10.2023 r.
- zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru do dnia: do dnia 02.10.2023 r.

2. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1, 4, 5, 6, 7 przez ODBIORCĘ:
- a) przekazanie pomieszczenia pod zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego: do dnia 31.08.2023 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do odbioru ciepła: do dnia 02.10.2023 r.
 - c) rozpoczęcie poboru ciepła od DOSTAWCY: do dnia 02.10.2023 r.

otrzymują brzmienie:

1. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2, 3 przez DOSTAWCĘ:
- a) rozpoczęcie robót: do dnia 26.08.2024 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania ciepła: do dnia 01.10.2024 r.
 - c) przeprowadzenie prób końcowych: do dnia 01.10.2024 r.
 - d) rozpoczęcie dostaw ciepła do ODBIORCY: do dnia 01.10.2024 r.
 - e) zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru do dnia: do dnia 01.10.2024 r.
2. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1, 4, 5, 6, 7 przez ODBIORCĘ:
- a) przekazanie pomieszczenia pod zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego: do dnia 26.08.2024 r.
 - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do odbioru ciepła: do dnia 01.10.2024 r.
 - c) rozpoczęcie poboru ciepła od DOSTAWCY: do dnia 01.10.2024 r.

§ 3

§ 9, który miał brzmienie:

1. ODBIORCA zobowiązuje się do zawarcia umowy kompleksowej dostawy ciepła obowiązującej od dnia, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b) i § 5 ust. 2 lit. b) a w przypadku wcześniejszego uruchomienia dostaw od dnia podpisania protokołu, o którym mowa poniżej na moc zamówioną w łącznej wysokości określonej w § 1 ust. 2 za cenę zgodną z obowiązującą wówczas Taryfą dla Ciepła DOSTAWCY, z dodatkowym zastrzeżeniem nie zmniejszania mocy przez okres 7 lat. DOSTAWCA na pisemny wniosek ODBIORCY dopuszcza możliwość rozpoczęcia dostaw ciepła przed datą wskazaną w § 5 ust. 1 lit. b) i § 5 ust. 2 lit. b) Umowy. W takim wypadku okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej będzie liczony od daty podpisania protokołu rozpoczęcia dostaw ciepła, a ODBIORCA od tej daty będzie obciążany opłatami za dostarczone ciepło i nośnik ciepła, opłatą za zamówioną moc cieplną oraz opłatami za usługi przesyłowe.
2. ODBIORCA zobowiązuje się do poboru ciepła z sieci ciepłowniczej DOSTAWCY przez okres nie krótszy niż 7 lat liczony od daty o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b) i § 5 ust. 2 lit. b) z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 zdanie 2 i 3.

otrzymuje brzmienie:

1. ODBIORCA zobowiązuje się do zawarcia umowy kompleksowej dostawy ciepła obowiązującej od dnia, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b) i § 5 ust. 2 lit. b) a w przypadku wcześniejszego uruchomienia dostaw od dnia podpisania protokołu, o którym mowa poniżej na moc zamówioną w łącznej wysokości określonej w § 1 ust. 2 za cenę zgodną z obowiązującą wówczas Taryfą dla Ciepła DOSTAWCY, z dodatkowym zastrzeżeniem nie zmniejszania mocy przez okres 11 lat. DOSTAWCA na pisemny wniosek ODBIORCY dopuszcza możliwość rozpoczęcia dostaw ciepła przed datą wskazaną w § 5 ust. 1 lit. b) i § 5 ust. 2 lit. b) Umowy. W takim wypadku okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej będzie liczony od daty podpisania protokołu rozpoczęcia dostaw ciepła, a ODBIORCA od tej daty będzie obciążany opłatami za dostarczone ciepło i nośnik ciepła, opłatą za zamówioną moc cieplną oraz opłatami za usługi przesyłowe.
2. ODBIORCA zobowiązuje się do poboru ciepła z sieci ciepłowniczej DOSTAWCY przez okres nie krótszy niż 11 lat liczony od daty o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b) i § 5 ust. 2 lit. b) z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 zdanie 2 i 3.

§ 4

1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ODBIORCA

REKTOR

PROF. DR HAB. GRZEGORZ HAŃDEREK

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
W KATOWICACH

40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
NIP: 634-24-39-334 tel. (+48 32) 758 77 01

(6)

DOSTAWCA

TAURON Ciepło sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Frank

TAURON Ciepło sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU

Jerzy Kuciński

str. 3

KIEROWNIK
BIURA HANDLOWEGO
Piotr Staszczek

Lukasz Koryto
RADCA PRAWNY
RZ-K-377