


Tablica TN-2

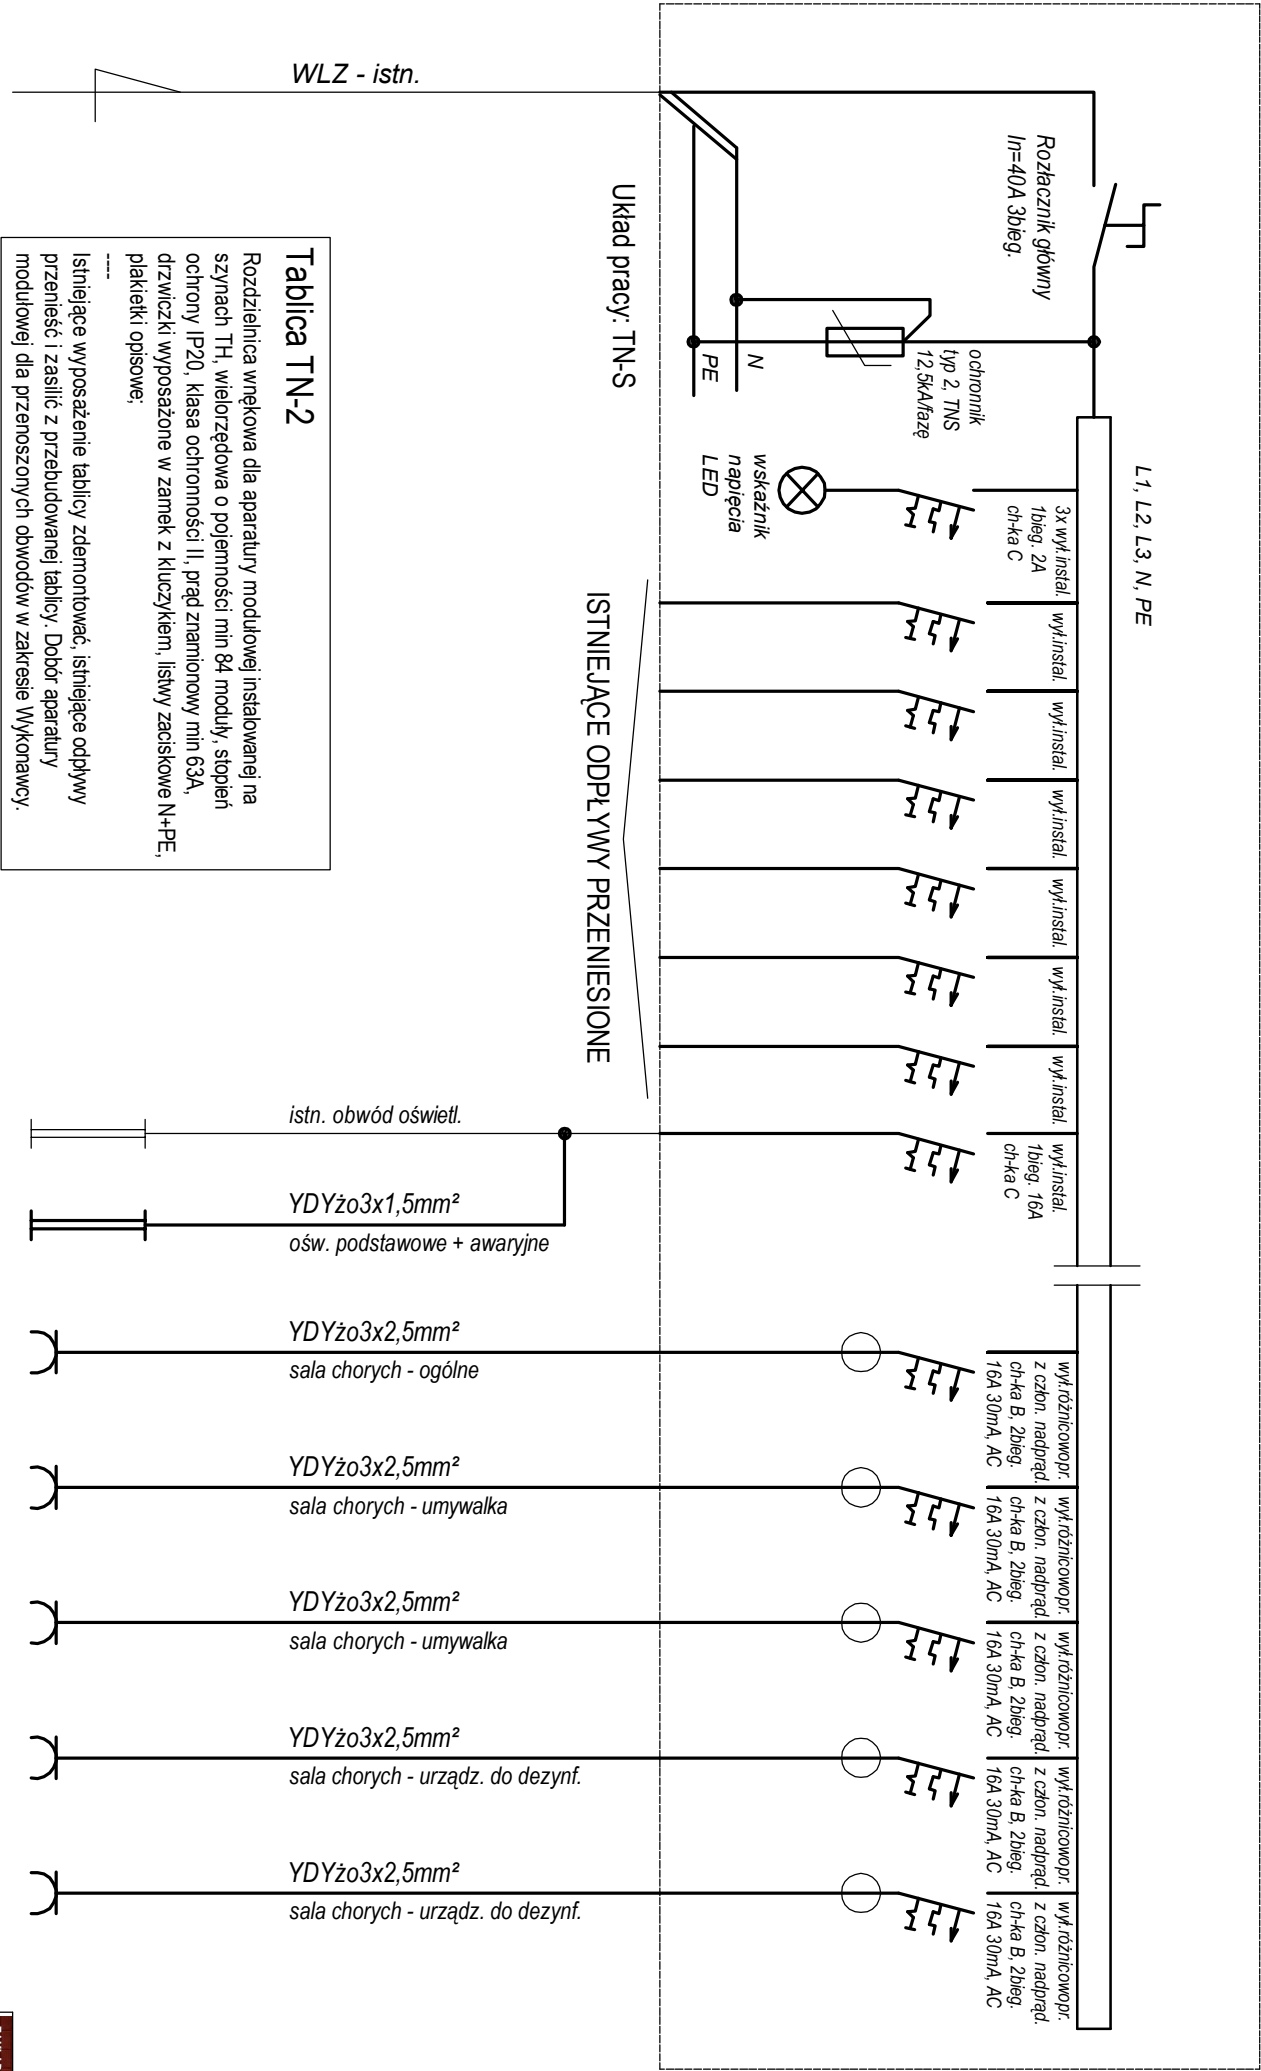

Tablica TN-2

Rozdzielnica wnekowa dla aparatury modułowej instalowanej na szynach TH, wielorzędowa o pojemności min 84 moduły, stopień ochrony IP20, klasa ochrony II, prąd znamionowy min 63A, drzwiczki wyposażone w zamek z kluczykiem, listwy zaciskowe N+PE, plakietki opisowe.

Istniejące wyposażenie tablicy zdemonstrować, istniejące odpływy prądu i zasilić z przebudowanej tablicy. Dobór aparatury modułowej dla przenoszonych obwodów w zakresie Wykonawcy.

Ośw. proj.
P= 380W

Gn. wtyczk.
P= 1,5kW

Gn. wtyczk.
P= 1,5kW

Gn. wtyczk.
P= 1,5kW

Gn. wtyczk.
P= 2,5kW

Gn. wtyczk.
P= 2,5kW

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH				
KONZBUD		"KONZBUD"				
ZBIGNIEW KONOPKA		inż. Zbigniew Konopka				
37-464 Stalowa Wola		tel kom: 0 601 531 895				
ul. Żurawia 23		e-mail: biuro@konzbud.pl				
tel/fax: 015 8448440		http://www.konzbud.pl				
Inwestycja: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALA POWAŁOWEGO W NISKU						
Adres: 37-400 NISKO, UL. KOŚCIUSZKI 1						
DZIAŁKI NR EW.: 1743/1						
OBRĘB: 0001 NISKO - MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181205, 4 NISKO						
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ						
UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO						
Branda: ELEKTRYCZNA		Stadium projektu: Projekt budowlany				
Nazwa rysunku: TABLICA TN-2 - SCHEMAT INSTALACJI						
PROJEKTANT		Imię Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data	Nr.R
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Mariusz Rolek	inż. Adam Hara	2307BG94	07.2020	8
DATA MODYFIKACJI		07.2020				
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswajany, uzupełniany lub odstępiony komunikówek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli						