



rzut z góry

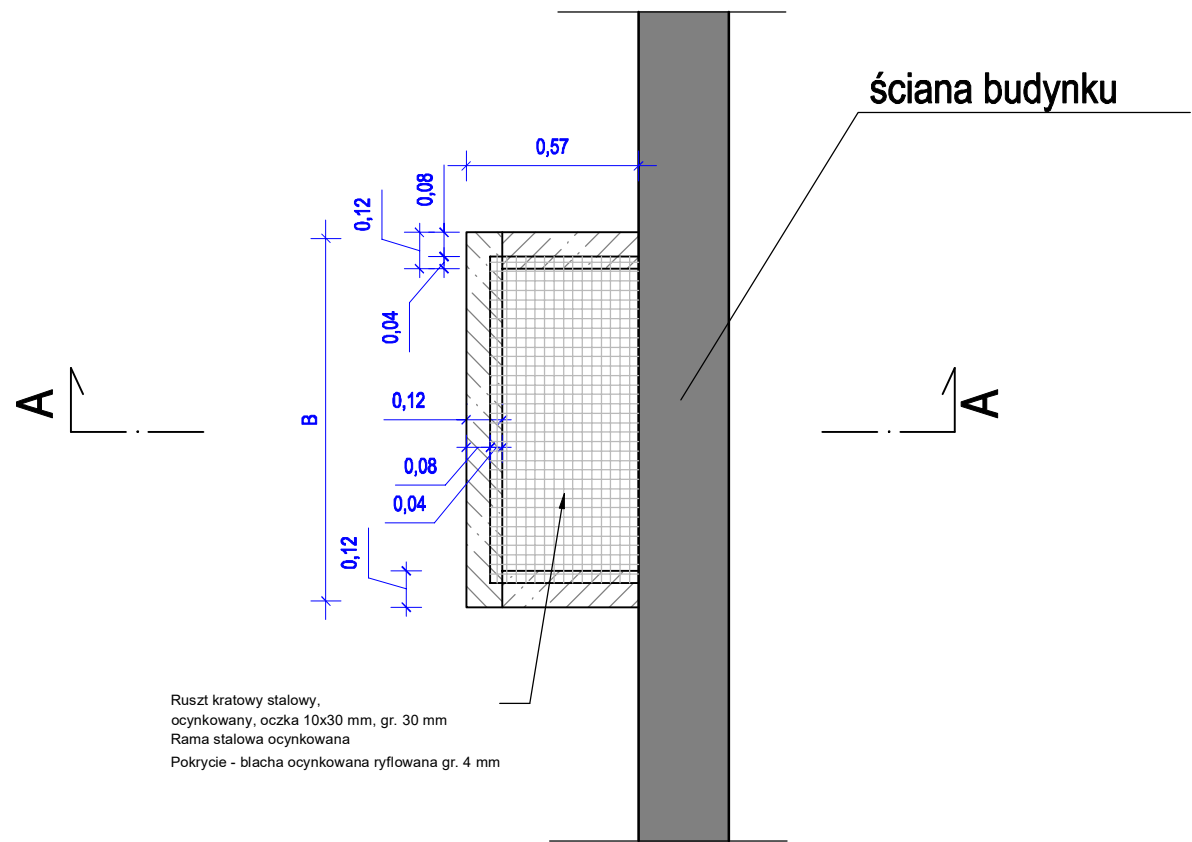

Ruszt kratowy stalowy,
ocynkowany, oczka 10x30 mm, gr. 30 mm
Rama stalowa ocynkowana
Pokrycie - blacha ocynkowana ryflowana gr. 4 mm

przekrój A-A

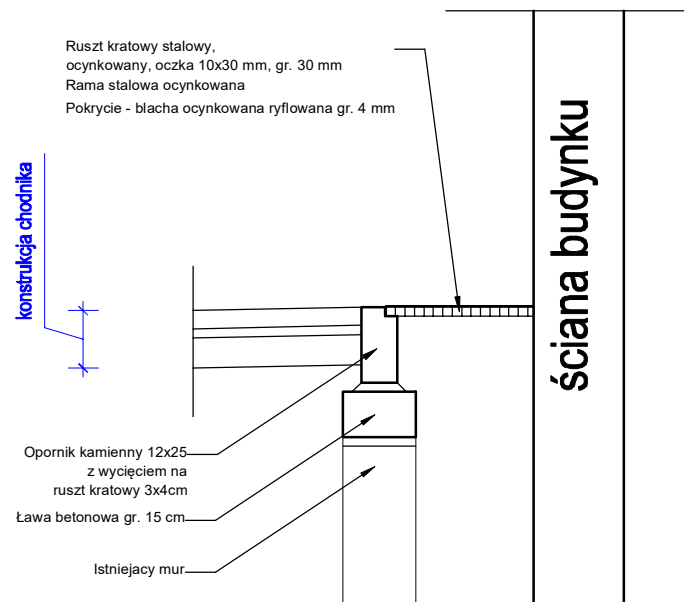

Ruszt kratowy stalowy,
ocynkowany, oczka 10x30 mm, gr. 30 mm
Rama stalowa ocynkowana
Pokrycie - blacha ocynkowana ryflowana gr. 4 mm

Opornik kamienny 12x25
z wycięciem na
ruszt kratowy 3x4cm
Ława betonowa gr. 15 cm

Istniejący mur

Uwaga:

- Wymiary naświetli należy zweryfikować po wykonaniu odkrywki istniejących murów naświetli.
- Przed wykonaniem ławy betonowej pod opornik kamienny należy dokonać oceny stanu technicznego istniejącego muru naświetli.
- Istniejący mur naświetli należy przyciąć do rzędnej umożliwiającej wykonanie ławy betonowej oraz zamocowanie oporników kamiennych.
- Ławę betonową oraz elementy kamienne posadowić na zaprawie cementowej.
- Szerokość ławy betonowej zgodna z szerokością istniejących murów naświetli.
- Elementy kamienne o wymiarach 12x25cm powinny posiadać wycięcie na ruszt kratowy z przekryciem tylko na szerokości wewnętrznej
- Elementy prostopadłe do budynku powinny przylegać do opornika równoległego doczołowo
- Kratę należy zamocować na ramie z kątowników ocynkowanych, zgodnie z instrukcją producenta.

INWESTOR	Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DROG - PLAN Przemysław Dłubała ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKÓW			
TEMAT	„REMONT UL. ŻŁOTNICZEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ OŚWIETLENIA DROGOWEGO”			
Nazwa rys.	SZCZEGÓŁ DOŚWIETLACZA PIWNICZNEGO			
Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis	
drogowa	Projektant	mgr inż. Przemysław Dłubała	OPL/0862/POOD/12	
	Sprawdzający	mgr inż. Marek Husarz	208/DOŚ/06	
instalacyjna	Projektant			
	Sprawdzający			
elektryczna	Projektant			
	Sprawdzający			
FAZA	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
PW	1:25	DROGI	15.11.2021	D.3.3