

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595

Białystok, 2024-06-17

*Wszyscy uczestnicy
postępowania*

PN- 18/24/29/3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wyposażenia w ramach modernizacji pomieszczeń biurowo – administracyjnych, ciągów komunikacyjnych w budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – znak sprawy PN-18/24/29

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

Pytania dotyczą części nr 1- Opisu Przedmiotu Zamówienia


1. Poz. 13 Szafki szatniowe metalowe. Czy Zamawiający dopuści szafkę na nóżkach o wysokości 1940 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafkę na nóżkach o wysokości 1940 mm.

2. Poz. 22 Biurko narożne z kontenerkiem. Proszę o ponowną analizę i sprawdzenie wymiarów biurka, gdyż podany przez Zamawiającego wymiar 1600/450x1400/80x740mm, wskazuje na to, że krótszy bok biurka będzie miał głębokość 80 mm. Aby biurko było funkcjonalne i ergonomiczne ten wymiar powinien wynosić 800 mm, czyli biurko powinno mieć wymiary: 1600/450x1400/800x740mm.

Odpowiedź: Tak, krótszy bok to 800mm.

3. Poz. 27 Krzesło typu ISO ERGO MESH. Czy Zamawiający dopuści krzesło o wysokości oparcia 320 mm, przy pozostałych parametrach niezmiennych. Opisany model krzesła jest bardzo popularnym krzesłem konferencyjnym i posiada wymiary jak poniżej. Prawdopodobnie nastąpiła pomyłka w opisie wymiarów, gdyż podany wymiar 545 mm dotyczy całkowitej szerokości krzesła a nie wysokości oparcia.

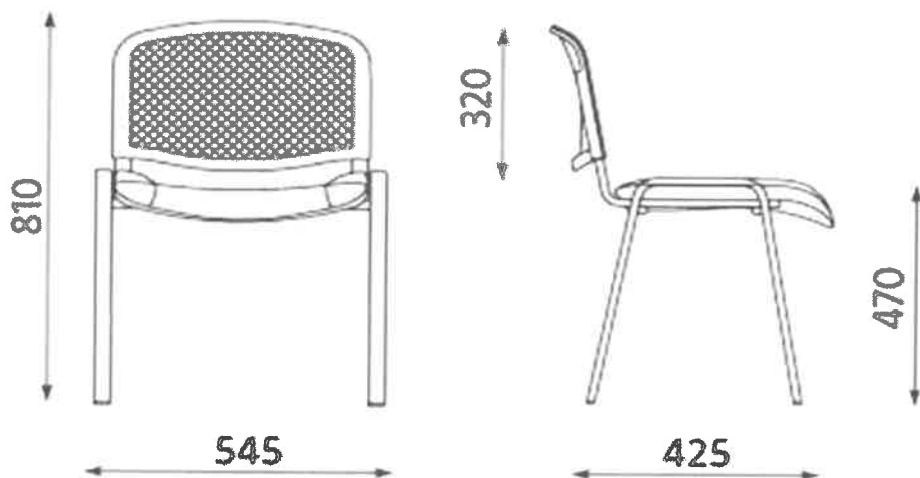

Odpowiedź: Zamawiający dopuści krzesło o wysokości oparcia 320 mm.

4. Poz. 31 Sofa. Czy Zamawiający dopuści sofę o następujących wymiarach 1500x790x695mm z zachowaniem pozostałego opisu sofy?




Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Poz. 34 Stół prostokątny warsztatowy z szufladami. Proszę o ponowną analizę i sprawdzenie wymiarów stołu z szufladami, gdyż podany przez Zamawiającego wymiar 1200x600x810mm wskazuje na to, że stół powinien mieć wysokość ponad 8 metrów. Naszym zdaniem najprawdopodobniej nastąpiła omyłka pisarska polegająca na dopisaniu dodatkowo jednego zera. Wymiar stołu powinien być następujący: 1200x600x810mm.

Odpowiedź: Wymiar stołu powinien być następujący: 1200x600x810mm

6. Poz. 57 Sofa dwuosobowa + 2 fotele. Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach 755x670x810 mm i sofę o wymiarach 1180x705x810 mm, jak na załączonym rysunku poglądowym?

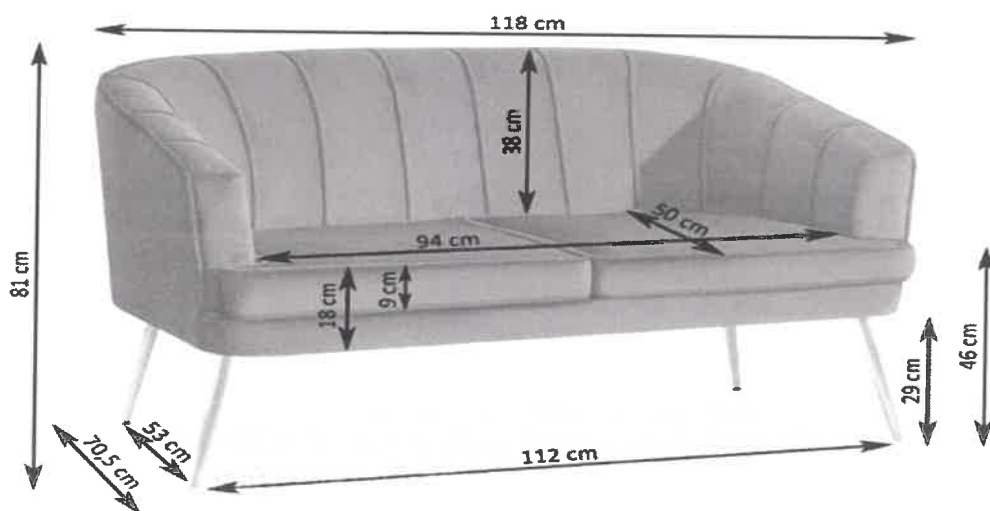

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.