



**NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII**  
Stefana kardynała Wyszyńskiego  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42  
04-628 Warszawa (Anin)  
**www.ikard.pl**

**tel.:** +48 22 343 46 00

**tel.:** +48 22 815 30 11

**fax:** +48 22 343 45 25

Warszawa dnia: 2021-11 -19

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ (3)**

Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), **Zamawiający** – Narodowy Instytut Kardologii ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „przetarg nieograniczony” pn:

#### **„Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Kardologii w Warszawie”**

**Znak sprawy: ZP.089.2021**

1. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 5.**

Prosimy o przekazanie posiadanej mapy (nawet jeśli nie jest aktualna) oraz numerów działek, które obejmuje teren inwestycji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje mapę do celów projektowych z 2016r. i mapę z 2019r. Teren inwestycji obejmuje następujące numery działek 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/18.

#### **Pytanie 8.**

Niniejszym zwracam uwagę, że warunek realizacji inwestycji w terminie 10 mcy jest nie realny. Dla niemal identycznej inwestycji w Warszawie, będącej obecnie w realizacji (tu: Parking w Narodowym Centrum Onkologii przy ul. Roentgena ) proces przygotowania dokumentacji i uzyskania prawomocnej decyzji budowlanej trwał 18miesięcy, a budowa jest przewidziana na kolejne 18mcy. Projekt NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII jest z punktu widzenia formalnego bardziej skomplikowany, gdyż ze względu na sąsiedztwo otuliny MPK będzie wymagana pełna procedura uzyskania Decyzji Środowiskowej, która w Warszawie trwa dodatkowo minimum 12 miesięcy oraz pozwolenia wodno-prawne oraz zezwolenia na wycinkę znacznej ilości drzew chronionych . Tak więc, realny czas wykonania przedmiotu zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy w scenariuszu najbardziej optymistycznym i o taką zmianę IPU wnosimy.

#### **Odpowiedź:**

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zmiany dokonano dokumentem: Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 2.

#### **Pytanie 9.**

Prosimy o wyjaśnienie procedury opisane w 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. PFU, wg której to nie wykonawca, a zamawiający ma uzyskać wszelkie decyzje administracyjne. W Umowie brak jest zapisów o odpowiedzialności Zamawiającego za niezłożenie lub zwłokę w złożeniu odp. wniosków i/lub uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, co powoduje że wykonawca ma wykonać zamówienie w określonym terminie, a Zamawiający nie jest zobowiązany do uzyskania stosownych pozwoleń w określonym czasie lub w ogóle. Prosimy o zmianę zapisów PFU i IPU tak by wykonawca był zobowiązany do wakuwania przedmiotu zamówienia w określonym terminie - 18m-cy, od dnia uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego "pozwolenia na budowę".

#### **Odpowiedź:**

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 15.**

Czy zamawiający ma wiedzę czy na terenie działki znajduje się starodrzew?

**Odpowiedź:**

Na terenie działki nie ma starodrzewu.

**Pytanie 17.**

Które konkretnie dokumenty mają być wykonane w ciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy o których zamawiający mówi w paragraf 1.2 pkt.12 SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie może ustalić wskazanego zapisu w dokumentach zamówienia (SWZ).

**Pytanie 20.**

Prosimy o udostępnienie istniejących danych geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych dla terenów pobliskich przedmiotowej inwestycji w postaci pozwalającej na analizę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada takich danych dla terenu inwestycji. Załączamy jedyną posiadaną opinię geotechniczną dla terenu przyległego.

**Pytanie 22.**

Prosimy o wyjaśnienie: obszar i powierzchnia wskazane w SIWZ określa powierzchnię zabudowy działki (kubaturę), a nie powierzchnię działki inwestycyjnej, czy takie działanie było świadome? Nie uwzględnia dojazdów i dojść do projektowanego budynku. Prosimy o określenie zakresu działki inwestycji. Dotyczy również np. rozbudowy infrastruktury technicznej - teletechnika, tablice informacyjne o liczbie miejsc postojowych.

**Odpowiedź:**

Teren inwestycji obejmuje następujące numery działek : 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/18

**Pytanie 30.**

Prosimy o przekazanie aktualnego scenariusza pożarowego dla terenu Narodowego Instytutu Kardiologii określającego lokalizację dróg pożarowych, ich odległości od istniejących budynków i drzew.

**Odpowiedź:**

Narodowy Instytut Kardiologii nie posiada scenariusza pożarowego dla swojego terenu określającego lokalizację dróg pożarowych. W załączeniu: wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z dołączonym PZT pokazującym układ dróg pożarowych.

**Pytanie 32.**

Prosimy o udostępnienie aktualnych wywiadów z gestorami sieci pozwalających na zwiększenie zapotrzebowania wynikającego z powstania nowoprojektowanego budynku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie prowadził wywiadów z gestorami sieci.

**Pytanie 33.**

Prosimy o udostępnienie aktualnych map istniejących sieci uzbrojenia terenu pozwalające na ich analizę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołączył mapę do celów projektowych z roku 2019 z istniejącymi sieciami.

**Pytanie 34.**

Jaki odnawialny typ energii przewiduje zapewnić Zamawiający, aby spełnić warunki charakterystyki energetycznej wg WT2021.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje żadnych odnawialnych źródeł energii w tej inwestycji.

**Pytanie 35.**

Umowa - § 7 ust. 7 - ze względu na wartość zamówienia, prosimy o podniesienie limitu umów do wglądu do 50 000 zł brutto. Jest to standardowy limit na rynku.

**Odpowiedź:**

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 36.**

Umowa - § 7 ust. 14 - prosimy o dodanie zapisu, że procedura jest uruchamiana w przypadku gdy Podwykonawca zgłosi się do Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 37.**

Umowa - § 9 ust. 1 pkt.3 - prosimy o doprecyzowanie odbiorów potwierdzających usunięcie wad. Jest to odbiór po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt.3 Odbiory potwierdzające usunięcie wad, polegają na ocenie i potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych na poszczególnych odbiorach określonych w Umowie.

**Pytanie 38.**

Umowa - § 10 ust. 1 i 2 - sprzeczne terminy rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi. Wg pkt 1 - od daty podpisania odbioru końcowego, wg pkt 2 - od daty odbioru końcowego. Prosimy o ujednolicenie: od daty odbioru końcowego.

**Odpowiedź:**

Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy następuje w dniu podpisania protokołu usunięcia usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego.

**Pytanie 39.**

Umowa - § 10 ust. 12: Prosimy o zdefiniowanie "ostatecznego odbioru gwarancyjnego".

**Odpowiedź:**

Ostateczny odbiór gwarancyjny następuje w dniu podpisania protokołu usunięcia usterek zapisanych w protokole z przeglądu pogwarancyjnego.

**Pytanie 40.**

Umowa - § 11 ust. 6: Jak wyżej. Termin, w którym rozpoczynają bieg terminy zwrotu zabezpieczenia musi być określony w sposób jasny, z powołaniem się na jasne definicje. Należy zdefiniować pojęcie odbioru ostatecznego gwarancyjnego, a najsłuszniejszym rozwiązaniem będzie wykreślenie ust. 6.

**Odpowiedź:**

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 41.**

Umowa - § 12 ust. 1: Prosimy o zmniejszenie kary do 10% (standardowa wysokość stosowana w przetargach).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu umowa po zmianach.

**Pytanie 42.**

Umowa - § 12 ust. 2: Prosimy o zmniejszenie kary do 0,05%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu umowa po zmianach.

**Pytanie 43.**

Umowa - § 12 ust. 12: Prosimy o zmniejszenie kary do 0,05%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu umowa po zmianach.

**Pytanie 44.**

Umowa - § 12 ust. 15: Prosimy o zmniejszenie kary do 0,05%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu umowa po zmianach.

**Pytanie 45.**

Umowa - § 12 ust. 16: Prosimy o zmniejszenie kary do 0,05% lub o zmianę obliczenia kary: procent wartości brutto elementu którego dotyczy usterka a nie całości wynagrodzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu umowa po zmianach.

**Pytanie 46.**

Umowa - § 13 ust. 6: Prosimy o zmianę zapisu: prawa autorskie zostaną przekazane w dniu zapłaty ostatniej faktury przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 47.**

Umowa - § 14 ust. 2: Prosimy o dodanie postanowienia dot. stanu pandemii Covid. Sam stan pandemii nie jest zdarzeniem siły wyższej, natomiast gdyby w przypadku pogorszenia się sytuacji zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w kraju, to można je rozpatrywać w kategorii siły wyższej.

**Odpowiedź:**

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 48.**

Umowa - § 15 ust. 5: Prosimy o wydłużenie terminu do 7 dni.

**Odpowiedź:**

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 49.**

Umowa - § 15 ust. 6: Prosimy o wydłużenie terminu do 14 dni. 3 dni na usunięcie całego zaplecza i urządzeń jest terminem nierealnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 50.**

Umowa - § 21 ust. 5: Prosimy o podniesienie do 10%.

**Odpowiedź:**

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 51.**

Umowa - § 10 ust. 3 - w związku z zapisem, że " W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca wykona wszelkie przeglądy gwarancyjne, serwisowanie i konserwację zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta ( łącznie z zakupem materiałów eksploatacyjnym) w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie" - proszę o informację, czy Zamawiający wymaga gwarancji 60 m-cy również na urządzenia? (zgodnie z informacją z Formularza Ofertowego, brak informacji w umowie).

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wymaga 60miesięcznej gwarancji na cały zrealizowany Przedmiot Zamówienia.

**Pytanie 52.**

PFU rozdział Tynki i powłoki malarskie - "Ściany żelbetowe – beton, ściany murowane – tynk cementowo wapienny, malowane farbami zmywalnymi w kolorze białym. " - czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścian murowanych z bloczków betonowych np. TAB na cienką spoinę, malowanych (bez tynku) - wystarczająca estetyka a dużo większa trwałość.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie 53.**

PFU rozdział Izolacje - "Izolacja pozioma i pionowa: powłokowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa grubości 4mm." - czy Zamawiający dopuszcza inną grubość izolacji, jeśli ta spełnia wymagania wodoszczelności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie 54.**

PFU, rozdział Posadzki: czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na ostatniej kondygnacji posadzki z betonu utwardzanego powierzchniowo (system mniej ulegający uszkodzeniom niż żywica, również przy odśnieżaniu).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**PFU:**

**Pytanie 55.**

Prosimy o informację odnośnie widocznej na GEOPORTALU kanalizacji teletechnicznej przebiegającej w poprzek działki 60/14:

☒ wskazanie właściciela bądź zarządcy,

☒ ilości rur osłonowych,

☒ wskazanie typu i ilości kabli i przewodów przebiegających w kanalizacji teletechnicznej,

☒ lokalizacji studni teletechnicznych, gdyż na rzucie geodezyjnym nie zostały wskazane.


Dane te są niezbędne do oszacowania kosztów usunięcia kolizji sieci teletechnicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje takimi informacjami. Wskazana instalacja nigdy nie była eksploatowana ani inwentaryzowana przez Zamawiającego.

**Pytanie 56.**

Istniejąca kanalizacja teletechniczna przebiegająca przez działkę 60/14 będzie w kolizji z budynkiem parkingu (zdjęcie z trasą kanalizacji teletechnicznej poniżej). W przypadku gdy jej zarządcą/właścicielem nie jest Narodowy Instytut Kardiologii procedura usunięcia kolizji tj. wykonanie projektu usunięcia kolizji, uzgodnienia, wykonanie robót związanych z usunięciem kolizji może potrwać nawet 12 miesięcy. Zakres ten w znacznym stopniu opóźni rozpoczęcie inwestycji jak i jej zakończenie. Prosimy zatem o potwierdzenie, że procedura usunięcia kolizji kanalizacji teletechnicznej niebędącej własnością Narodowego Instytutu Kardiologii przebiegającej przez działkę 60/14 nie obciąża wykonawcy i co za tym idzie termin realizacji inwestycji zostanie przedłużony o czas potrzebny do usunięcia kolizji teletechnicznej.

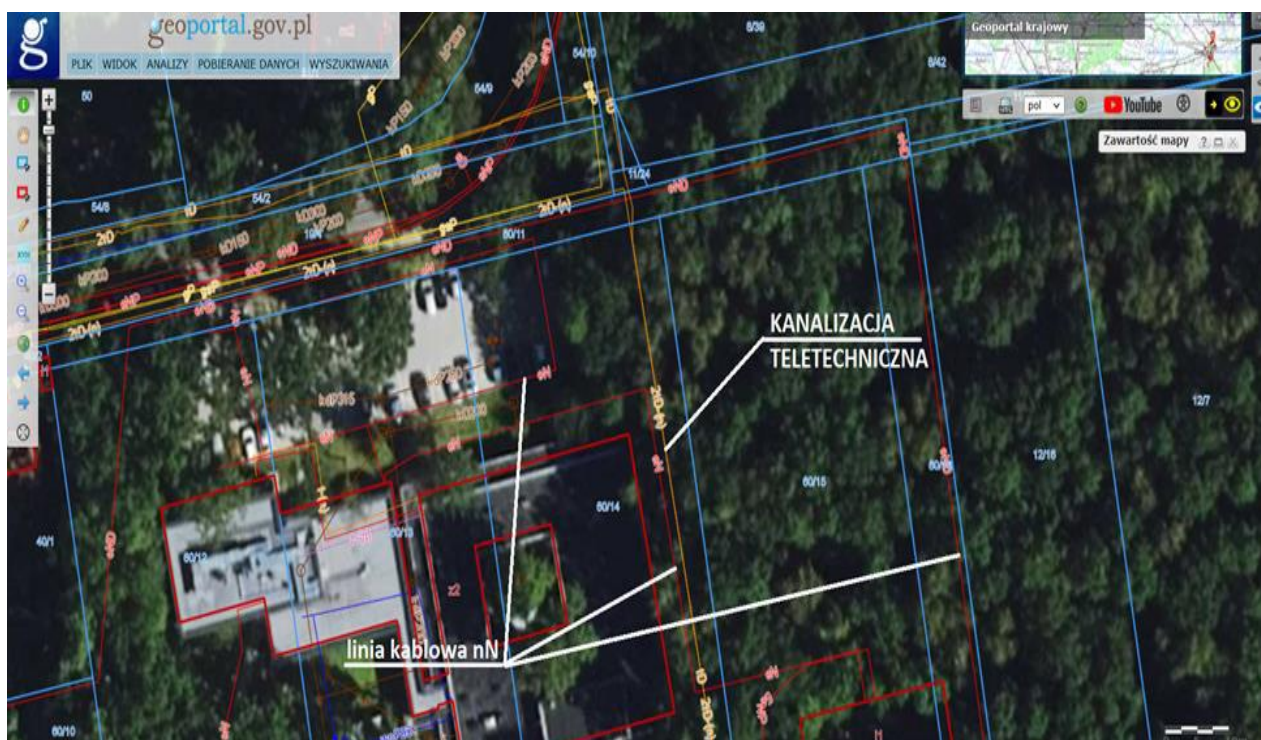

**Odpowiedź:**

Narodowy instytut Kardiologii nie jest właścicielem ani zarządcą wskazanej instalacji. Obowiązkiem Wykonawcy będzie ustalenie właściciela instalacji oraz przeprowadzenie procedury związanej z usunięciem kolizji tj. wykonanie projektu usunięcia kolizji, uzgodnienia, wykonanie robót związanych z usunięciem kolizji. Koszty wymienionych czynności należy uwzględnić w ofercie.



Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ) w pkt. 1. dodaje do tabeli lp. 5 - Koszt usunięcia kolizji. W załączeniu obowiązujący Formularz oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ).

**Pytanie 57.**

Prosimy o wskazanie typów i ilości kabli nN będących w kolizji z budynkiem parkingu zasilających pobliskie budynki. Dane te są niezbędne do oszacowania kosztów usunięcia kolizji sieci energetycznych.

**Odpowiedź:**

W załączeniu mapa sieci.

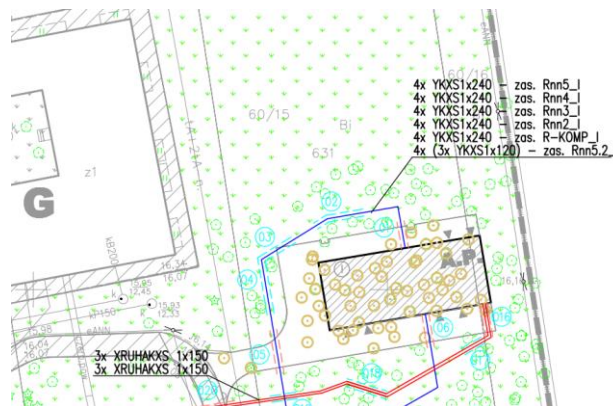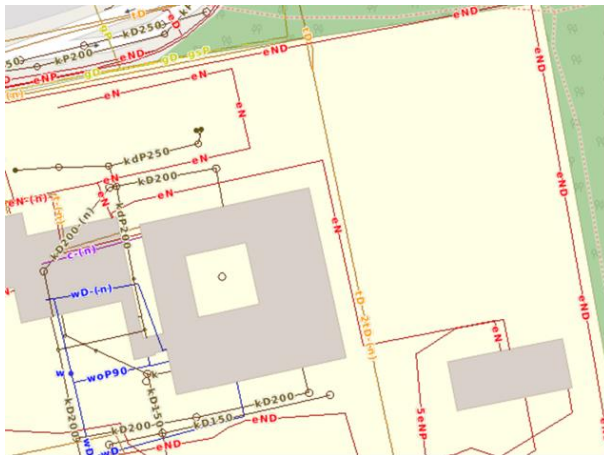

- 5x(4xYKXS1x240)
- 4x(3xYKXS1x120)
- 4xYKXS1x95 – budynek biurowy

#### **Pytanie 58.**

Prosimy o potwierdzenie, że przez teren przewidziany pod budowę parkingu nieprzebiegają linie kablowe SN.

#### **Odpowiedź:**

Przez teren budowy nie przebiegają linie kablowe średniego napięcia (SN)

#### **Pytanie 59.**

Zamawiający wskazuje w PFU na wprowadzenie projektowanych kabli do projektowanego złącza kablowego typu ZK-21. Prosimy o potwierdzenie, iż projektowane złącze kablowe nie jest w zakresie wykonawcy. Prosimy o przekazanie schematu elektrycznego złącza kablowego ZK-21.

#### **Odpowiedź:**

Zaprojektowanie i wykonanie złącza kablowego ZK-21 jest po stronie Wykonawcy.

#### **Pytanie 60.**

Zamawiający w PFU z punkcie 3.4 wskazuje na wykonanie rezerwy dla urządzeń chłodniczych i grzewczych „W pomieszczeniu technicznym z rozdzielnicami elektrycznymi i innymi urządzeniami, aparaturami itp. wykonać układ chłodzenia/grzania o mocy niezbędnej do prawidłowej pracy zainstalowanych i zamontowanych tam urządzeń wraz z rezerwą” Prosimy o doprecyzowanie o jaką rezerwę chodzi w odniesieniu przynajmniej procentowym od wartości zakładanych.

#### **Odpowiedź:**

Rezerwa ma wynosić 20%. Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń, rozdzielnic, aparatów i innych elementów do prawidłowego funkcjonowania obiektu w pomieszczeniu technicznym ma być dodatkowo 20% wolnej przestrzeni i powierzchni. Urządzenia grzewcze i chłodnicze muszą być od razu zaprojektowane i wykonane do przestrzeni i powierzchni o 20% większej.

#### **Projektowane postanowienia umowy(zał. nr9do SWZ):**

#### **Pytanie 61.**

§ 7ust. 10pkt 6): Prosimy o wykreślenie zapisu ewentualnie uczynienie z niego zalecenia – rękojmią i gwarancja udzielana jest przez Wykonawcę, i to do niego Zamawiający będzie kierował swoje żądania usunięcia wad. Uzależnienie możliwości zawarcia umowy z podwykonawcą(dalszym podwykonawcą), od zobowiązania się przez tego podwykonawcę do udzielenia gwarancji i rękojmi na identyczny okres jak uczynił to Wykonawca w swojej ofercie stanowi w praktyce znaczącą trudność, zwłaszcza jeżeli chodzi o zabudowywane urządzenia, i w efekcie może doprowadzić do niemożności znalezienia podmiotu, który zdecydowałby się zawrzeć taką umowę. Należy również mieć na uwadze, iż zapis ten nie dostarcza Zamawiającemu jakichkolwiek korzyści bowiem Zamawiającego nie będzie łączył z podwykonawcą żaden stosunek prawny kreujący w tym zakresie jakiejkolwiek uprawnienia dla Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

#### **Pytanie 62.**

§ 10ust. 1-3: Prosimy o rozróżnienie gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i ustalenie długości gwarancji dla tychże urządzeń do maksymalnie 36 miesięcy. Ustalenie długości gwarancji dla

dostarczanych urządzeń powyżej 36 m-cy wiąże się nierzadko z dodatkowymi niemałymi kosztami, awręcz niemożnością otrzymania ofert od producentów/dystrybutorów tychże urządzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

**Pytanie 63.**

§10ust.3: Prosimy o wyłączenie zakupu materiałów eksploatacyjnych z zakresu i potwierdzenie, iż zakup ten jest po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielanej gwarancji na czynności konserwacyjne, świadczenie usług serwisowych i napraw, a w zakresie zainstalowanych w trakcie robót budowanych urządzeń również na ponoszenie kosztów zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych jest trudne do oszacowania na obecnym etapie i znacząco wpłynie na wysokość zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

**Pytanie 64.**

§ 12ust. 1pkt 1): Prosimy o zmniejszenie wartości kary umownej do poziomu 10%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

**Pytanie 65.**

§ 12ust. 1pkt 2, 12, 15, 16: Prosimy o zmniejszenie wartości kary umownej do poziomu 0,05%. Uwzględniając kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, kara zastrzeżona w obecnym brzmieniu przekroczy wartość kilkudziesięciu tysięcy złotych za każdy dzień, a więc jest rażąco wygórowana i niewspółmierna do przewinienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu umowa po zmianach.

**Pytanie 66.**

§ 12ust. 1pkt 6, 7, 10, 11: Prosimy o zmniejszenie wartości kary umownej do poziomu 10.000 złotych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

**Pytanie 67.**

§12ust. 5: Prosimy o zmniejszenie limitu kar umownych do poziomu 10% wartości umowy brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu umowa po zmianach.

**Pytanie 68.**

Nowy zaproponowany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia (16 miesięcy) w dalszym ciągu nie jest terminem, w którym można zrealizować przedmiotową inwestycję. Z pytań do treści SWZ zadanych przez pozostałych potencjalnych Oferentów wynika, że trzech doświadczonych Generalnych Wykonawców przedstawiło Państwu realne harmonogramy wykonania, jednak Zamawiający nadal wymaga terminu niemożliwego (mówiąc w skrócie – błędnego) do dotrzymania (*dodano również zapis o terminie 6 miesięcy na uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń, pomimo informacji od GW, że realnie w Warszawie proces ten trwa min. 12 m-cy*). W takim przypadku Wykonawcy będą zmuszeni zwiększyć swoje oferty o zaliczki na poczet kar umownych w wysokości minimum ok. 15 mln złotych (biorąc pod uwagę aktualne zapisy umowne). Zwiększenie wartości ofert, ze względu na błędne założenia dot. harmonogramu poczynione przez Zamawiającego, będzie działało na niekorzyść podatnika poprzez nieracjonalne wydawanie środków publicznych.

Wnosimy o modyfikację treści SWZ w tym zakresie poprzez wydłużenie terminu realizacji do co najmniej 36 miesięcy (tj. skorygowanie błędnych założeń dot. okresu realizacji).

Wyrażamy nadzieję, że Zamawiający ma na uwadze, iż dysponuje środkami publicznymi i wydłuży czas realizacji (tj. poprawi swoje błędne założenia), pokazując jednocześnie szacunek do podatnika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający dopuścił możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w okolicznościach określonych w § 19 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).

W załączeniu:

1. Mapa do celów projektowych z 2016 r. i 2019 r.;
2. Mapa z istniejącymi sieciami;
3. Opinia geotechniczna;
4. Umowa po zmianach (Załącznik Nr 9 do SWZ);
5. Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
6. Formularz oferty po zmianach (Załącznik Nr 1 do SWZ).

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert, termin związania ofertą oraz zmienia w tym zakresie SWZ w następujący sposób:

W SWZ przed zmianą:	W SWZ po zmianie:
<b>ROZDZ. 17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ</b> 17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia <b><u>2022-03-15.</u></b>	<b>ROZDZ. 17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ</b> 17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia <b><u>2022-03-21.</u></b>
<b>ROZDZ. 19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT</b> Ofertę, wraz z załącznikami, należy <b><u>złożyć</u></b> za pośrednictwem Platformy <b><u>w terminie do dnia 2021-12-16 do godz. 09:30.</u></b>	<b>ROZDZ. 19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT</b> Ofertę, wraz z załącznikami, należy <b><u>złożyć</u></b> za pośrednictwem Platformy <b><u>w terminie do dnia 2021-12-22 do godz. 09:30.</u></b>
<b>ROZDZ. 20. TERMIN OTWARCIA OFERT</b> 20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: <b><u>2021-12-16 o godz. 10:00,</u></b> za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.	<b>ROZDZ. 20. TERMIN OTWARCIA OFERT</b> 20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: <b><u>2021-12-22 o godz. 10:00,</u></b> za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Odpowiednio podlega zmianie ogłoszenie o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

