

YKYzo 3*6 w rurce RGHF 37 - zasilanie rekuperatora
YKYzo 3*1,5 w rurce RGHL 20 - oświetlenie poddasza [obwód "s"]
w korytku kablowym np. RKSM 610 FS

Podest drewniany

YKYzo 3*6 w rurce RGHF 37 - zasilanie rekuperatora
 YKYzo 3*1,5 w rurce RGHL 20 - oświetlenie poddasza [obwód "s"]
 w korytku kablowym np. RKSM 610 FS

Podest drewniany

YKYzo 3*6 w rurce RGHF 37 - zasilanie rekuperatora
YKYzo 3*1,5 w rurce RGHL 20 - oświetlenie poddasza [obwód "s"]
w korytku kablowym np. RKSM 610 FS

Podest drewniany


RK - rekuperator MISTRAL PRO 850EC
z wbudowaną nagrzewnicą wstępną PTC o mocy elektrycznej 2,60kW/230V.
Pmax=2,94kW/230V.

L6 Oprawa odporna na wodę i pył, natynkowa. Korpus wykonany metodą wtryskową z szarego PC. Klosz z przezroczystego PC z folią opalową, zapinany klipsami z V2A. Płyta montażowa z blachy stalowej lakierowanej na biało. Klasa IP65/K08. Statecznik elektroniczny EVG. Rozsył medium. Źródło światła : LED 18W 1700lm 840.

Oprawa ewakuacyjna autonomiczna, 1h, z funkcją autotestu,
Asymetryczna - kąt 45
Montaż: do korytka kablowego.
Wykonanie : poliwęglan koloru białego



° odporna na temp. do -25

Montaż opraw do korytka kablowego przykręcanego do konstrukcji dachu.
Odległość korytka od konstrukcji dachu : a.10cm. Stosować przekładki 10*10cm z blachy StZn gr. 1mm.
Osprzęt klasy IP55.

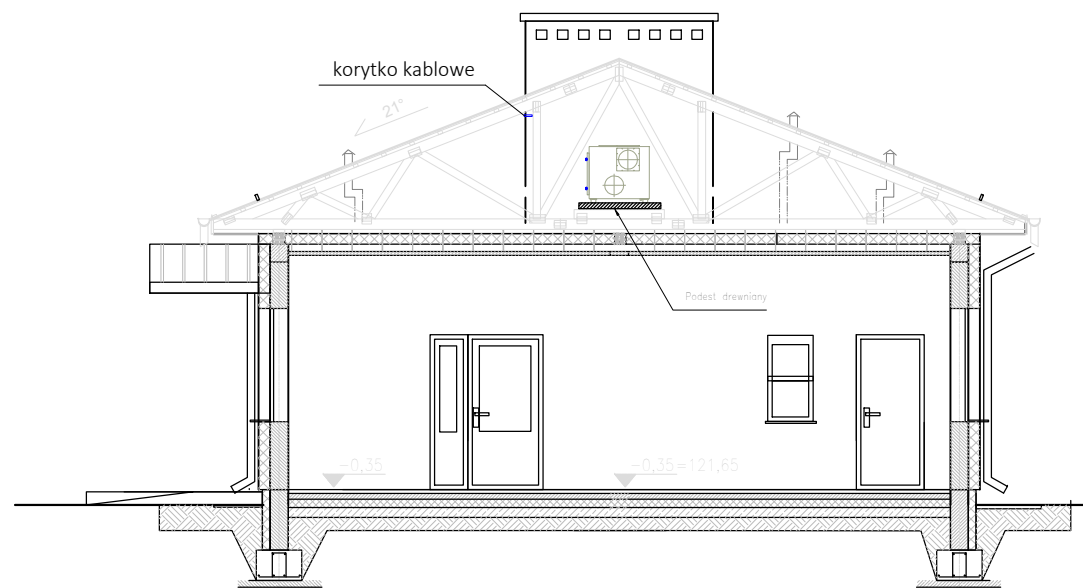

Układ sieci :
TN-C dla głównej linii zasilającej
TN-S - dla instalacji odbiorczej.

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe odłączenie zasilania.

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE MAREK KUBICKI Marek Kubicki, 87-800 Włocławek, ul. Jasna 18B/4		ZESPÓŁ PROJEKTOWY		ELEKTRYCZNA Branża
INWESTOR:	URZĄD GMINY BARUCHOWO 87-821 BARUCHOWO Baruchowo 54	Proj.	mgr inż. Krzysztof Hirsch upr. nr UA-V-8386-5/98/90 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIB : KUP/E-0111/03 	08.2022
OBIEKT:	BUDYNEK KOMUNALNY		Nazwisko/podpis	Data
ADRES BUDOWY:	ZAKRZEWO PARCELE gm BARUCHOWO	Spr.	inż. Jan Kłockowski upr. nr UAN-NB-8386-5/2/85 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIB : KUP/E-1038/01 	1:100
INWESTYCJA:	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO ZŁOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH 46/7 i 47/7 OBREB EWIDENCYJNY ZAKRZEWO PARCELE GMINA BARUCHOWO	Nazwisko/podpis		Skala
		INSTALACJE ELEKTRYCZNE SIŁOWE I OŚWIETLENIOWE RZUT PODDASZA		ET-07
		Nazwa rysunku		Nr rys.