


UWAGA:
W etapie 1 zrealizowane zostaną prace polegające na dostosowaniu klatek schodowych do wymagań niniejszej ekspertyzy. Prace dostosowawcze w pozostałej części będą realizowane w kolejnych etapach.

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ KONTROLNO-RZECZNIKOWY
ul. Domaniewska 40, 02-226 Warszawa
Załącznik do postanowienia

WZ.55.85.734.1 20.21.r.
WZ.5585.735.1.2021

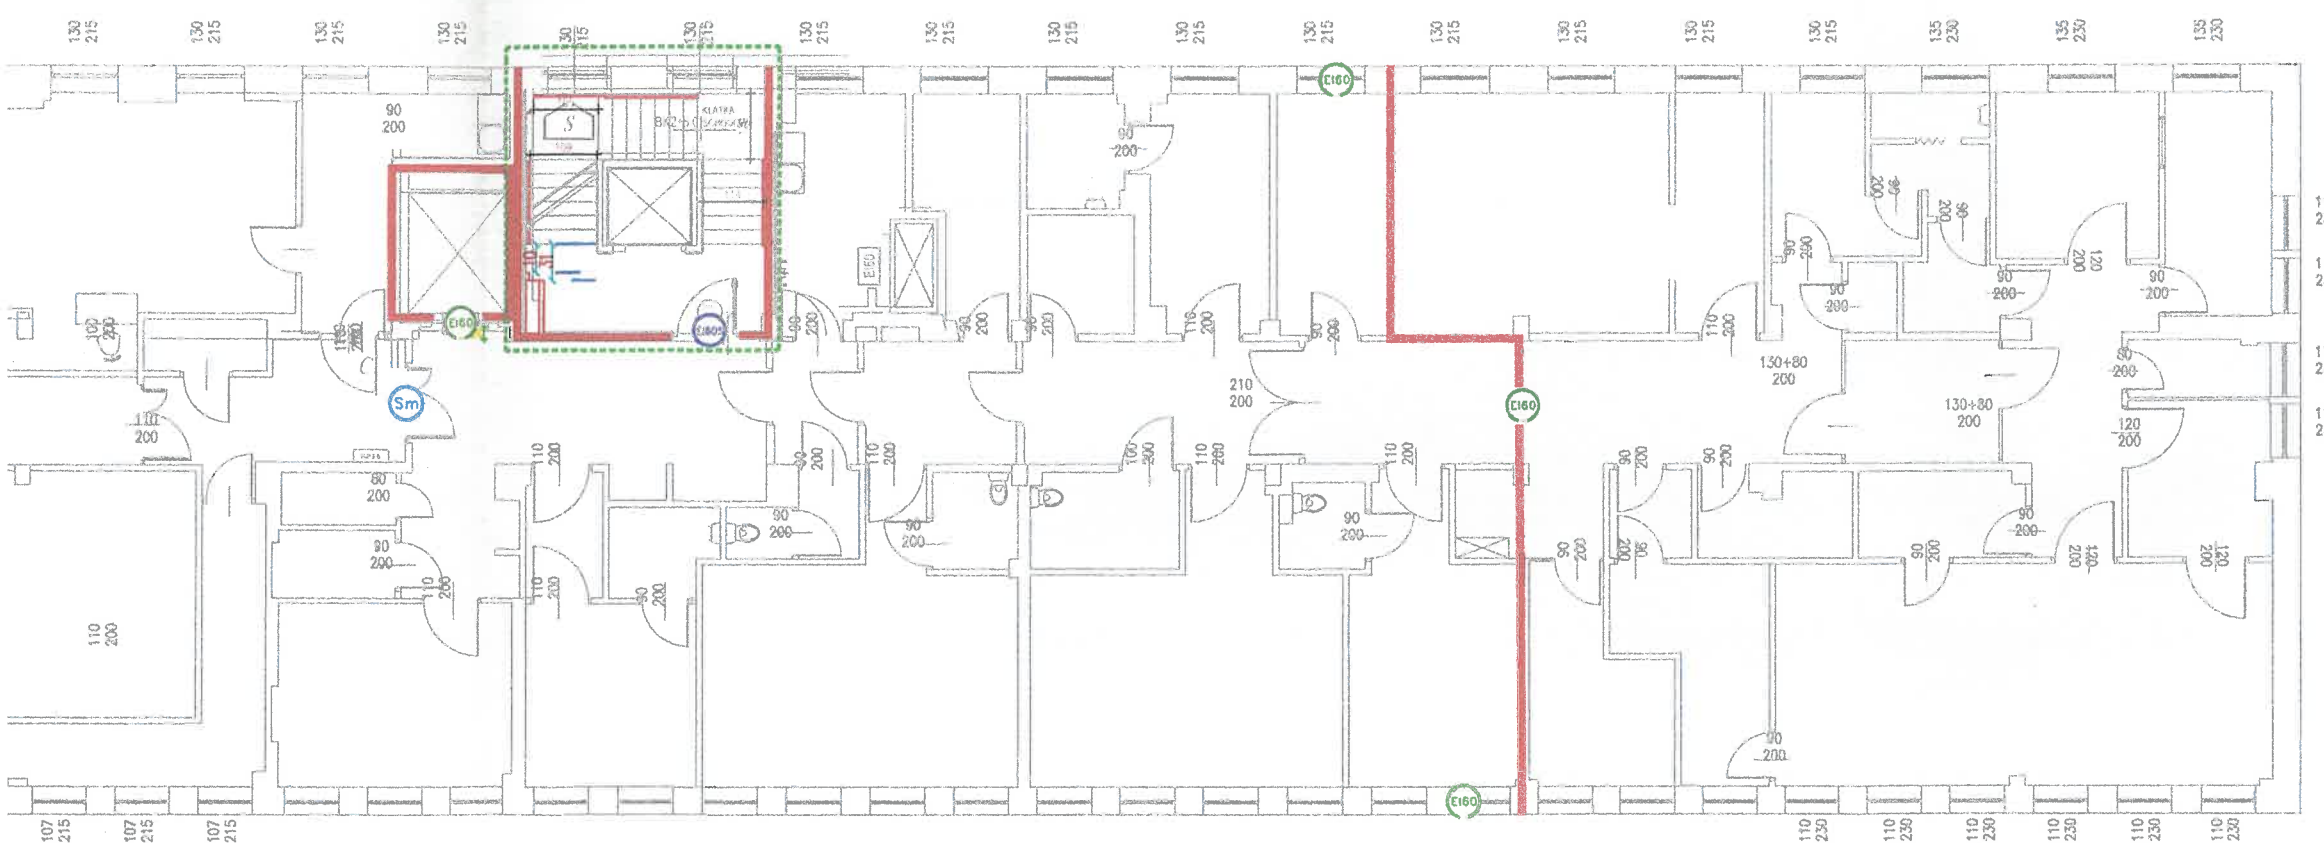

LEGENDA:


- Ściana o klasie odporności ogniowej (R)EI 60
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI 120
- EI30 Drzwi / zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30
- EI30S Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30S
- EI60 Drzwi / zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60
- EI60S Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60S
- Sm Drzwi dymoszczelne
- E60 Zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej E60
- Zakres opracowania w etapie I

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ
części budynku B i Ł Centralnego Szpitala Klinicznego
MSWiA w Warszawie w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137

AUTORZY OPRACOWANIA:	PODPIS:
dr inż. Przemysław KUBICA Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 481/2006	
mgr inż. Tadeusz WASILEWSKI Rzecznik Budowlany Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 56/02	

PIĘTRO 5		NR RYS.
DATA	SKALA	8
10.2021	1:150	

BLOK A - 5 piętro

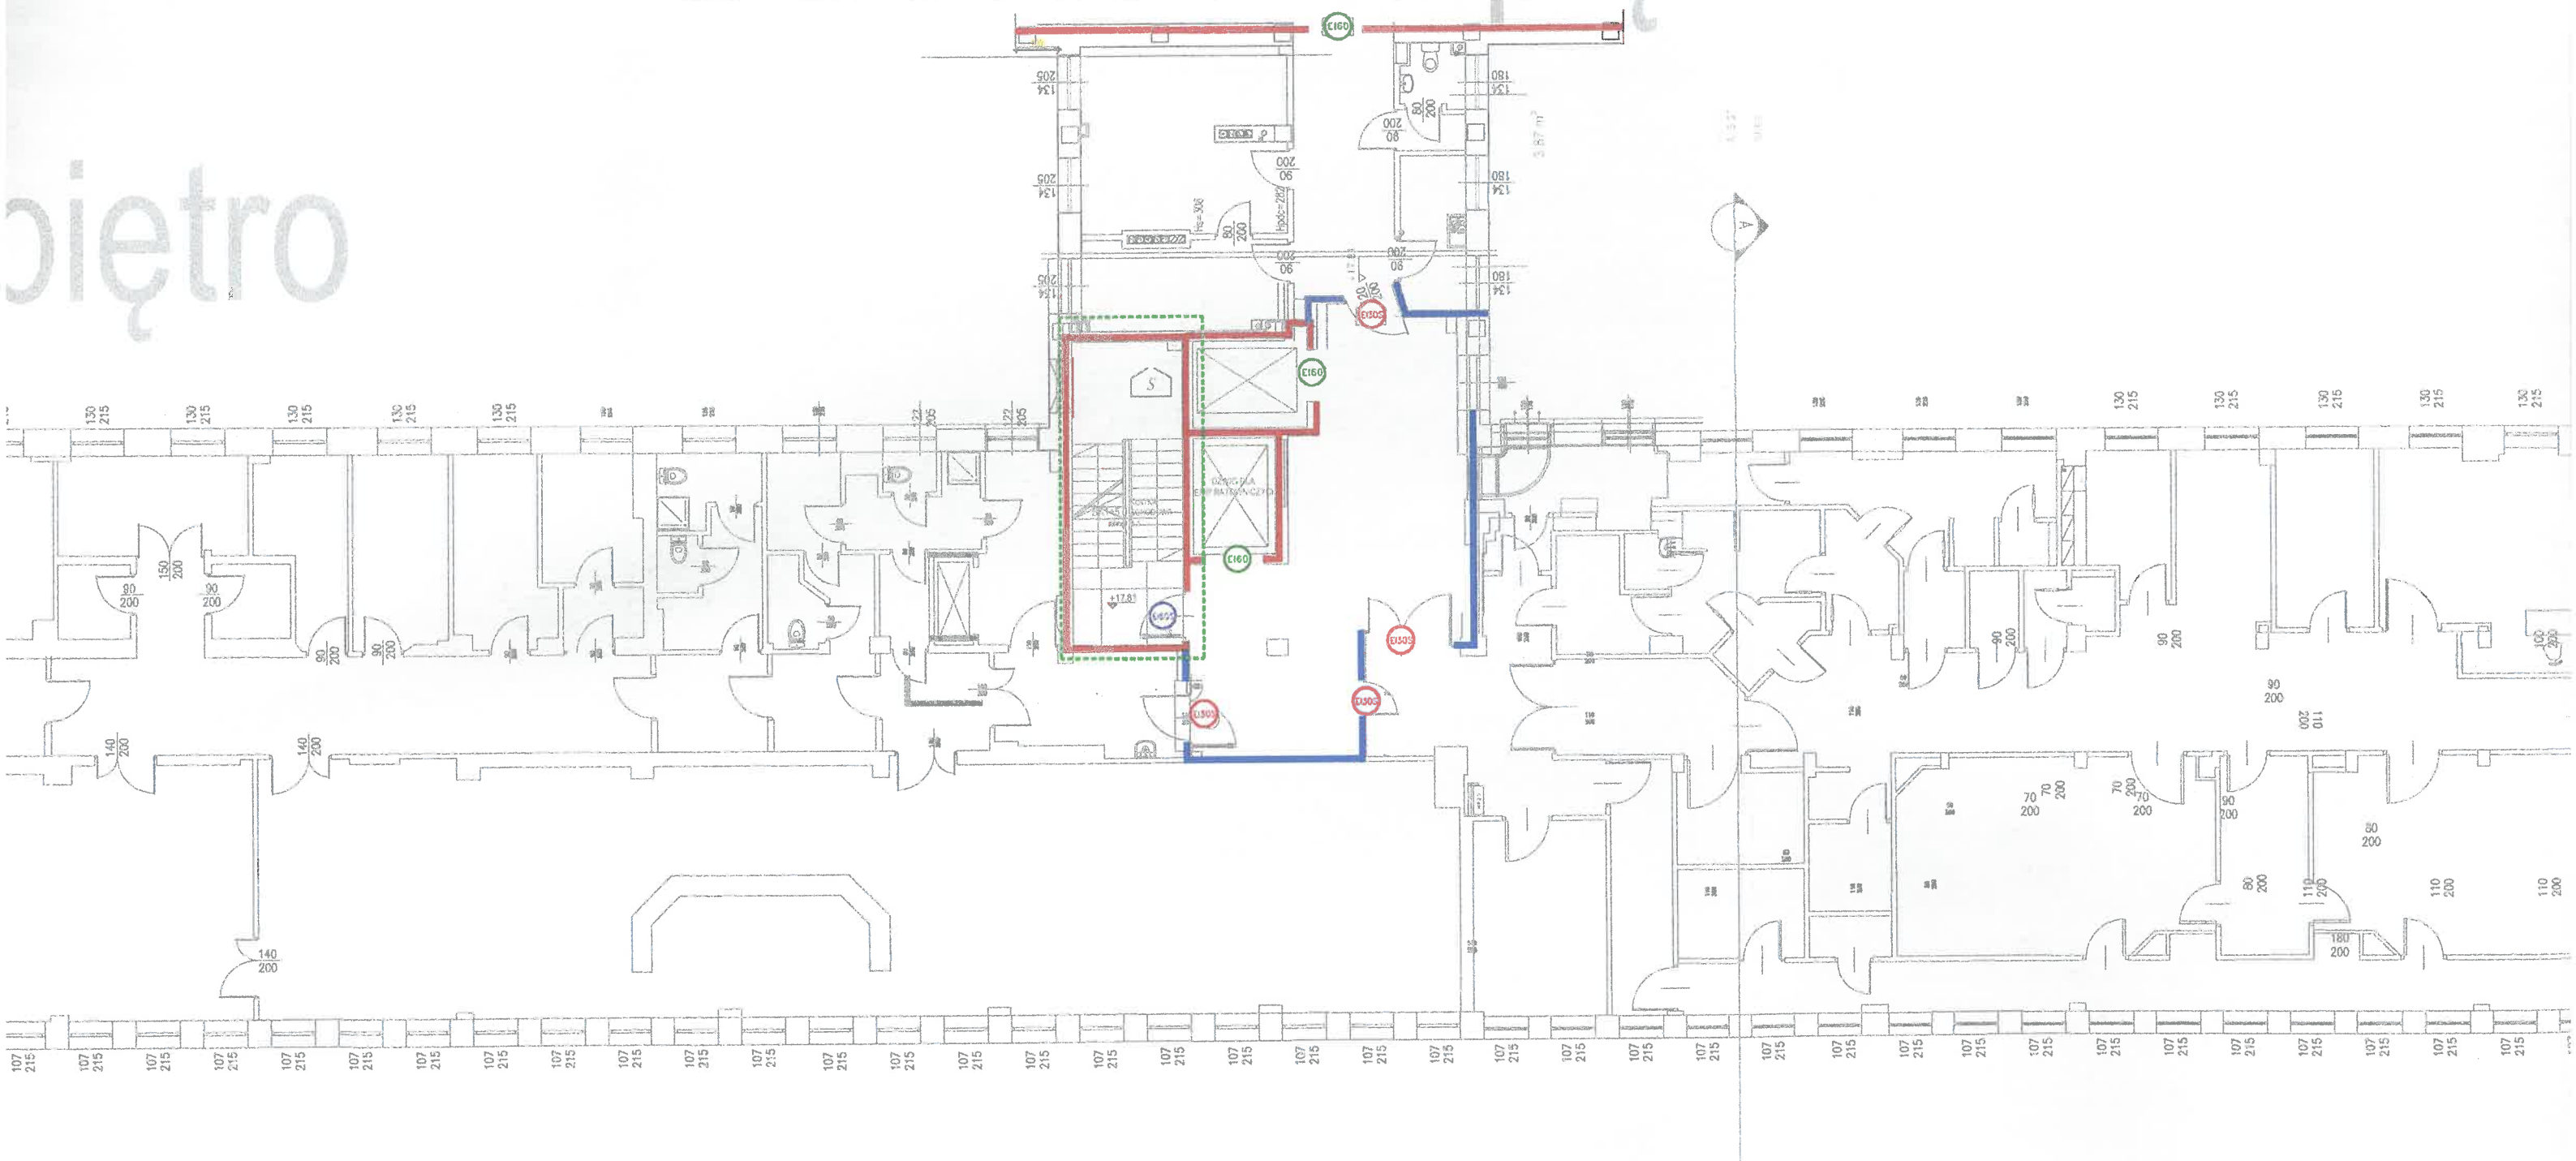


blok B - 5 piętro

BLOK E - 5 piętro

BLOK Ł - 5 piętro

BLOK D - 5 piętro

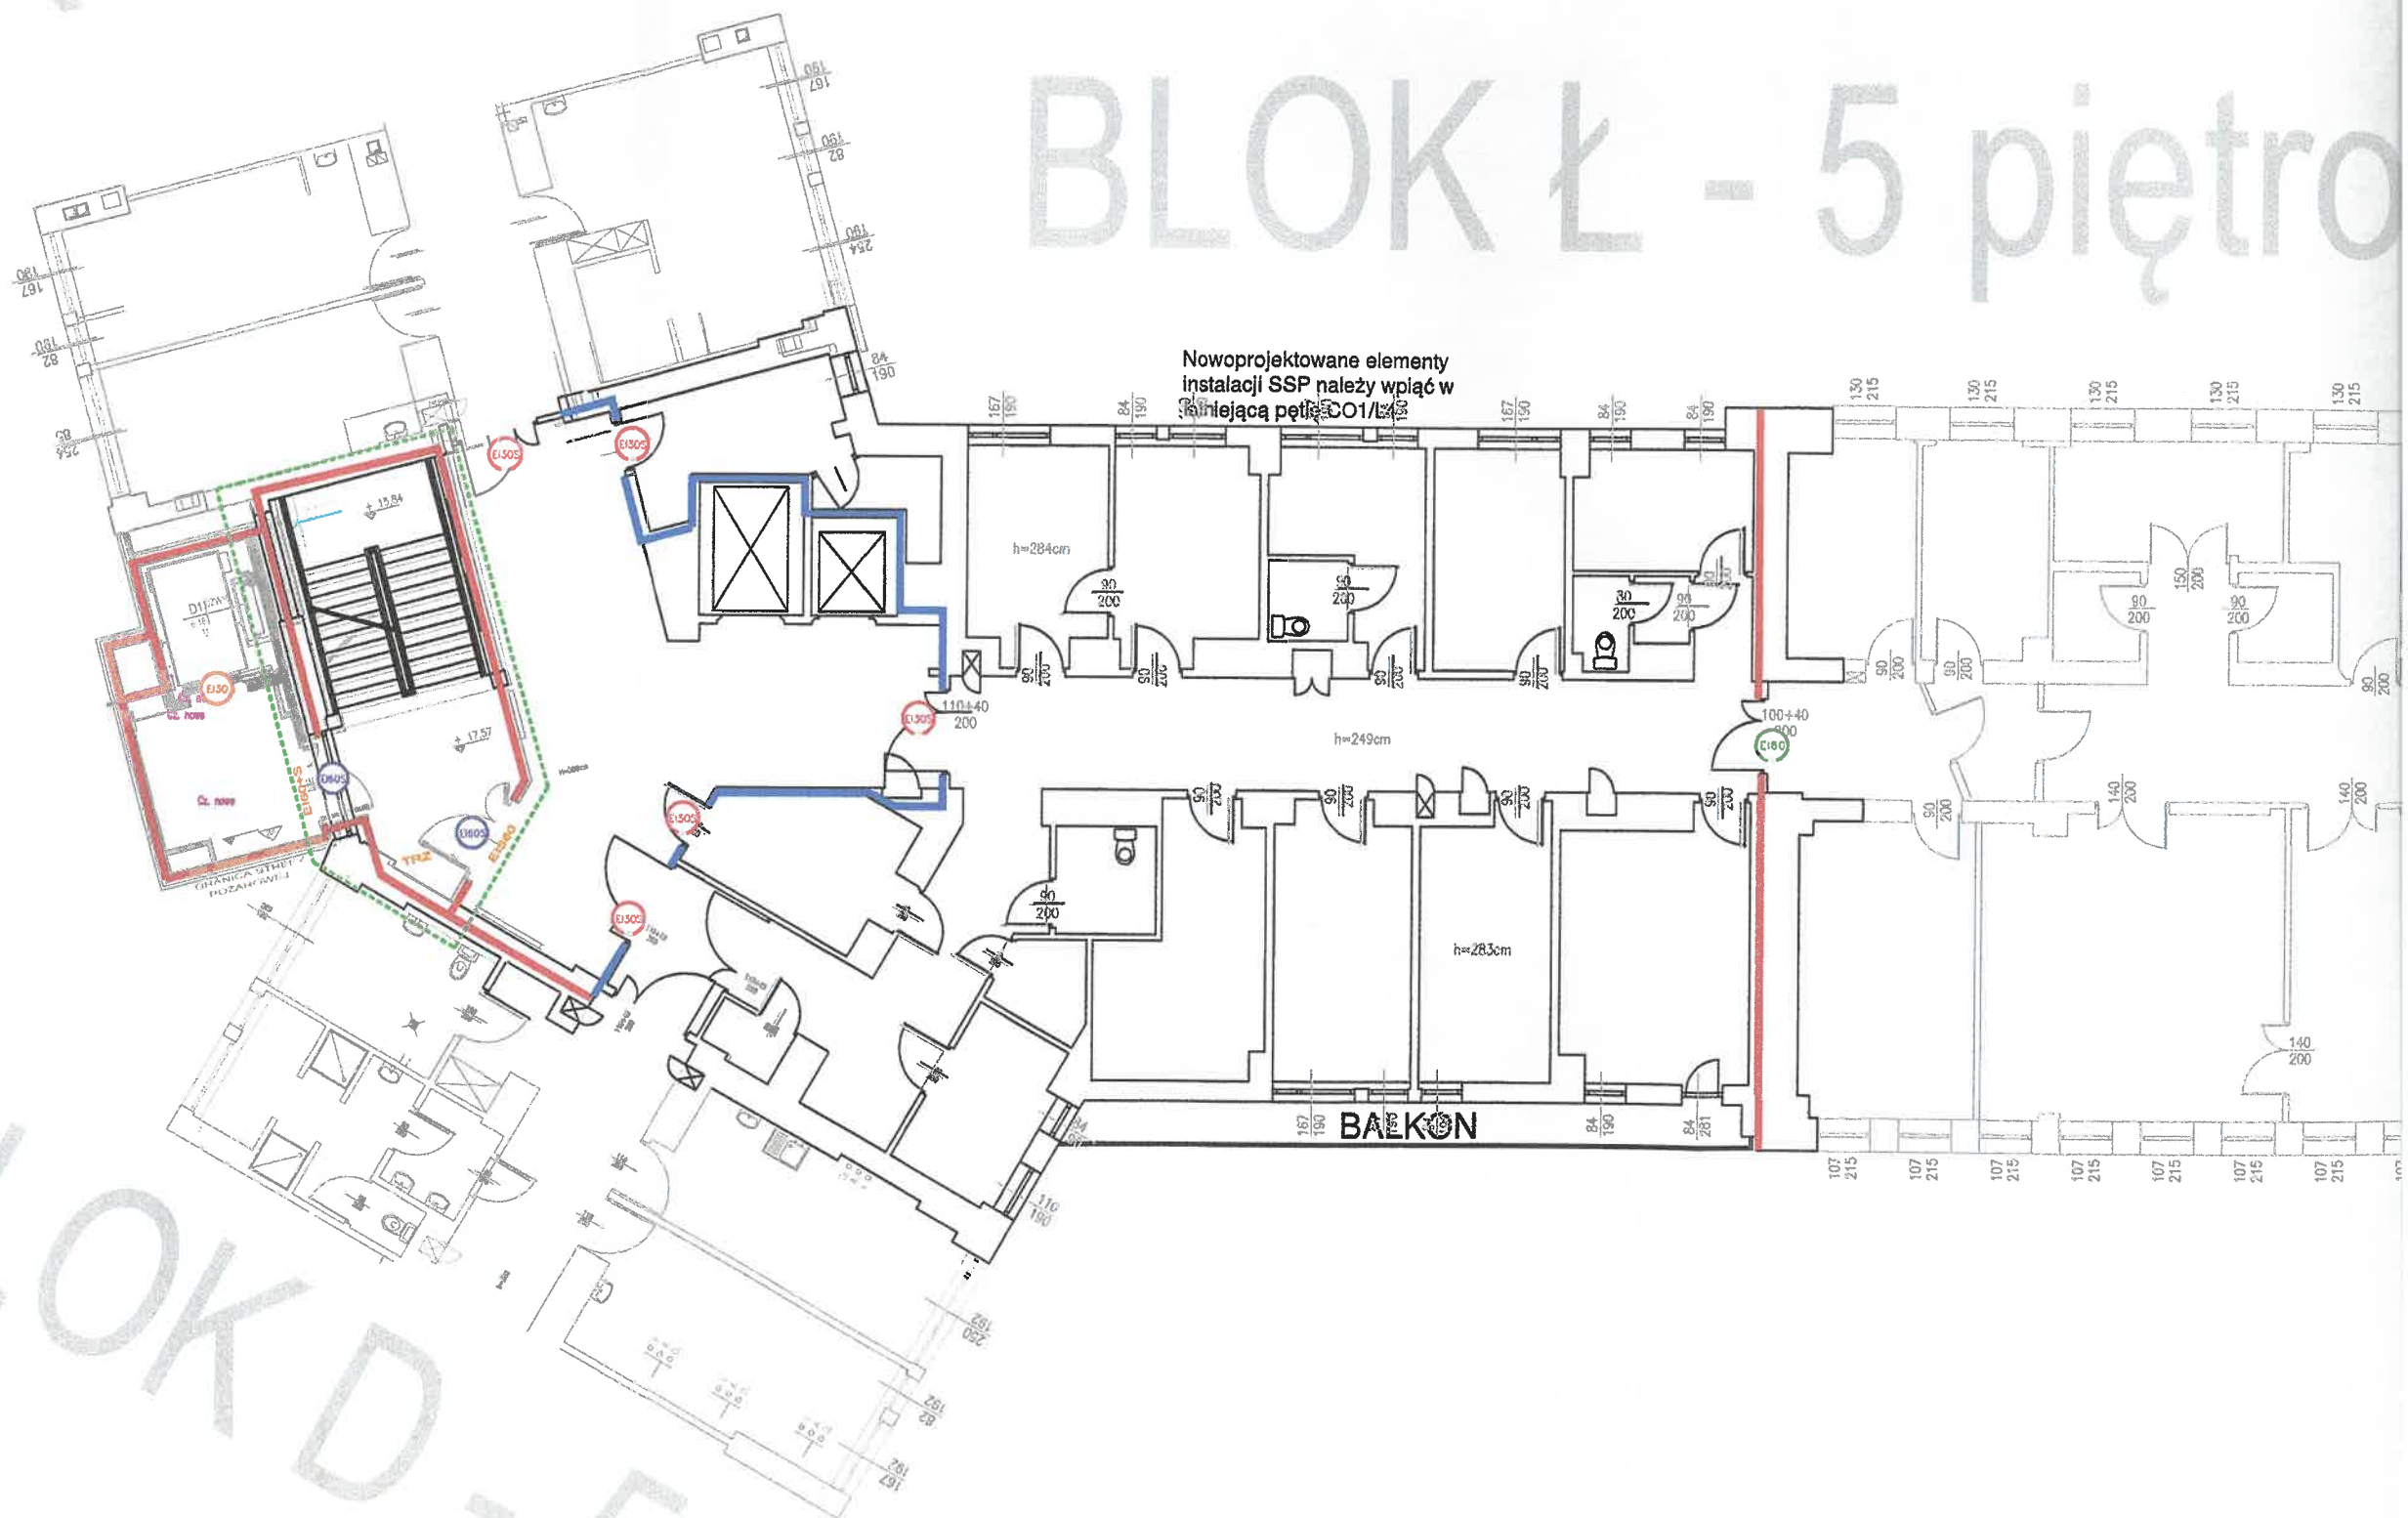

Nowoprojektowane elementy
instalacji SSP należy wpisać w
planie jako CO1/L1/L2


BALKON

UWAGA:
W etapie 1 zrealizowane zostaną prace polegające na dostosowaniu klatek schodowych do wymagań niniejszej ekspertyzy. Prace dostosawcze w pozostałej części będą realizowane w kolejnych etapach.

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Domaniewska 40, 02-572 Warszawa
Załącznik do postanowienia

WZ.55.35.434.1 20 21 r.

WZ.5535.435.1.2021

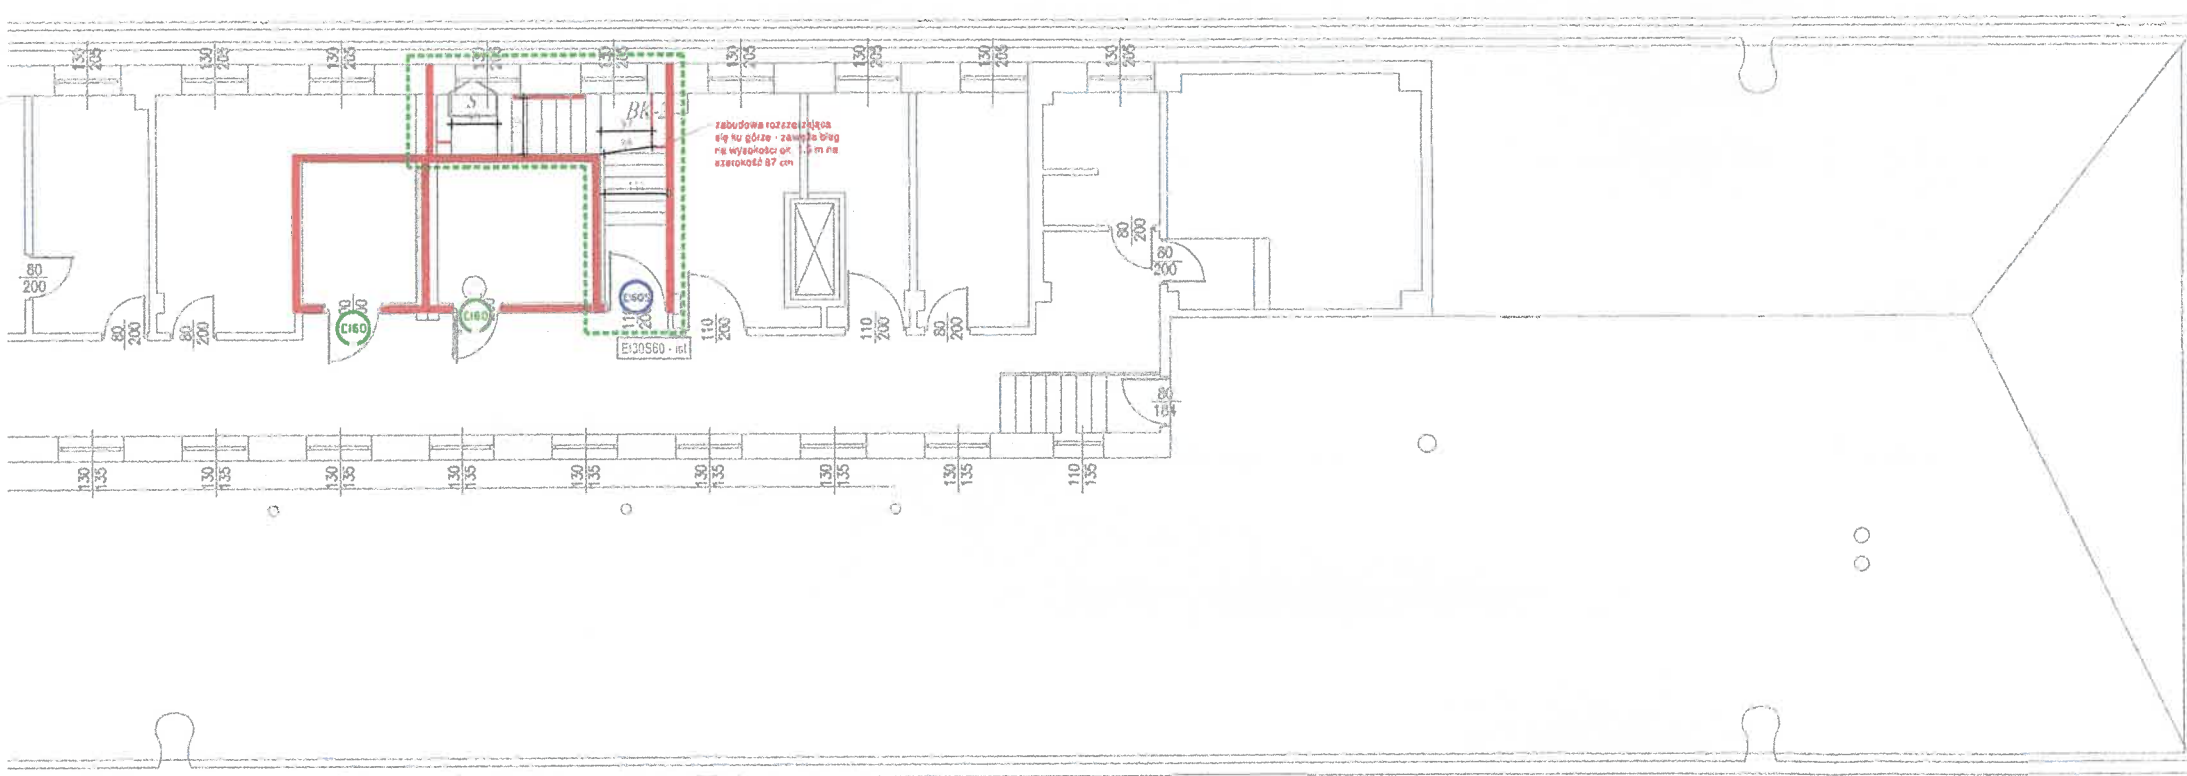

LEGENDA:

- Ściana o klasie odporności ogniowej (R)EI 60
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI 120
- EI30 Drzwi / zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30
- EI30S Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EIS30
- EI60 Drzwi / zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60
- EI60S Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EIS60
- Sm Drzwi dymoszczelne
- E60 Zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej E60
- Zakres opracowania w etapie I

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

części budynku B i Ł Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137

AUTORZY OPRACOWANIA:

dr inż. Przemysław KUBICA
Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 481/2006


mgr inż. Tadeusz WASILEWSKI
Rzecznik Budowlany
Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 56/02

PIĘTRO 6

DATA 10.2021 SKALA 1:150

NR RYS.
9

BLOK A - 6 piętro

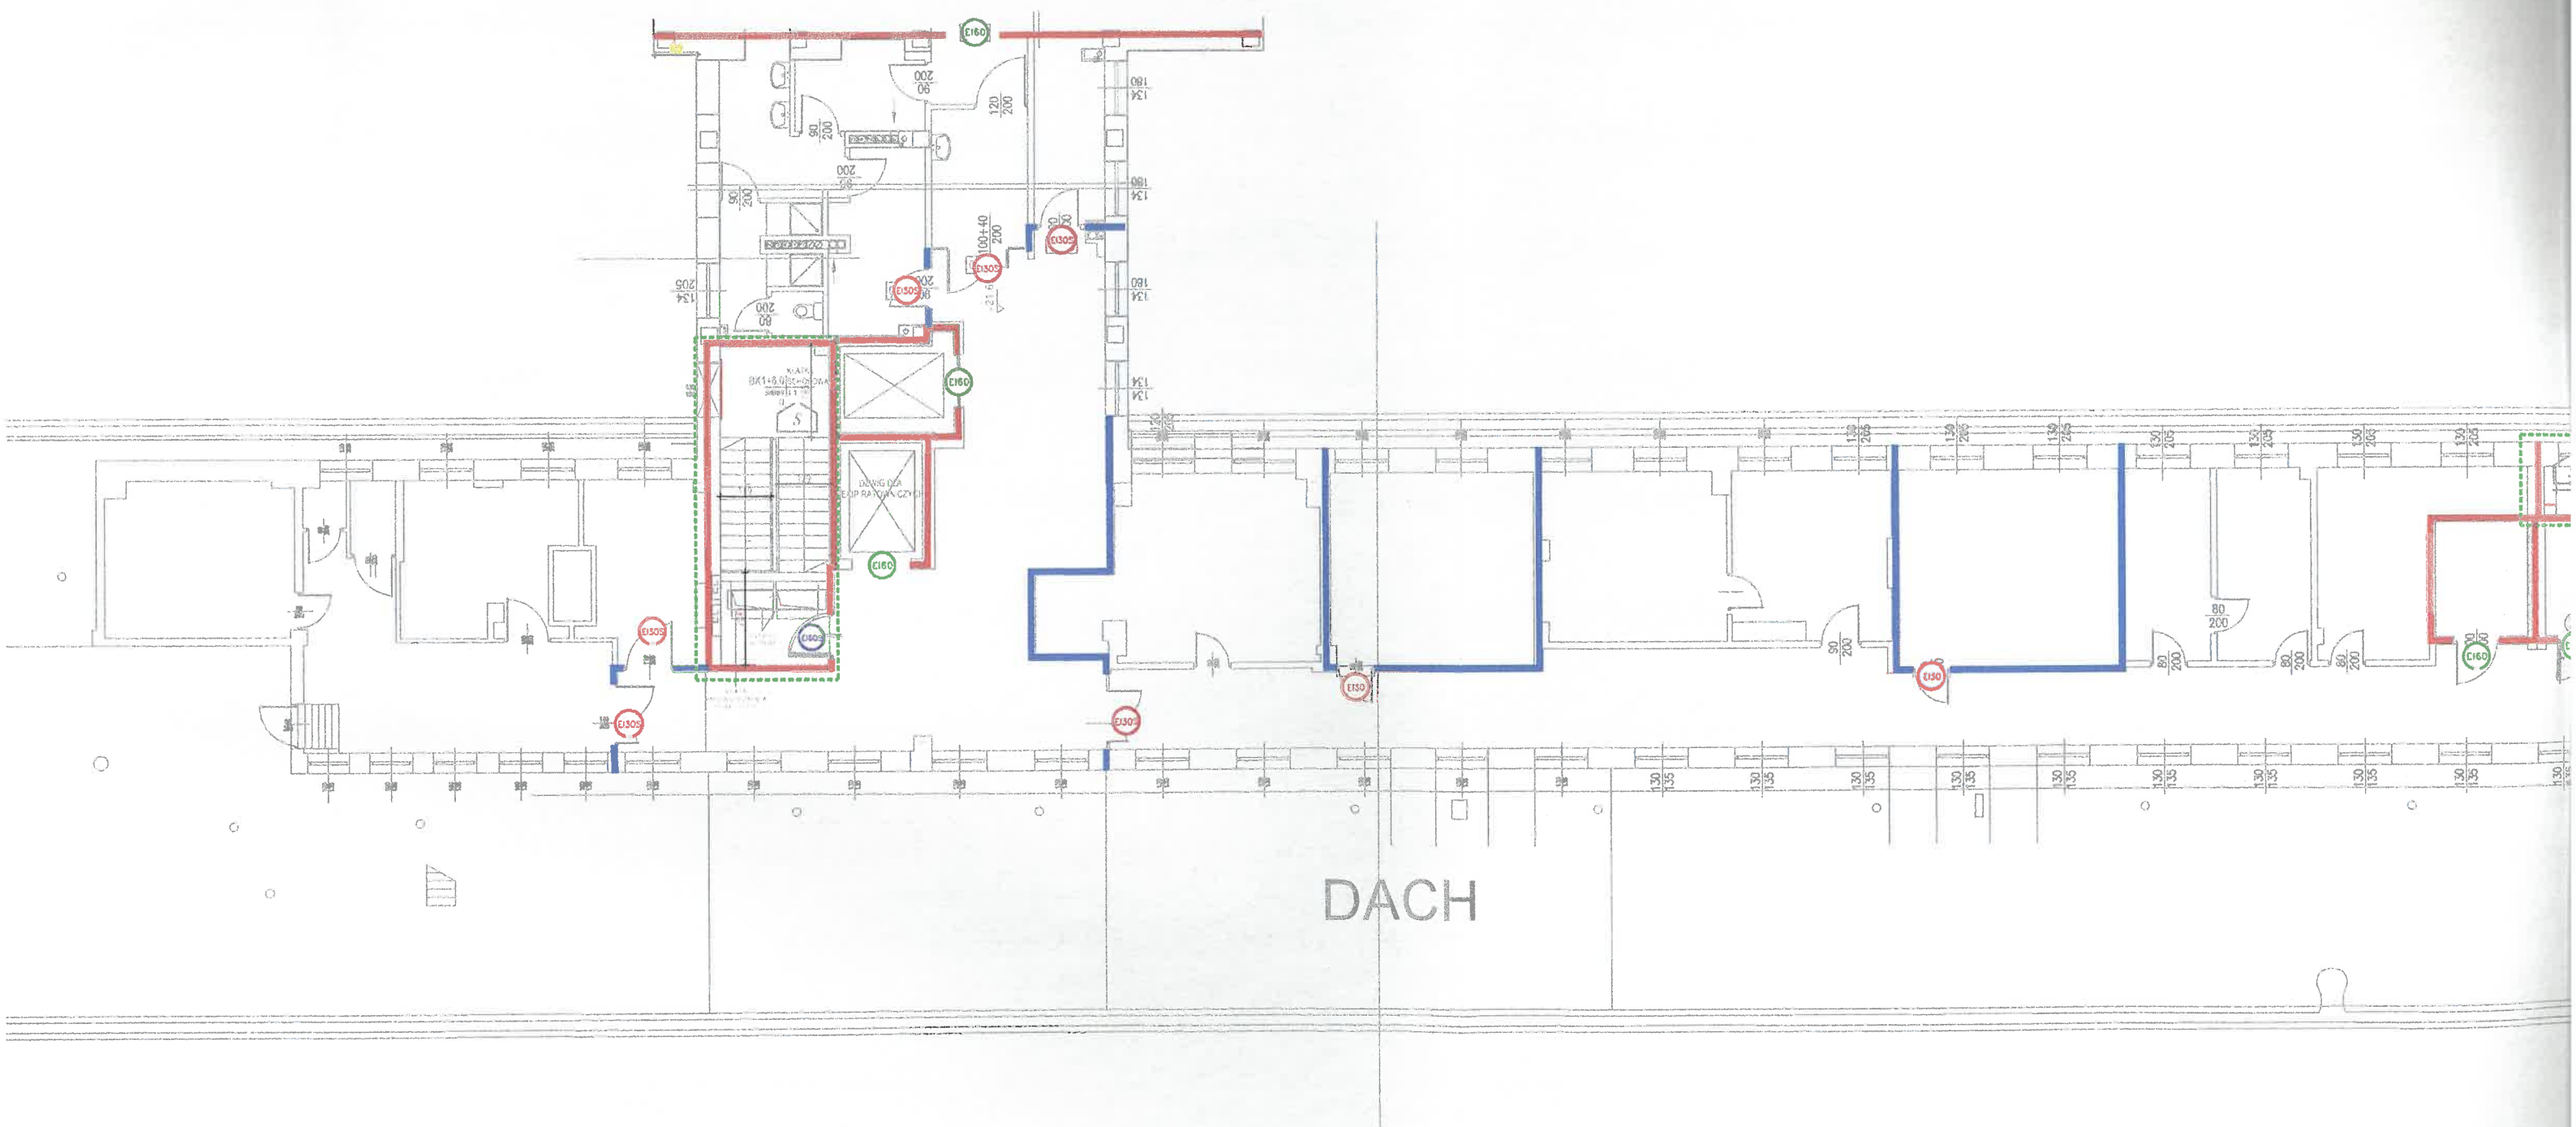

BLOK Ł - 6 piętro

