


URZĄD MIASTA budynek "A"
- poddasze -

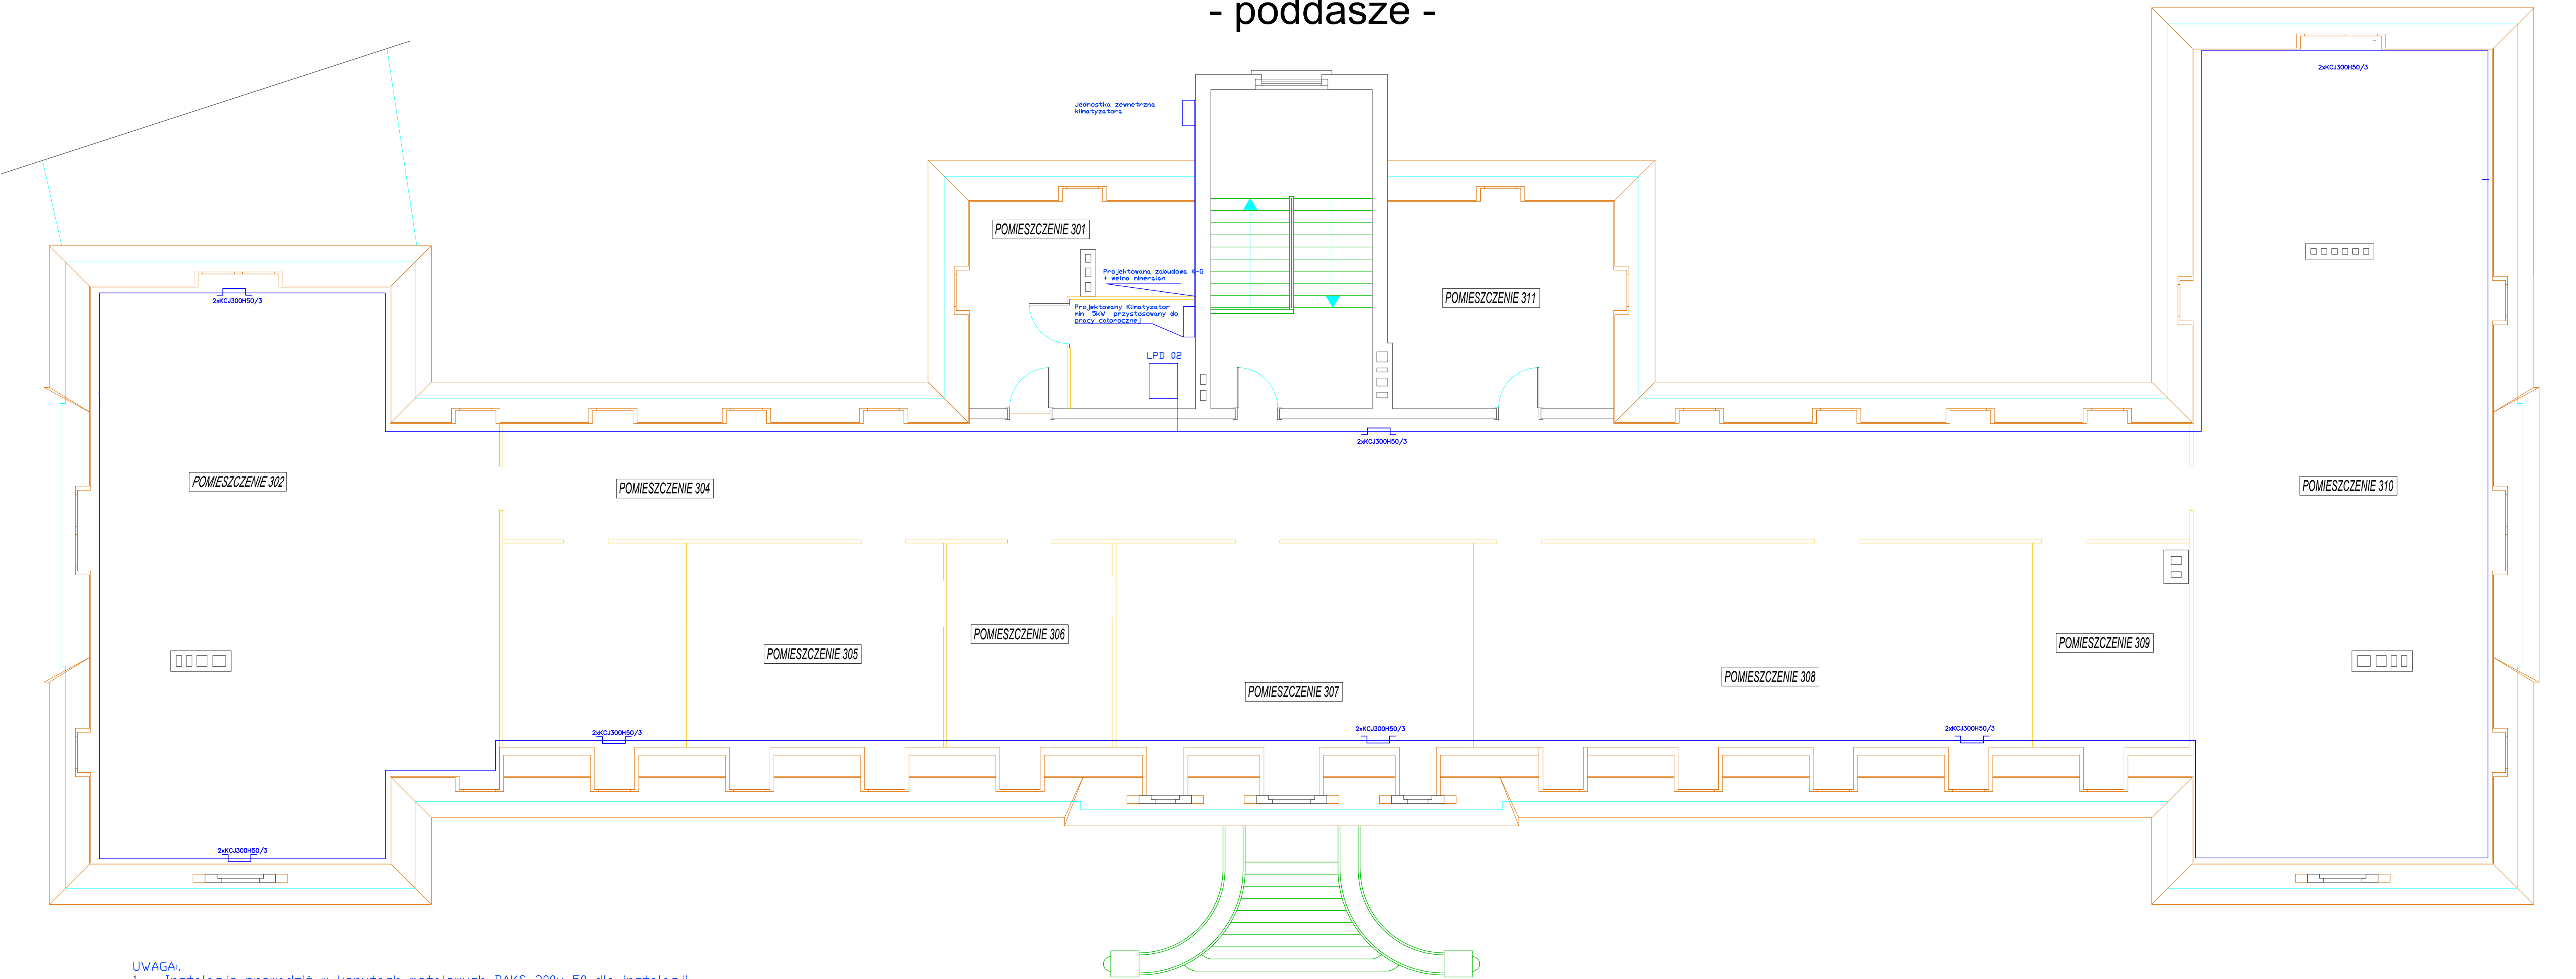

UWAGA:
1. Instalacje prowadzić w korytach metalowych BAKS 300x 50 dla instalacji teletechnicznych, oraz 300x 50 dla instalacji elektrycznych
2. W serwerowni oraz w piwnicy montować koryta siatkowe GRM 55/300

CPD Centralny Punkt Dystrybucyjny
VRK 230x60 Rozmiar koryta kablowego

NAZWA INWESTYCJI	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU "A" URZĘDU MIASTA		Skala:
INWESTOR	GMINA BRZEG 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12		1:100
Nazwa rysunku	Instalacje teletechniczne - poddasze		Data: XI.24
Projektant :	Ryszard Adaszyński	upr. nr 100/76/OP	Rys. nr 4/L
Projektant :		Podpis:	