


URZĄD MIASTA budynek "A"
- piwnice -

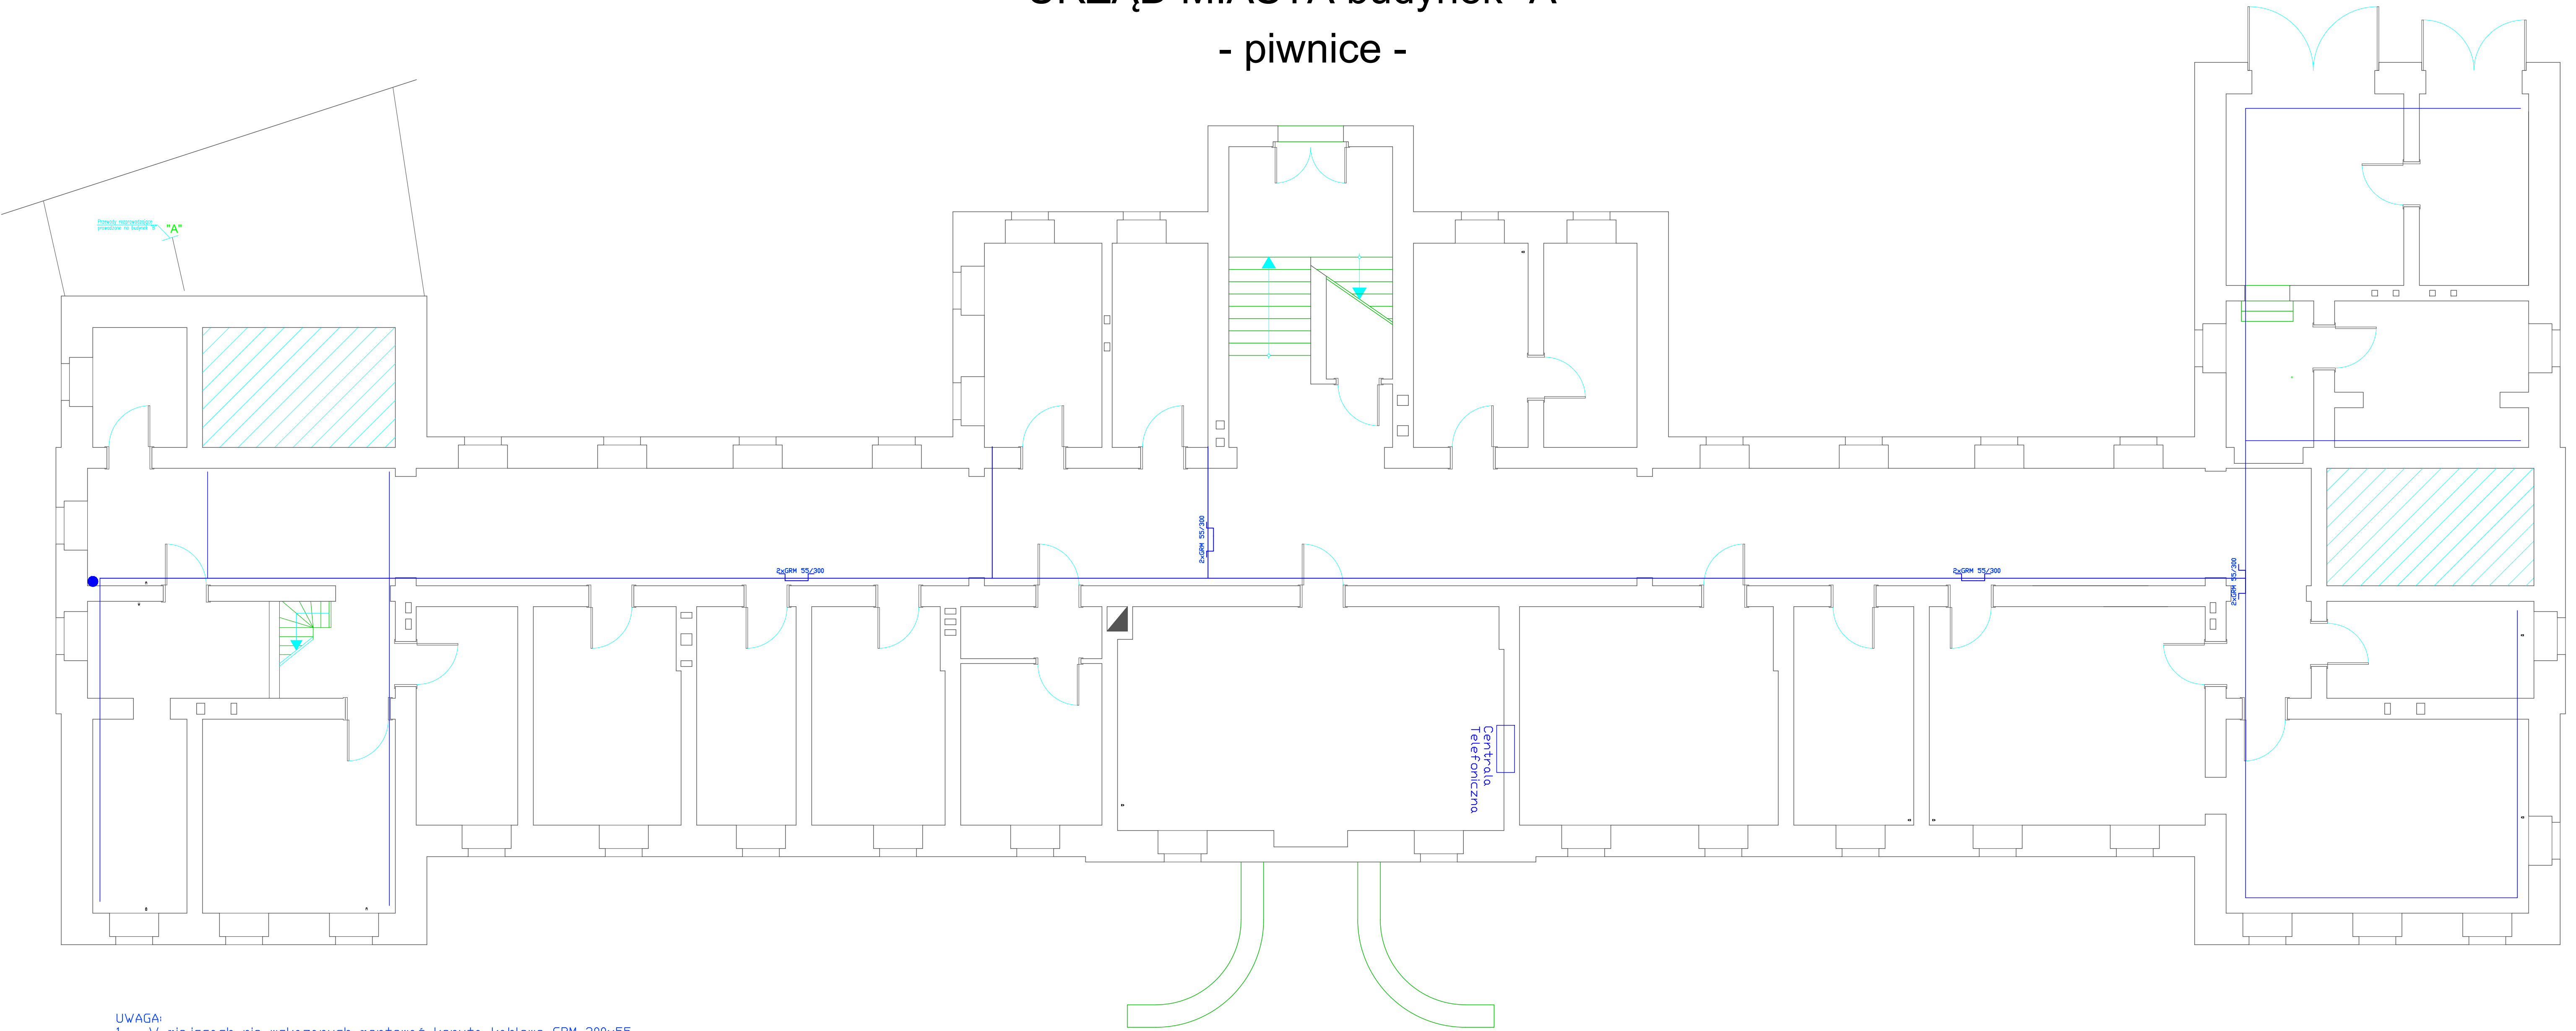

- UWAGA:
- W miejscach nie wskazanych montować koryta kablowe GRM 200x55.
 - Stosować fabryczne elementy wykończeniowe
 - Montaż gniazd w korytach RAPID 45 GEK 53/100 o długości 65 cm
 - W serwerowni oraz w piwnicy montować koryta siatkowe GRM 55/300

CPD Centralny Punkt Dystrybucyjny

Rozmiar koryta kablowego

NAZWA INWESTYCJI	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU "A" URZĘDU MIASTA		Skala:
INWESTOR	GMINA BRZEG 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12		1:100
Nazwa rysunku	Instalacje teletechniczne - PIWNICE		Data: XI.24
Projektant :	upr. nr	Podpis:	Rys. nr
Ryszard Adaszyński	100/76/OP		1/L
Projektant :			