


43xPEL

URZĄD MIASTA budynek "A"

- parter -

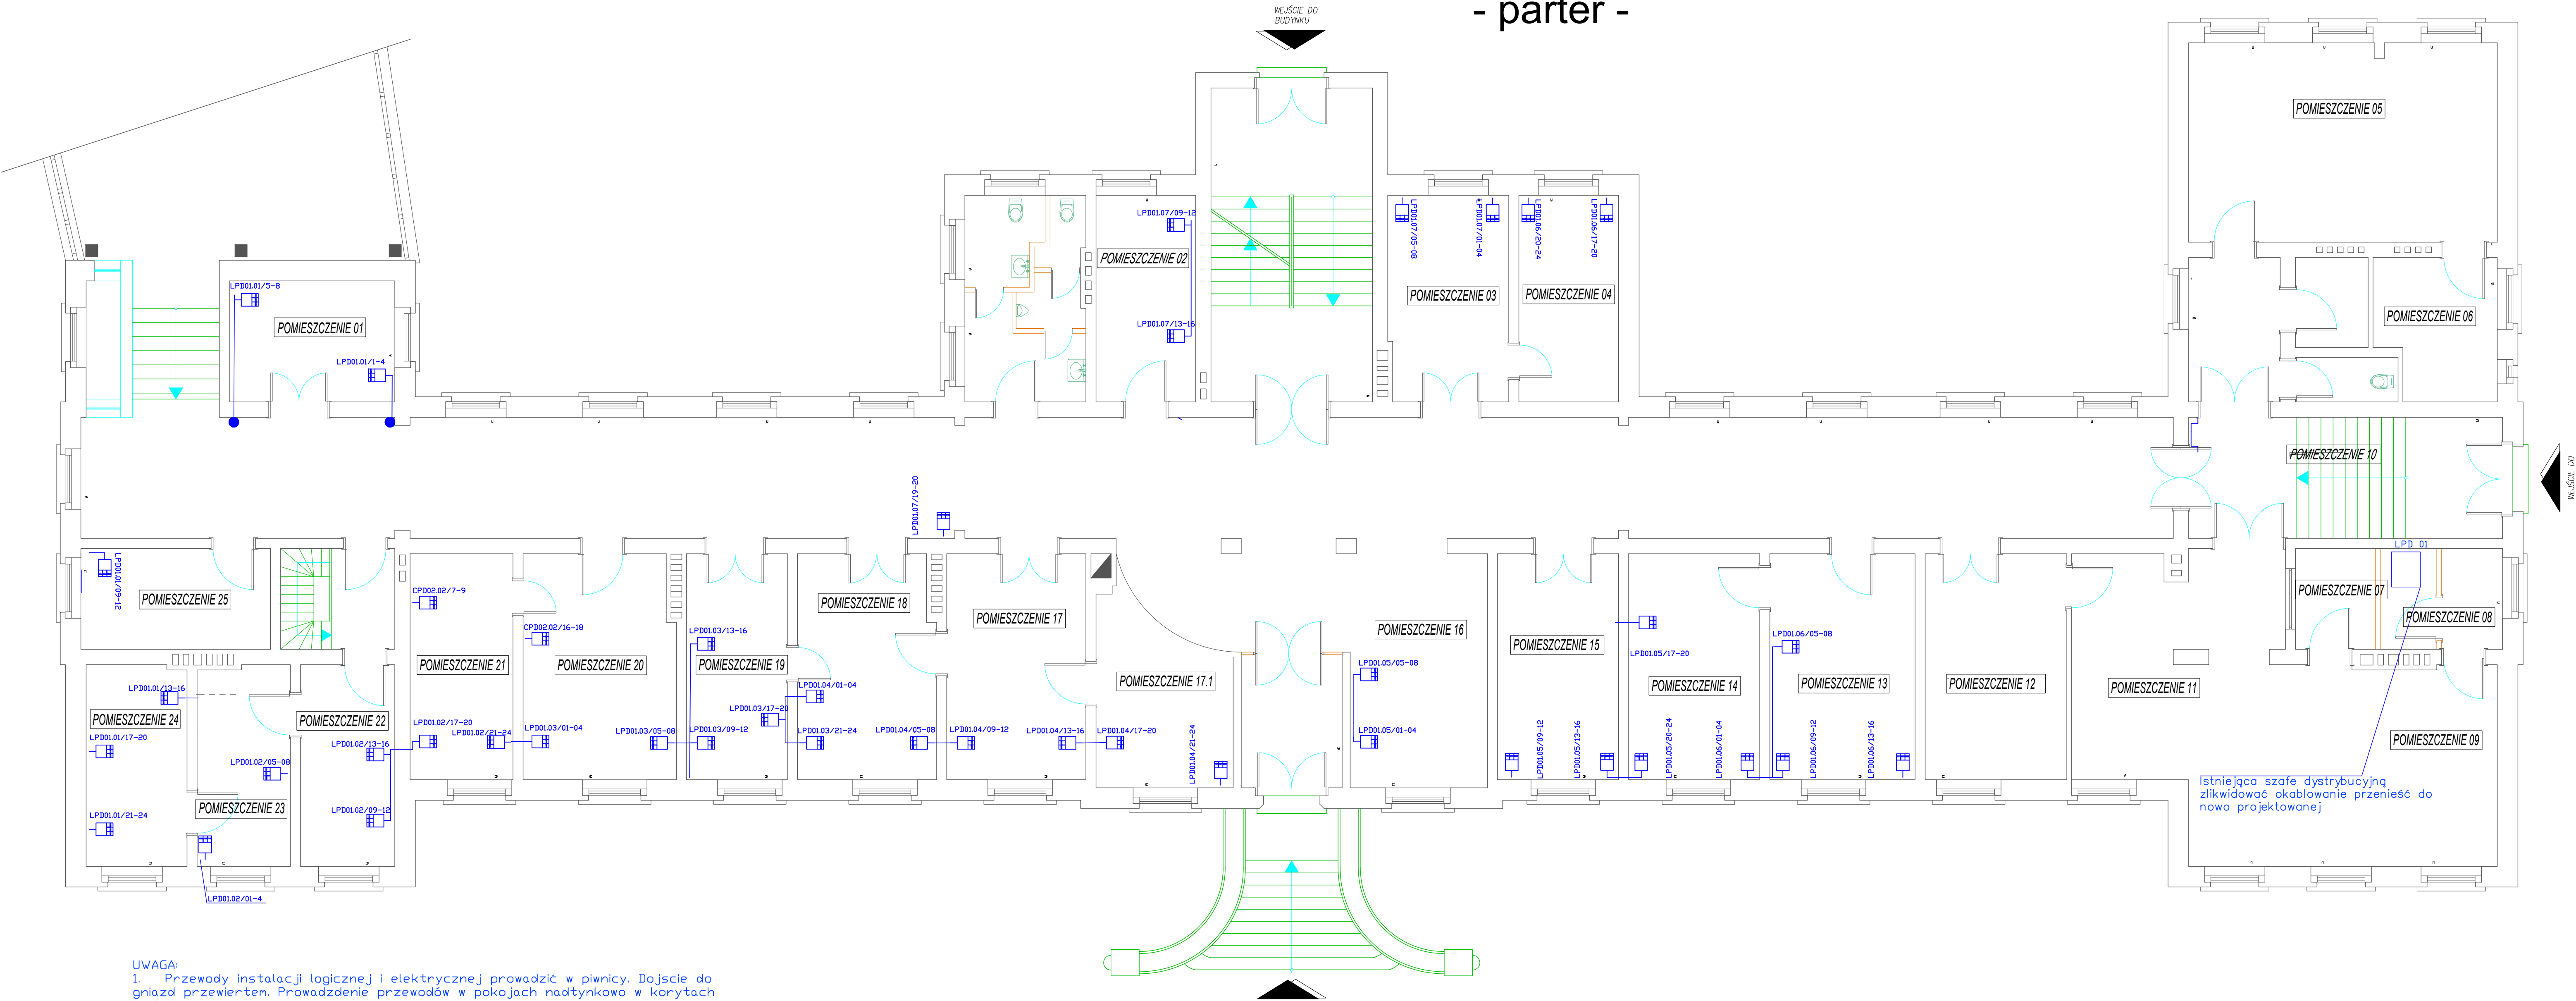

UWAGA:

1. Przewody instalacji logicznej i elektrycznej prowadzić w piwnicy. Dążyć do gniazd przewiercić. Prowadzenie przewodów w pokojach nadtykoma w korytach instalacyjnych.
2. Montaż gniazd elektrycznych i logicznych w systemowych korytach kablowych przystosowanych do montażu osprzętu MDSAIC.
3. W serwerowni oraz w piwnicy montować koryta siatkowe GRM 55/300

☐ gniazdo komputerowe poczwórne MOLEX kat 6A standard MDSAIC

CPD Centralny Punkt Dystrybucyjny

NAZWA INWESTYCJI	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU "A" URZĘDU MIASTA			Skala:
INWESTOR	GMINA BRZEG 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12			1:100
Nazwa rysunku	Instalacje teletechniczne PARTER			Data: XI.24
Projektant :	Ryszard Adaszyński		upr. nr	Podpis:
Projektant :			100/76/OP	