


## SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TG-1

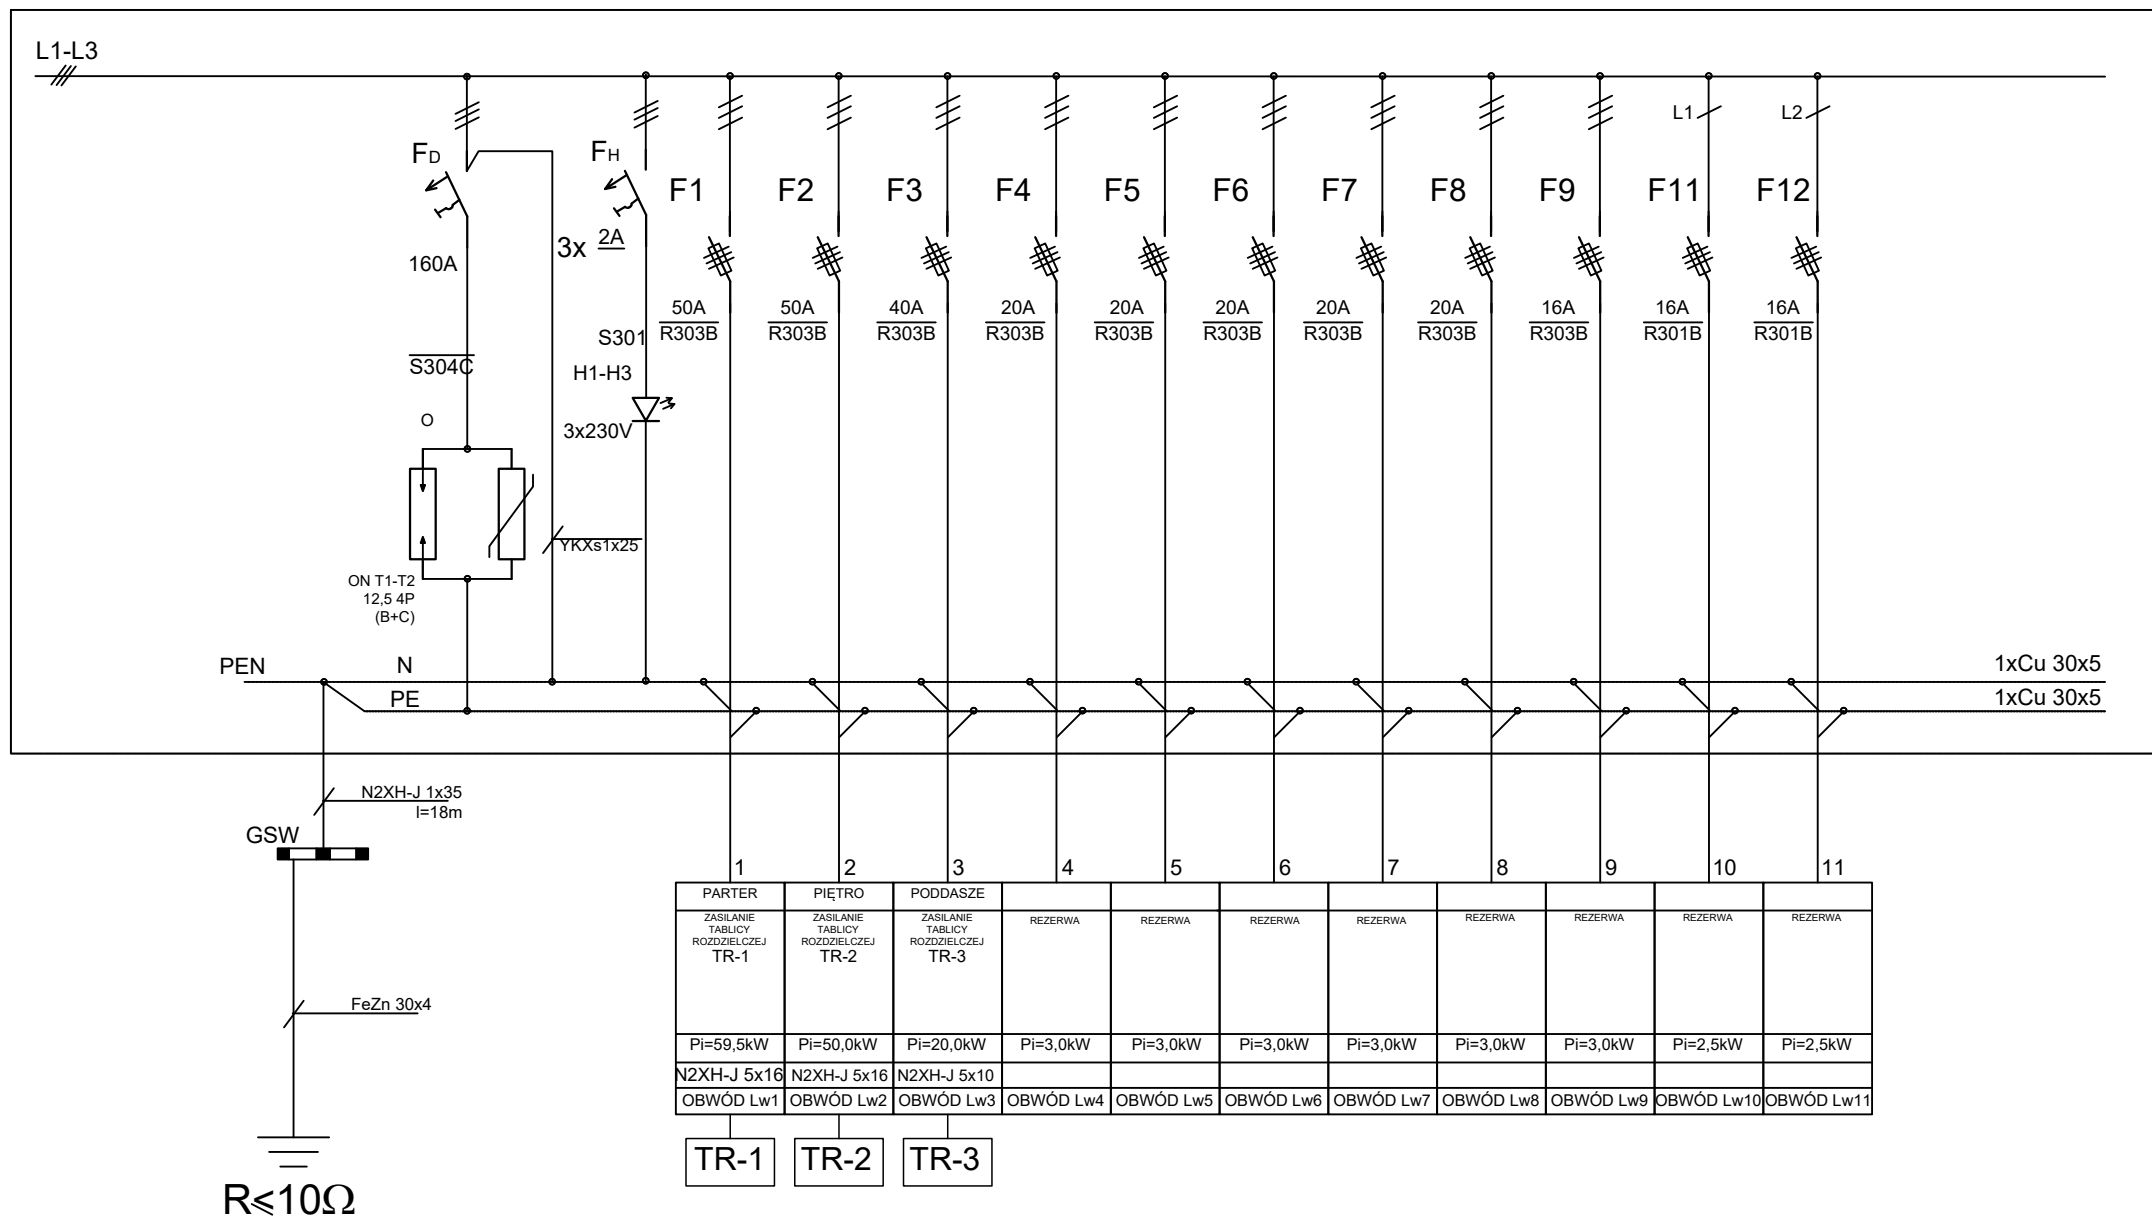

UWAGA:  
1. Kable w klasie B2ca - s1b,d1,a1

TN-C-S  
SAMOCZYNNIE  
WYŁĄCZENIE

$P_i = 129,5 \text{ kW}$   
 $P_s = 77,70 \text{ kW}$   
 $I_s = 207,39 \text{ A}$

NAZWA INWESTYCJI	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU "A" URZĘDU MIASTA			Skala: 1:100
INWESTOR	GMINA BRZEG ul. Robotnicza 12 dz. nr 479			Data: XI 2024
Nazwa rysunku	Schemat tablicy rozdzielczej TG-1			Rys. nr 7/E
Projektant :	Ryszard Adaszyński	upr. nr 100/76/OP	Podpis:	
Projektant :				