


| Rozdzielacz: 010                            |                  |               |        |           |        |
|---|------------------|---------------|--------|-----------|--------|
| Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.      |                  |               |        |           |        |
| Typ szafki: Szafka podtylnikowa 0-12 sekcji |                  |               |        |           |        |
| G = 281,6 [kg/h]                            |                  |               |        |           |        |
| Δp min = 2,08 [kPa]                         |                  |               |        |           |        |
| Nr  | Typ              | Do odbiornika | G      | Nast. (P) | Δp (P) |
|   |                  |               | [kg/h] | [l/min]   | [kPa]  |
| 1   | Podłoga grzewcza | 005           | 38,5   | 0,50      | 0,74   |
| 2   | Podłoga grzewcza | 006           | 22,9   | 0,30      | 1,37   |
| 3   | Podłoga grzewcza | 004_b         | 26,2   | 0,30      | 1,39   |
| 4   | Podłoga grzewcza | 004_a         | 31,4   | 0,40      | 1,13   |
| 5   | Podłoga grzewcza | 008_a         | 28,7   | 0,30      | 1,28   |
| 6   | Podłoga grzewcza | 008_b         | 5,9    | 0,09      | 2,04   |
| 7   | Podłoga grzewcza | 010           | 21,6   | 0,20      | 1,47   |
| 8   | Podłoga grzewcza | 007_a         | 35,7   | 0,40      | 1,33   |
| 9   | Podłoga grzewcza | 007_b         | 28,0   | 0,30      | 1,56   |
| 10  | Podłoga grzewcza | 009           | 41,7   | 0,50      | 0,21   |

| Rozdzielacz: 001                           |                  |               |        |           |        |
|--|------------------|---------------|--------|-----------|--------|
| Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.     |                  |               |        |           |        |
| Typ szafki: Szafka podtylnikowa 6-8 sekcji |                  |               |        |           |        |
| G = 314,7 [kg/h]                           |                  |               |        |           |        |
| Δp min = 2,18 [kPa]                        |                  |               |        |           |        |
| Nr   | Typ              | Do odbiornika | G      | Nast. (P) | Δp (P) |
|  |                  |               | [kg/h] | [l/min]   | [kPa]  |
| 1  | Podłoga grzewcza | 001_a         | 43,2   | 0,50      | 3,14   |
| 2  | Podłoga grzewcza | 002_a         | 33,0   | 0,40      | 3,44   |
| 3  | Podłoga grzewcza | 002_b         | 25,6   | 0,30      | 3,71   |
| 4  | Podłoga grzewcza | 003_b         | 25,5   | 0,30      | 3,72   |
| 5  | Podłoga grzewcza | 002_b         | 33,0   | 0,40      | 3,53   |
| 6  | Podłoga grzewcza | 001_b         | 77,2   | 1,00      | 2,83   |
| 7  | Podłoga grzewcza | 002_c         | 33,9   | 0,40      | 3,46   |
| 8  | Podłoga grzewcza | 001_c         | 43,2   | 0,50      | 3,17   |

| Rozdzielacz: 013                           |                  |               |        |           |        |
|--|------------------|---------------|--------|-----------|--------|
| Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.     |                  |               |        |           |        |
| Typ szafki: Szafka podtylnikowa 6-8 sekcji |                  |               |        |           |        |
| G = 458,2 [kg/h]                           |                  |               |        |           |        |
| Δp min = 15,92 [kPa]                       |                  |               |        |           |        |
| Nr   | Typ              | Do odbiornika | G      | Nast. (P) | Δp (P) |
|  |                  |               | [kg/h] | [l/min]   | [kPa]  |
| 1  | Podłoga grzewcza | 017           | 48,0   | 0,60      | 14,93  |
| 2  | Podłoga grzewcza | 012           | 111,7  | 1,50      | 1,59   |
| 3  | Podłoga grzewcza | 015           | 72,2   | 0,90      | 9,47   |
| 4  | Podłoga grzewcza | 016           | 18,2   | 0,20      | 15,72  |
| 5  | Podłoga grzewcza | 014_a         | 43,0   | 0,50      | 14,86  |
| 6  | Podłoga grzewcza | 019           | 31,4   | 0,40      | 15,47  |
| 7  | Podłoga grzewcza | 013           | 13,5   | 0,10      | 15,84  |
| 8  | Podłoga grzewcza | 014_b         | 48,3   | 0,60      | 14,65  |
| 9  | Podłoga grzewcza | 016           | 73,0   | 1,00      | 14,47  |

| Rozdzielacz: 021                           |                  |               |        |           |        |
|--|------------------|---------------|--------|-----------|--------|
| Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.     |                  |               |        |           |        |
| Typ szafki: Szafka podtylnikowa 6-8 sekcji |                  |               |        |           |        |
| G = 234,9 [kg/h]                           |                  |               |        |           |        |
| Δp min = 2,36 [kPa]                        |                  |               |        |           |        |
| Nr   | Typ              | Do odbiornika | G      | Nast. (P) | Δp (P) |
|  |                  |               | [kg/h] | [l/min]   | [kPa]  |
| 1  | Podłoga grzewcza | 020_b         | 57,6   | 0,70      | 14,41  |
| 2  | Podłoga grzewcza | 020_a         | 61,2   | 0,80      | 13,94  |
| 3  | Podłoga grzewcza | 011           | 17,7   | 0,20      | 15,33  |
| 4  | Podłoga grzewcza | 022           | 32,4   | 0,40      | 15,05  |
| 5  | Podłoga grzewcza | 024           | 39,5   | 0,50      | 14,94  |
| 6  | Podłoga grzewcza | 021           | 9,4    | 0,10      | 15,40  |
| 7  | Podłoga grzewcza | 025           | 17,2   | 0,20      | 15,34  |

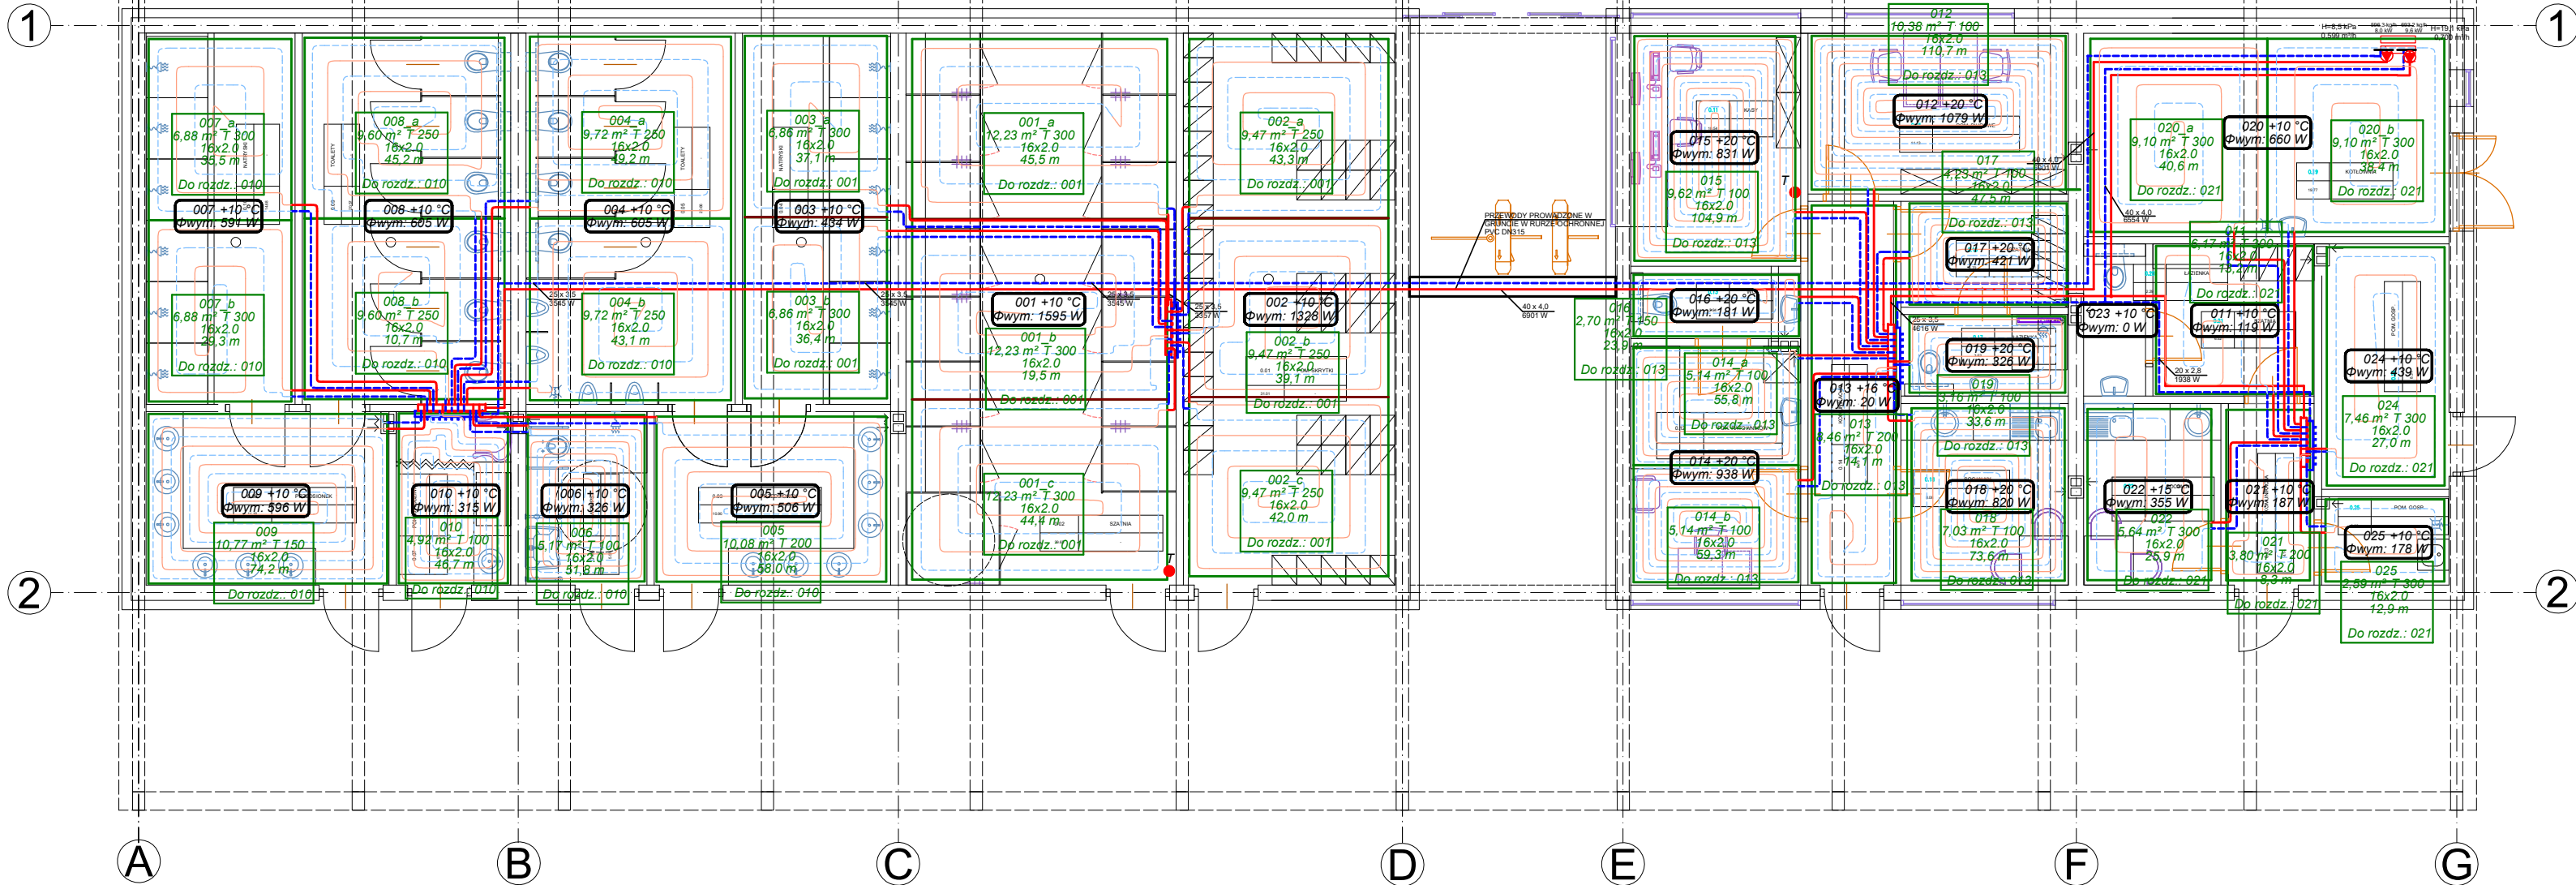

Legenda:

proj. instalacja c.o.


013 +16 °C  
Φwym: 20 W

szafka rozdzielaczowa

013  
8,46 m<sup>2</sup> T 300  
16x2,0  
29,7 m

termostat pokojowy

PRZEPROWADZENIE PRZEWODÓW C.O. MIĘDZY BUDYNKAMI

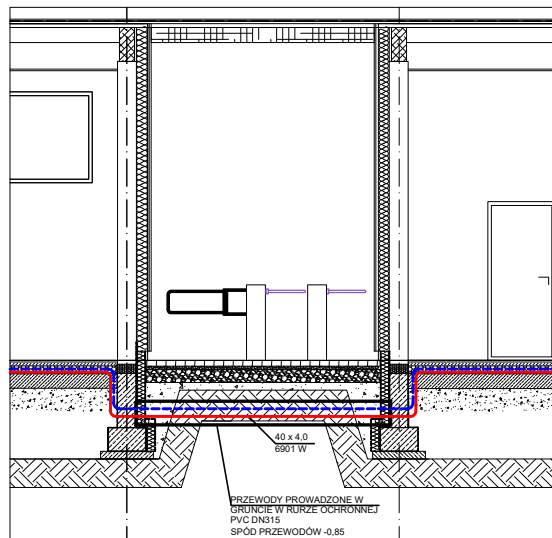

projektgotowe.pl  
spółka architektoniczna sp. z o.o.  
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: 012 2570070

|                   |  |   |               |
|-------------------|--|---|---------------|
| temat             | BUDOWA KOMPLEKSU BASENOWEGO PRZY UL. KORFANTEGO 24A W BRZEGU | nr projektu                                   | PG19-04       |
| inwestor          | Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg                 | data  | czerwiec 2023 |
| lokalizacja       | Brzeg, obręb. Południe, działka nr. 953/34, 953/35, 893.     |   |               |
| branża            | SANITARNIA   | rewizja                                       |               |
| tytuł             | PROJEKT WYKONAWCZY   | nr uprawnień bud. do proj. spec. inst. sanit. | podpis        |
| główny projektant | mgr inż. arch. Katarzyna Florek                              | 421/2001                                      |               |
| projektant        | inż. Rafał Woźnica   | BPP-8388 289/79                               |               |
| opracowanie       |  |   |               |
| tytuł rysunku     | RZUT PRZYZIEMIA OGRZEWNIE PODŁOGOWE                          | nr rys.                                       | 1             |
|                   |  | skala   | 1:100         |

UWAGA:  
Prawa Autorskie zastrzeżone – Projektgotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp. z o.o. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!