


Legenda	
	Ilość osób
	Kierunek ewakuacji
	Granica strefy pożarowej
	Przestrzeń wydzielona pożarowo
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Wyjście ewakuacyjne
	Rozdzielnia elektryczna
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Koc gaśniczy
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przeciwpowodowy wyłącznik prądu

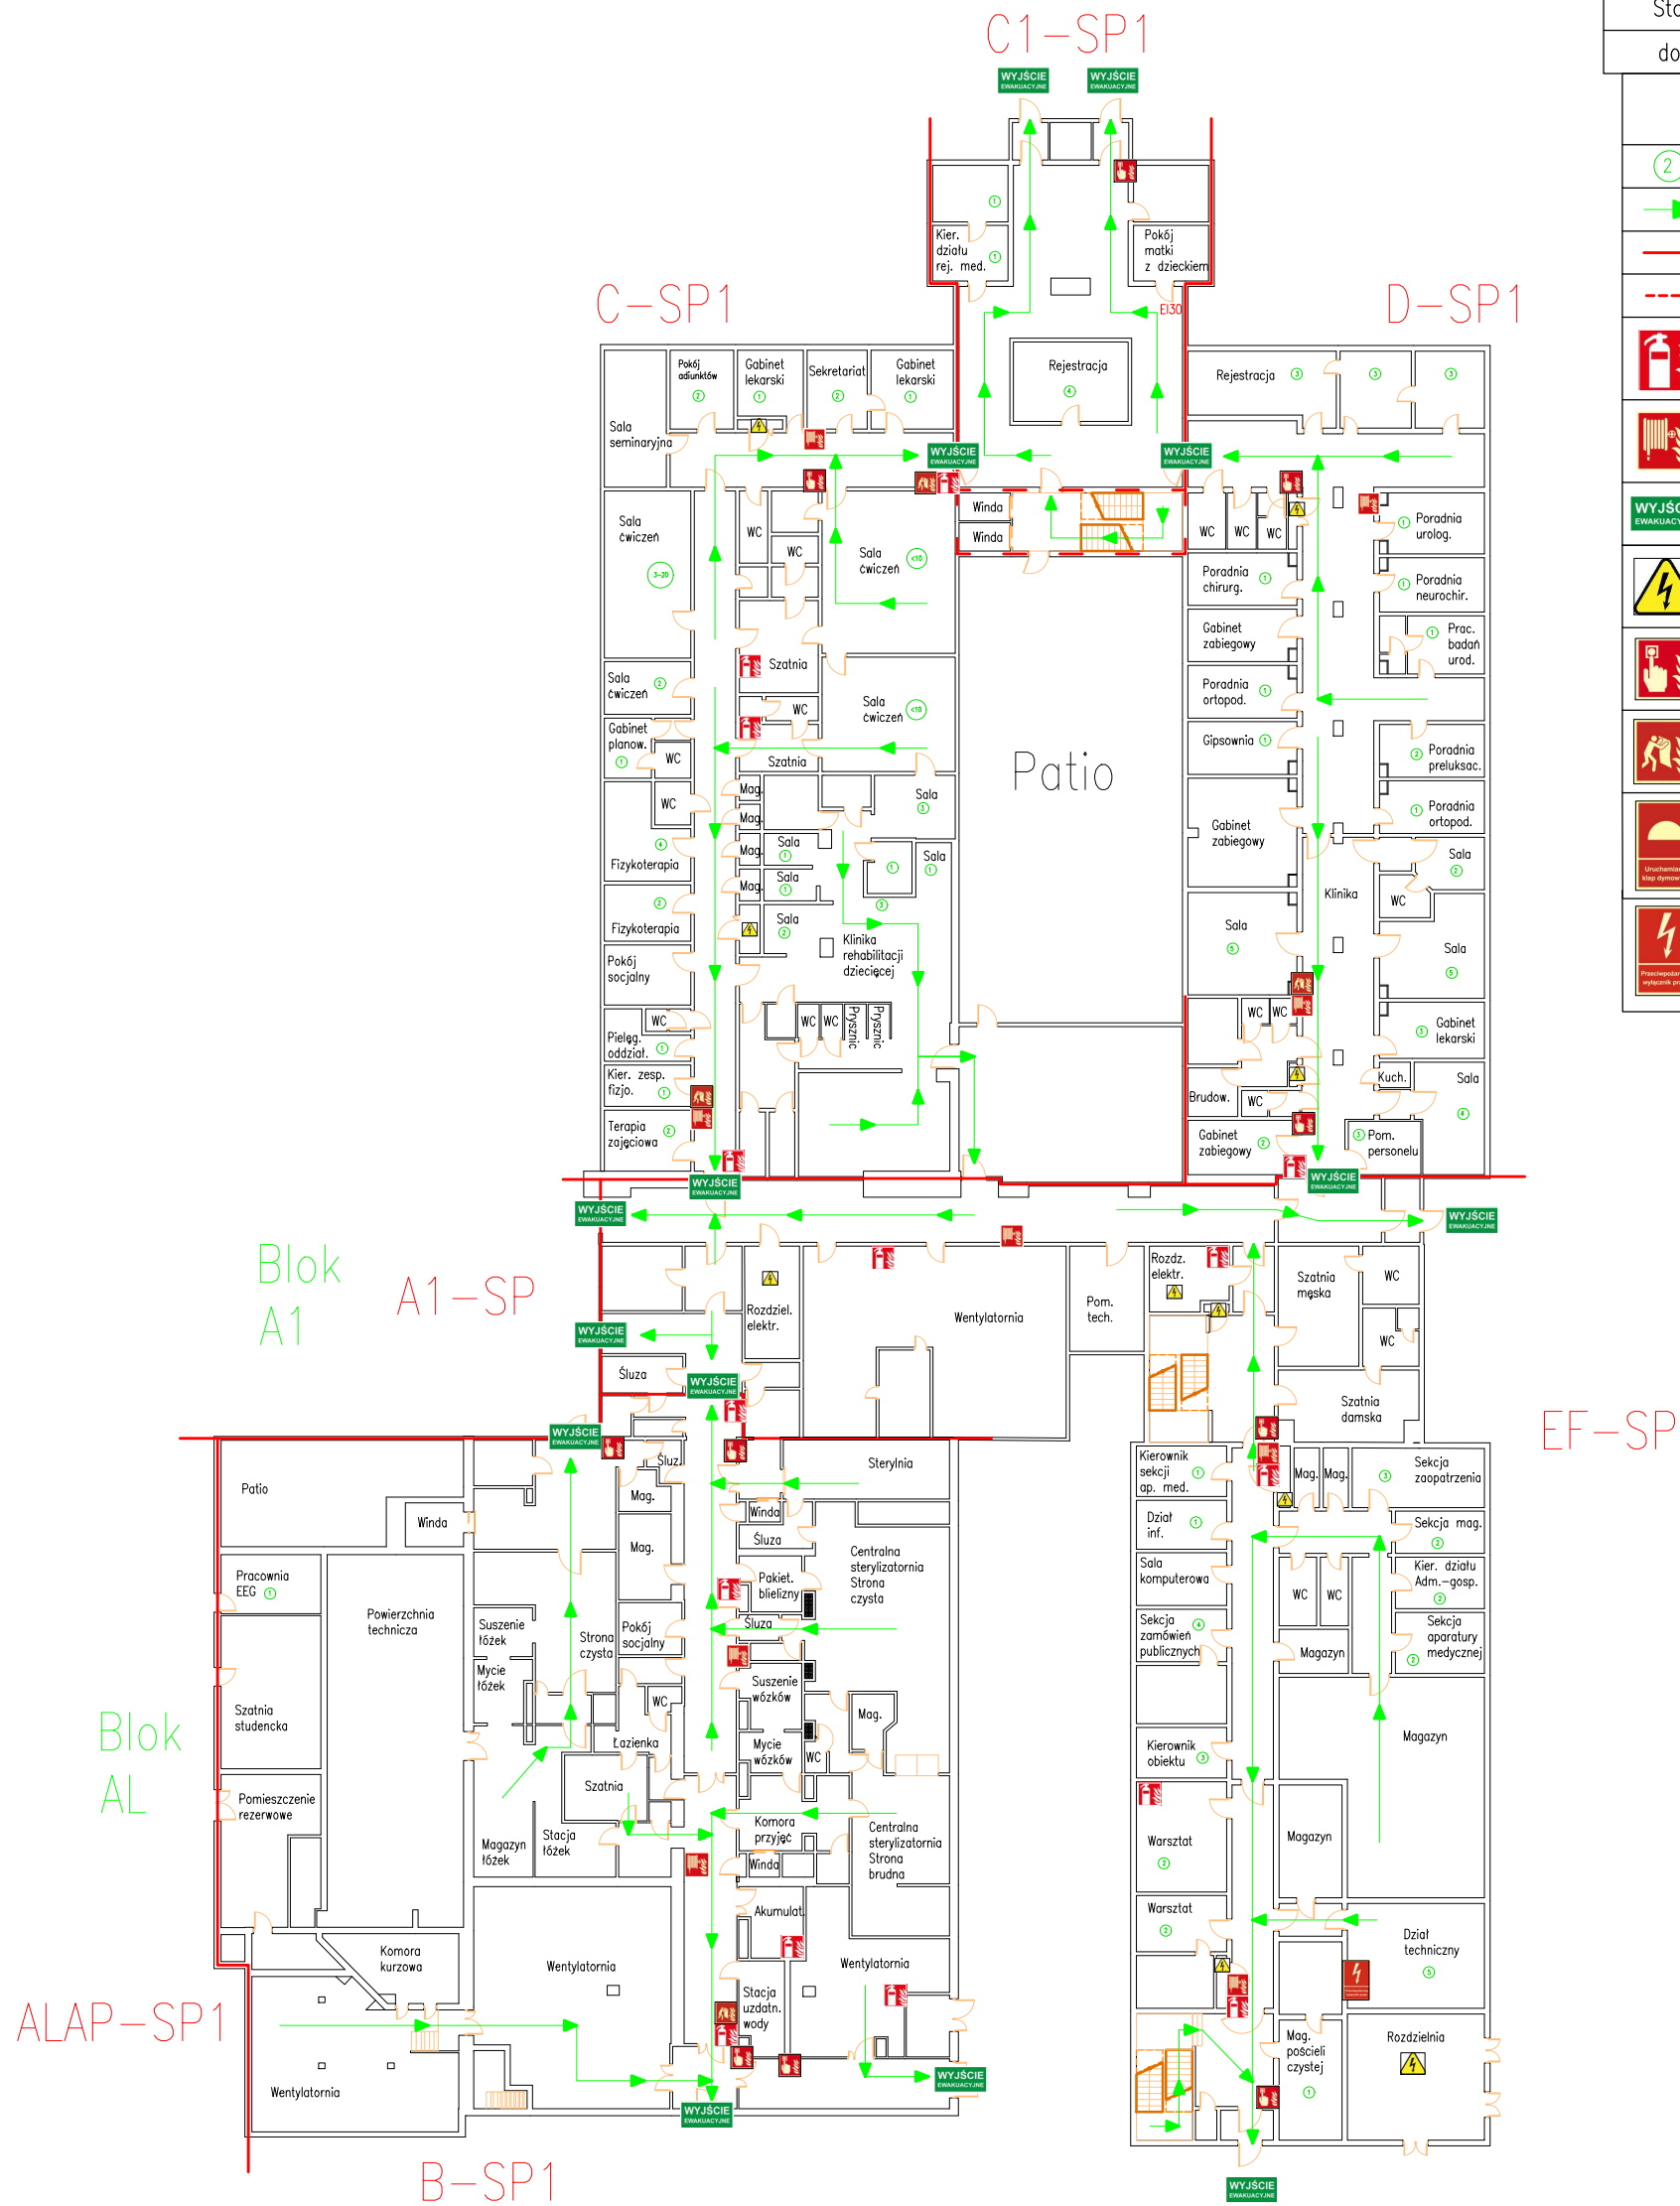


Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zał. 1
Rzut Niskiego Parteru		Skala poglądowa	Nr rys. 01


Przewidywana liczba osób	
Stale/czasowo	Chwilowo (interesanci)
do 150 osób	do 150 osób

Legenda

②	Ilość osób
→	Kierunek ewakuacji
—	Granica strefy pożarowej
- - -	Przestrzeń wydzielona pożarowo
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Wyjście ewakuacyjne
	Rozdzielnia elektryczna
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Koc gaśniczy
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

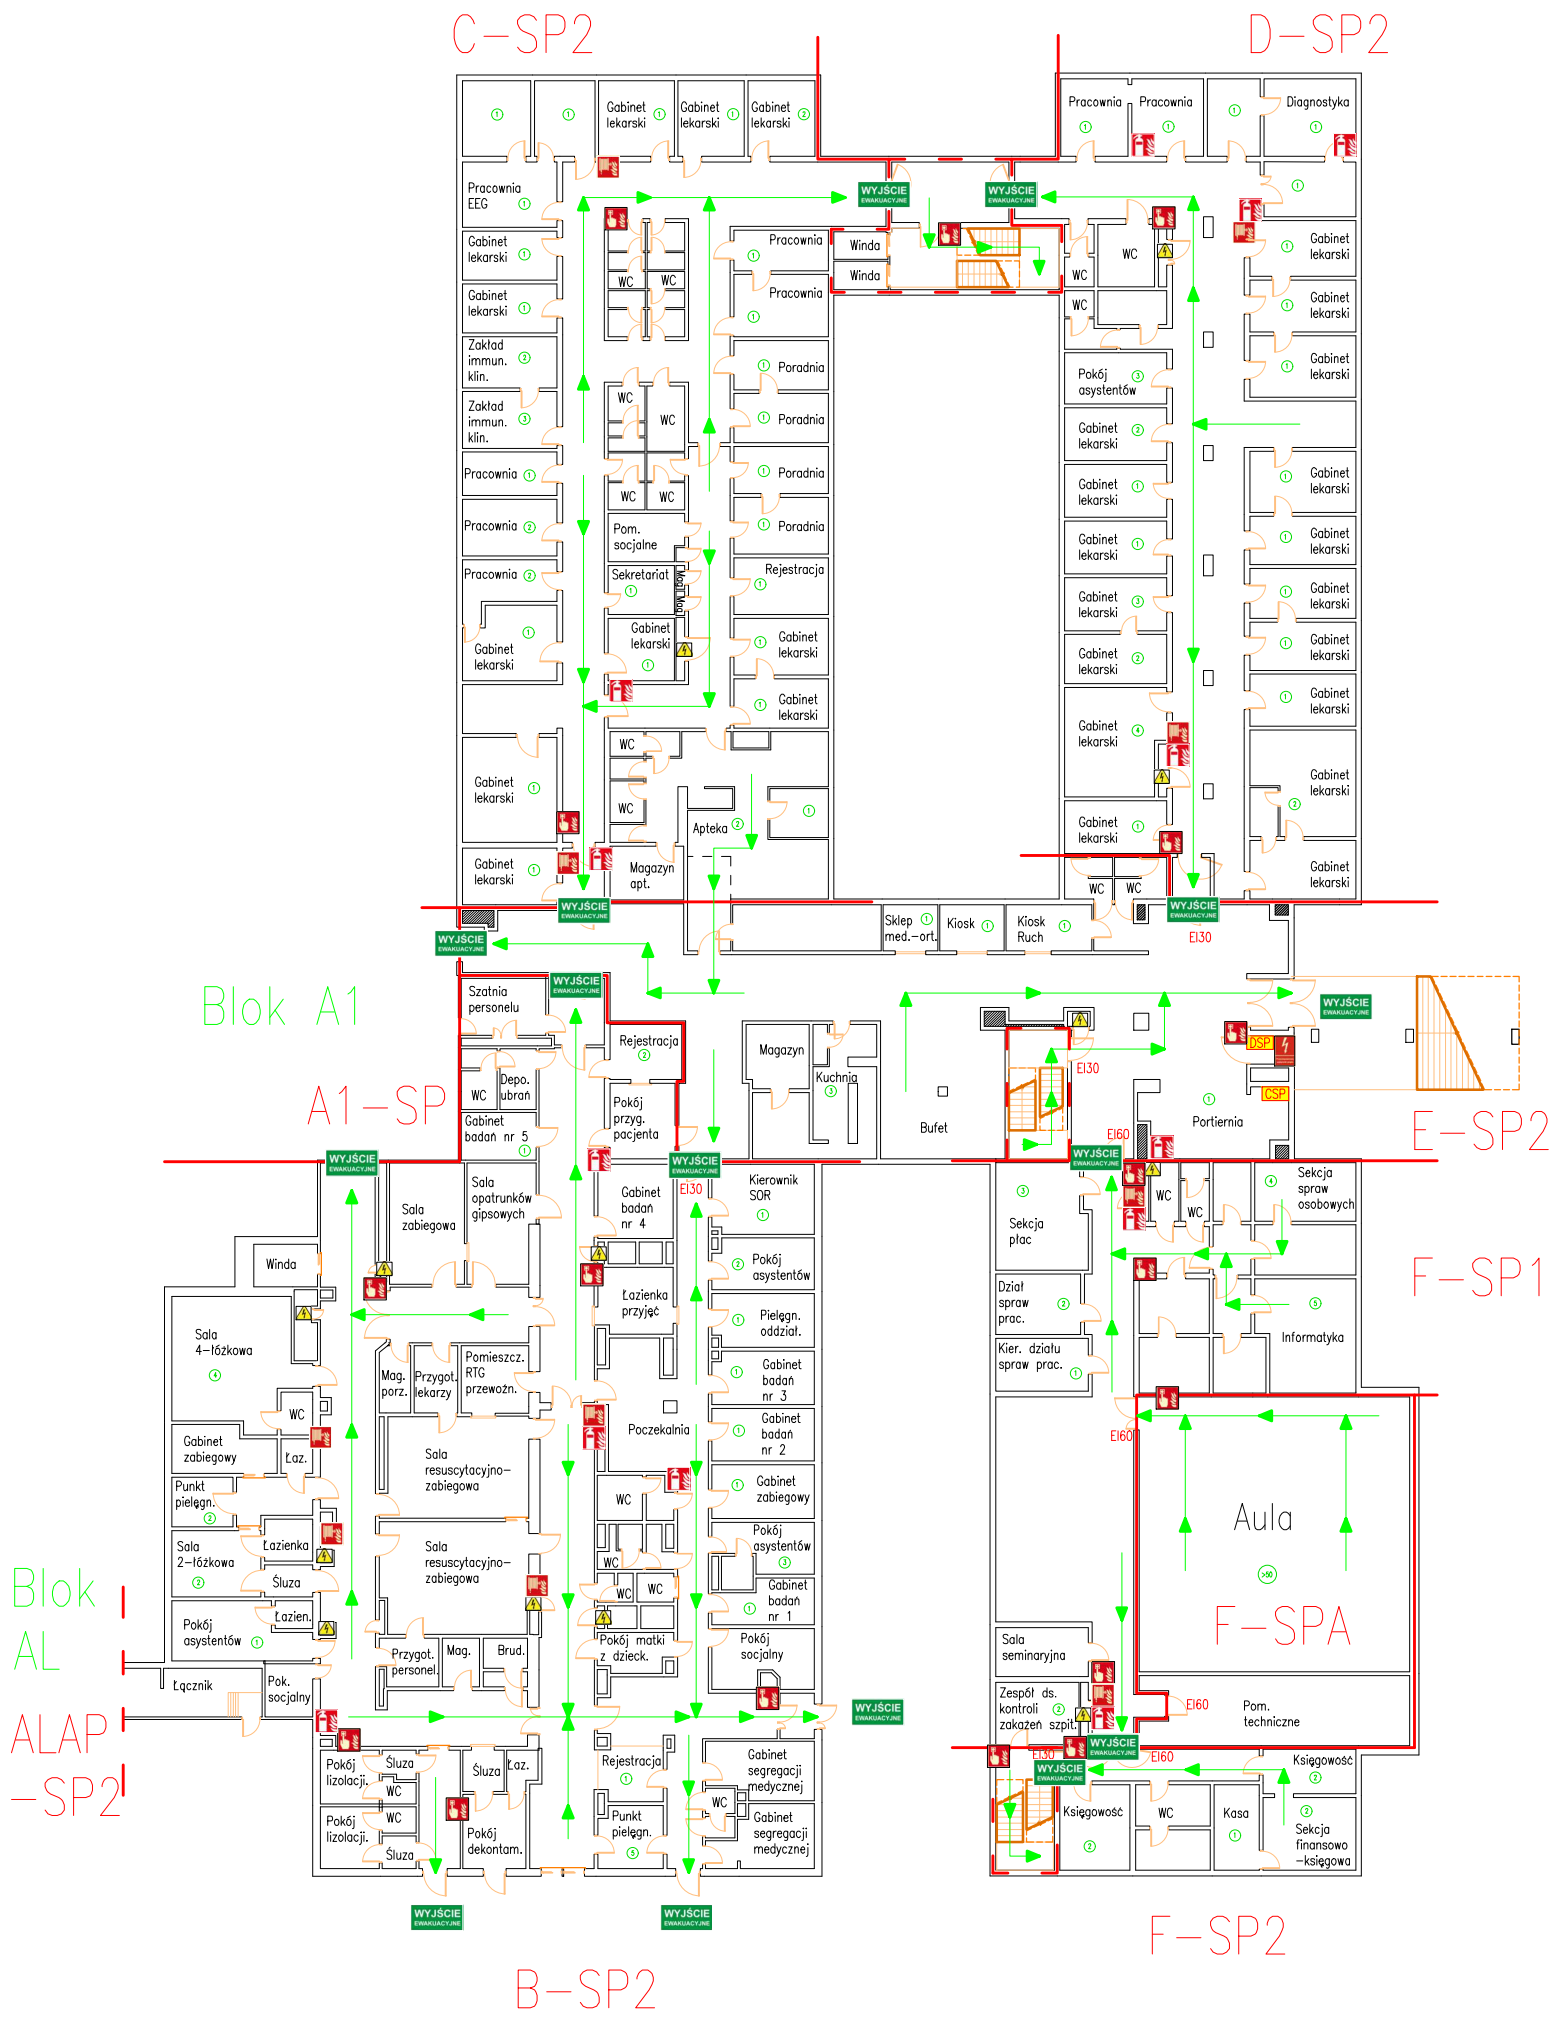



Mapa sytuacyjna UDSK

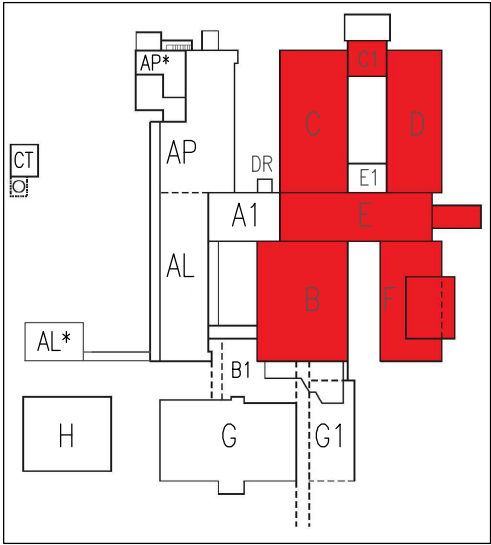

FG System sp. z o.o.  
ul. Powstańców Warszawy 8, 15-129 Białystok


Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zał. 1
Rzut Wysokiego Parteru		Skala poglądowa	Nr rys. 02

Przewidywana liczba osób	
Stale/czasowo	Chwilowo (interesanci)
do 100 osób	do 150 osób
Legenda	
②	Ilość osób
→	Kierunek ewakuacji
—	Granica strefy pożarowej
- - -	Przestrzeń wydzielona pożarowo
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Wyjście ewakuacyjne
	Rozdzielnia elektryczna
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Koc gaśniczy
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

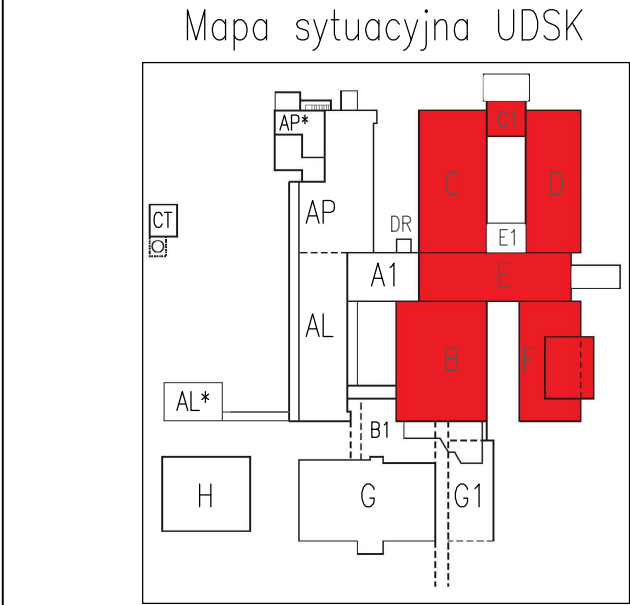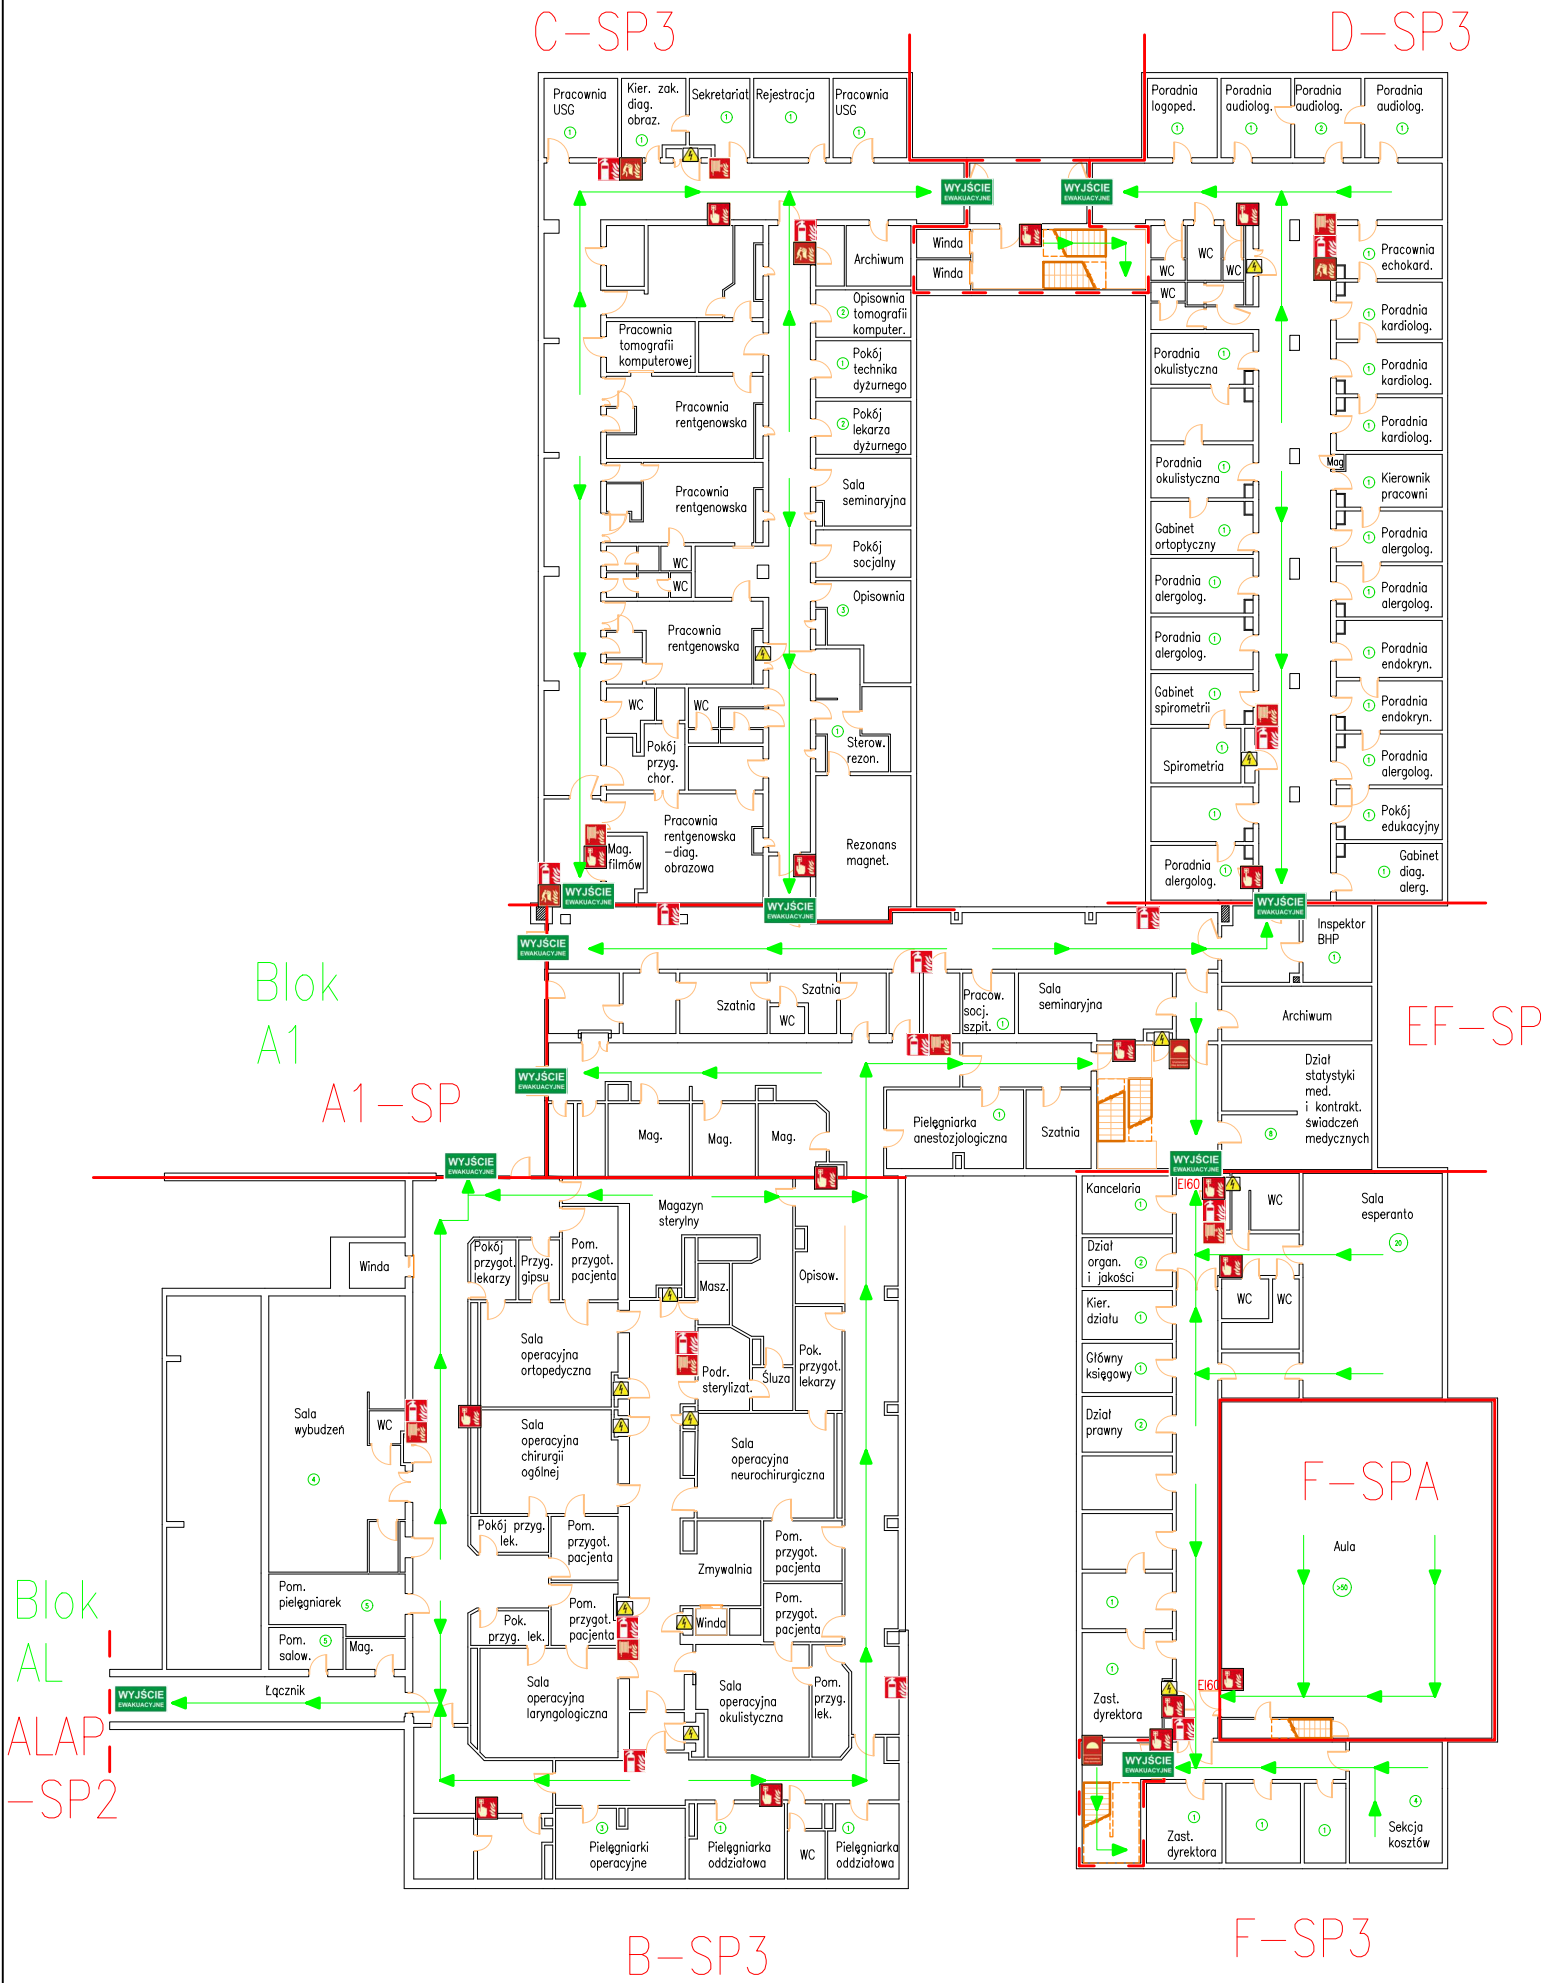

FG System sp. z o.o.  
ul. Powstańców Warszawy 8, 15-129 Białystok


Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zał. 1
Rzut Piętra	Skala poglądowa		Nr rys. 03

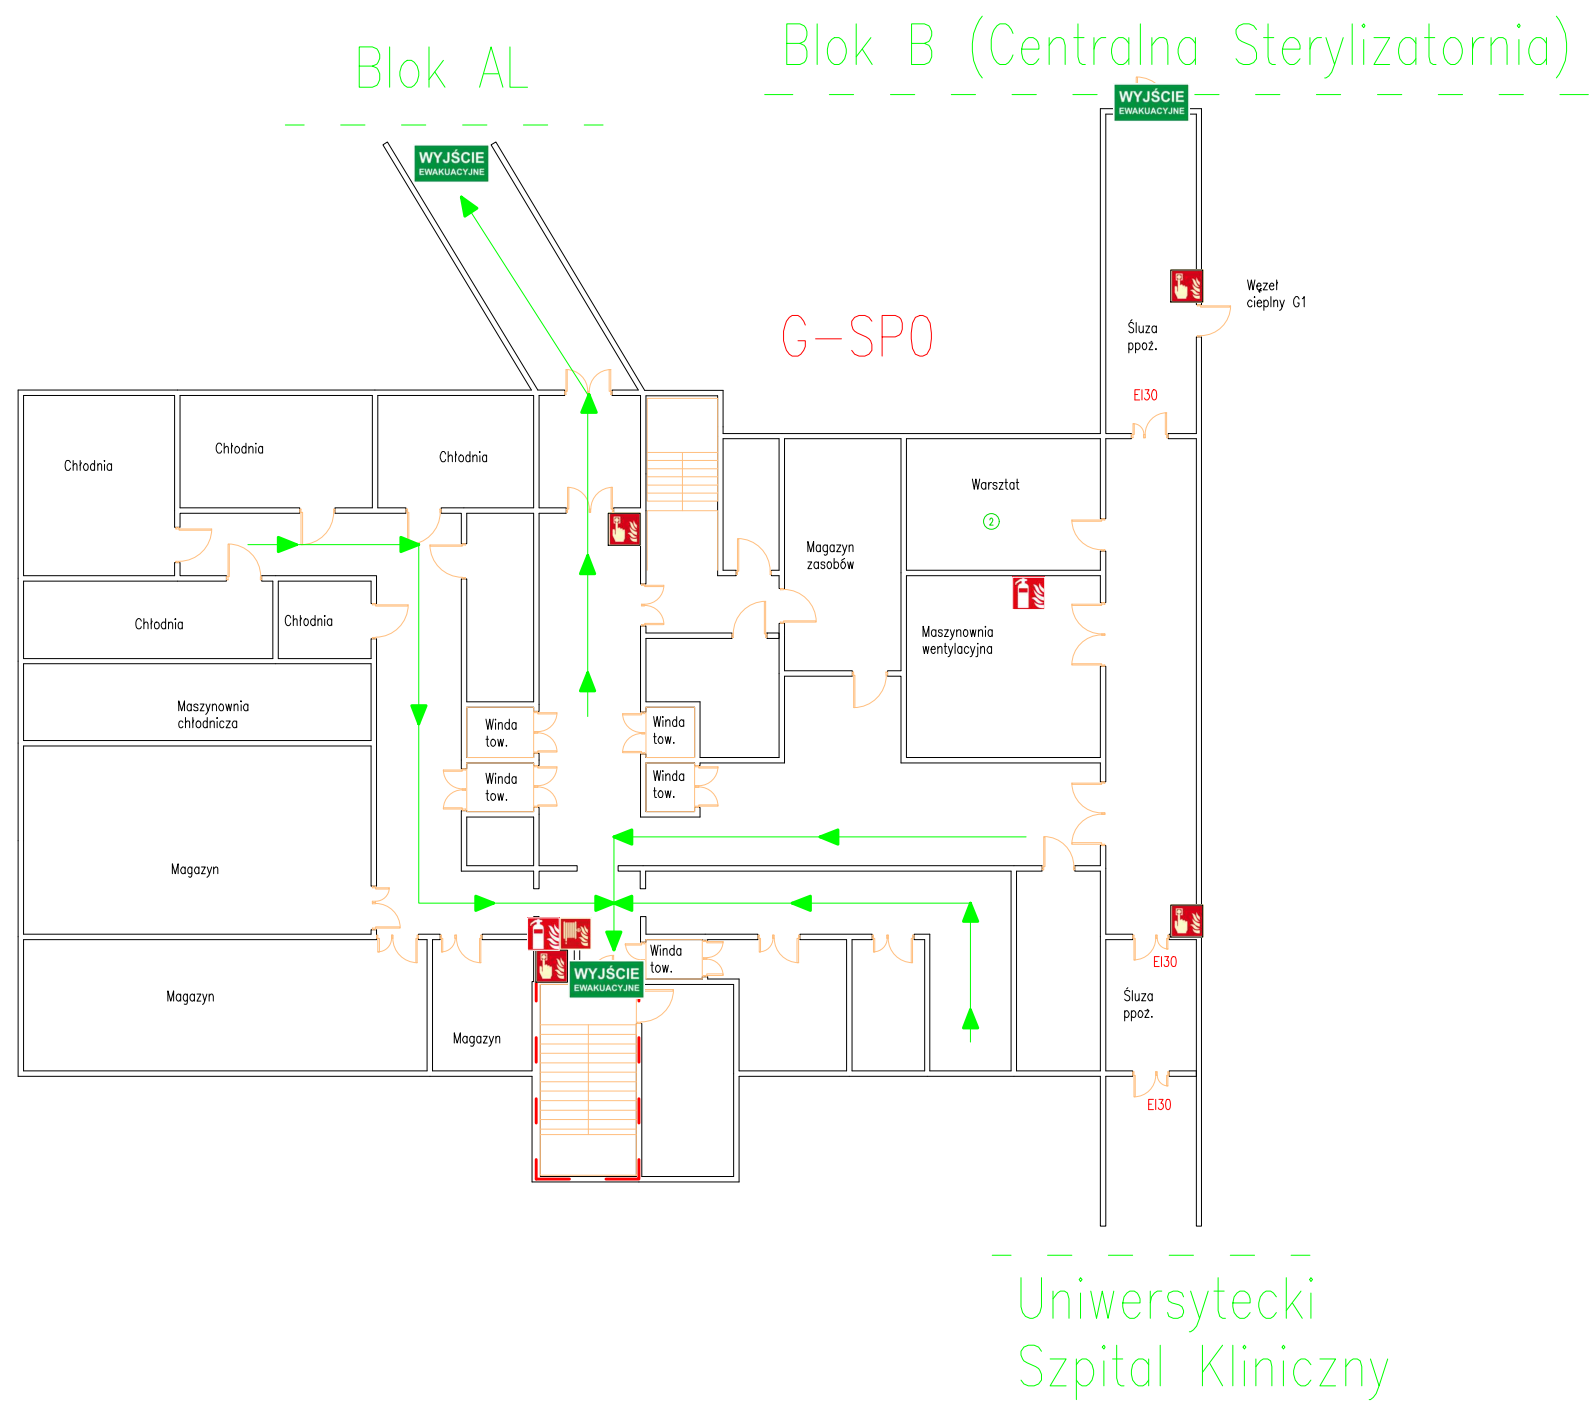

Przewidywana liczba osób	
Stale/czasowo	Chwilowo (interesanci)
do 5 osób	do 20 osób


Legenda	
②	Ilość osób
→	Kierunek ewakuacji
—	Granica strefy pożarowej
- - -	Przestrzeń wydzielona pożarowo
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Wyjście ewakuacyjne
	Rozdzielnia elektryczna
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Koc gaśniczy
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Mapa sytuacyjna UDSK

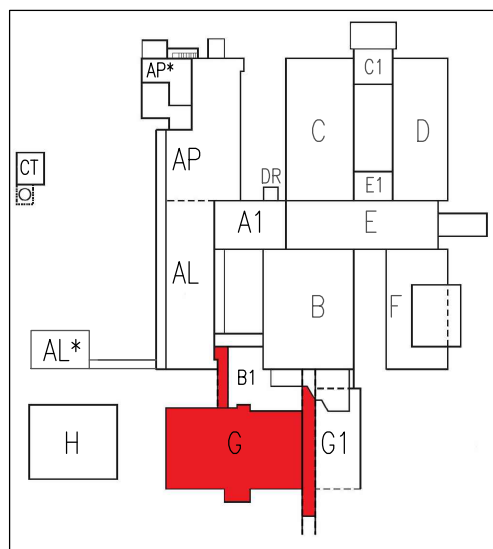


FG System sp. z o.o.  
ul. Powstańców Warszawy 8, 15-129 Białystok

Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zat. 1
Blok G – Niski parter oraz łącznik		Skala poglądowa	Nr rys. 04

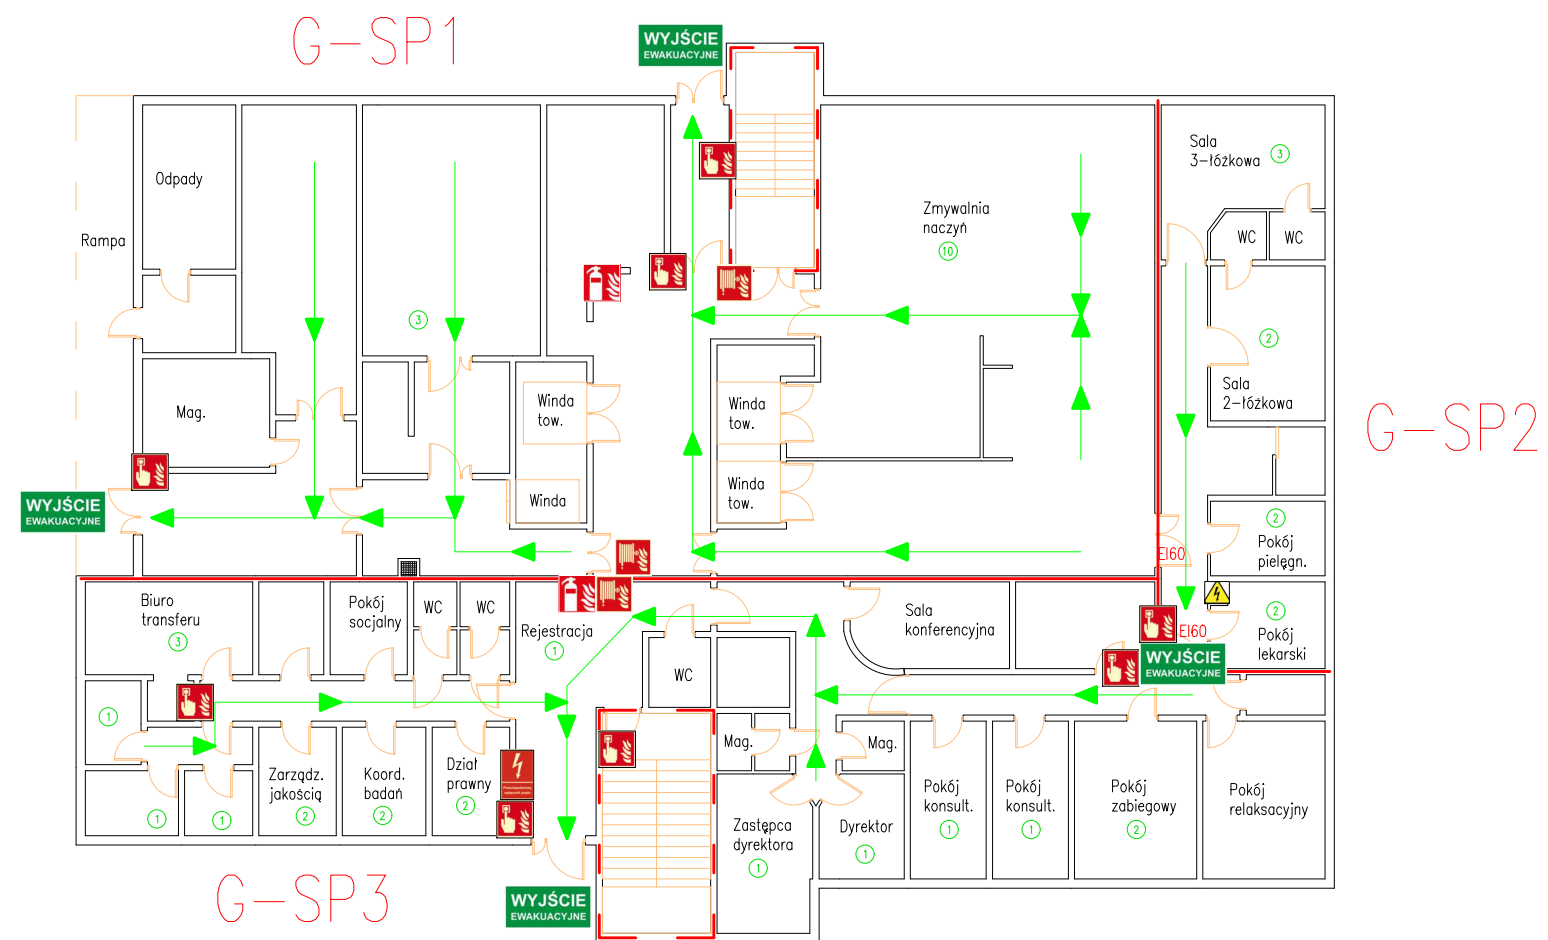

Przewidywana liczba osób	
Stale/czasowo	Chwilowo (interesanci)
do 50 osób	do 20 osób
Legenda	
②	Ilość osób
→	Kierunek ewakuacji
—	Granica strefy pożarowej
- - -	Przestrzeń wydzielona pożarowo
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Wyjście ewakuacyjne
	Rozdzielnia elektryczna
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Koc gaśniczy
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przeciwpozarowy wyłącznik prądu

Mapa sytuacyjna UDSK

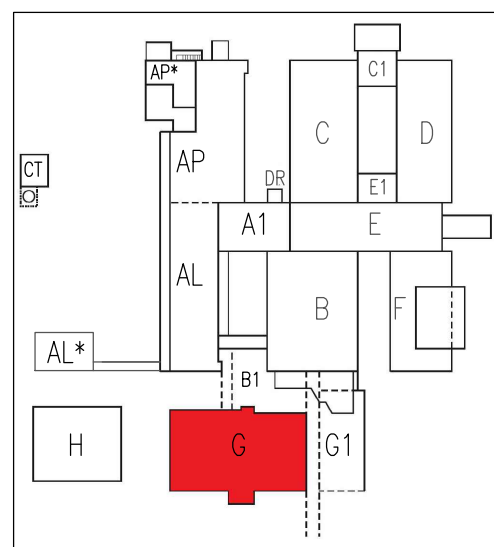


FG System sp. z o.o.  
ul. Powstańców Warszawy 8, 15-129 Białystok

Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zat. 1
Blok G – Wysoki Parter		Skala poglądowa	Nr rys. 05

Przewidywana liczba osób	
Stale/czasowo	Chwilowo (interesanci)
do 50 osób	do 20 osób


Legenda

②	Ilość osób
→	Kierunek ewakuacji
—	Granica strefy pożarowej
- - -	Przestrzeń wydzielona pożarowo
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Wyjście ewakuacyjne
	Rozdzielnia elektryczna
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Koc gaśniczy
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przebieganie prądu

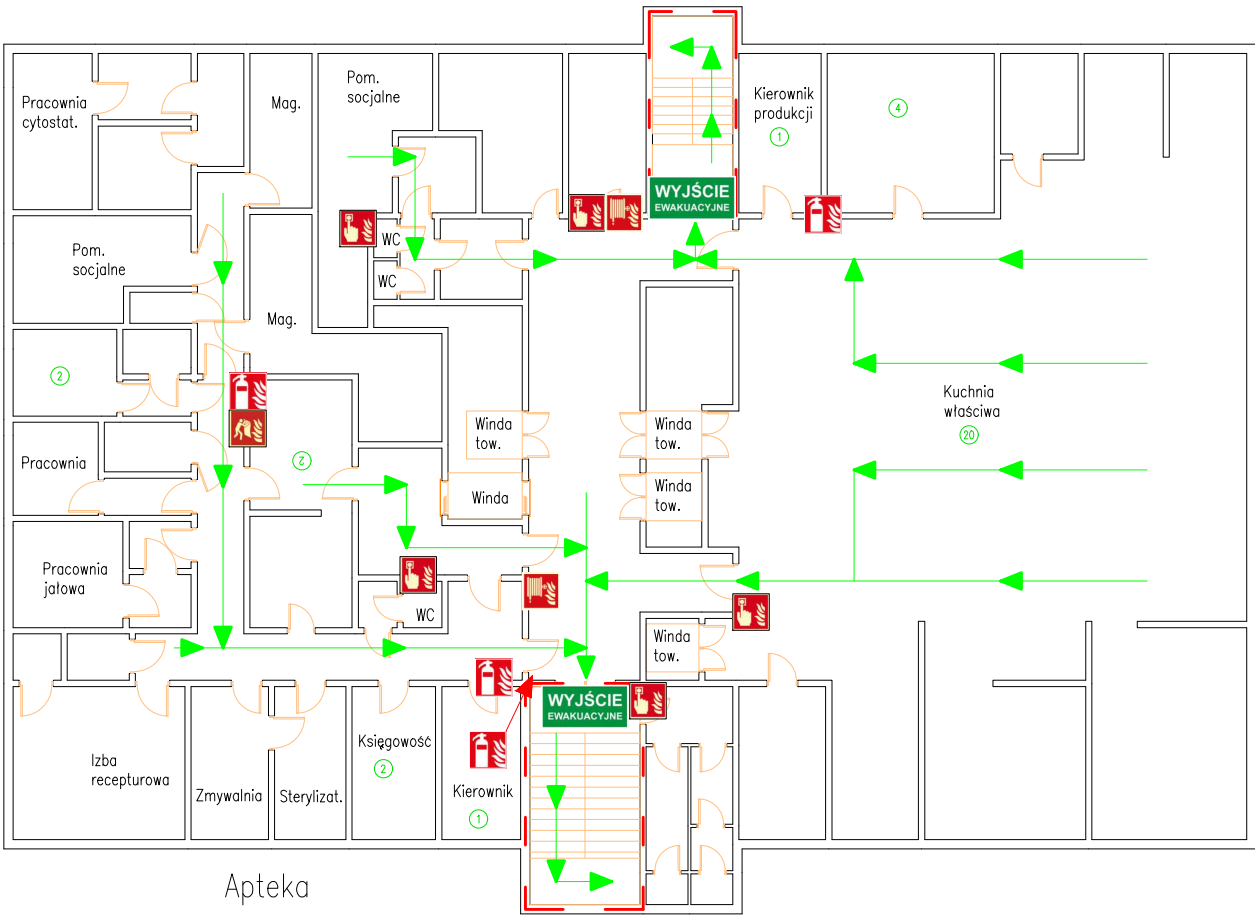

G-SP4

Mapa sytuacyjna UDSK

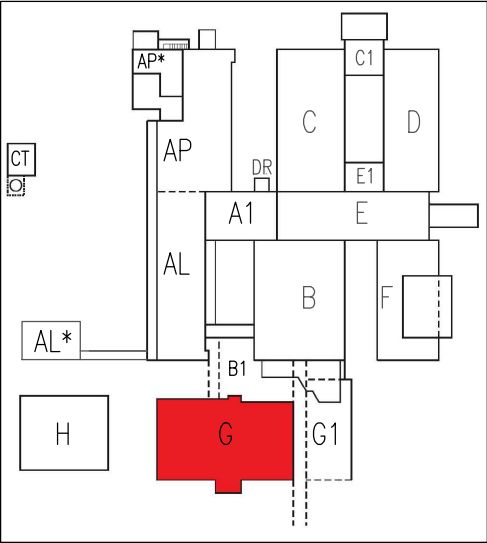

FG System sp. z o.o.  
ul. Powstańców Warszawy 8, 15-129 Białystok


Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngтона 17, 15-274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zat. 1
Blok G – I Piętro		Skala poglądowa	Nr rys. 06




Przewidywana liczba osób	
Stale/czasowo	Chwilowo (interesanci)
do 15 osób	do 10 osób

## Legenda

	Ilość osób
	Kierunek ewakuacji
	Granica strefy pożarowej
	Przestrzeń wydzielona pożarowo
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Wyjście ewakuacyjne
	Rozdzielnia elektryczna
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Koc gaśniczy
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

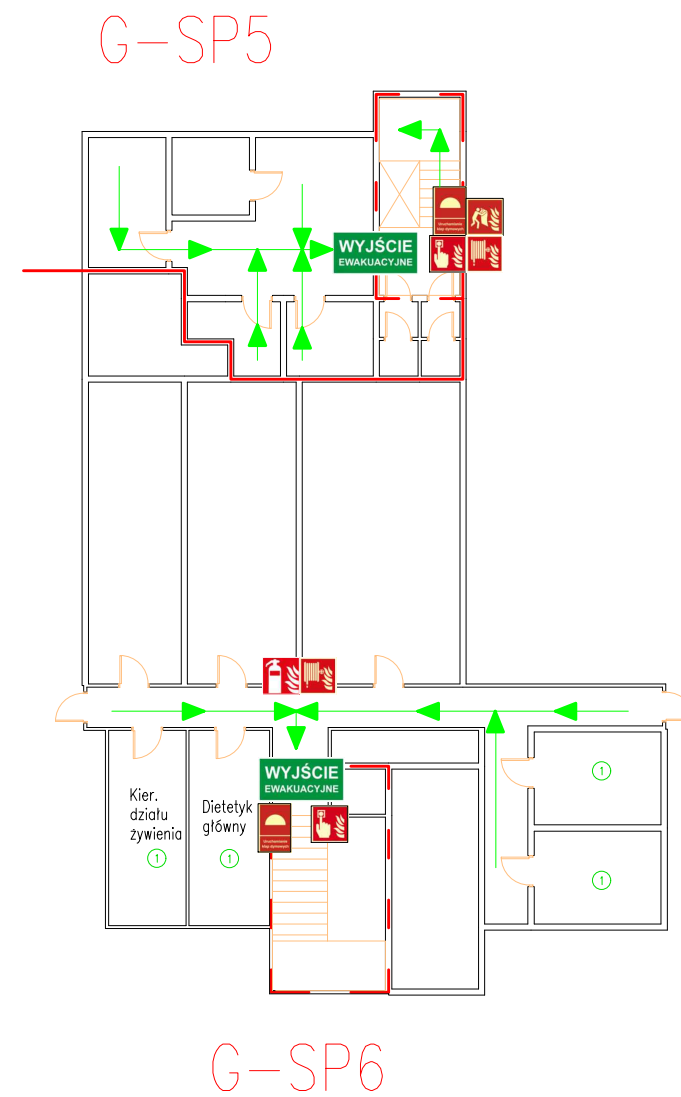


Mapa sytuacyjna UDSK

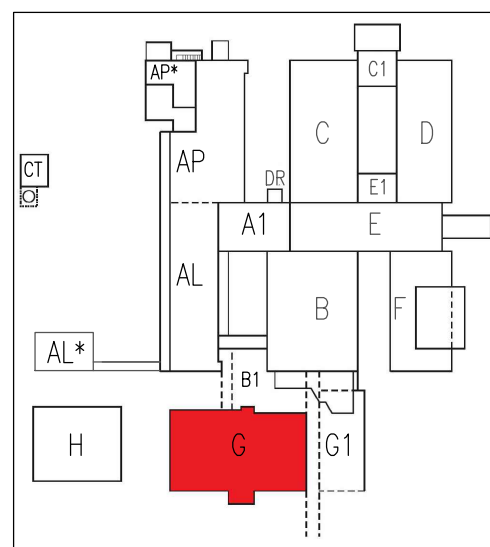


FG System sp. z o.o.  
ul. Powstańców Warszawy 8, 15-129 Białystok

Objekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15–274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zat. 1
Blok G – II Piętro		Skala poglądowa	Nr rys. 07

AL\*—SP0

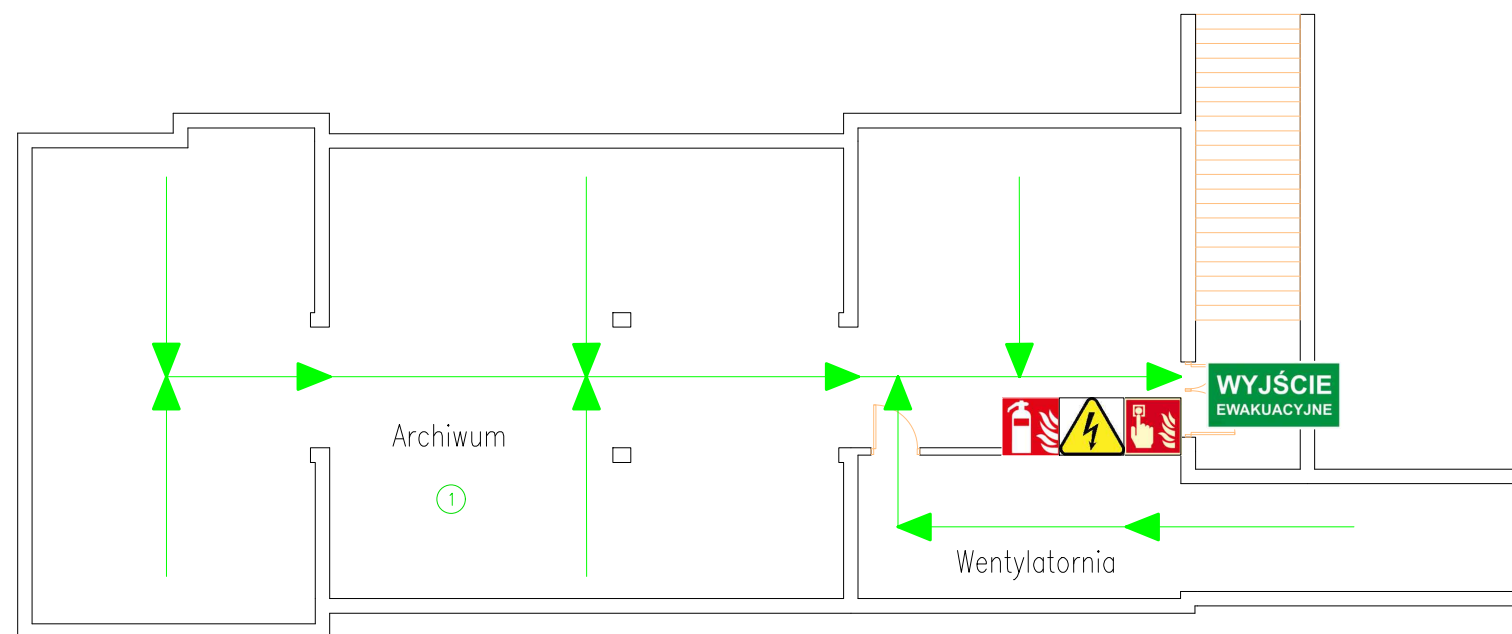

Mapa sytuacyjna UDSK

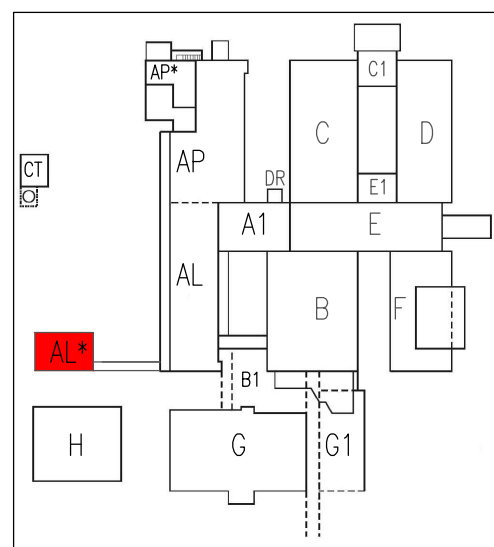

Przewidywana liczba osób	
Stale/czasowo	Chwilowo (interesanci)
do 20 osób	do 20 osób
Legenda	
②	Ilość osób
→	Kierunek ewakuacji
—	Granica strefy pożarowej
---	Przestrzeń wydzielona pożarowo
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Wyjście ewakuacyjne
	Rozdzielnia elektryczna
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Koc gaśniczy
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przeciwpozarowy wyłącznik prądu




FG System sp. z o.o.  
ul. Powstańców Warszawy 8, 15–129 Białystok

Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngтона 17, 15–274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zat. 1
Blok AL* – Niski Parter		Skala poglądowa	Nr rys. 08




AL\*—SP1

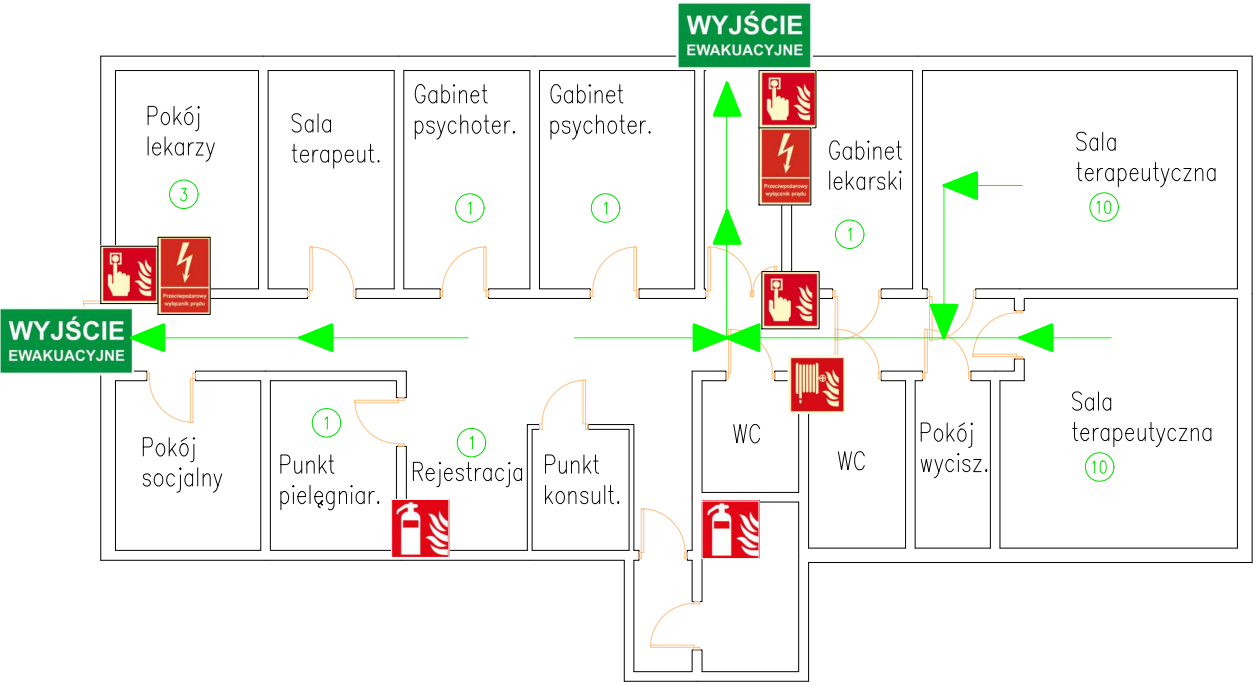

Przewidywana liczba osób	
Stale/czasowo	Chwilowo (interesanci)
do 20 osób	do 20 osób
Legenda	
2	Ilość osób
→	Kierunek ewakuacji
—	Granica strefy pożarowej
- - -	Przestrzeń wydzielona pożarowo
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Wyjście ewakuacyjne
	Rozdzielnia elektryczna
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Koc gaśniczy
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu


Mapa sytuacyjna UDSK

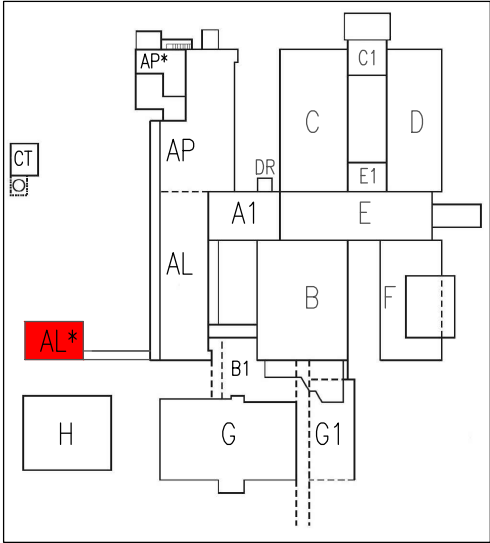

FG System sp. z o.o.  
ul. Powstańców Warszawy 8, 15–129 Białystok

Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhafa w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15–274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zat. 1
Blok AL* – Niski Parter		Skala poglądowa	Nr rys. 09


AL\*–SP2

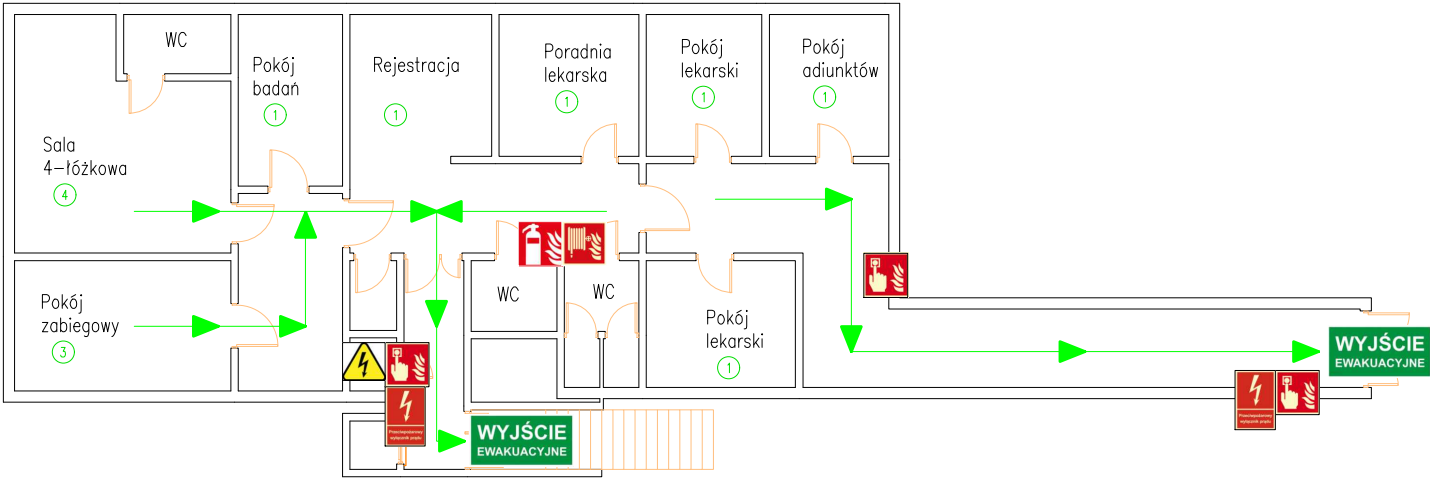

Blok AL

Przewidywana liczba osób	
Stale/czasowo	Chwilowo (interesanci)
do 15 osób	do 10 osób
Legenda	
2	Ilość osób
→	Kierunek ewakuacji
—	Granica strefy pożarowej
- - -	Przestrzeń wydzielona pożarowo
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Wyjście ewakuacyjne
	Rozdzielnia elektryczna
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Koc gaśniczy
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu


Mapa sytuacyjna UDSK

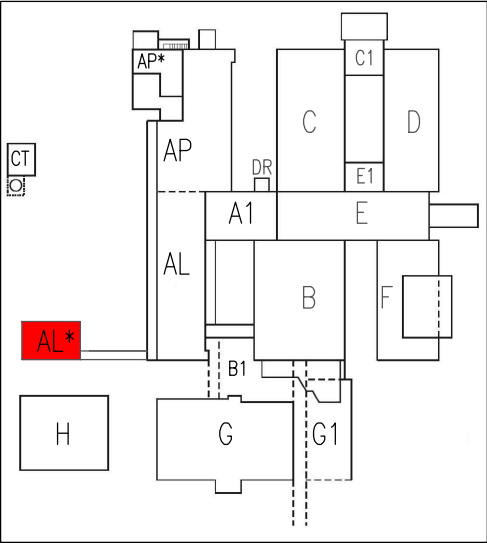

FG System sp. z o.o.  
ul. Powstańców Warszawy 8, 15–129 Białystok


Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15–274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zat. 1
Blok AL* – Wysoki Parter		Skala poglądowa	Nr rys. 10

# C1 – SP2

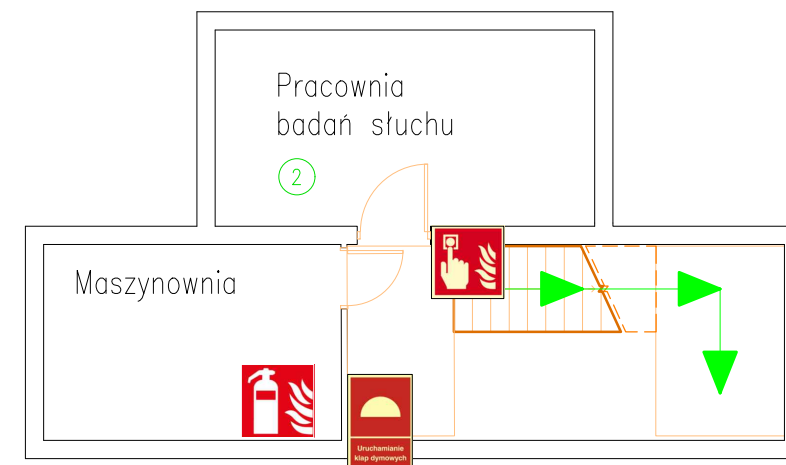

Przewidywana liczba osób	
Stale/czasowo	Chwilowo (interesanci)
do 5 osób	do 5 osób
Legenda	
②	Ilość osób
→	Kierunek ewakuacji
—	Granica strefy pożarowej
- - -	Przestrzeń wydzielona pożarowo
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Wyjście ewakuacyjne
	Rozdzielnia elektryczna
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Koc gaśniczy
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przeciwpozarowy wyłącznik prądu


Mapa sytuacyjna UDSK

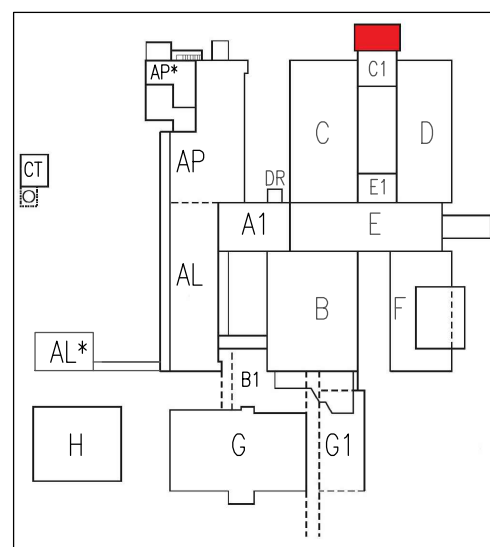

FG System sp. z o.o.  
ul. Powstańców Warszawy 8, 15–129 Białystok

Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngтона 17, 15–274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zat. 1
Blok C1 – II Piętro		Skala poglądowa	Nr rys. 11



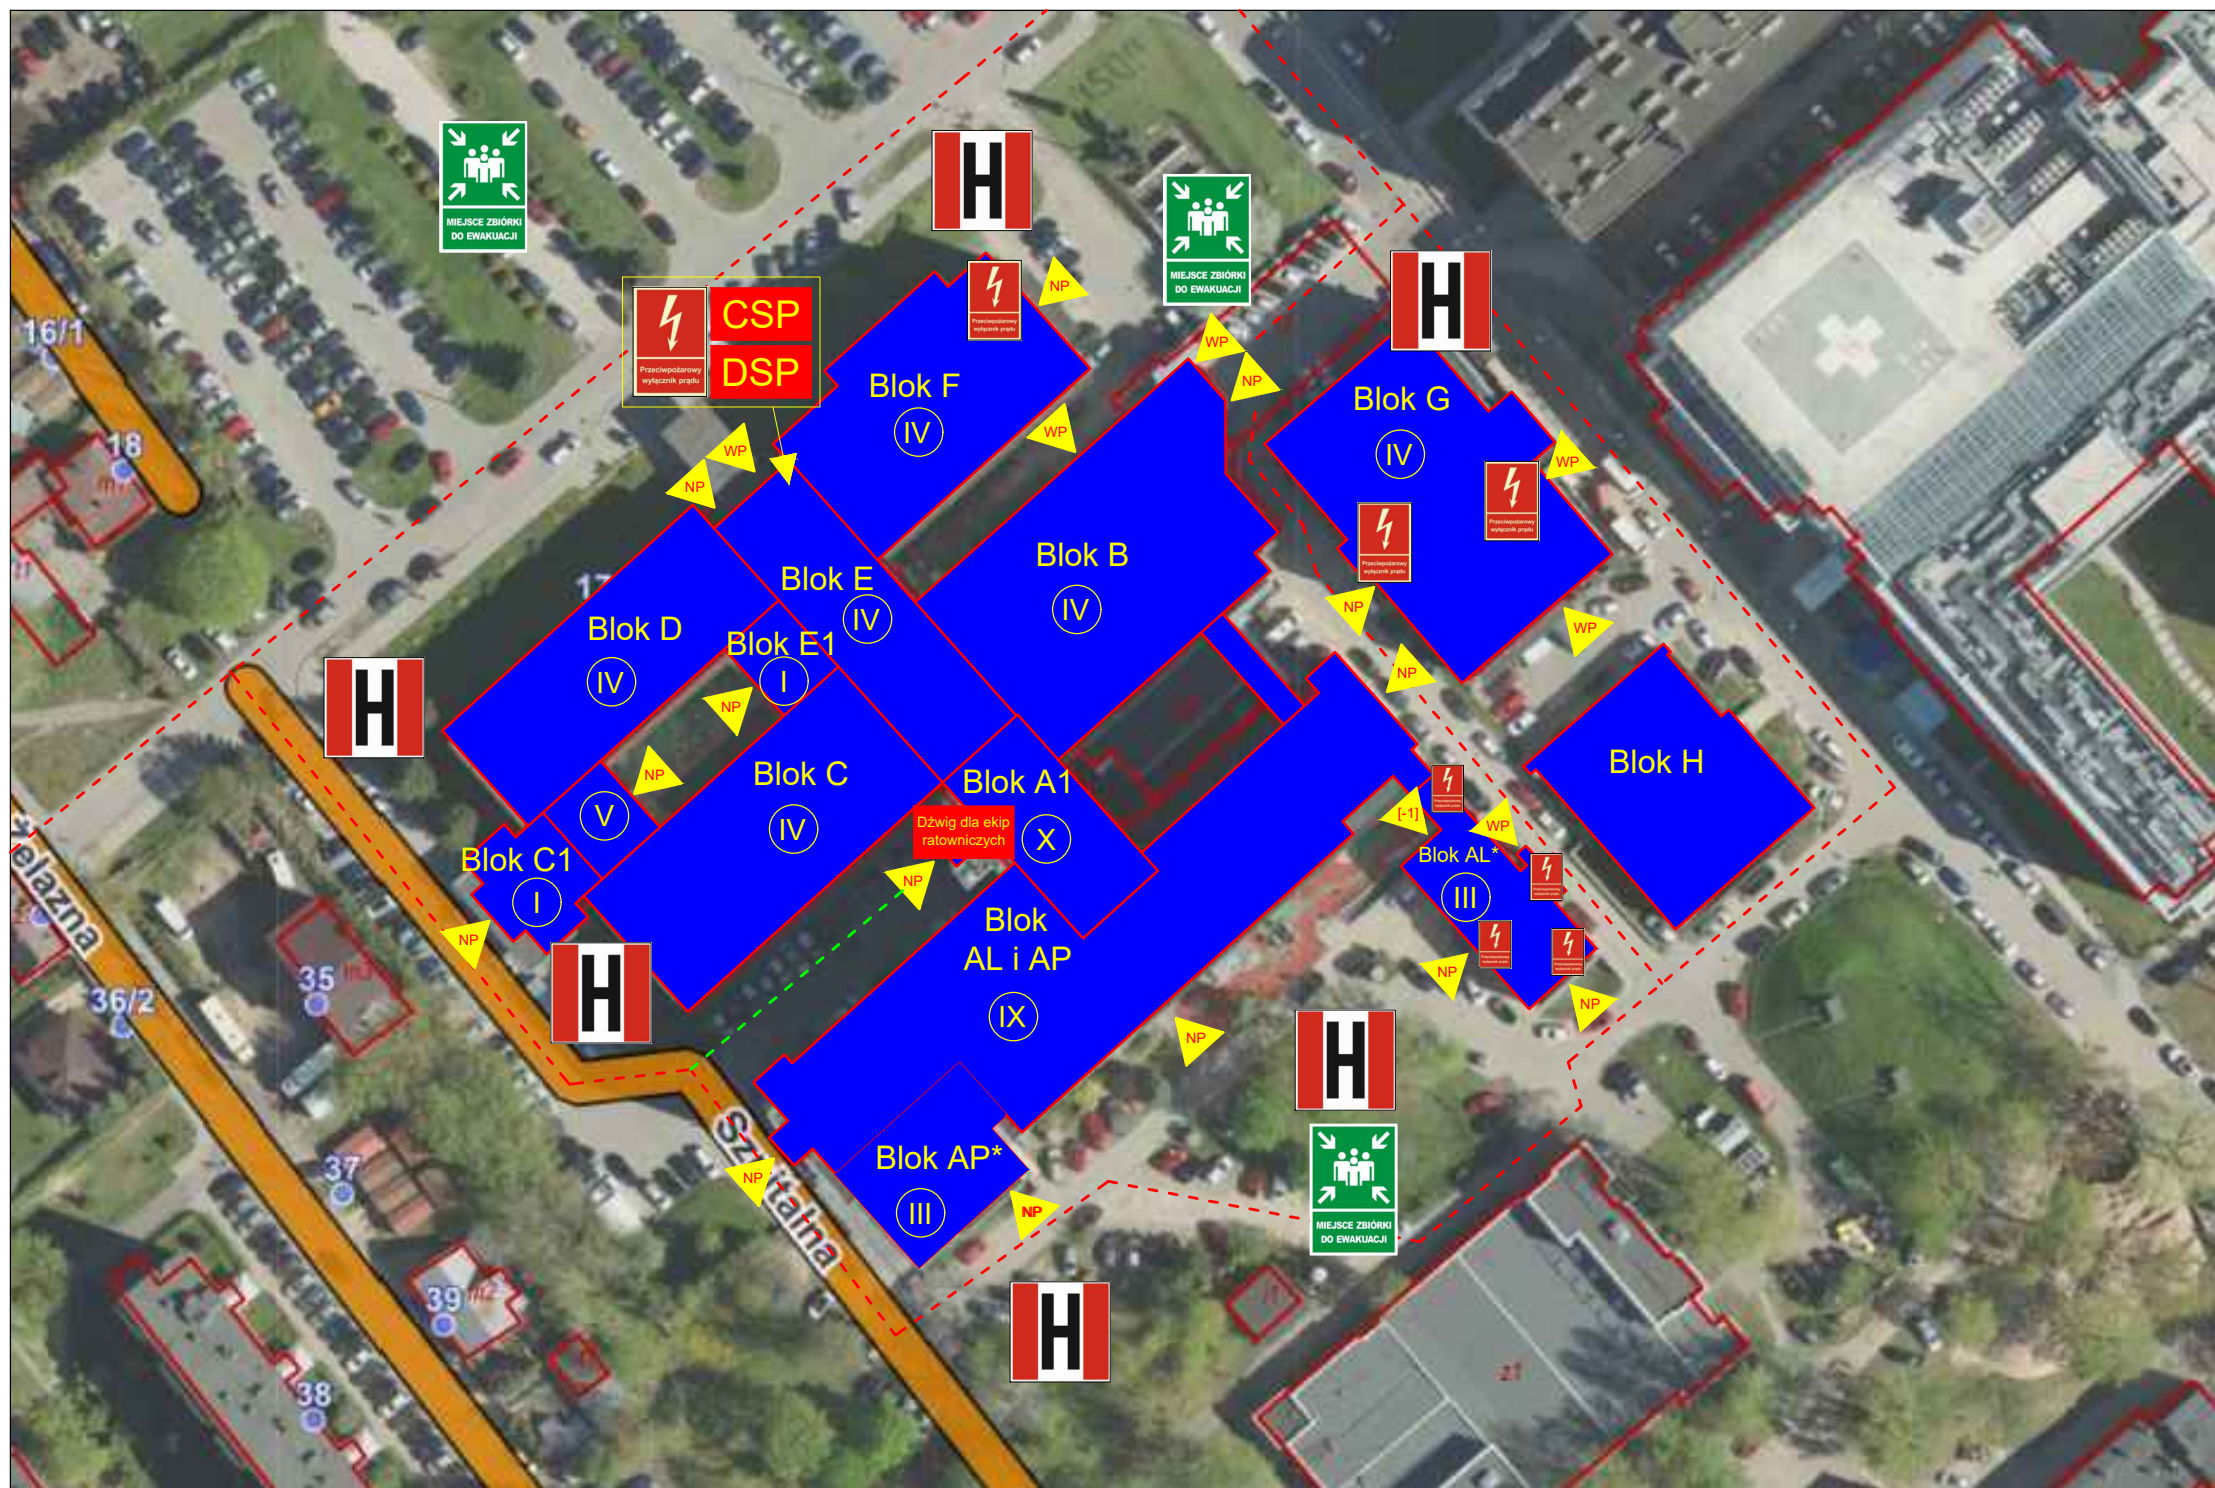

Legenda	
①	Liczba kondygnacji
▶	Wejście do budynku
---	Droga pożarowa
---	Dojście do dźwigu dla ekip rat.
	Miejsce zbiórki do ewakuacji
	Hydrant zewnętrzny
	Przeciwpowarowy wyłącznik prądu
	Centrala Systemu Sygnalizacji Pożarowej
	Mikrofon Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego



FG System sp. z o.o.  
ul. Powstańców Warszawy 8, 15-129 Białystok

Zestawienie powierzchni i danych:

Powierzchnia zabudowy	- ok. 36 tys. m <sup>2</sup> ;
Powierzchnia całkowita	- ok. 10 tys. m <sup>2</sup> ;
Kategoria wysokości obiektu	- Niski (N) oraz Wysoki (W);
Klasa odporności pożarowej	- "B" oraz „C”;
Kategoria zagrożenia ludzi	- PM, ZL II, ZL III;

Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngтона 17, 15-274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zał. 1
Zagospodarowanie przestrzenne		Skala poglądowa	Nr rys. 12