


SIEĆ ENERGETYCZNA  
Enea Operator



230V/400V  
U1, U2, U3

I=125A

PE  
N

$R < 10 \Omega$

LI-3  
I=63A  
type AC

63/30  
16A

2P+N  
16A

63/30  
16A

2P+N  
16A


63/30  
16A

3P+N  
16A


63/30  
16A

3P+N  
16A


WIDOK ELEWACJI SZAFY OŚWIETLENIOWEJ

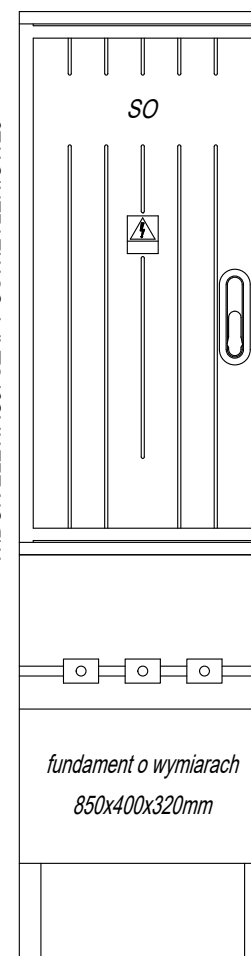


WIDOK APARATÓW

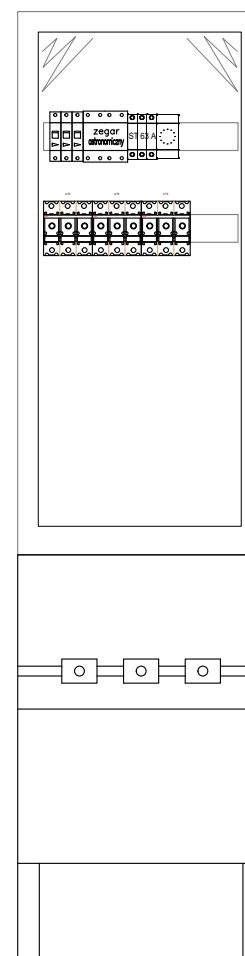

WIDOK ELEWACJI ZŁACZA SCENY

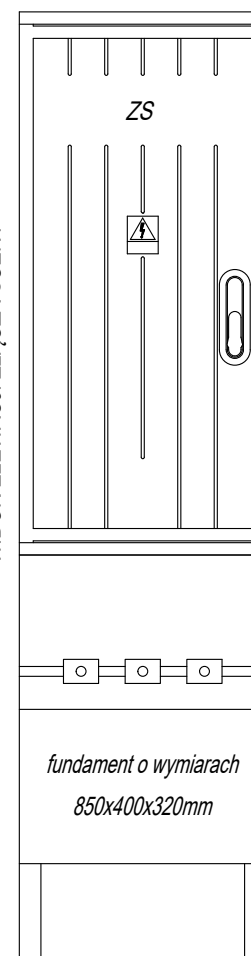

WIDOK APARATÓW

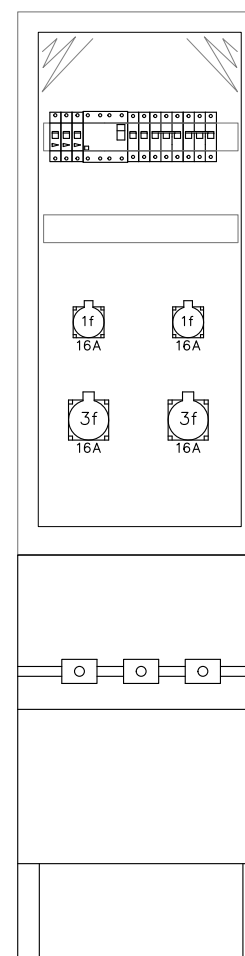

Skala rysunku: <b>1:500</b>	Nr rysunku: <b>IEZ1</b>
--------------------------------	----------------------------