


DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE  
KLATKĘ SCHODOWĄ –  
CZASIE POŻARU POZOSTAJĄ  
W POZYCJI OTWARTEJ

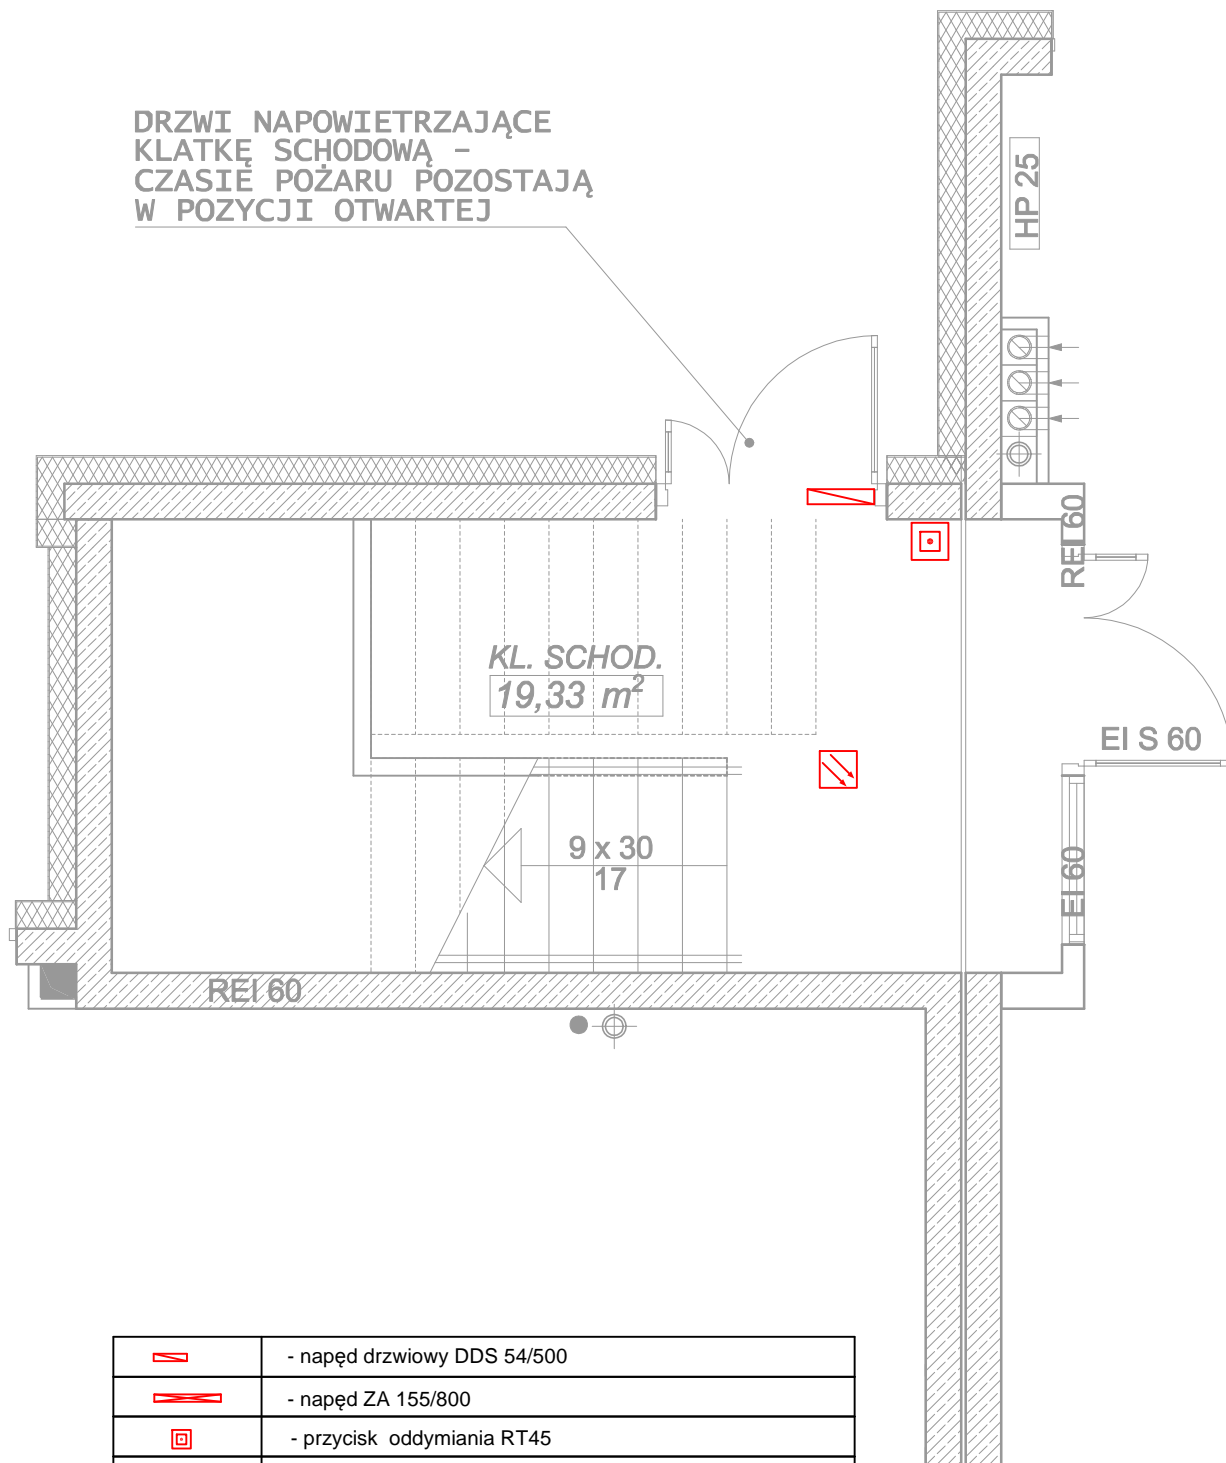

	- napęd drzwiowy DDS 54/500
	- napęd ZA 155/800
	- przycisk oddymiania RT45
	- czujka dymu 3000 plus
	Centrala oddymiania RZN4408K

**Twój elektryk**  
Tomasz Korpik

ul. Bolesława Prusa 8  
62-800 Pruszków k. Kalisza  
NIP: 618-184-82-62  
tel. +48 609 496 858  
e-mail: t.korpik@twoj-elektryk.pl  
www.twoj-elektryk.pl

Branża:

**ELEKTRYCZNA**

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		Temat:	ROZBUDOWA STAREGO KINA NA CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ	Nr budynku:
Projektował:	mgr inż. Tomasz Korpik	WKP/0206/POOE/18			
Opracował:			Adres inwestycji:	63-460 NOWE SKALMIERZYCE ul. Mostowa dz. nr 187/6; 187/16 obręb 1 jednostka ew. 301702_4 - Nowe Skalmierzyce	Skala:
Sprawdził:	inż. A. Strzelec	UAN-8386/71/86			1:50
Nazwa rysunku:	Rzut parteru - instalacje techniczne: - oddymianie klatki schodowej		Inwestor:	GMINA i MIASTO NOWE SKALMIERZYCE 63-460 SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8	Data:
					12.2020
					Nr rysunku:
					2