



Instalacja c.o. - Rzut piętra
Stan projektowany
Skala 1:50


WYKAZ POMIESZCZEŃ I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	ROZZIAŁ	POWIERZCHNIA POSADZKI UŻYTKOWA (m²)
2/1	KŁATKA SCHODOWA	terakota	21,00 m²
2/2	SALA WYSTAWOWA	terakota	138,00 m²
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA I PIĘTRA:			159,00

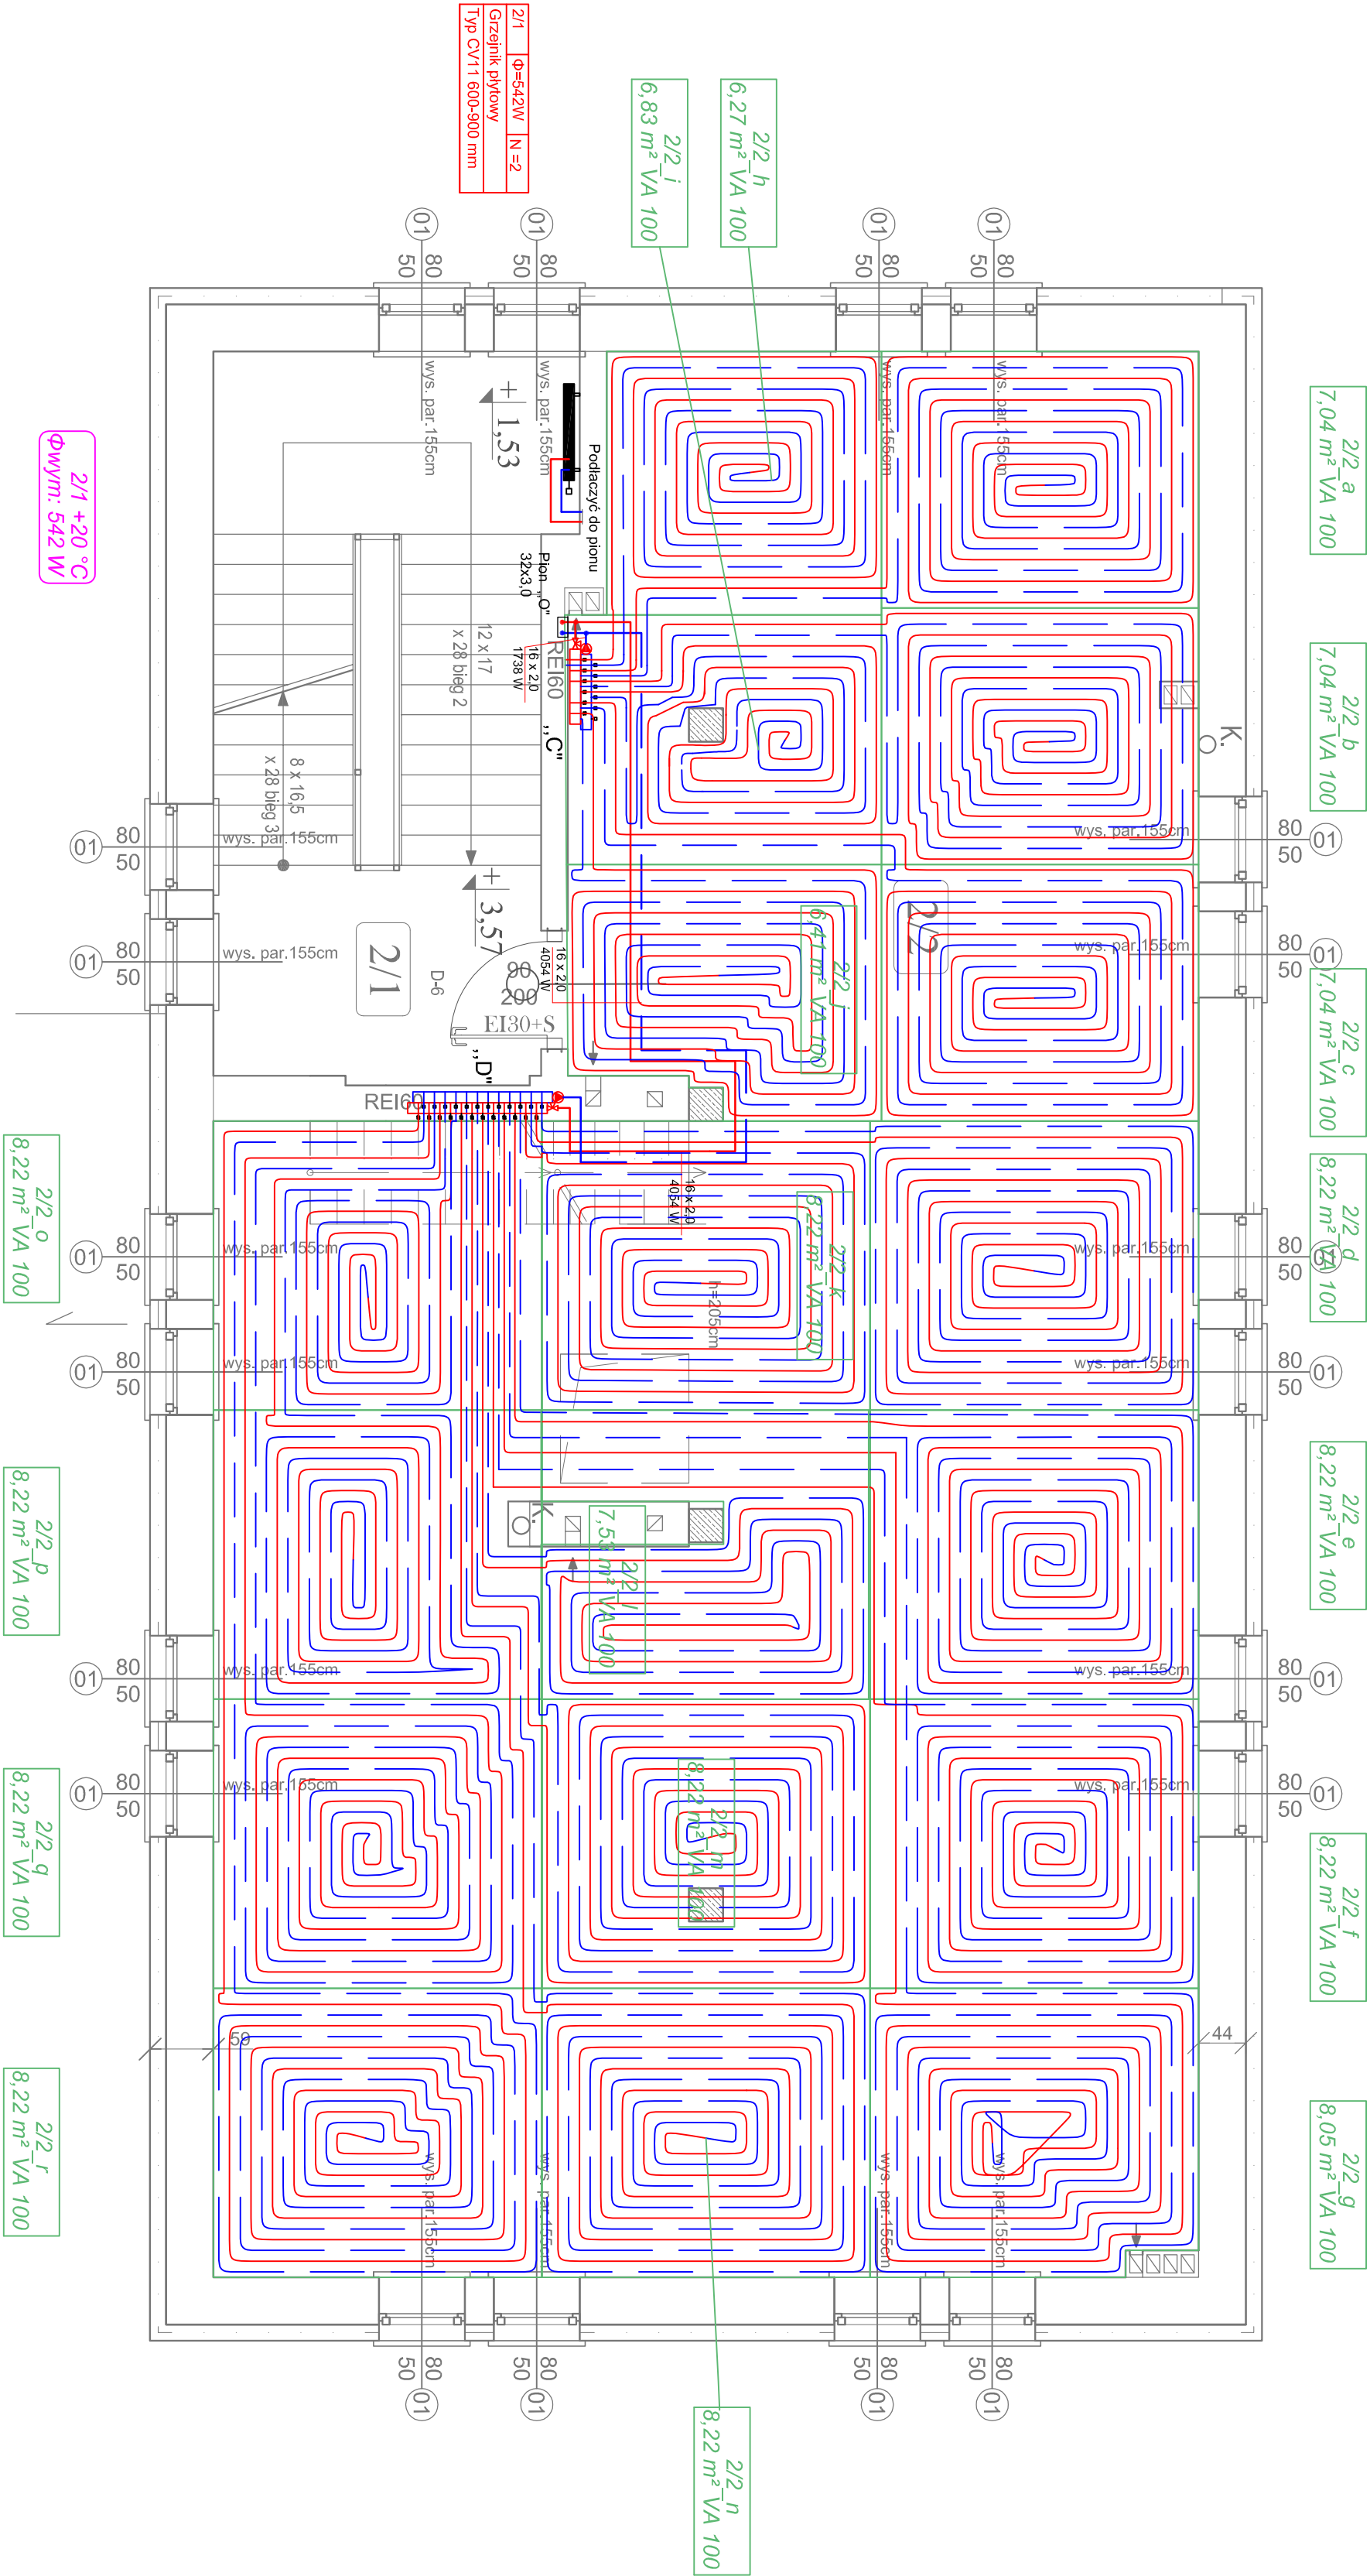

Instalacja c.o. - przekrój i rozwinięcie

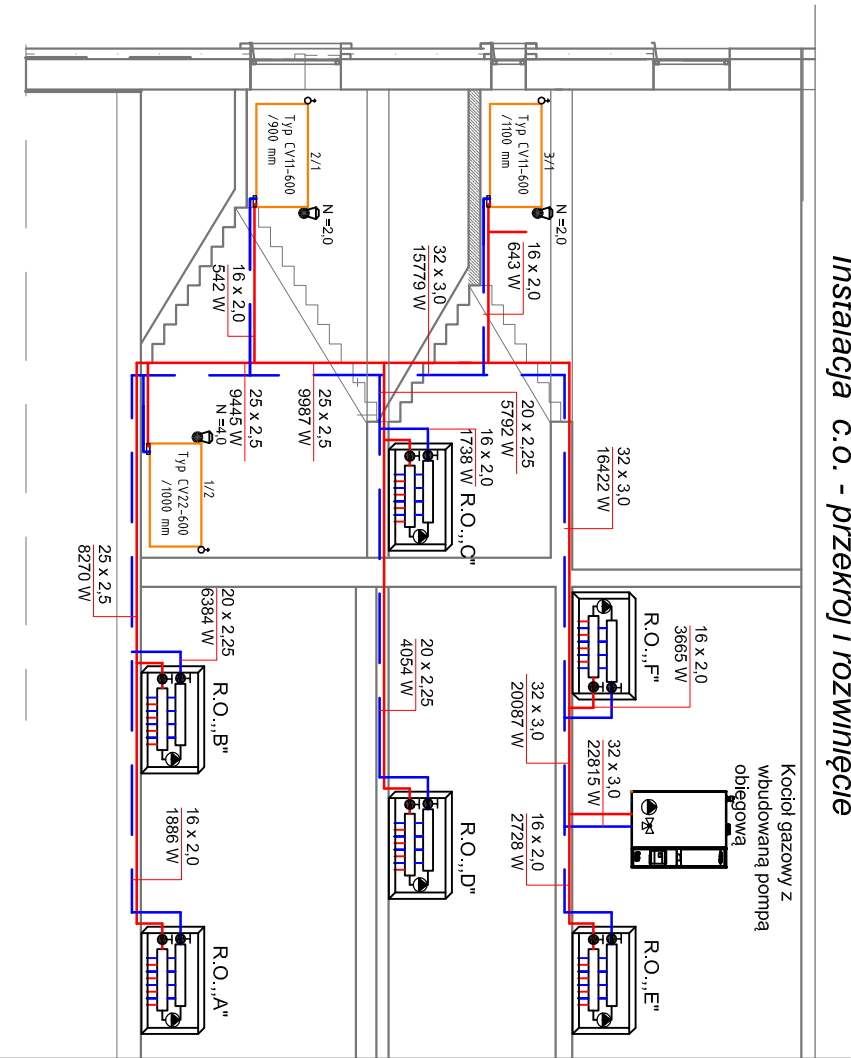

Serwis Instalacji Grzewczych „SIGMA” - Sklep Instalacyjny Instal Mik	
37-700 Przemyśl	tel. 516-152-499
mgr inż. M. Mazur	email: mazur2004@gmail.pl
Przedsiębiorstwo z siedzibą w Przemyślu, ul. 11-go Listopada 1, 37-700 Przemyśl, NIP: 780-000-0000, REGON: 141909000, KRS: 0000000000, Sąd Rejonowy dla M. St. w Przemyślu, XII KRS 0000000000, NIP: 780-000-0000, REGON: 141909000, KRS: 0000000000	
ADRES INWESTYCJI	Dzielnica nr 2/16/19, obr. 0004, Miejska
INWESTOR	Jednostka 181306_2 Miejska
PROJEKTANT	mgr inż. M. Mazur
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. T. Binkowski
BRANŻA	Sanitarna
FAZA	Projekt techniczny
NAZWA RYSUNKU	Rzut piętra-Instalacja c.o.

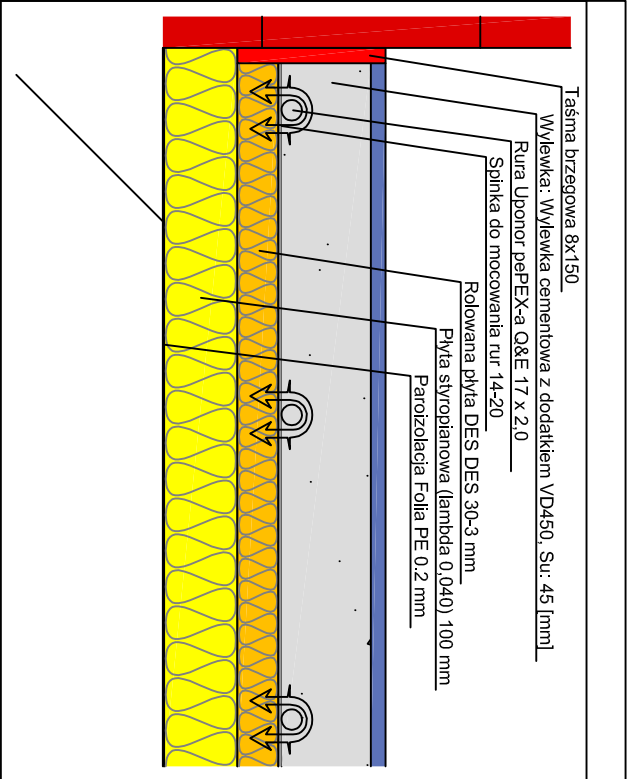

Rozdział: C	
Typ: Uponor Pro z przepływowymi	
Ilość wyjść: 6	
Typ szalki: Szalka podłogowa SVP SVP 4	
G = 24,7 [°C]	
G = 48,1 [kg/h]	
Długość przed belką zas.: Zawór termostatyczny do KRS 15	
Zawór przed belką pow.: Zawór powrotny do KRS 15	
Zestaw mieszalno-pompy KRS 6-15A	
Pompa w zestawie: Grundfos Alpha+ 15-40	
Punkt pracy pompy: 16,18 [kPa], 342,3 [kg/h]	
Nr	Typ
1	Podłoga grzewcza
2	Podłoga grzewcza
3	Podłoga grzewcza
4	Podłoga grzewcza
5	Podłoga grzewcza
6	Podłoga grzewcza

Rozdział: D	
Typ: Uponor Pro z przepływowymi	
Ilość wyjść: 12	
Typ szalki: Szalka podłogowa SVP SVP 4	
G = 24,7 [°C]	
G = 48,1 [kg/h]	
Długość przed belką zas.: Zawór termostatyczny do KRS 15	
Zawór przed belką pow.: Zawór powrotny do KRS 15	
Zestaw mieszalno-pompy KRS 6-15A	
Pompa w zestawie: Grundfos Alpha+ 15-40	
Punkt pracy pompy: 11,59 [kPa], 786,6 [kg/h]	
Nr	Typ
1	Podłoga grzewcza
2	Podłoga grzewcza
3	Podłoga grzewcza
4	Podłoga grzewcza
5	Podłoga grzewcza
6	Podłoga grzewcza
7	Podłoga grzewcza
8	Podłoga grzewcza
9	Podłoga grzewcza
10	Podłoga grzewcza
11	Podłoga grzewcza
12	Podłoga grzewcza

Nr	Typ	Do odbioru	Señal	L	VA	G	Nast. (Z)	Ap (Z)
1	Podłoga grzewcza	2/2_d	17 x 2,0	90,5	100	65,5	1,10	9,33
2	Podłoga grzewcza	2/2_k	17 x 2,0	78,7	100	60,1	1,00	10,40
3	Podłoga grzewcza	2/2_e	17 x 2,0	86,6	100	66,4	1,10	10,00
4	Podłoga grzewcza	2/2_o	17 x 2,0	105,8	100	74,7	1,20	7,25
5	Podłoga grzewcza	2/2_n	17 x 2,0	96,6	100	71,1	1,10	9,56
6	Podłoga grzewcza	2/2_m	17 x 2,0	96,5	100	69,2	1,10	10,71
7	Podłoga grzewcza	2/2_p	17 x 2,0	102,0	100	72,6	1,20	9,35
8	Podłoga grzewcza	2/2_r	17 x 2,0	24,6	100	59,8	1,00	11,66
9	Podłoga grzewcza	2/2_q	17 x 2,0	61,0	100	58,4	0,90	10,86
10	Podłoga grzewcza	2/2_s	17 x 2,0	86,6	100	67,3	1,10	9,97
11	Podłoga grzewcza	2/2_t	17 x 2,0	103,2	100	73,5	1,20	7,51