



RZUT PARTERU
INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
skala 1:100

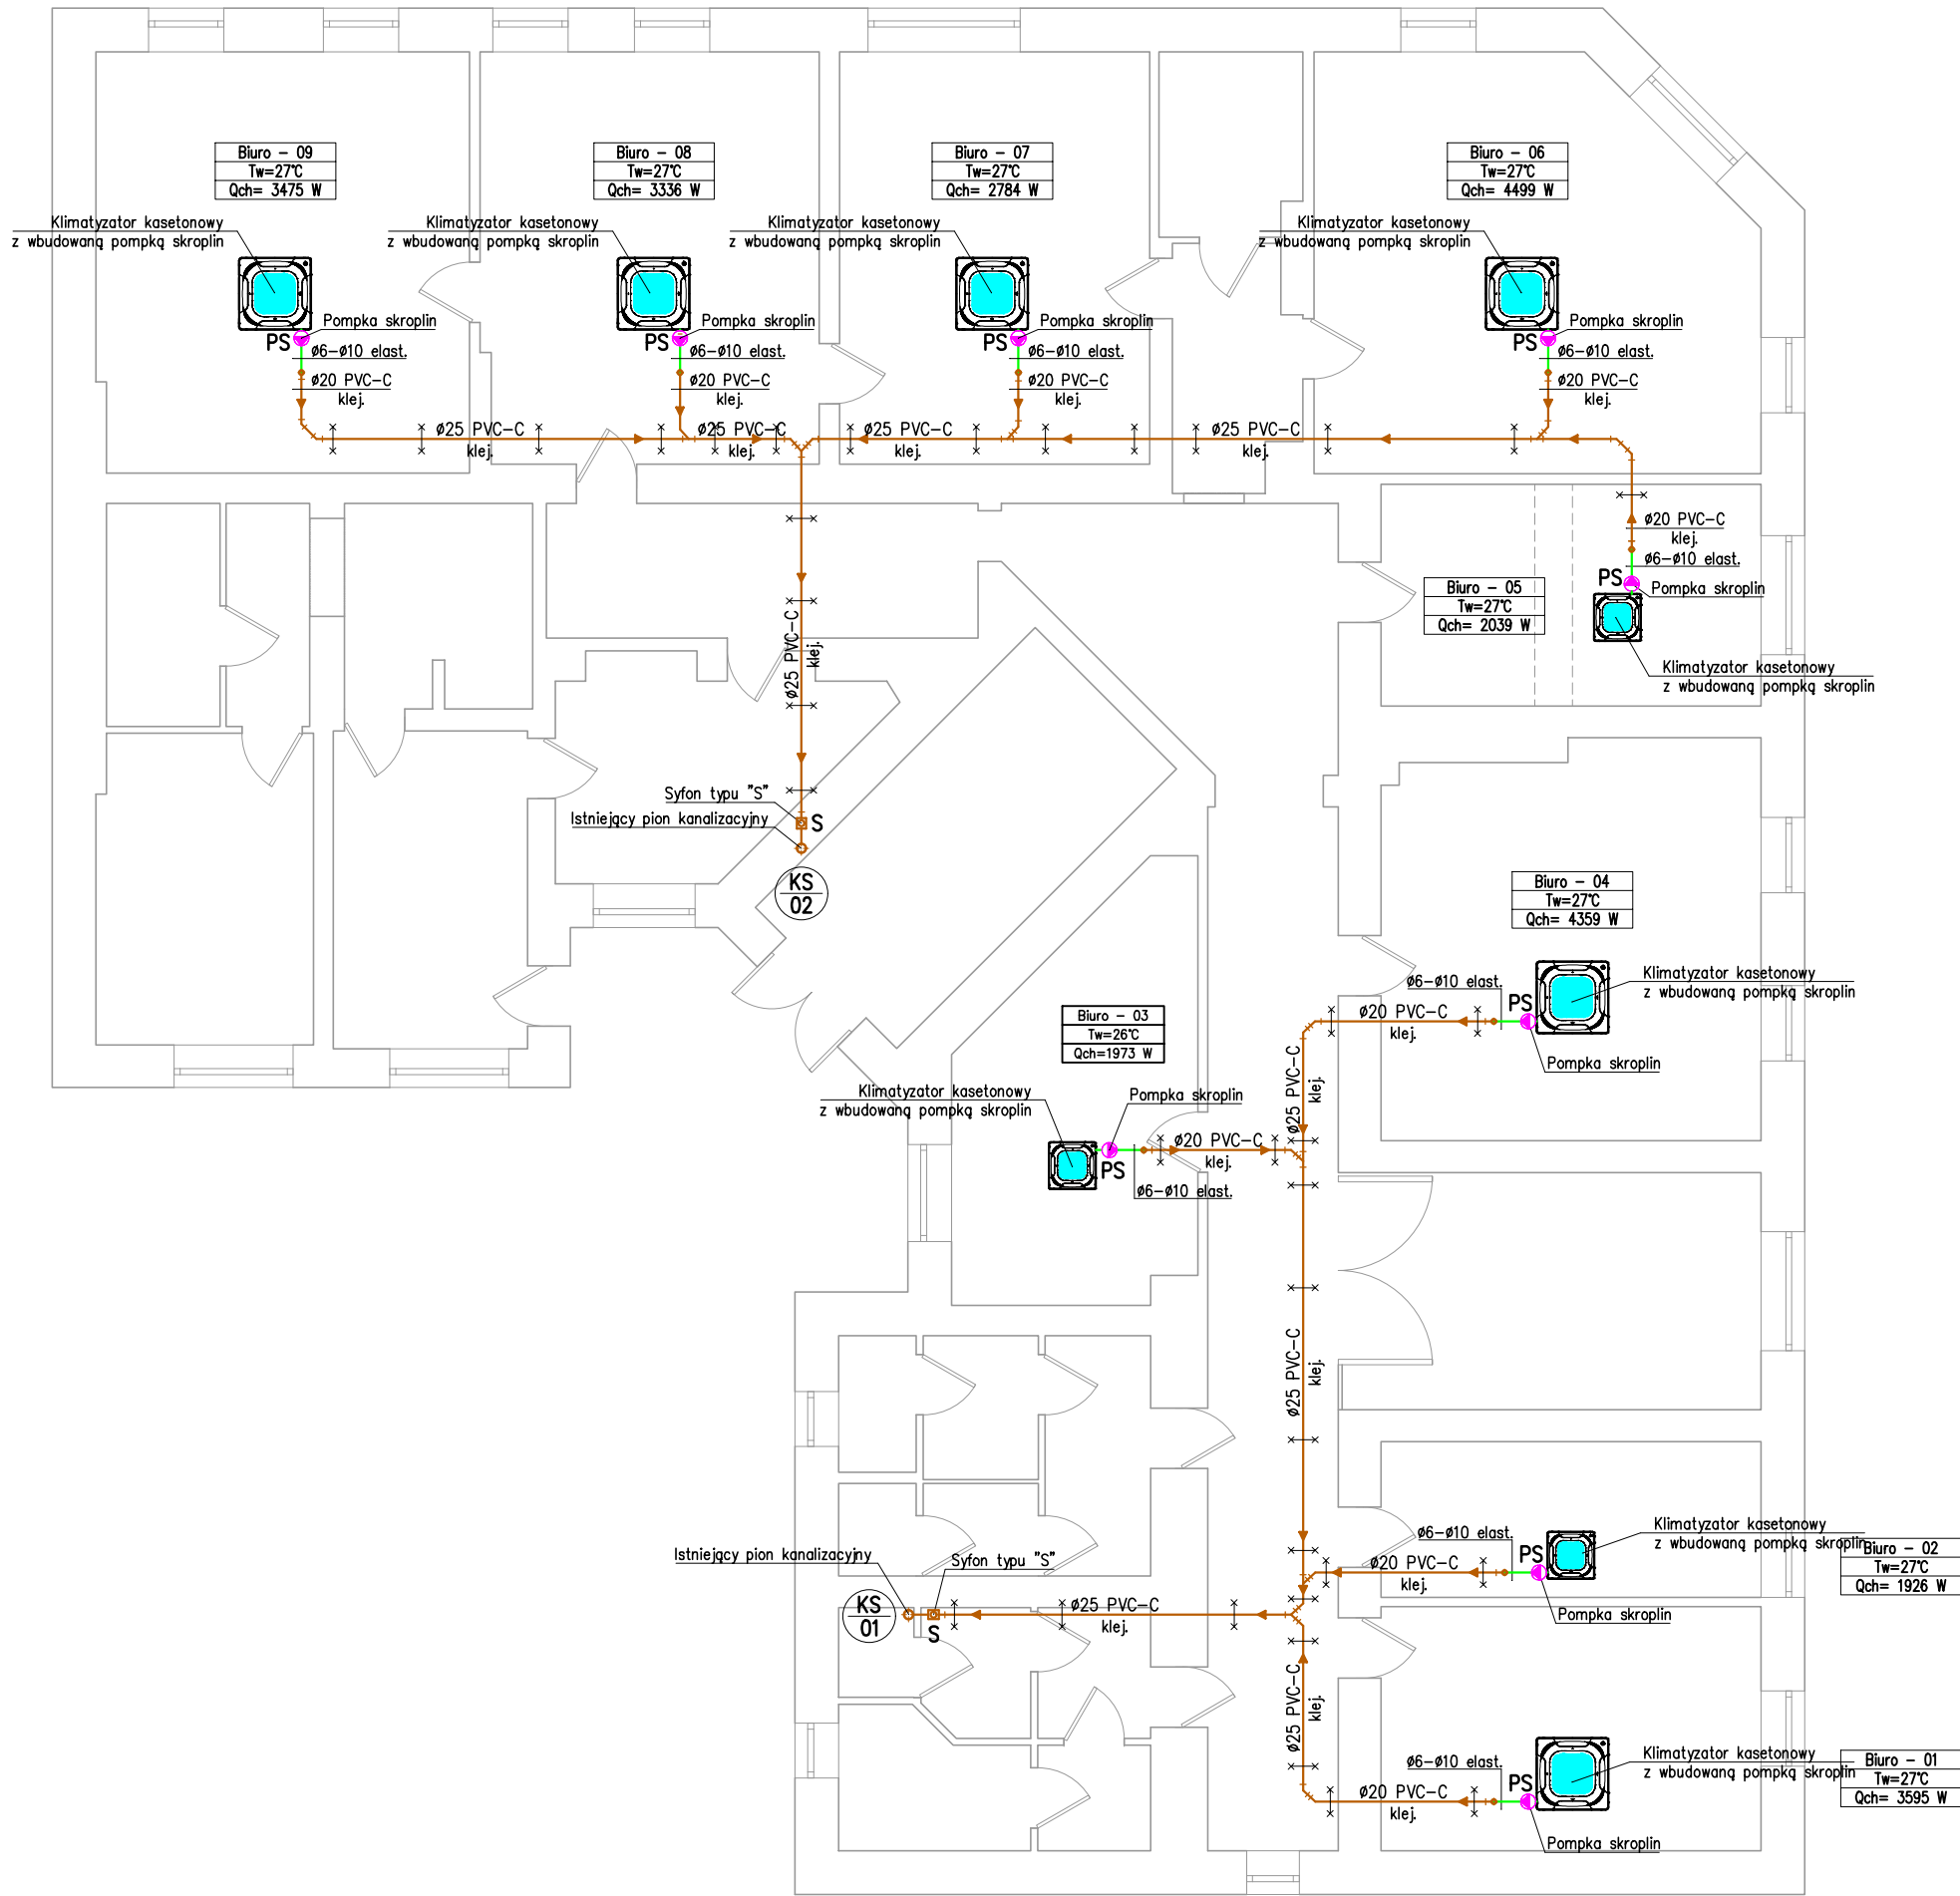

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA SKROPLIN

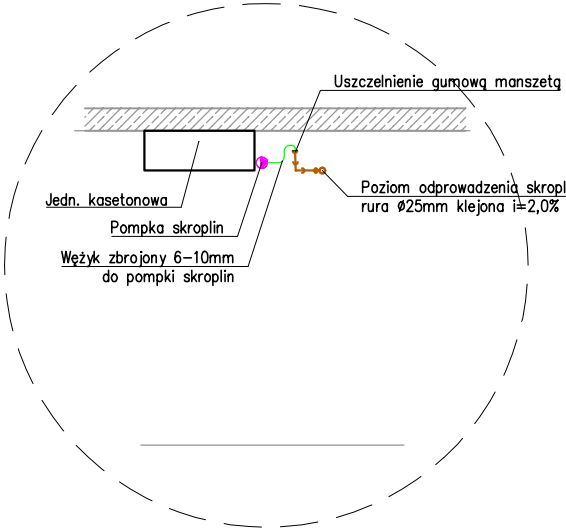

LEGENDA OZNACZEŃ:	
Ø25 klej. i=2,0% ->	Instalacja odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych z rur tworzywowych Nibco typ PVC-U łączonych poprzez klej na zimno
Ø6-10 wąż elastyczny	Wąż elastyczny do połączenia pompy skroplin z instalacją odprowadzenia skroplin z rur PVC-U
PS	Pompka skroplin
S	Syfon typu "S"

tytuł projektu	ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE INSTALOWANIU NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ UŻYTKOWANEGO BUDYNKU INSTALACJI KLIMATYZACJI OBSŁUGUJĄCEJ POMIESZCZENIA BIUROWE URZĘDU MIASTA W KĘDZIERZYNIE-KOŹŁU. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹŁE UL. PIASTOWSKA 17 jednostka ewidencyjna: 160301_1 - Kędzierzyn-Koźle obręb: Koźle 0014		
	Ę	Ż	Ż
	PROJEKT TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA		
	inż. MARCIN ŁUCZAK	SLK/1999/PWOS/07	
INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN			
1:100	31.12.2024	IS.03	