



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów

Wasz znak: IBP.III.6853.104.2023
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1158787.1.23

Tarnów, 08.12.2023 r.

Dot.: **Warunków technicznych zabezpieczenia przyłącza gazowego średniego ciśnienia w związku z planowaną modernizacją drogi gminnej nr 580197K na działce nr 17, 19 w km od 1+640 do km 1+890 w miejscowości Lubomierz, gmina Łapanów.**

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Bochni określa warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji informując, że:

1. Planowana inwestycja koliduje z naszym czynnym przyłączem gazowym średniego ciśnienia z rur PE dn25 wybudowanym w 1992 r., eksploatowanym przez Gazownię w Bochni.
2. Dla ww. przyłącza gazowego obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.
3. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami i Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w uzgodnieniu z przedstawicielem Gazowni w Bochni należy wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącego przyłącza gazowego.
5. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej krawędzi przyłącza gazowego powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do poziomu projektowanego terenu, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/fundamentów ewentualnych krawężników/obrzeży/dna ewentualnych korytek odwadniających.
6. Nawierzchnia i jej podbudowa w części nad siecią gazową (z wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna i przepuszczająca gaz.

7. W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków kolidujące z planowaną inwestycją przyłącze gazowe należało będzie przebudować. W przypadku konieczności jego przebudowy należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie stosownych warunków technicznych.
8. W strefie kontrolowanej sieci gazowej zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
9. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia.
10. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Bochni z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
11. Prace ziemne w rejonie sieci gazowej będą podlegać protokolarnemu odbiorowi przy udziale przedstawiciela Gazowni w Bochni. Z odbioru spisany będzie stosowny protokół.
12. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Bochni na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
13. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
14. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci gazowej ponosi Wykonawca i / lub Inwestor.
15. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na 24 miesiące od daty ich wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Zajac, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, tel. +48 14 632 31 08,

E-mail: agnieszka.zajac@psgaz.pl

Adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Paweł Roszkowicz

Załącznik:

1. Kopia mapy zasadniczej – 1 egz.

Otrzymują:

1x Adresat:

1x Gazownia w Bochni.

1x Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.

DEOGA PUBLICZNA

NR 580/197 K

LUBOMIERZ, DZ. NR 17, 19

ZAKRES WYMIAŃ
NAWIERZCHNI


URZĄD GMINY
32-740 ŁAPANÓW
woj. małopolskie
tel. (14) 613-40-57
fax (14) 685-39-00

PODINSPEKTOR

mgr inż. Michał Leszczyński

— istniejące przyłącze gazowe

Załącznik
do pisma znak: PSGKR.21.52.763.1158789.1.23
z dnia: 08.12.2023 r.
[podpis]

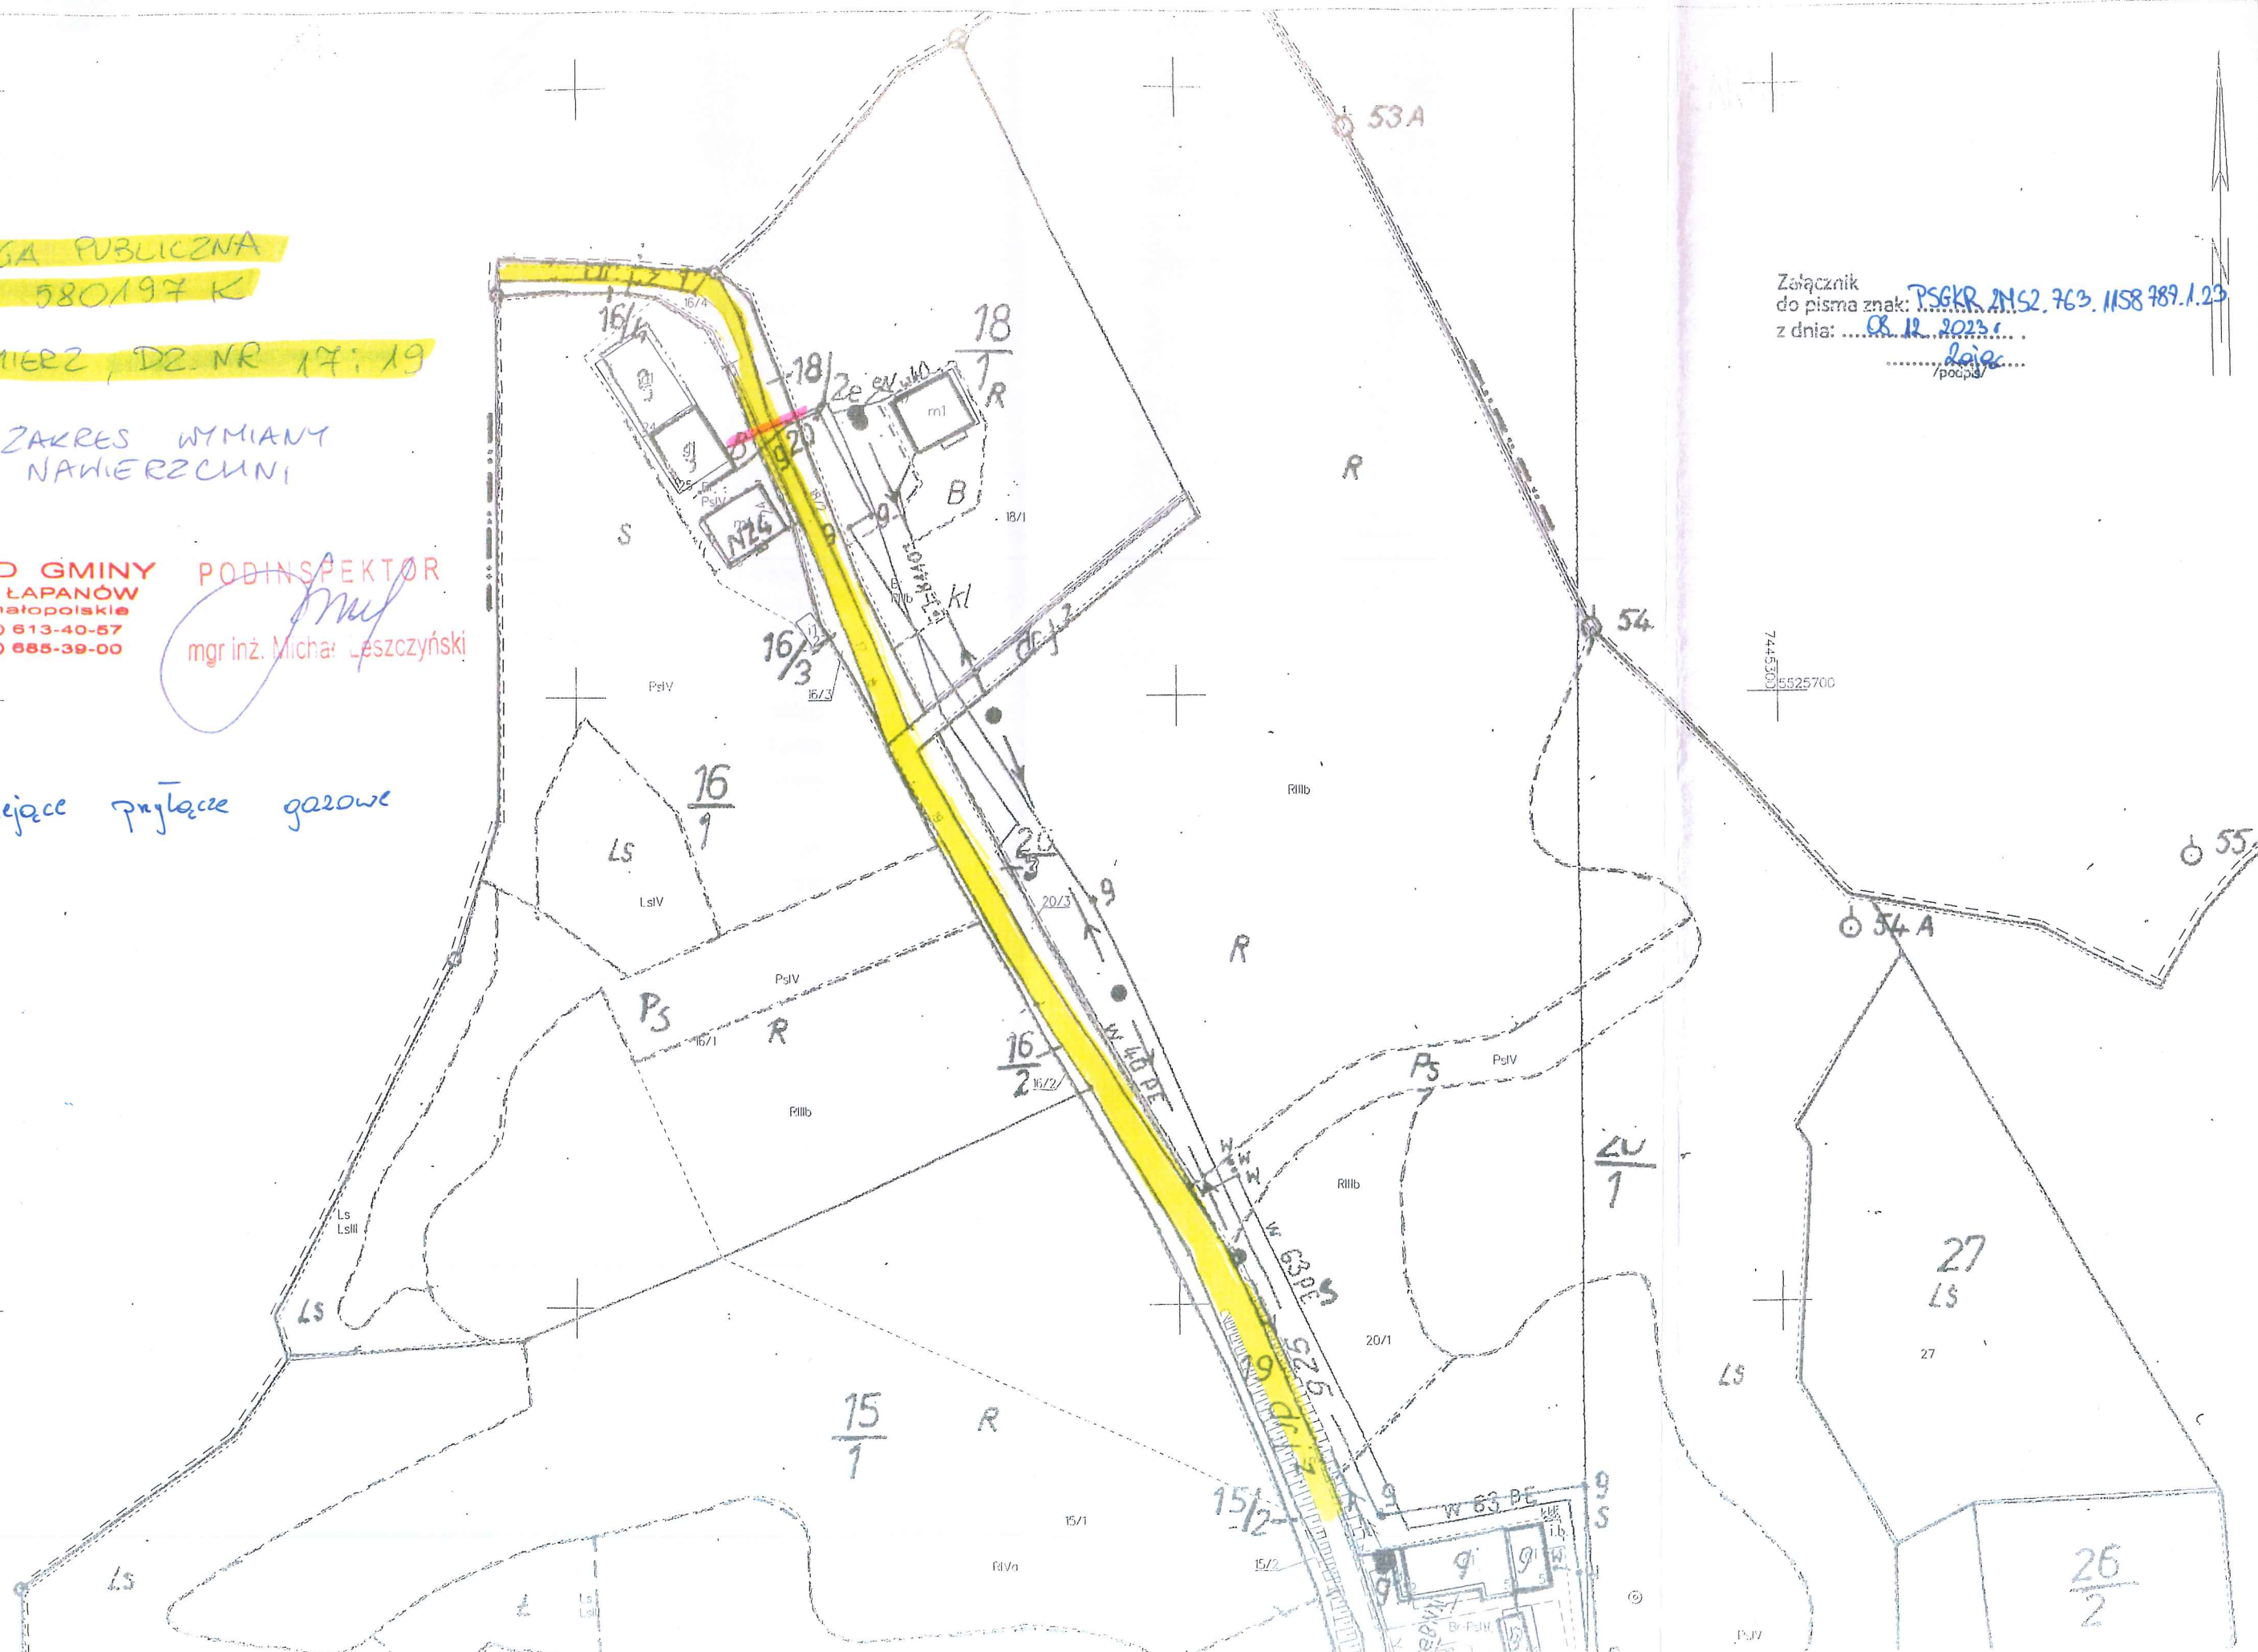

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Kier. ref. IBP.III



Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów

Wasz znak: IBP.III.6853.104.2023

Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1158793.1.23

Tarnów, 08.12.2023 r.

Dot.: Wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z modernizacją drogi wewnętrznej na działce nr 754/1 w km od 0+000 do 0+250 w miejscowości Tarnawa, gmina Łapanów.

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Bochni określa warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji informując, że:

1. Planowana inwestycja koliduje z naszą czynną siecią gazową, eksploatowaną przez Gazownię w Bochni, o niżej wymienionych parametrach:

Typ elementu infrastruktury	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica	Oznaczenie kolizji	Uwagi
GAZOCIĄG	Ś/C	dn 50	PE	Tarnawa	1-2 wg załącznika graficznego	Wybudowany w 1991 r. Istniejący gazociąg z rur PE dn 50 nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.
GAZOCIĄG	Ś/C	dn 40	PE	Tarnawa	2-3 wg załącznika graficznego	Wybudowany w 1991 r. Istniejący gazociąg z rur PE dn 40 w przekroczeniu drogi zabezpieczony jest rurą ochronną stalową DN 100. Nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.
PRZYŁĄCZE GAZOWE	Ś/C	dn 25	PE	Tarnawa	2-4 wg załącznika graficznego	Wybudowany w 1991 r. Istniejące przyłącze gazowe z rur PE dn 25 nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.

2. Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)

- z uwzględnieniem §110.
3. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami i Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa.
 4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w uzgodnieniu z przedstawicielem Gazowni w Bochni należy wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącej sieci gazowej.
 5. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej krawędzi gazociągu/przyłącza/rury ochronnej na gazociągu powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do poziomu projektowanego terenu, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/fundamentów ewentualnych krawężników/obrzeży/dna ewentualnych korytek odwadniających.
 6. Przy przebiegu równoległym odległość pozioma mierzona od zewnętrznej ścianki gazociągu/przyłącza do krawędzi projektowanej jezdni, ewentualnych krawężników, obrzeży, ewentualnych korytek odwadniających powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m.
 7. Nawierzchnia i jej podbudowa w części nad siecią gazową (z wyjątkiem miejsc zabezpieczonych rurą ochronną) powinna być rozbieralna i przepuszczająca gaz.
 8. W przypadku ewentualnej kolizji z istniejącym sączkiem wężowym należało będzie wyprowadzić go poza zakres planowanej inwestycji. Szczegóły techniczne dotyczące realizacji prac ustalić z Gazownią w Bochni.
 9. W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków kolidującą z planowaną inwestycją sieć gazową należało będzie przebudować. W przypadku konieczności jej przebudowy należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie stosownych warunków technicznych.
 10. W strefie kontrolowanej sieci gazowej zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
 11. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia.
 12. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Bochni z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
 13. Prace ziemne w rejonie sieci gazowej będą podlegać protokolarnemu odbiorowi przy udziale przedstawiciela Gazowni w Bochni. Z odbioru spisany będzie stosowny protokół.
 14. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Bochni na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
 15. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
 16. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci gazowej ponosi Wykonawca i / lub Inwestor.
 17. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na 24 miesiące od daty ich wydania.

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Paweł Roszkowicz

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Zając, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, tel. +48 14 632 31 08,

E-mail: agnieszka.zajac@psgaz.pl

Adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Załącznik:

1. Kopia mapy zasadniczej – 1 egz.

Otrzymują:

1x Adresat.

1x Gazownia w Bochni.

1x Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów

Wasz znak: IBP.III.6853.104.2023
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1158783.1.23


Tarnów, 11.12.2023 r.

Dot.: **Wydania warunków technicznych zabezpieczenia przyłącza gazowego średniego ciśnienia w związku z planowaną modernizacją drogi gminnej nr 580217K na działce nr 461 w km od 2+010 do km 2+560 w miejscowości Tarnawa, gmina Łapanów.**

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Bochni określa warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji informując, że:

1. Planowana inwestycja koliduje z naszym czynnym przyłączem gazowym średniego ciśnienia z rur PE dn25 wybudowanym w 1991 r., eksploatowanym przez Gazownię w Bochni.
2. Dla ww. przyłącza gazowego obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.
3. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami i Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w uzgodnieniu z przedstawicielem Gazowni w Bochni należy wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącego przyłącza gazowego.
5. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej krawędzi istniejącego przyłącza gazowego powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do poziomu projektowanego terenu, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/fundamentów ewentualnych krawężników/obrzeży/dna ewentualnych korytek odwadniających.

Kier. Ref. - IBP.III

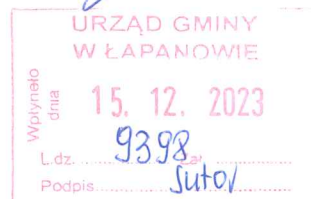

6. Nawierzchnia i jej podbudowa w części nad siecią gazową (z wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna i przepuszczająca gaz.
7. W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków kolidujące z planowaną inwestycją przyłącze gazowe należało będzie przebudować. W przypadku konieczności jego przebudowy należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie stosownych warunków technicznych.
8. W strefie kontrolowanej sieci gazowej zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
9. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia.
10. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Bochni z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
11. Prace ziemne w rejonie sieci gazowej będą podlegać protokolarnemu odbiorowi przy udziale przedstawiciela Gazowni w Bochni. Z odbioru spisany będzie stosowny protokół.
12. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Bochni na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
13. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
14. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci gazowej ponosi Wykonawca i / lub Inwestor.
15. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na 24 miesiące od daty ich wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Zajac, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, tel. +48 14 632 31 08,

E-mail: agnieszka.zajac@psgaz.pl

Adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów


Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Paweł Roszkowicz

Załącznik:

1. Kopia mapy zasadniczej – 3 egz.

Otrzymują:

1x Adresat.

1x Gazownia w Bochni.

1x Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.

URZĄD GMINY
32-740 ŁAPANÓW
woj. małopolskie
tel.(14) 813-40-57
fax(14) 885-39-00


PODINSPEKTOR
mgr inż. Michał Leszczyński

DROGA PUBLICZNA
NR 580217K

TARNAWA DZ. NR 461

ZAKRES WYMIANY
NAWIERZCHNI

Załącznik do pisma nr: PSKR.2N52.763.118783.1.23
z dnia: 11.12.2023 r.
Lojac
początek

Kier. Ref. - IBP.III




Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów

Wasz znak: IBP.III.6853.104.2023
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1158776.1.23

Tarnów, 07.12.2023 r.

Dot.: Wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z planowaną modernizacją drogi gminnej nr 580203K na działce nr 40 w km od 0+000 do km 0+225 w miejscowości Łapanów, gmina Łapanów.

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Bochni określa warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji informując, że:

1. Planowana inwestycja koliduje z naszą czynną siecią gazową, eksploatowaną przez Gazownię w Bochni, o niżej wymienionych parametrach:

Typ elementu infrastruktury	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica	Oznaczenie kolizji	Uwagi
GAZOCIĄG	Ś/C	dn 50	PE	Łapanów	1-2 wg załącznika graficznego	Wybudowany w 1992 r. Istniejący gazociąg z rur PE dn 50 w przekroczeniu drogi nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.
PRZYŁĄCZE GAZOWE	Ś/C	dn 25	PE	Łapanów	3-4 wg załącznika graficznego	Wybudowane w 1992 r. Istniejące przyłącze gazowe z rur PE dn 25 w przekroczeniu drogi nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.
GAZOCIĄG	Ś/C	dn 50	PE	Łapanów	4-5 wg załącznika graficznego	Wybudowany w 2017 r. Istniejący gazociąg z rur PE dn 50 nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.

2. Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.
3. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa budowlanego

i obowiązującymi Polskimi Normami i Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa.

4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w uzgodnieniu z przedstawicielem Gazowni w Bochni należy wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącej sieci gazowej.
5. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej krawędzi sieci gazowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do poziomu projektowanego terenu, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/fundamentów ewentualnych krawężników/obrzeży/dna ewentualnych korytek odwadniających.
6. Przy przebiegu równoległym odległość pozioma mierzona od zewnętrznej ścianki gazociągu do krawędzi projektowanej jezdni, ewentualnych krawężników, obrzeży, ewentualnych korytek odwadniających powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m.
7. Nawierzchnia i jej podbudowa w części nad siecią gazową (z wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna i przepuszczająca gaz.
8. W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków kolidującą z planowaną inwestycją sieć gazową należało będzie przebudować. W przypadku konieczności jej przebudowy należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie stosownych warunków technicznych.
9. W strefie kontrolowanej sieci gazowej zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
10. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia.
11. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Bochni z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
12. Prace ziemne w rejonie sieci gazowej będą podlegać protokolarnemu odbiorowi przy udziale przedstawiciela Gazowni w Bochni. Z odbioru spisany będzie stosowny protokół.
13. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Bochni na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
14. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
15. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci gazowej ponosi Wykonawca i / lub Inwestor.
16. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na 24 miesiące od daty ich wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Zając, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, tel. +48 14 632 31 08,

E-mail: agnieszka.zajac@psgaz.pl

Adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Paweł Roszkowicz

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF 89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-KRON86-NH
obr. Łapanów 0010: dz. 40
Sekcje mapy: 7.121.14.17.4

2023-03-27



DRUGA PUBLICZNA
NR 580203 K
ŁAPANÓW, DZ NR 40

- ZAKRES WYMIARÓW
NAWIERZCHNI

URZĄD GMINY ŁAPANÓW
32-740 ŁAPANÓW
woj. małopolskie
tel. (14) 613-40-67
fax (14) 668-39-00

mgr inż. Michał

47

Załącznik
do pisma znak: PS.GKR.2M.2.763.1158776.1.23
z dnia: 07.12.2023 r.
/podpis/



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów

Wasz znak: IBP.III.6853.104.2023
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1158778.1.23

Tarnów, 11.12.2023 r.

Dot.: Wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z planowaną modernizacją drogi wewnętrznej na działce nr 338/2 w km od 0+000 do km 0+320 w miejscowości Kobylec, gmina Łapanów.

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Bochni określa warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji informując, że:

1. Planowana inwestycja koliduje z naszą czynną siecią gazową, eksploatowaną przez Gazownię w Bochni, o niżej wymienionych parametrach:

Typ elementu infrastruktury	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica	Oznaczenie kolizji	Uwagi
GAZOCIĄG	Ś/C	dn 50	PE	Kobylec	1-2-3 wg załącznika graficznego	Wybudowany w 2016 r. Istniejący gazociąg z rur PE dn 50 nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.
GAZOCIĄG	Ś/C	dn 75	PE	Kobylec	4-5 wg załącznika graficznego	Wybudowany w 1992 r. Istniejący gazociąg z rur PE dn 75 w przekroczeniu drogi nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.
GAZOCIĄG	Ś/C	dn 90	PE	Kobylec	5-6 wg załącznika graficznego	Wybudowany w 2023 r. Istniejący gazociąg z rur PE dn 90 nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.

2. Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

3. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami i Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w uzgodnieniu z przedstawicielem Gazowni w Bochni należy wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącej sieci gazowej.
5. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej krawędzi gazociągu powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do poziomu projektowanego terenu, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/fundamentów ewentualnych krawężników/obrzeży/dna ewentualnych korytek odwadniających.
6. Przy przebiegu równoległym odległość pozioma mierzona od zewnętrznej ścianki gazociągu do krawędzi projektowanej jezdni, ewentualnych krawężników, obrzeży, ewentualnych korytek odwadniających powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m.
7. Nawierzchnia i jej podbudowa w części nad gazociągami (z wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna i przepuszczająca gaz.
8. W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków kolidujących z planowaną inwestycją gazociąg należało będzie przebudować. W przypadku konieczności jego przebudowy należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie stosownych warunków technicznych.
9. W strefie kontrolowanej sieci gazowej zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
10. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia.
11. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Bochni z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
12. Prace ziemne w rejonie sieci gazowej będą podlegać protokolarnemu odbiorowi przy udziale przedstawiciela Gazowni w Bochni. Z odbioru spisany będzie stosowny protokół.
13. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Bochni na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
14. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
15. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci gazowej ponosi Wykonawca i / lub Inwestor.
16. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na 24 miesiące od daty ich wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Zajac, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, tel. +48 14 632 31 08,

E-mail: agnieszka.zajac@psgaz.pl


Adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Paweł Roszkowicz

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-KRON86-NH
obr. Kobylec 0008: dz. 338/2
Seksje mapy: 7.121.14.13.4

Załącznik
do pisma znak: **PSGKR.2MS2.763.1158778.1.23**
z dnia: **11.12.2023r.**
Zapis
/podpis/

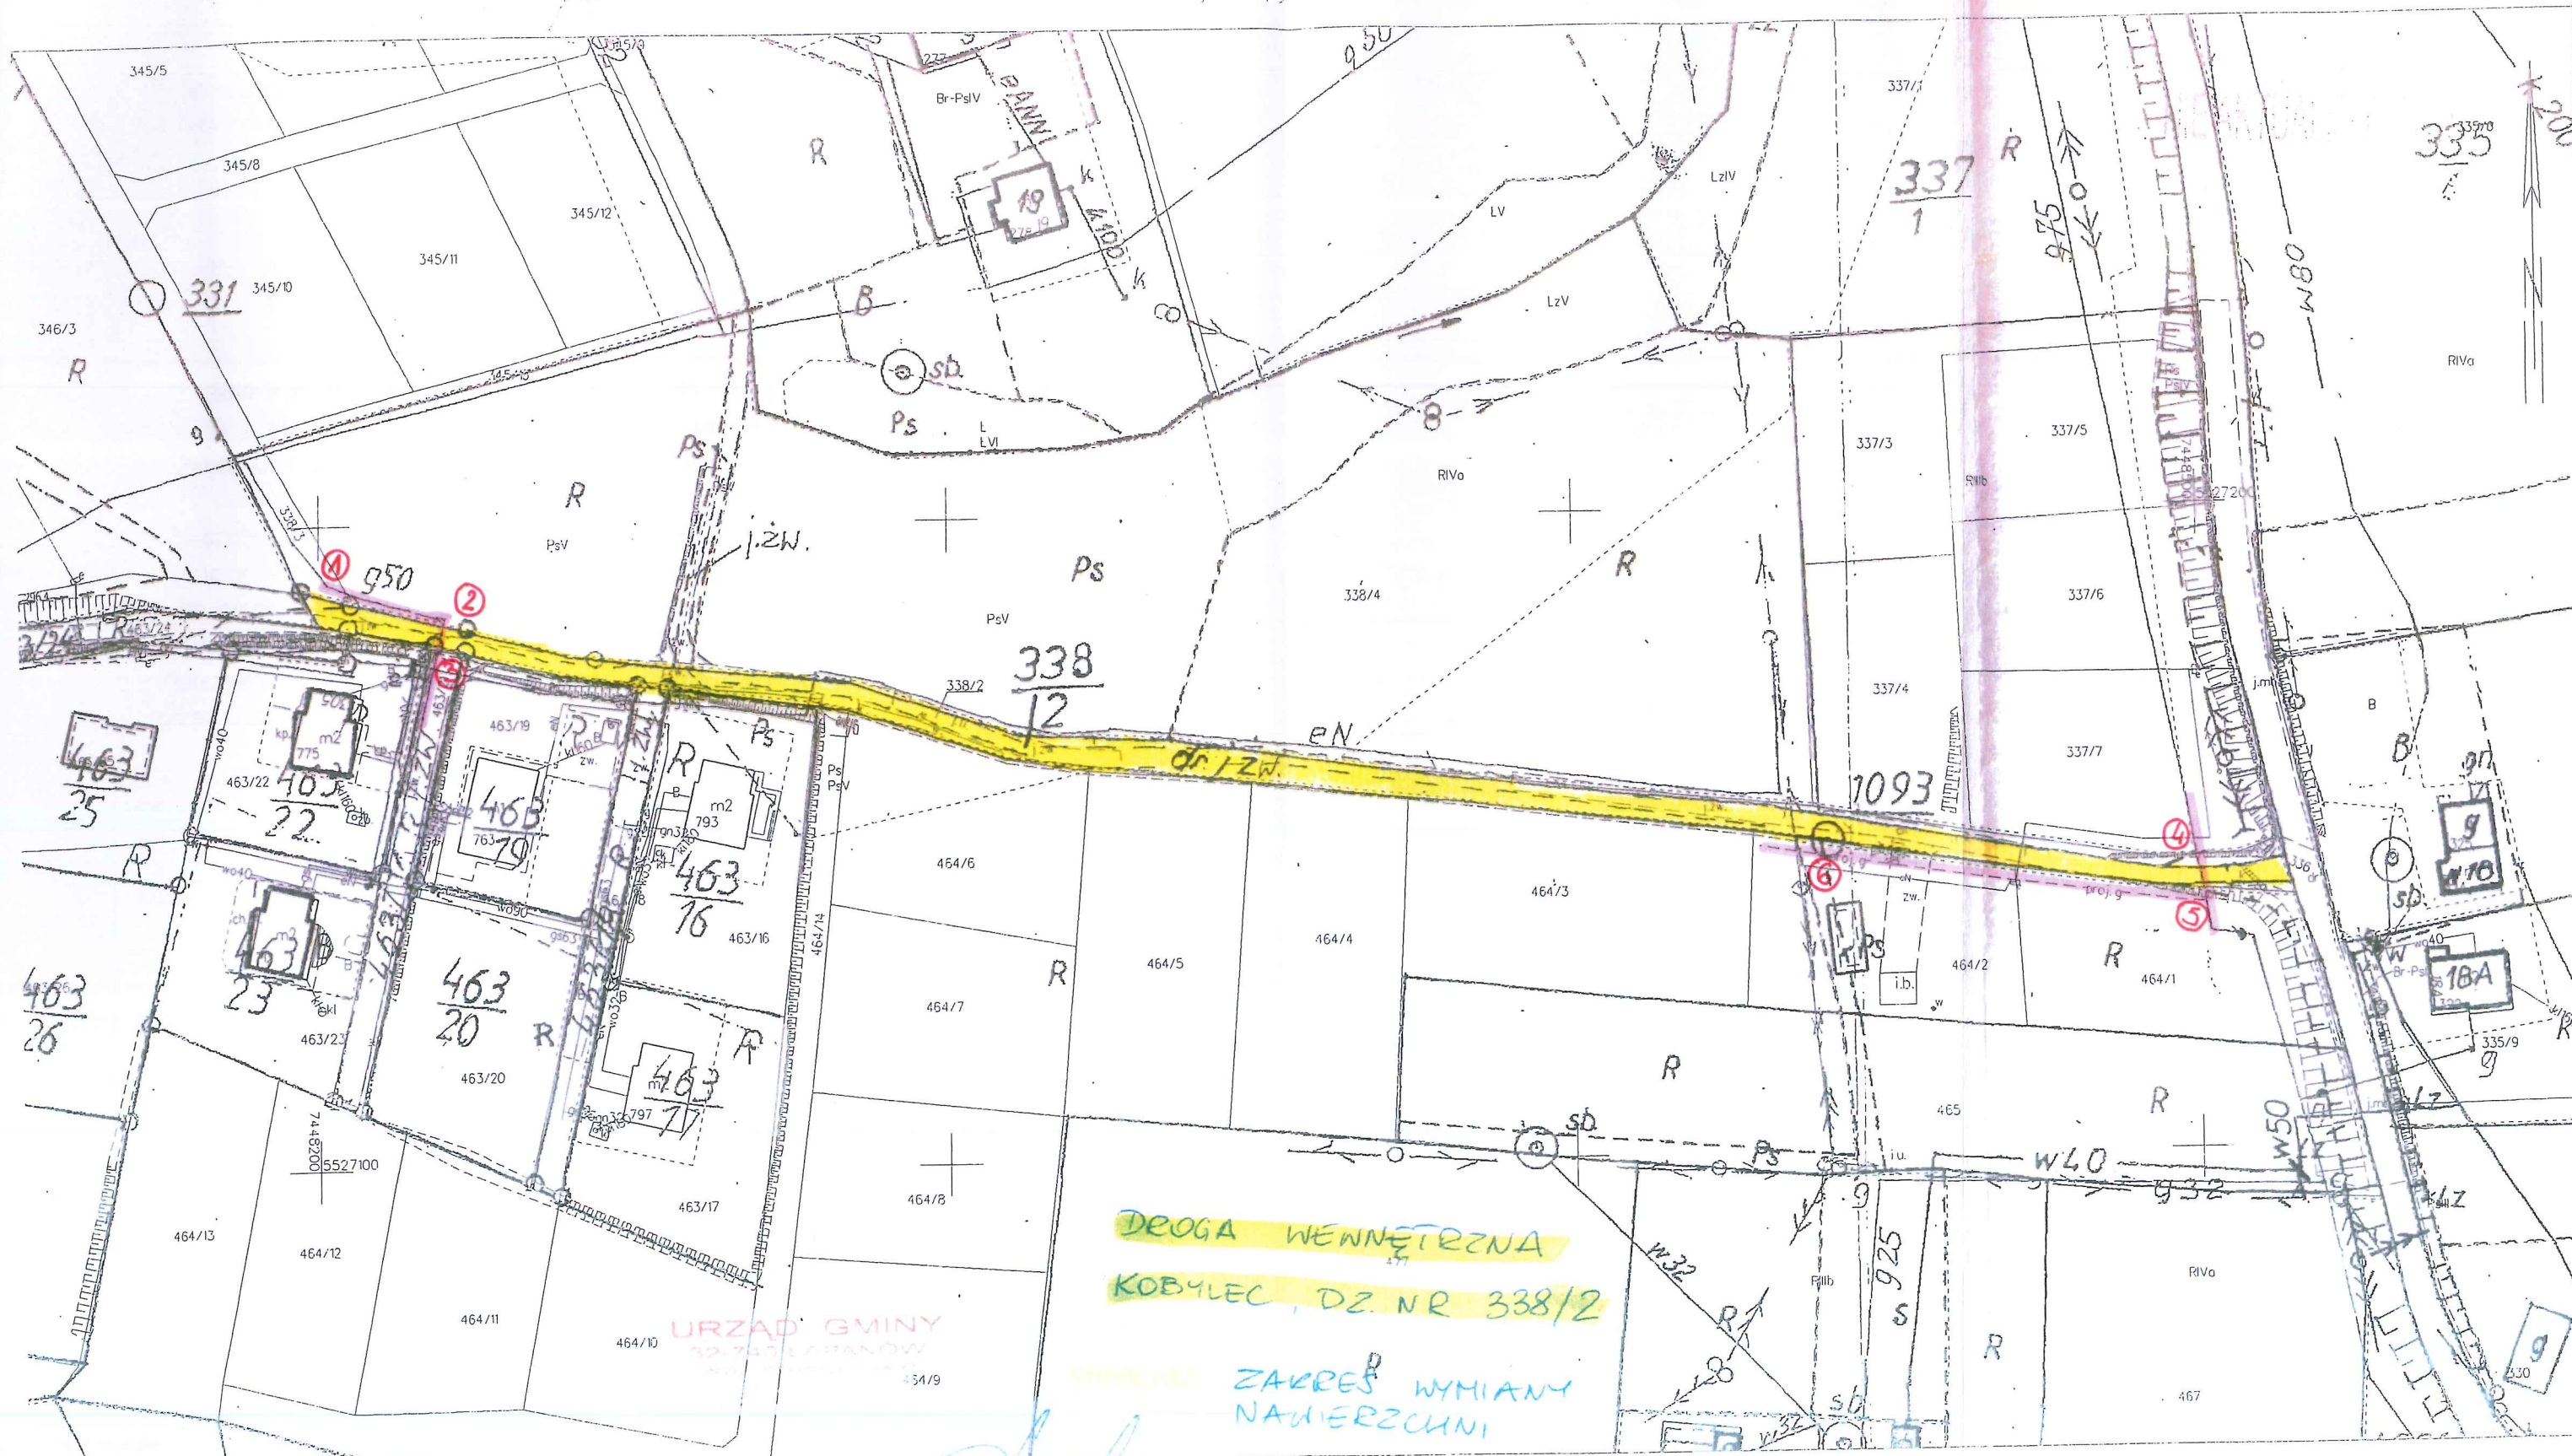

Skier. Ref. IBP.III



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów

Wasz znak: IBP.III.6853.104.2023
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1158774.1.23

Tarnów, 07.12.2023 r.

Dot.: Wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z planowaną modernizacją drogi wewnętrznej na działce nr 290/19 w km od 0+000 do km 0+114 w miejscowości Sobolów, gmina Łapanów.

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Bochni informuje, że zakres planowanej inwestycji przedstawiony na mapie zasadniczej stanowiącej załącznik graficzny do otrzymanego pisma nie koliduje z infrastrukturą gazową, której jesteśmy właścicielem.

Ponadto informujemy, że:

1. Na działce nr 290/19 w przekroczeniu drogi wewnętrznej, ale poza zakresem planowanej inwestycji znajduje się przyłącze gazowe średniego ciśnienia z rur PE dn25 wybudowane w 1991 r. eksploatowane przez Gazownię w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia.
2. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie przyłącza gazowego należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Bochni.
3. Sposób prowadzenia prac w rejonie przedmiotowego przyłącza gazowego ustalać na bieżąco z Gazownią w Bochni podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
4. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Bochni z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Zając, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, tel. +48 14 632 31 08,
E-mail: agnieszka.zajac@psgaz.pl


Adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Paweł Roszkowicz

MAPA ZASADNICZA SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-KRON86-NH
obr. Sobolów 0011: dz. 290/19
Seksje mapy: 7.122.15.21.3

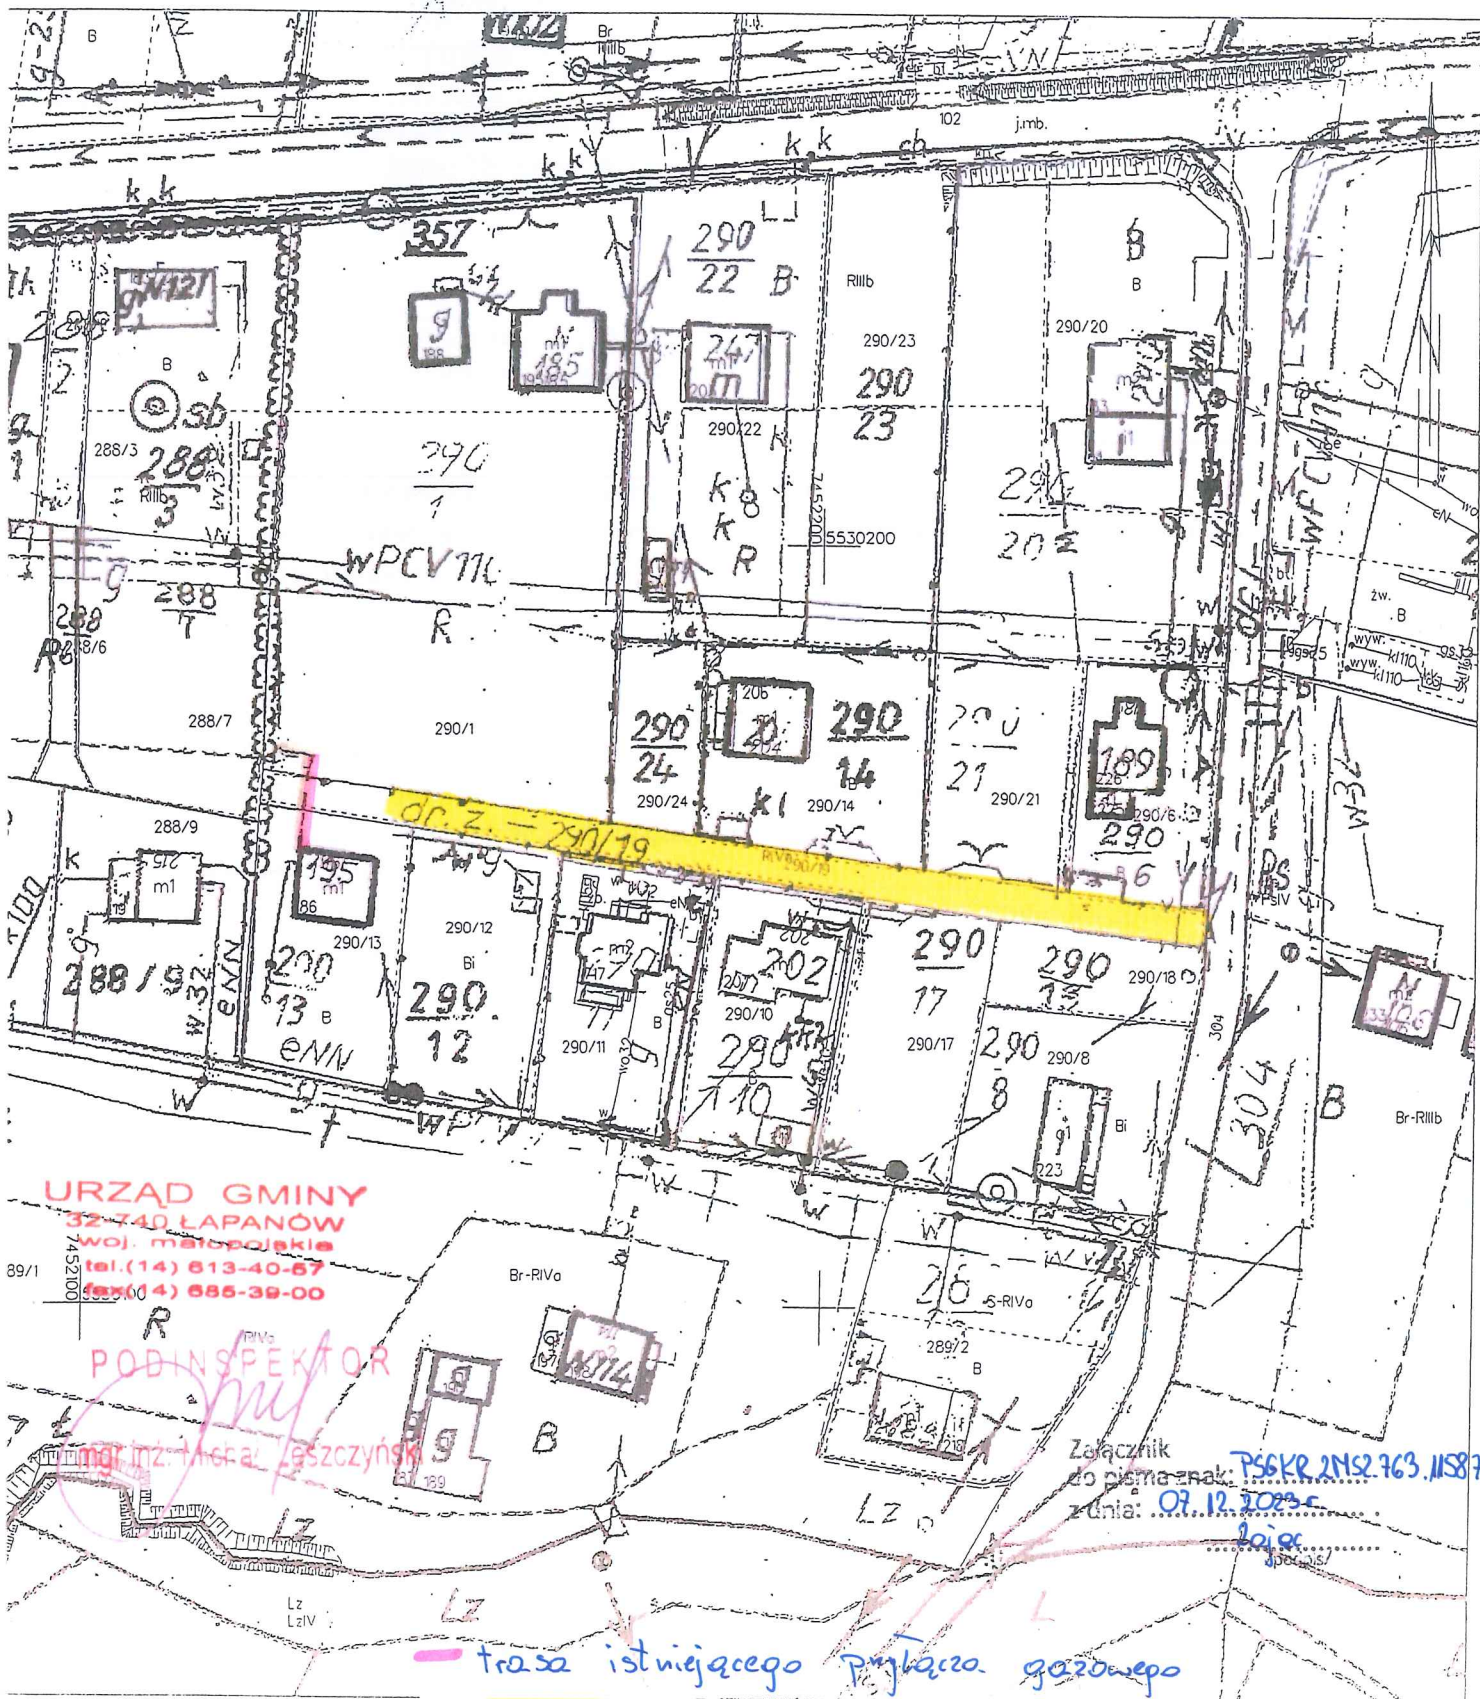

URZĄD GMINY
32-740 ŁAPANÓW
woj. małopolskie
tel. (14) 613-40-67
fax (14) 685-39-00


PODINSPEKTOR

mgr inż. Andrzej Łaszczyński

Załącznik
do pisma znak: P.56KR.2NS2.763.1158774.1.23
z dnia: 07.12.2023
Lajon

trasa istniejącego przyłącza gazowego

Kier. Ref. IBP. III
[Signature]

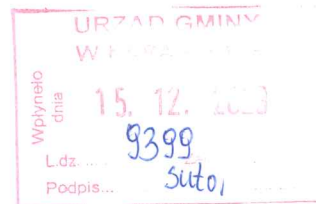

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów

Wasz znak: IBP.III.6853.104.2023

Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1158772.1.23

Tarnów, 07.12.2023 r.

Dot.: Wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z planowaną modernizacją drogi wewnętrznej na działce nr 120 w km od 0+000 do km 0+075 w miejscowości Sobolów, gmina Łapanów.

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Bochni określa warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji informując, że:

1. Planowana inwestycja koliduje z naszym czynnym gazociągiem średniego ciśnienia z rur PE dn75 wybudowanym w 1991 r., zabezpieczonym rurą ochronną stalową DN150, eksploatowanym przez Gazownię w Bochni.
2. Dla ww. gazociągu obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.
3. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami i Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w uzgodnieniu z przedstawicielem Gazowni w Bochni należy wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącego gazociągu.
5. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej krawędzi rury ochronnej na gazociągu powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do poziomu projektowanego terenu, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/fundamentów ewentualnych krawężników/obrzeży/dna ewentualnych korytek odwadniających.
6. Nawierzchnia i jej podbudowa w części nad siecią gazową (z wyjątkiem miejsc zabezpieczonych rurą ochronną) powinna być rozbieralna i przepuszczająca gaz.

7. W przypadku ewentualnej kolizji z istniejącym sączkiem wężowym należało będzie wyprowadzić go poza zakres planowanej inwestycji. Szczegóły techniczne dotyczące realizacji prac ustalić z Gazownią w Bochni.
8. W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków kolidujący z planowaną inwestycją gazociąg należało będzie przebudować. W przypadku konieczności jego przebudowy należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie stosownych warunków technicznych.
9. W strefie kontrolowanej sieci gazowej zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
10. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia.
11. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Bochni z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
12. Prace ziemne w rejonie sieci gazowej będą podlegać protokolarnemu odbiorowi przy udziale przedstawiciela Gazowni w Bochni. Z odbioru spisany będzie stosowny protokół.
13. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Bochni na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
14. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
15. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci gazowej ponosi Wykonawca i / lub Inwestor.
16. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na 24 miesiące od daty ich wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Zajac, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, tel. 48 14 632 31 08,

E-mail: agnieszka.zajac@psgaz.pl

Adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów


Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Paweł Roszkowicz

Załącznik:

1. Kopia mapy zasadniczej – 1 egz.

Otrzymują:

1x Adresat.


1x Gazownia w Bochni.

1x Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-KRON86-NH
obr. Sobolów 0011: dz. 120

Seznam je mapy: 7.122.15.21.3; 7.122.15.21.4

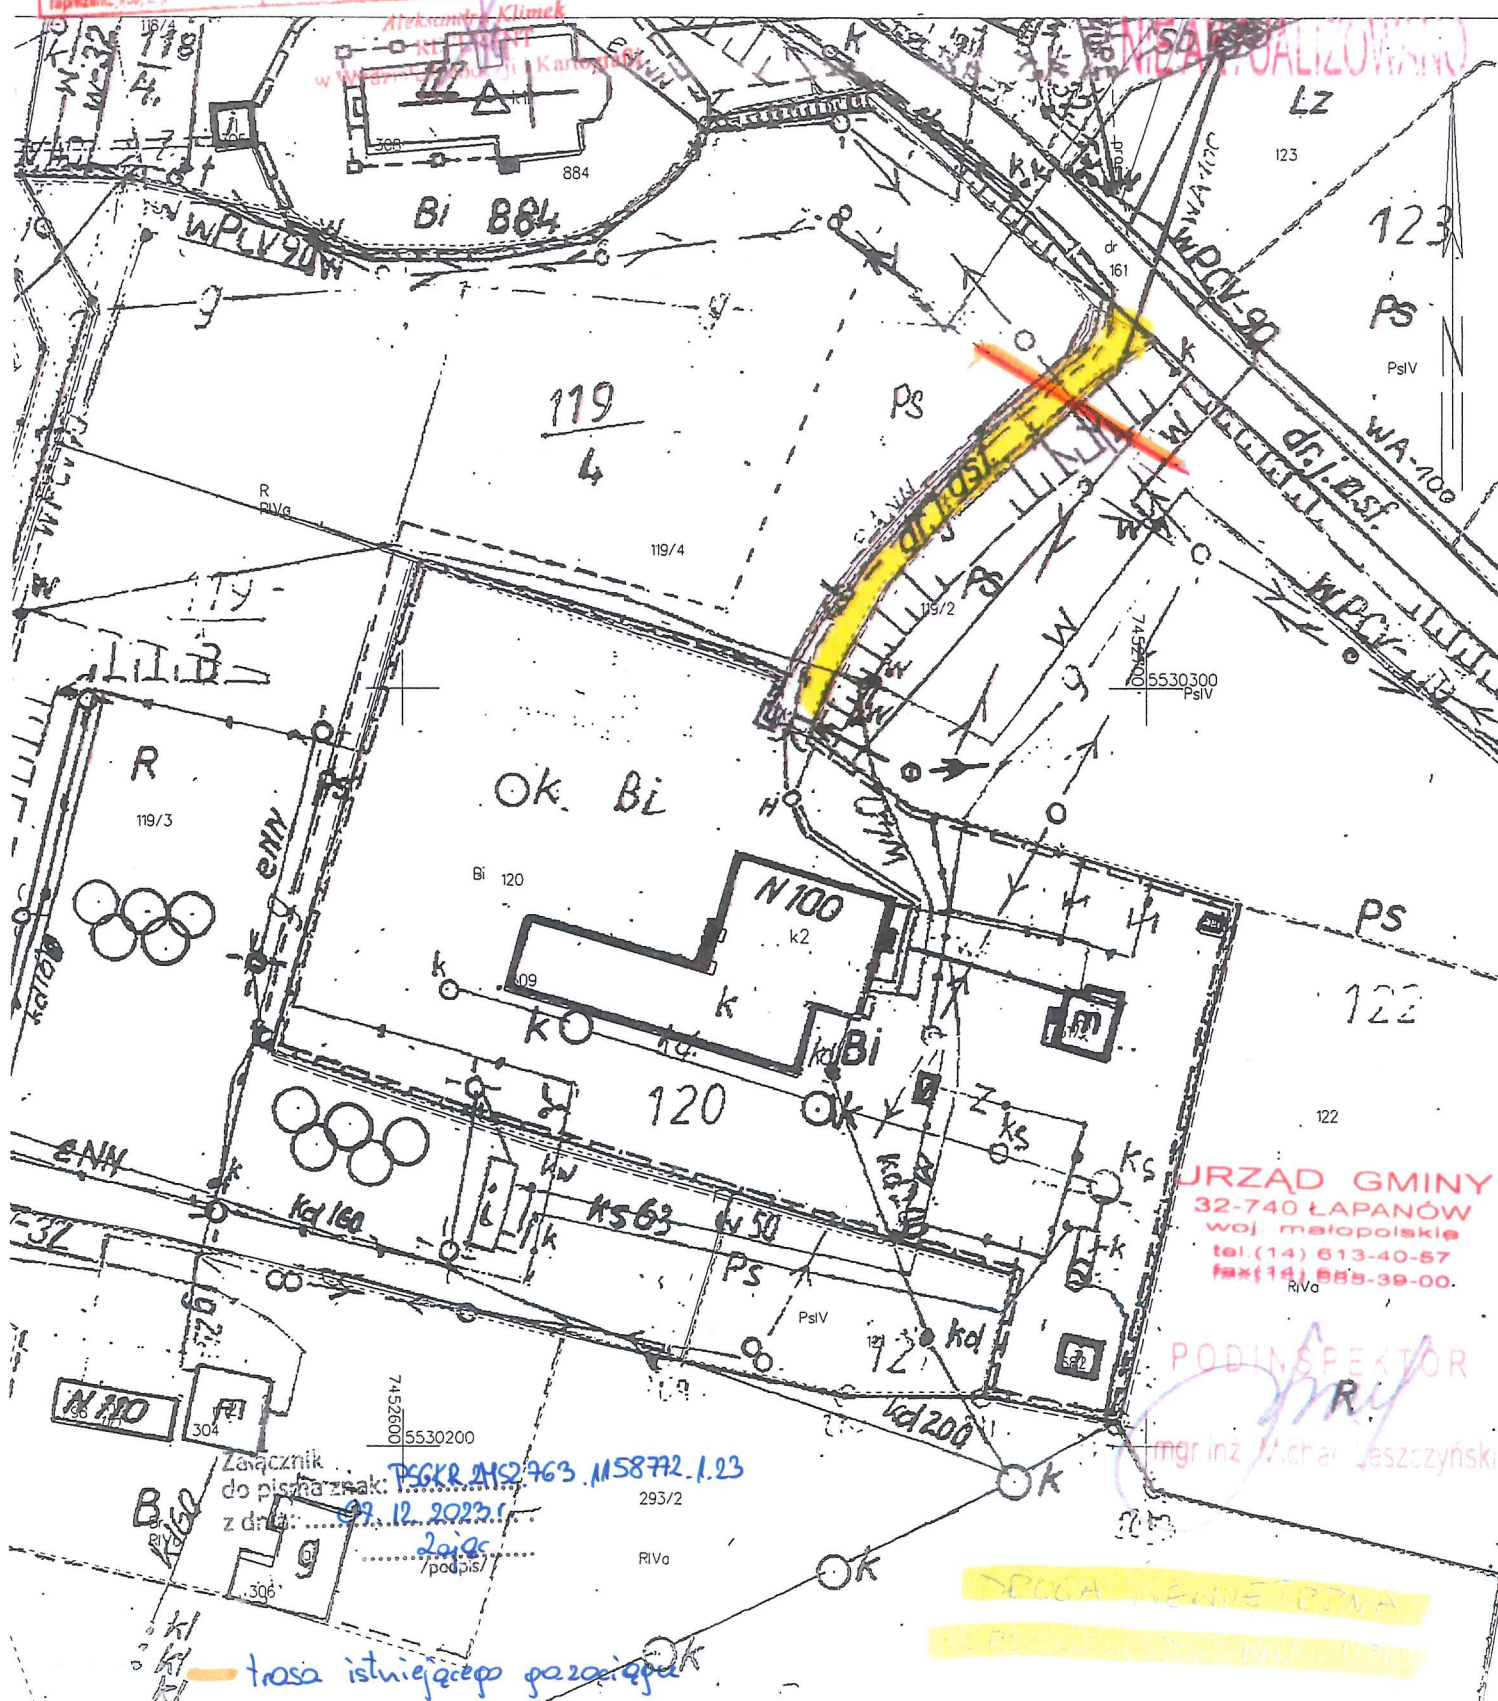

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29



Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów

Wasz znak: IBP.III.6853.104.2023
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1158775.1.23

Tarnów, 07.12.2023 r.

Dot.: Wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z planowaną modernizacją drogi wewnętrznej na działce nr 219/7, 219/20, 219/9, 222/3, 219/21 w miejscowości Wolica i na działce nr 409/10 w miejscowości Łapanów w km od 0+000 do km 0+325, gmina Łapanów.

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Bochni określa warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji informując, że:

1. Planowana inwestycja koliduje z naszą czynną siecią gazową, eksploatowaną przez Gazownię w Bochni, o niżej wymienionych parametrach:

Typ elementu infrastruktury	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica	Oznaczenie kolizji	Uwagi
GAZOCIĄG	Ś/C	dn 75	PE	Wolica	Pkt. 1-2 na załączniku graficznym	Wybudowany w 1992 r. Istniejący gazociąg z rur PE dn 75 w przekroczeniu drogi nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.
PRZYŁĄCZE GAZOWE	Ś/C	dn 25	PE	Wolica	Pkt. 2-3-4 na załączniku graficznym	Wybudowane w 1999 r. Istniejące przyłącze gazowe z rur PE dn 25 nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.

2. Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.
3. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa budowlanego

- i obowiązującymi Polskimi Normami i Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w uzgodnieniu z przedstawicielem Gazowni w Bochni należy wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącej sieci gazowej.
 5. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej krawędzi sieci gazowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do poziomu projektowanego terenu, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/fundamentów ewentualnych krawężników/obrzeży/dna ewentualnych korytek odwadniających.
 6. Przy przebiegu równoległym odległość pozioma mierzona od zewnętrznej ścianki przyłącza gazowego do krawędzi projektowanej jezdni, ewentualnych krawężników, obrzeży, ewentualnych korytek odwadniających powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m.
 7. Nawierzchnia i jej podbudowa w części nad siecią gazową (z wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna i przepuszczająca gaz.
 8. W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków kolidującą z planowaną inwestycją sieć gazową należało będzie przebudować. W przypadku konieczności jej przebudowy należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie stosownych warunków technicznych.
 9. W strefie kontrolowanej sieci gazowej zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
 10. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia.
 11. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Bochni z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
 12. Prace ziemne w rejonie sieci gazowej będą podlegać protokołarnemu odbiorowi przy udziale przedstawiciela Gazowni w Bochni. Z odbioru spisany będzie stosowny protokół.
 13. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Bochni na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
 14. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
 15. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci gazowej ponosi Wykonawca i / lub Inwestor.
 16. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na 24 miesiące od daty ich wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Zając, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, tel. +48 14 632 31 08,
E-mail: agnieszka.zajac@psgaz.pl


Adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Paweł Roszkowicz

MAPA ZASADNICZA SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-KRON86-NH
obr. Wolica 0016: dz. 219/7, 219/9, 219/20, 219/21, 222/3
Sekcje mapy: 7.120.14.03.4; 7.120.14.03.2

Załącznik
do pisma znak: **PSGKR.2MS2.763.1158775.1.23**
z dnia: **08.12.2023r.**
2023
[podpis]

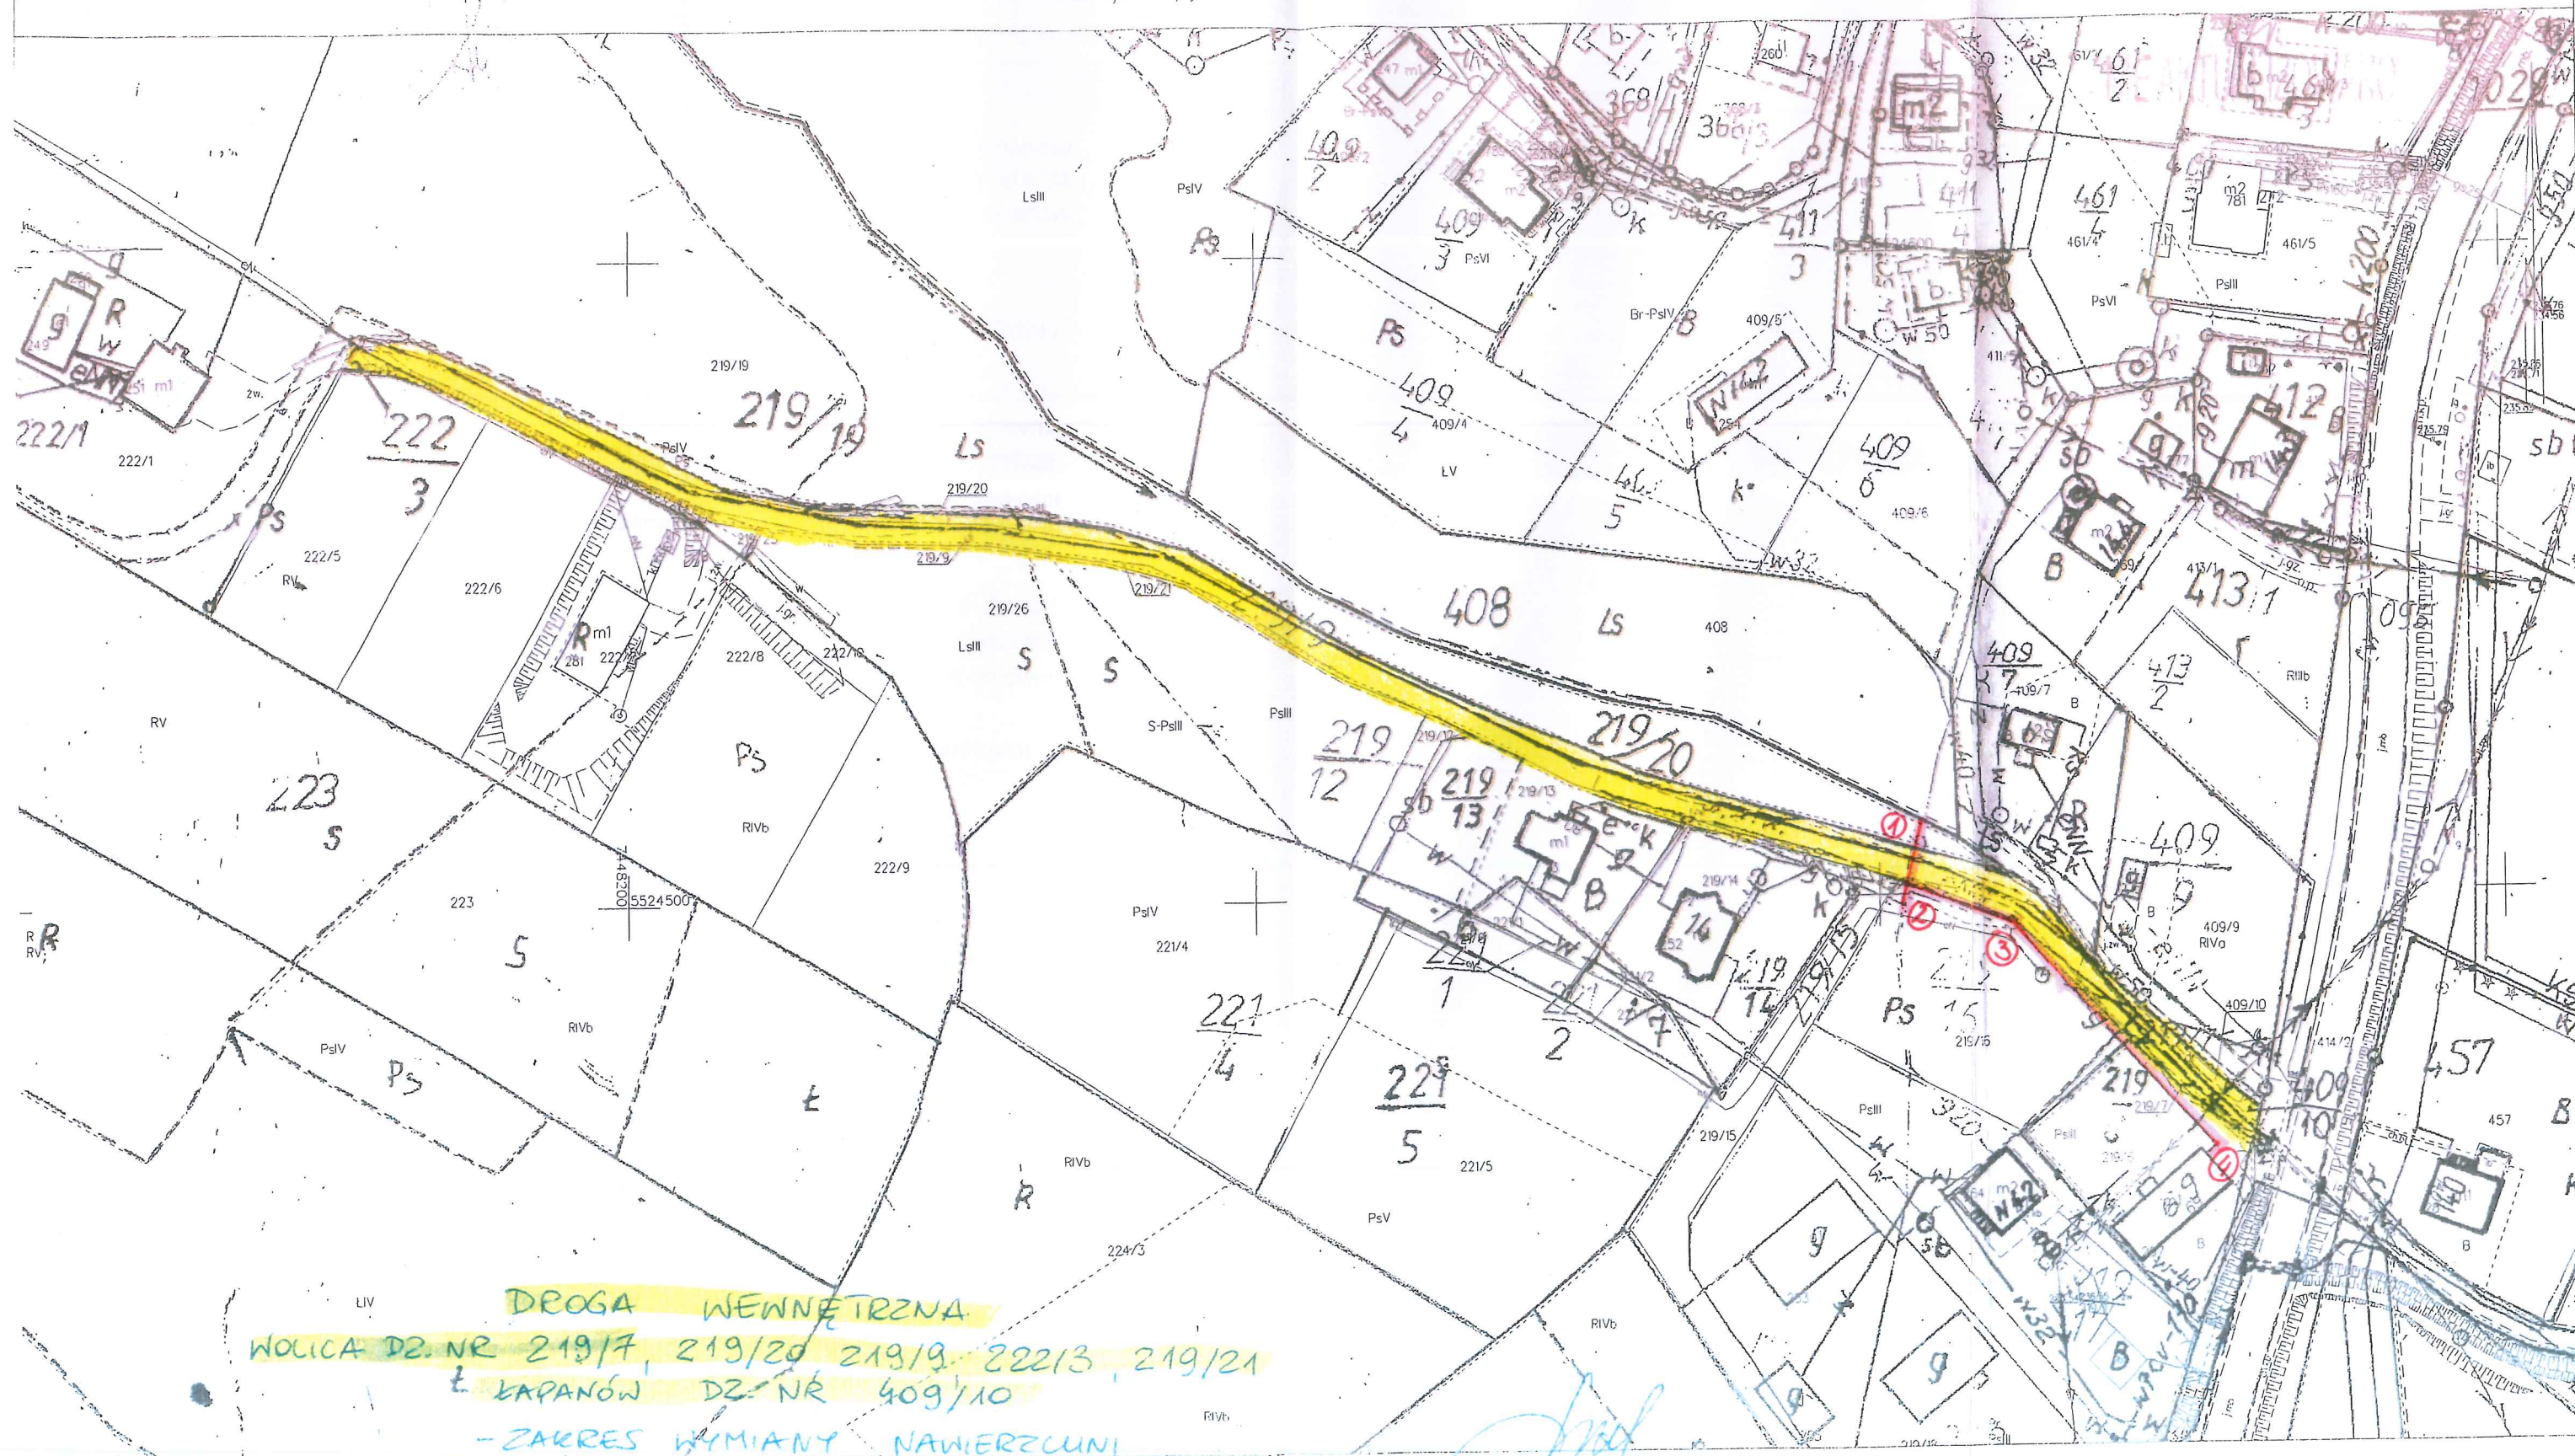

*Now. Rd. IBP.III
02.02.2024*



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów

Wasz znak: IBP.III.6853.1.2024

Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1159335.1.24

Tarnów, 01.02.2024 r.

Dot.: Wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z planowaną modernizacją drogi wewnętrznej na działkach nr 116/2, 113/2, 104/2, 91/2 w km od 0+000 do km 0+330 w miejscowości Zbydniów, gmina Łapanów.

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Bochni określa warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji informując, że:

1. Planowana inwestycja koliduje z naszą czynną siecią gazową, eksploatowaną przez Gazownię w Bochni, o niżej wymienionych parametrach:

Typ elementu infrastruktury	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica	Oznaczenie kolizji	Uwagi
GAZOCIĄG	Ś/C	dn 40	PE	Zbydniów	Pkt. 1-2-3 wg załącznika graficznego	Wybudowany w 1989 r. Istniejący gazociąg z rur PE dn 40 nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.
PRZYŁĄCZE GAZOWE	Ś/C	dn 25	PE	Zbydniów	Pkt. 3-4 wg załącznika graficznego	Wybudowane w 1989 r. Istniejące przyłącze gazowe z rur PE dn 25 nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.
GAZOCIĄG	Ś/C	dn 32	PE	Zbydniów	Pkt. 2-5 wg załącznika graficznego	Wybudowany w 1989 r. Istniejący gazociąg z rur PE dn 32 nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.
PRZYŁĄCZE GAZOWE	Ś/C	dn 25	PE	Zbydniów	Pkt. 5-6 wg załącznika graficznego	Wybudowane w 1989 r. Istniejące przyłącze gazowe z rur PE dn 25 nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków.
PRZYŁĄCZE GAZOWE	Ś/C	dn 25	PE	Zbydniów	Pkt. 5-7 wg załącznika graficznego	Wybudowane w 1997 r. Przyłącze gazowe z rur PE dn 25 jest zlikwidowane, niewydobyte.

2. Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

3. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami i Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w uzgodnieniu z przedstawicielem Gazowni w Bochni należy wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącej sieci gazowej.
5. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej krawędzi sieci gazowej/rury osłonowej na sieci gazowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do poziomu projektowanego terenu, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/fundamentów ewentualnych krawężników/obrzeży/dna ewentualnych korytek odwadniających.
6. Nawierzchnia i jej podbudowa w części nad siecią gazową (z wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna i przepuszczająca gaz.
7. W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków kolidującą z planowaną inwestycją sieć gazową należało będzie przebudować. W przypadku konieczności jej przebudowy należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie stosownych warunków technicznych.
8. W strefie kontrolowanej sieci gazowej zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
9. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia.
10. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Bochni z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
11. Prace ziemne w rejonie sieci gazowej będą podlegać protokolarnemu odbiorowi przy udziale przedstawiciela Gazowni w Bochni. Z odbioru spisany będzie stosowny protokół.
12. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Bochni na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
13. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
14. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci gazowej ponosi Wykonawca i / lub Inwestor.
15. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na 24 miesiące od daty ich wydania.
16. Warunki techniczne znak: PSGKR.ZMSZ.763.1158780.1.23 z dnia 11.12.2023 r. zostają zastąpione niniejszymi warunkami.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Paweł Rożkowicz

2023-08-29

Sekcje mapy: 7.120.14.10.4

