


- Niezgodności dostosowane do przepisów oraz rozwiązania zamienne

- wszystkie ewentualne drzwi rewizyjne do pionów wod-kan w klasie EI 60
- Niezgodności proponowane do pozostawienia
- Propozycja rozwiązań do ewentualnego wyboru podczas przyszłych konsultacji projektowych z projektantem
- Ściana pomieszczenia zamkniętego REI 60
- Ściana/granica strefy pożarowej REI 120
- RPO

Ręczny przycisk oddymiania/systemu nadciśnienia
- ZH

Zawór hydrantowy
- H52/20

Hydrant wewnętrzny

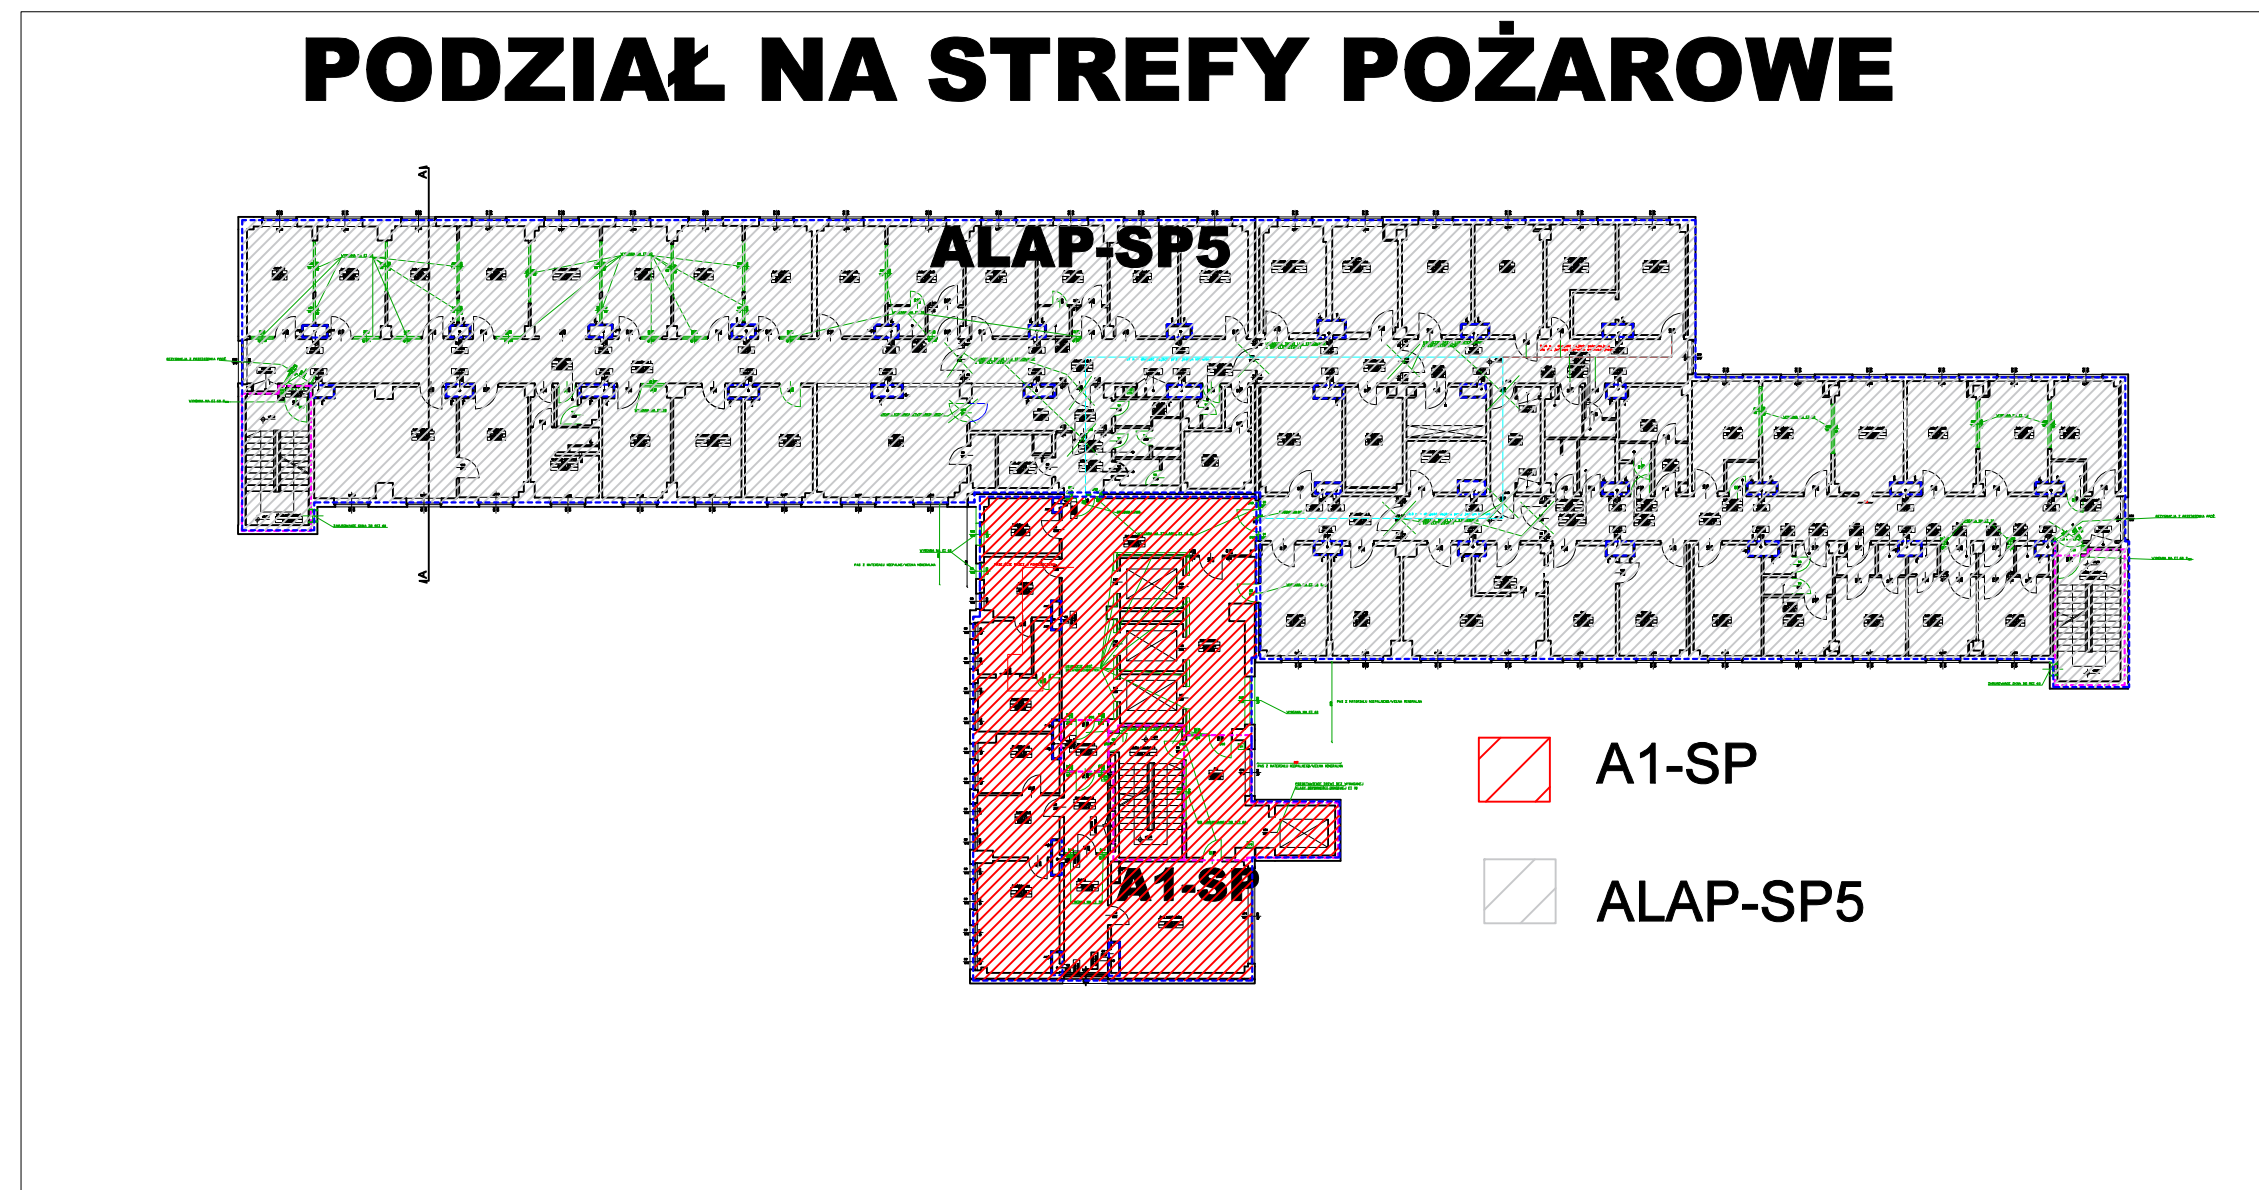

EKSPERTYZA TECHNICZNA		
EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU UL. JERZEGO WASZYNGTONA 17, 15-274 BIAŁYSTOK		
III PIĘTRO		
AUTORZY:		PODPIS:
mgr inż. Paweł Jasiński Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 698/2020		
mgr inż. Henryk Barcewicz Rzecznik Budowlany Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej DEC NR 4/99 WOJEWODY PODLASKIEGO CENTRALNY REJESTR NR 178/99/R/G.I.N.B		
DATA:	SKALA:	NR RYS.
06.2021	1:125	7