


BLOK 'AL'

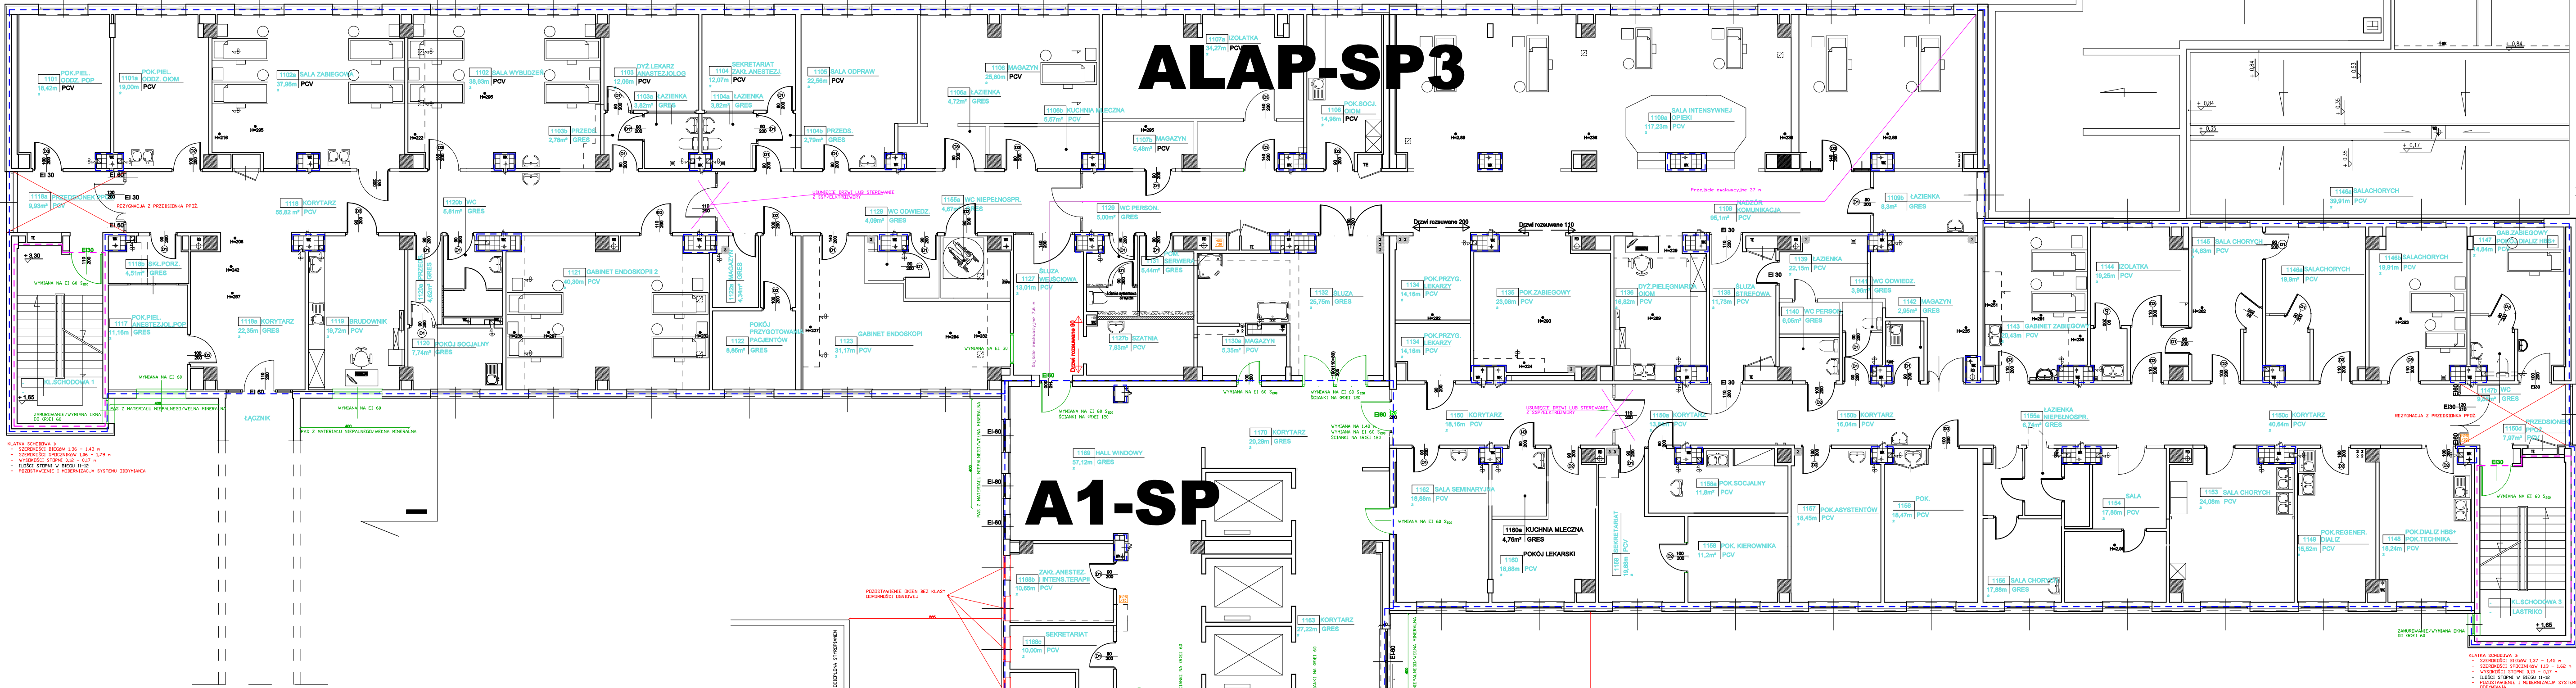

LEGENDA:

Niezgodności dostosowane do przepisów oraz rozwiązania zamienne

Niezgodności proponowane do pozostawienia

Proponujemy rozwiązania do ewentualnego wyboru podczas przyszłych konsultacji projektowych z projektantem

Ściana pomieszczenia zamkniętego REI 60

Ściana/granica strefy pożarowej REI 120

RPO Ręczny przycisk oddymiania/systemu nadciśnienia

ZH Zawór hydrantowy


H52 /20 Hydrant wewnętrzny

- wszystkie ewentualne drzwi rewizyjne do pionów wod-kan w klasie EI 60

A1-SP

ALAP-SP3

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE

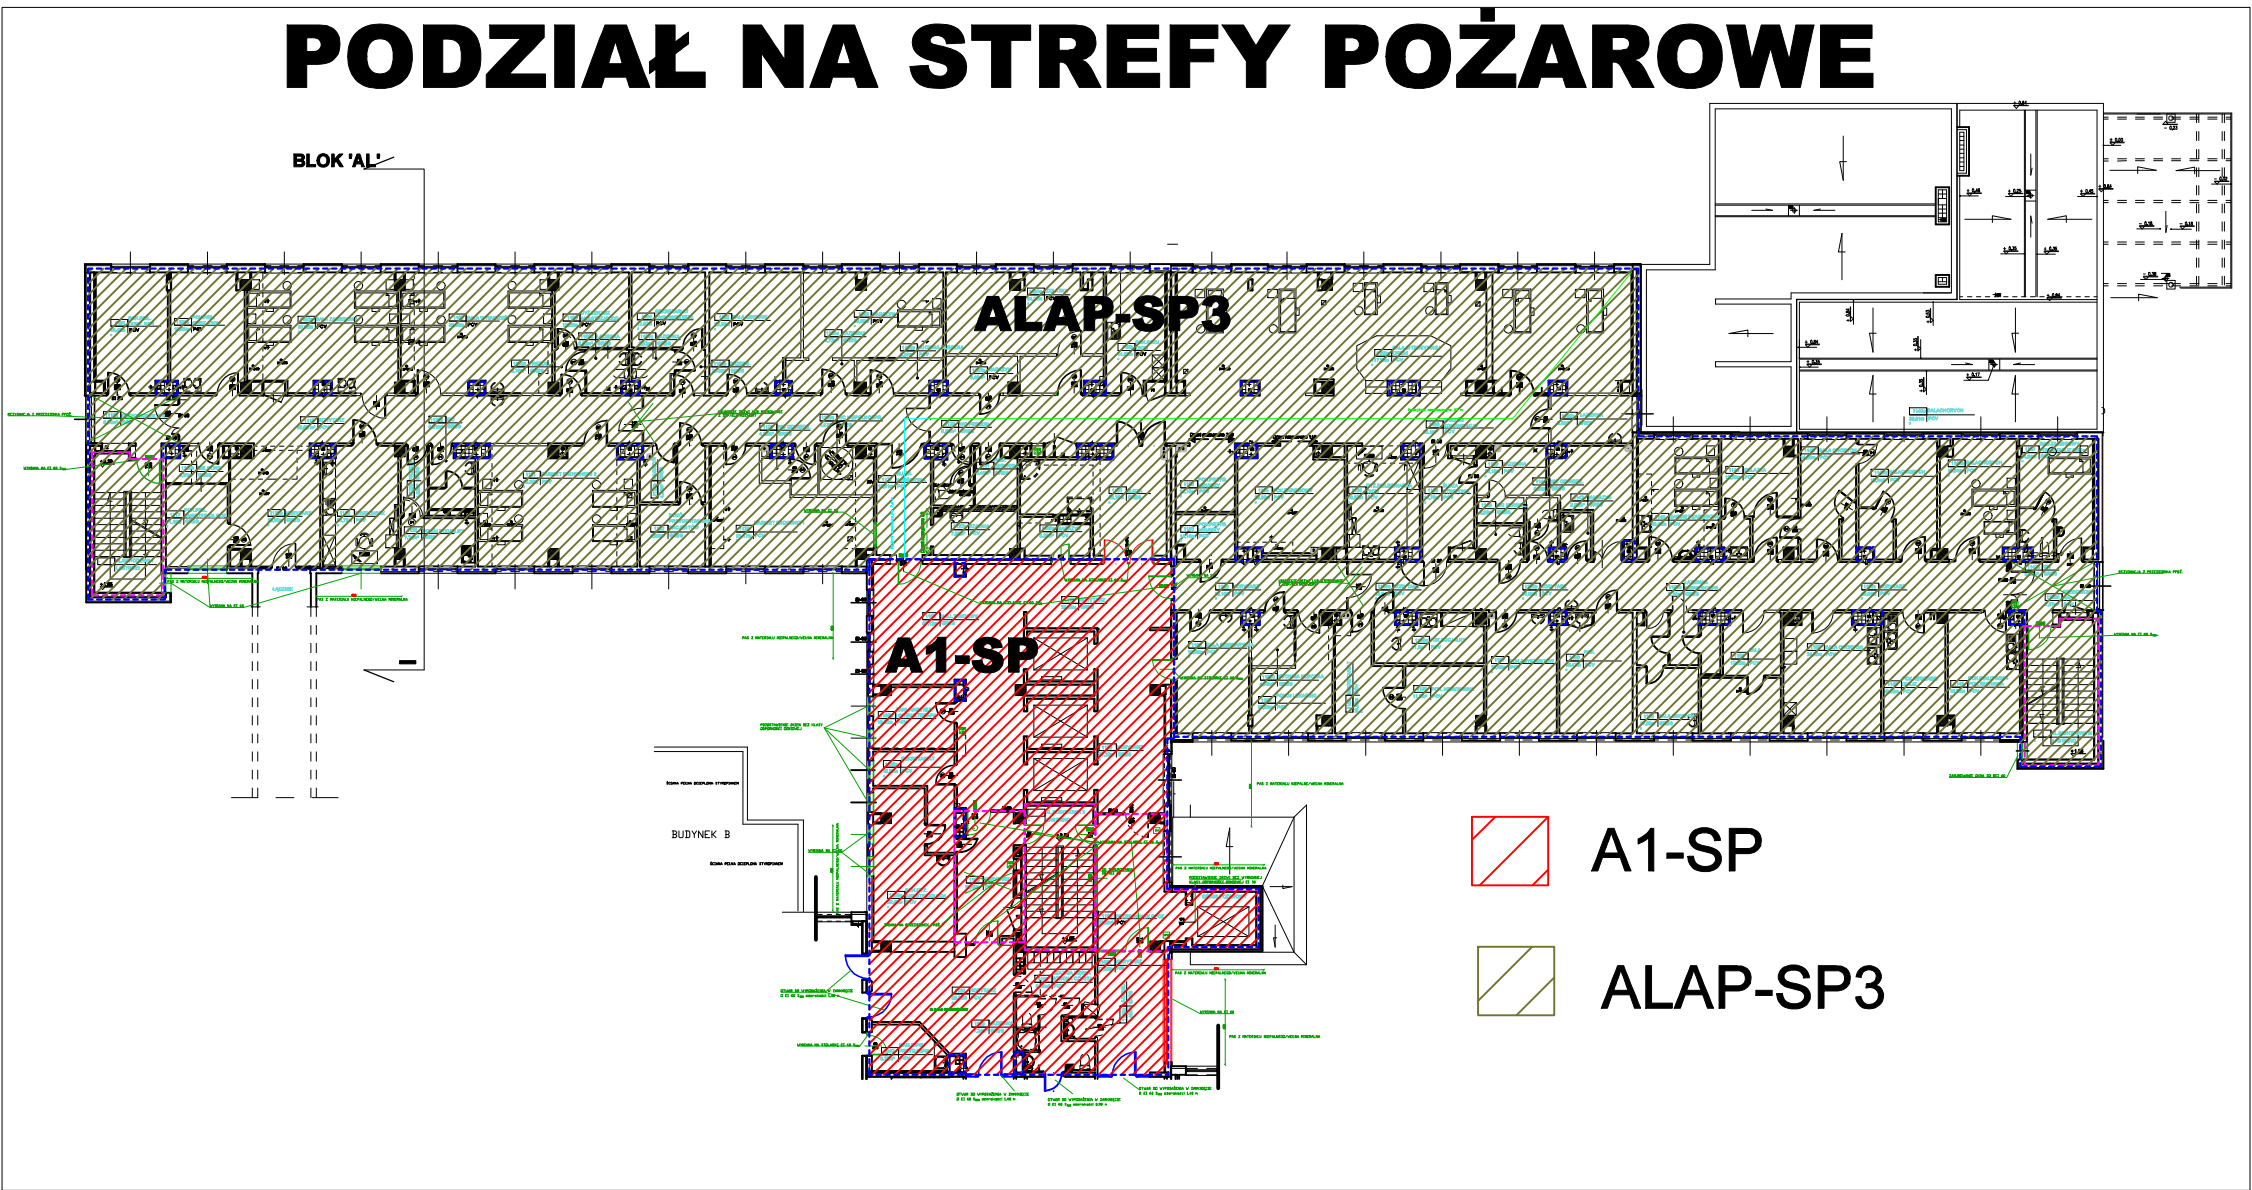

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU UL. JERZEGO WASZYNGTONA 17, 15-274 BIAŁYSTOK

I PIĘTRO

AUTORZY:

mgr inż. Paweł Jasiński  
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 698/2020

mgr inż. Henryk Barcewicz  
Rzeczoznawca Budowlany Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej  
DEC NR 4/99 WOJEWODY PODLASKIEGO  
CENTRALNY REJESTR NR 178/99/R/G.I.N.B

PODPIS:

DATA:

06.2021

SKALA:

1:125

NR RYS.

5