


LEGENDA:

- Niezgodności dostosowane do przepisów oraz rozwiązania zamienne
 - Niezgodności proponowane do pozostawienia
 - Propozycja rozwiązań do ewentualnego wyboru podczas przyszłych konsultacji projektowych z projektantem
 - Ściana pomieszczenia zamkniętego REI 60
 - Ściana/granica strefy pożarowej REI 120
 - RPO Ręczny przycisk oddymiania/systemu nadciśnienia
 - ZH Zawór hydrantowy
 - H52/20 Hydrant wewnętrzny
- wszystkie ewentualne drzwi rewizyjne do pionów wod-kan w klasie EI 60

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE

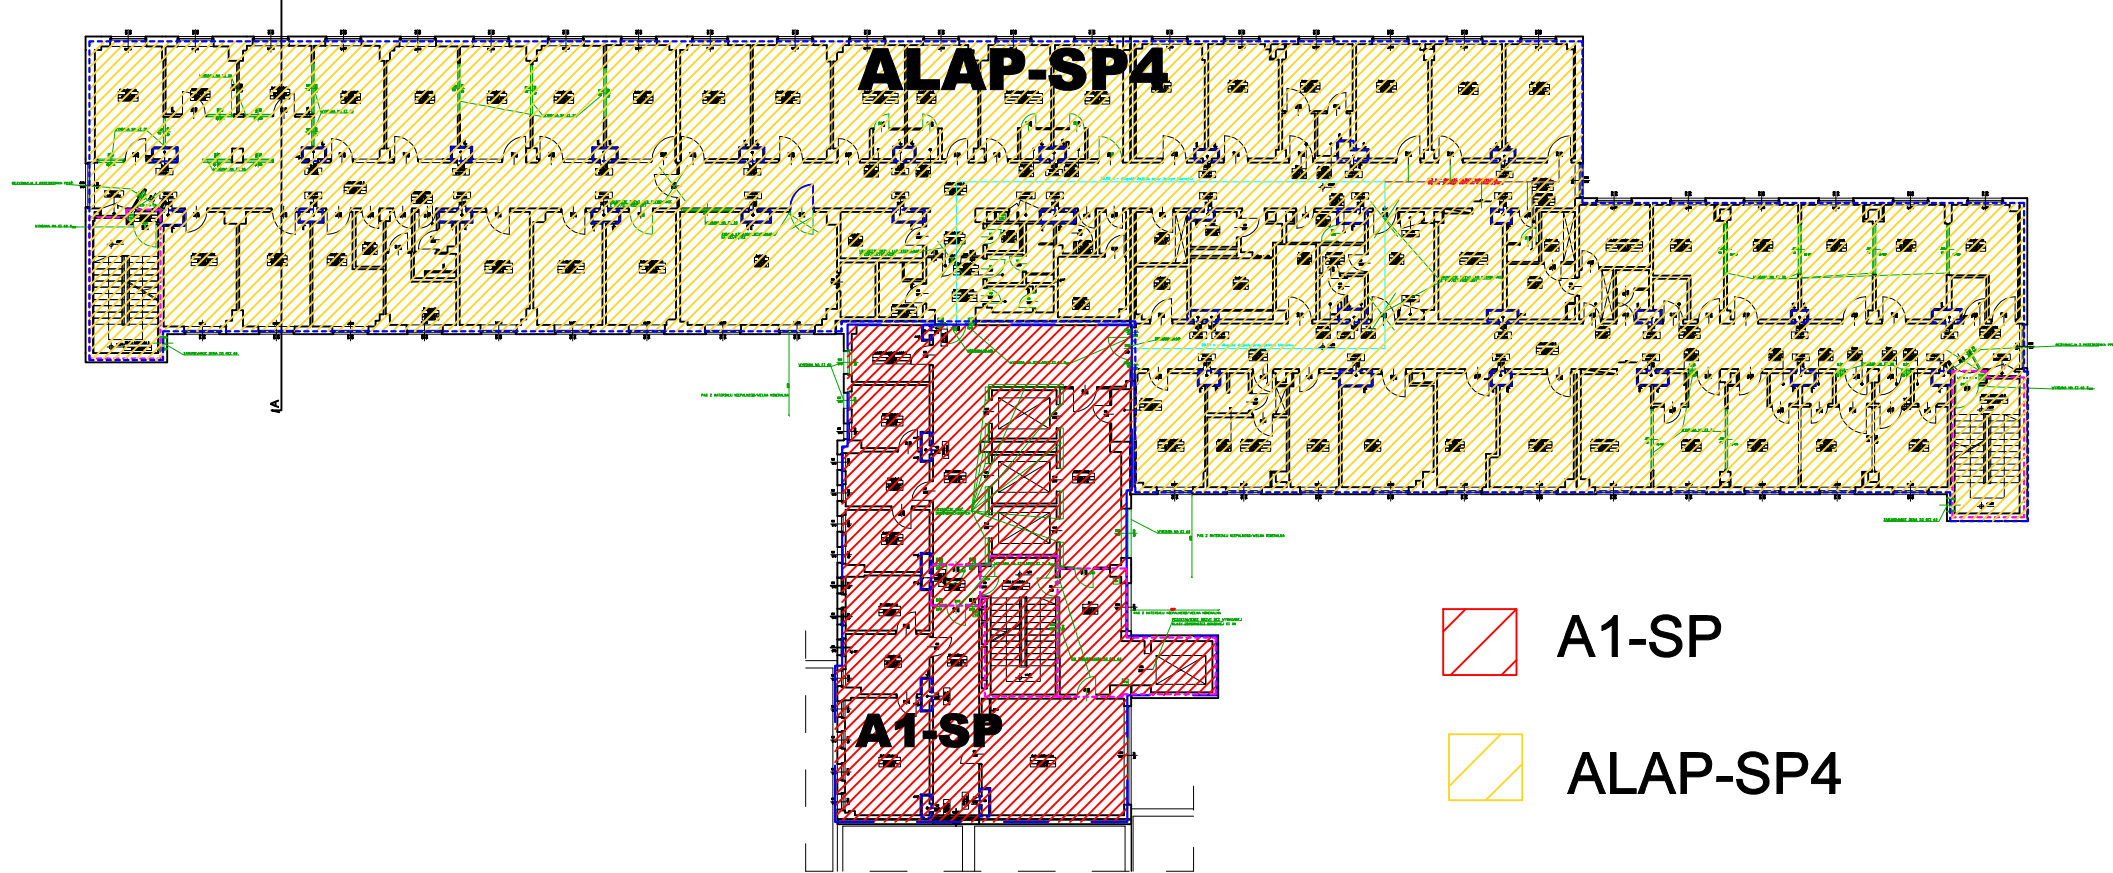

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU
UL. JERZEGO WASZYNGTONA 17,
15-274 BIAŁYSTOK

II PIĘTRO

AUTORZY:	PODPIS:	
mgr inż. Paweł Jasiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 698/2020		
mgr inż. Henryk Barcewicz Rzeczoznawca Budowlany Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej DEC NR 4/99 WOJEWODY PODLASKIEGO CENTRALNY REJESTR NR 178/99/R/G.I.N.B		
DATA:	SKALA:	NR RYS.
06.2021	1:125	6