

## LEGENDA:

Niezgodności dostosowane do przepisów oraz rozwiązania zamienne

- wszystkie ewentualne drzwi rewizyjne wod-kan w klasie EI 60

Niezgodności proponowane do pozostawienia

Proponacja rozwiązań do ewentualnego wyboru podczas przyszłych konsultacji projektowych z projektantem

Ściana pomieszczenia zamkniętego REI 60


Ściana/granica strefy pożarowej REI 120

RPO Ręczny przycisk oddymiania/systemu nadciśnienia

ZH Zawór hydrantowy

H52 /20 Hydrant wewnętrzny

## PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE

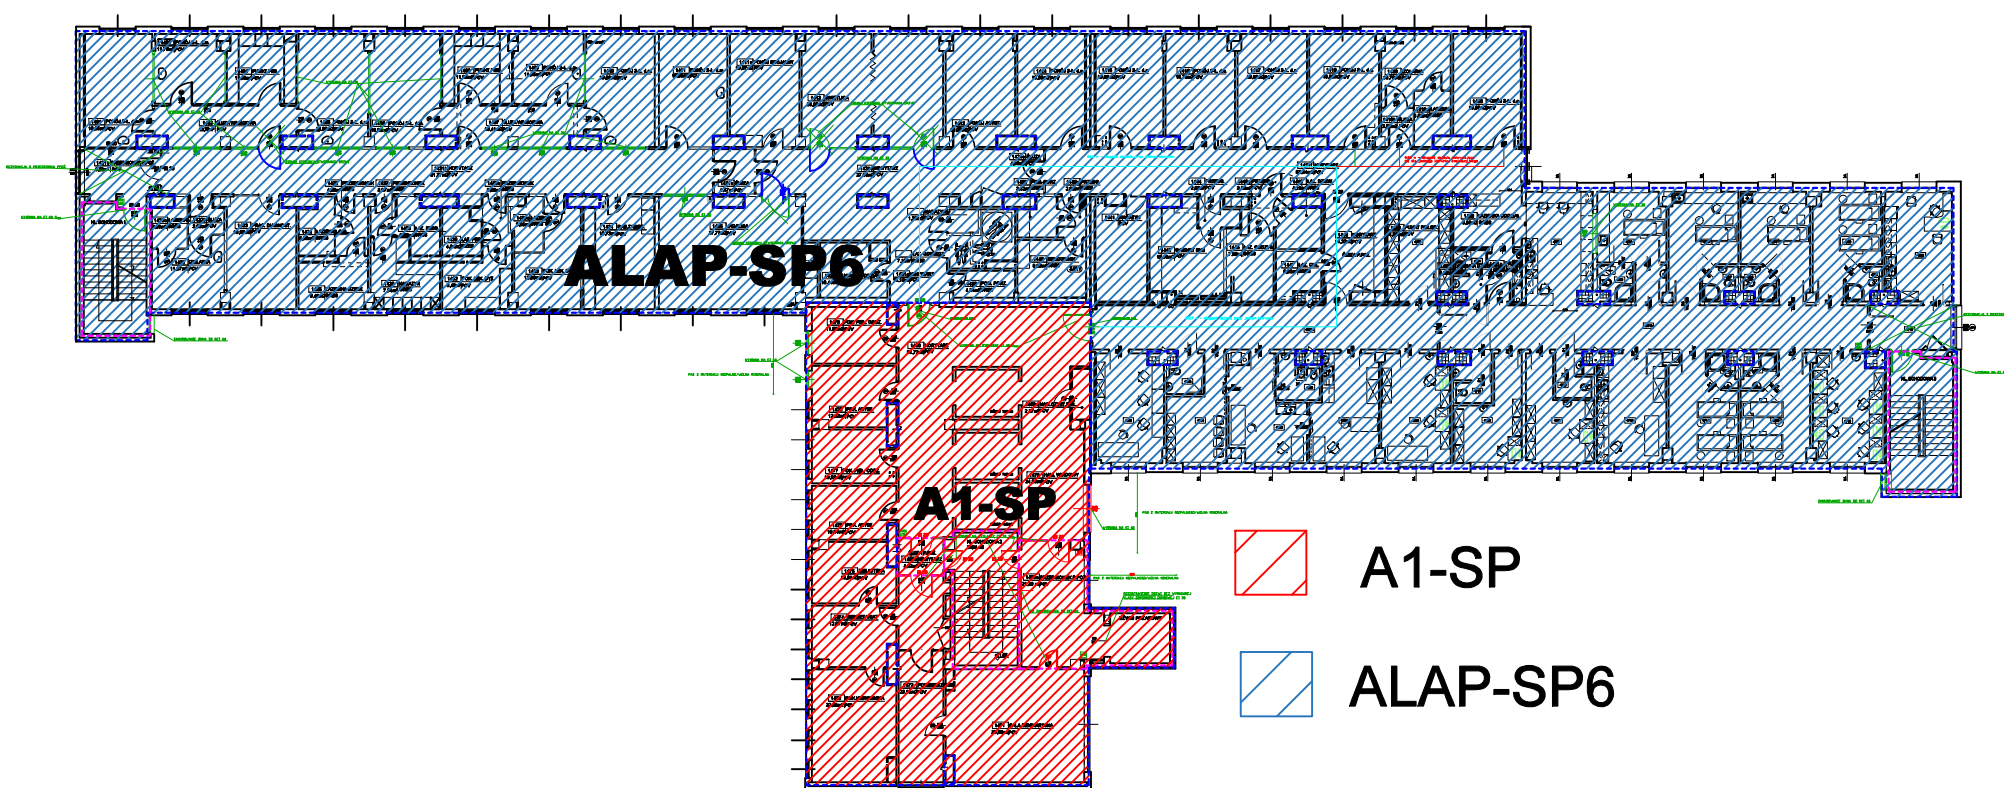

## EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU  
UL. JERZEGO WASZYNGTONA 17,  
15-274 BIAŁYSTOK

## IV PIĘTRO

AUTORZY:		PODPIS:
mgr inż. Paweł Jasiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 698/2020		
mgr inż. Henryk Barcewicz Rzeczoznawca Budowlany Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej DEC NR 4/99 WOJEWODY PODLASKIEGO CENTRALNY REJESTR NR 178/99/R/G.I.N.B		
DATA:	SKALA:	NR RYS.
06.2021	1:125	8