


LEGENDA:

- Niezgodności dostosowane do przepisów oraz rozwiązania zamienne - wszystkie ewentualne drzwi rewizyjne do pionów wod-kan w klasie EI 60
- Niezgodności proponowane do pozostawienia
- Propozycja rozwiązań do ewentualnego wyboru podczas przyszłych konsultacji projektowych z projektantem
- Ściana pomieszczenia zamkniętego REI 60
- Ściana/granica strefy pożarowej REI 120
- RPO Ręczny przycisk oddymiania/systemu nadciśnienia
- ZH Zawór hydrantowy
- H52/20 Hydrant wewnętrzny

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE

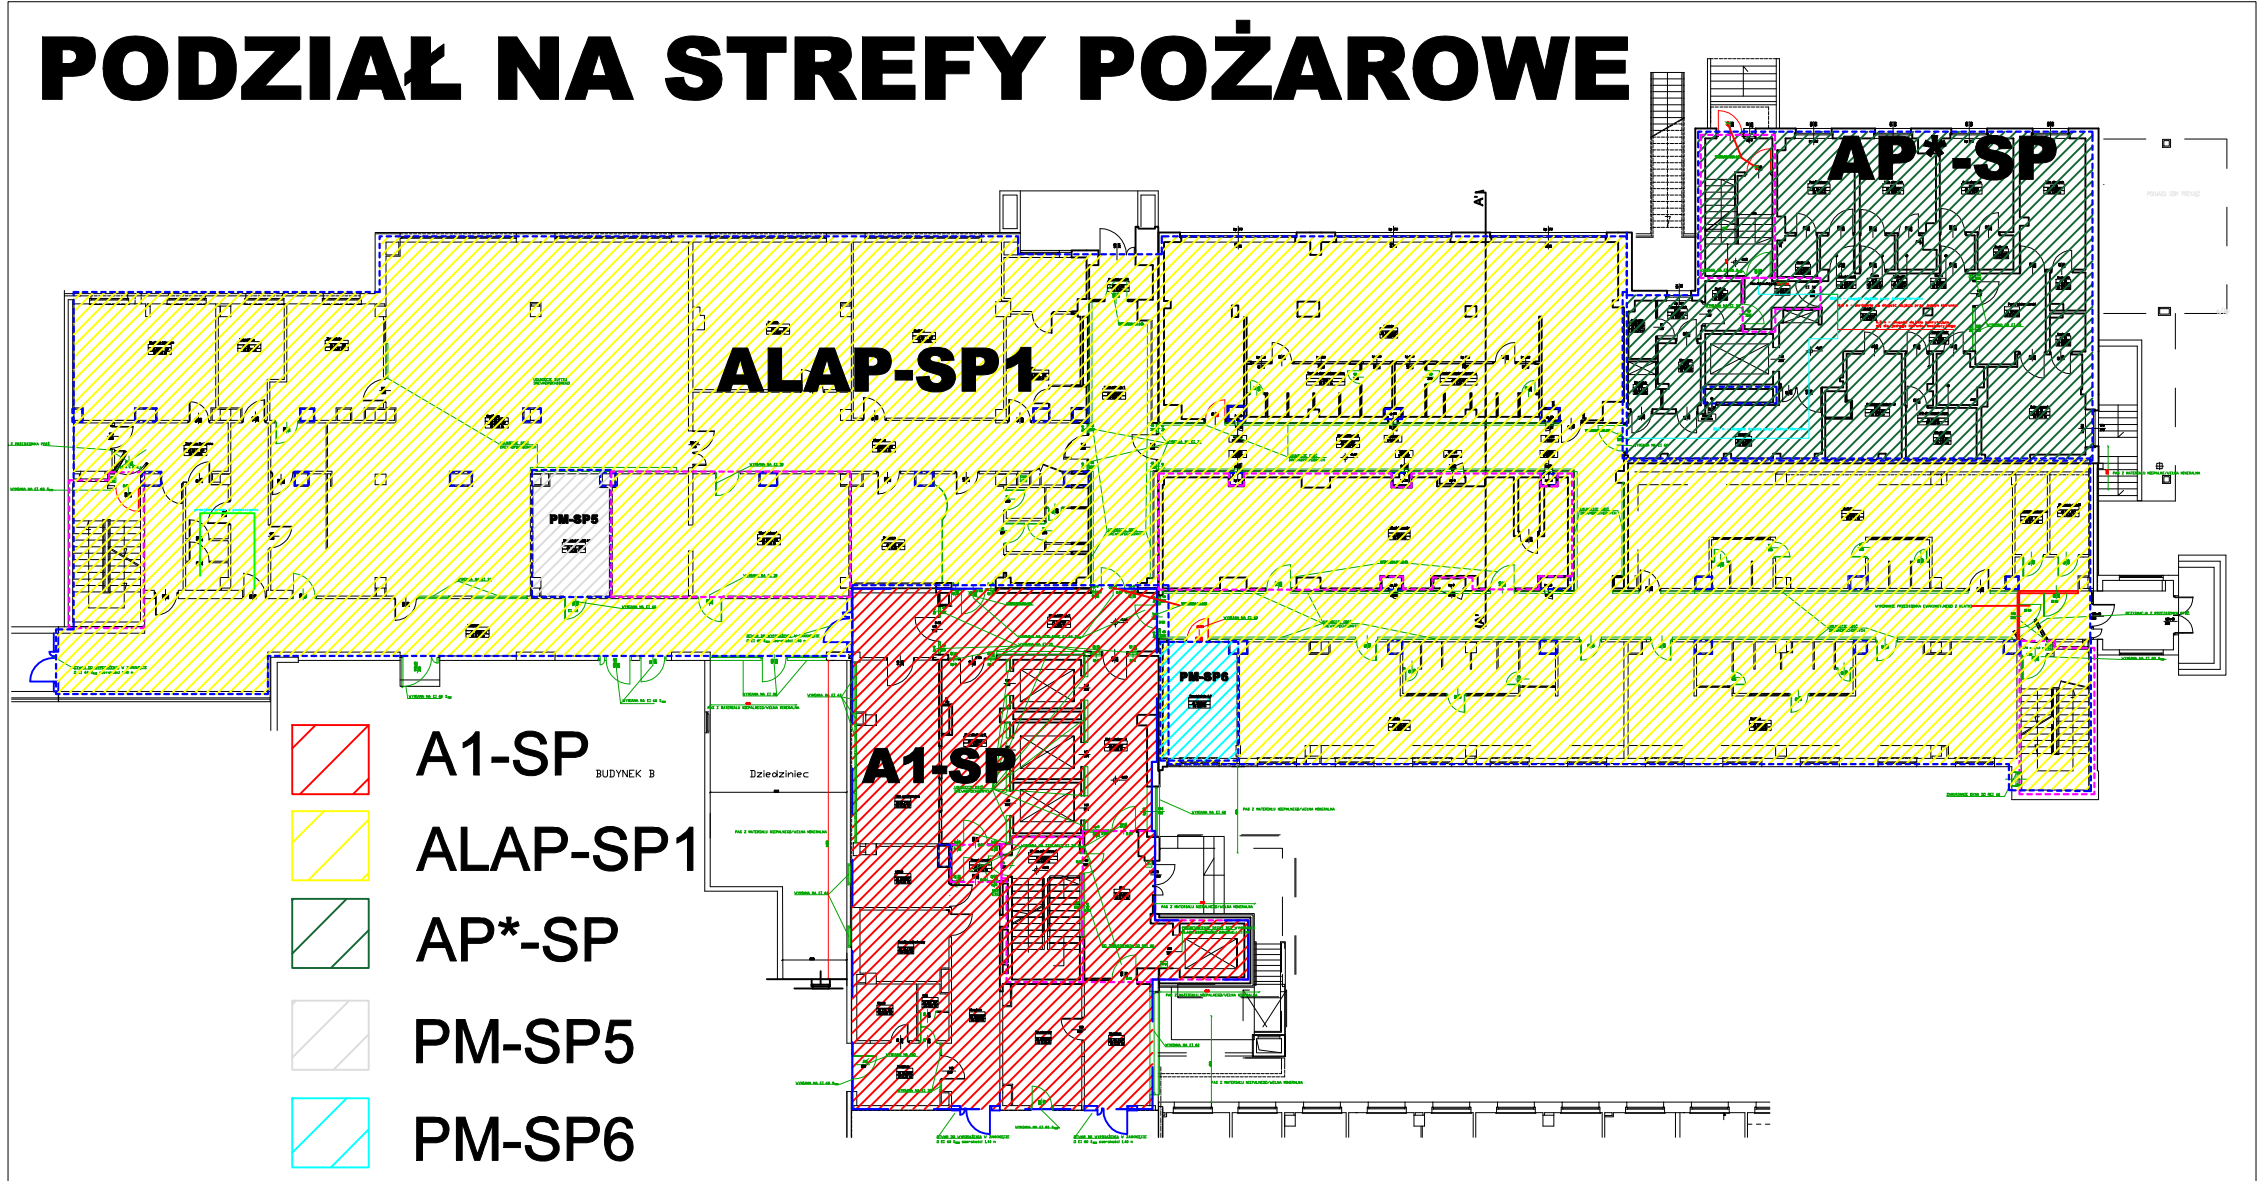

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU
UL. JERZEGO WASZYNGTONA 17,
15-274 BIAŁYSTOK

NISKI PARTER (NP)

| | | |
|--|--------|---------|
| AUTORZY: | | PODPIS: |
| mgr inż. Paweł Jasiński Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 698/2020 | | |
| mgr inż. Henryk Barcewicz Rzecznik Budowlany Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej DEC NR 4/99 WOJEWODY PODLASKIEGO CENTRALNY REJESTR NR 178/99/R/G.I.N.B | | |
| DATA: | SKALA: | NR RYS. |
| 06.2021 | 1:125 | 3 |