
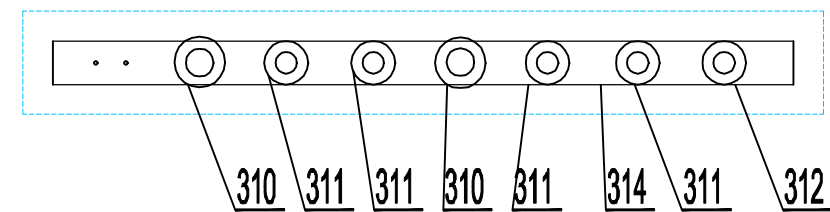
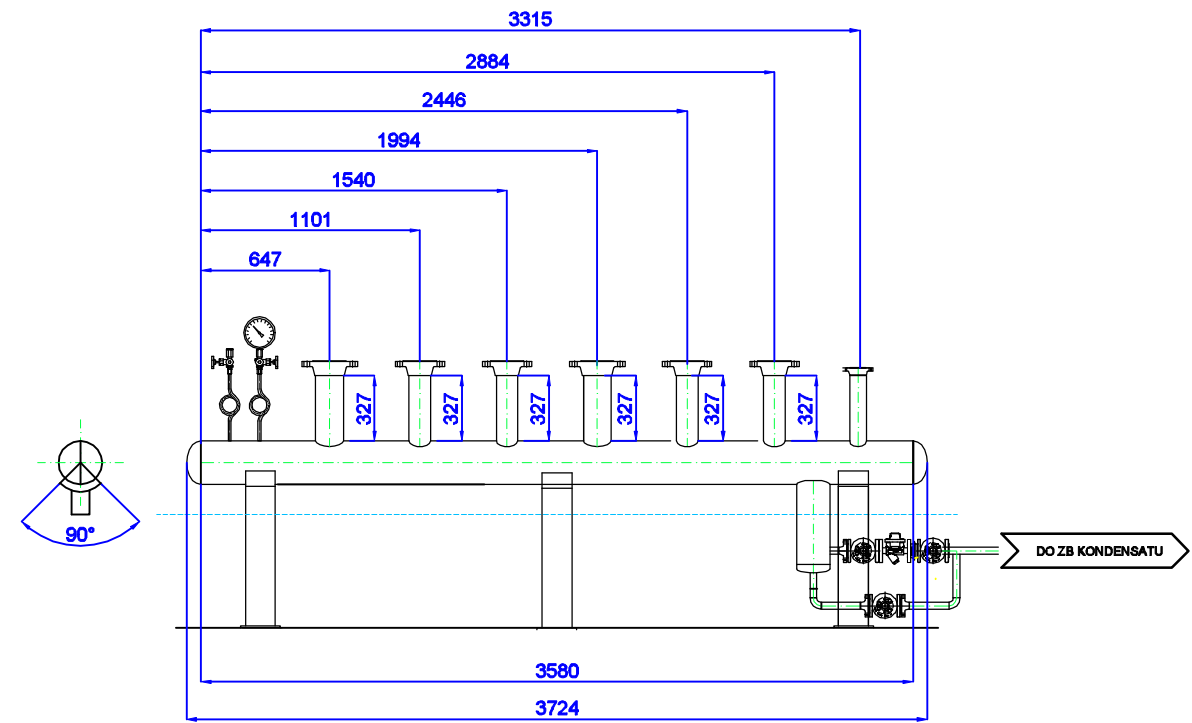


ROZDZIELACZ PAROWY

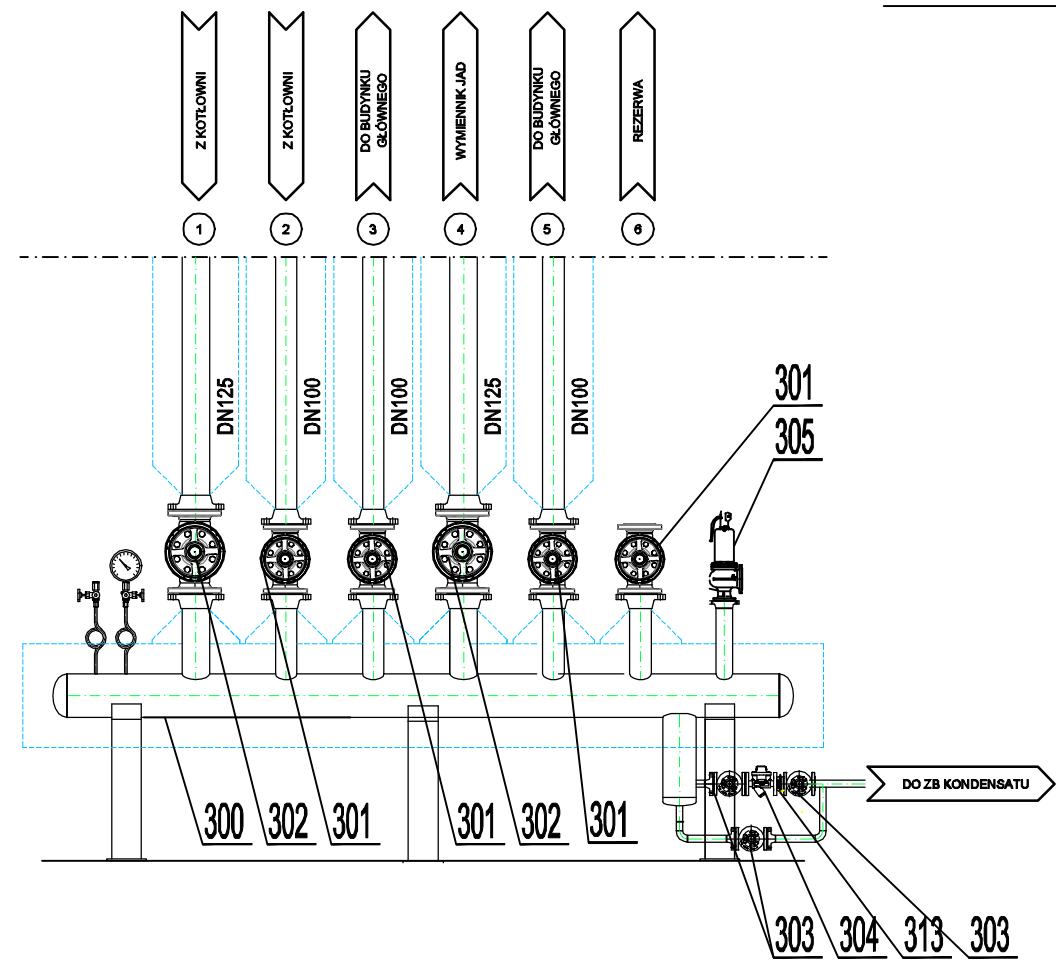

| Rozdzielacz parowy | | | | |
|--------------------|---|---|-------------|------------------|
| 300 | Rozdzielacz pary | 1 | PPM PROMONT | DN 200 |
| 301 | Zawór kołnierzowy mieszkowy | 4 | Zetkama | DN100 PN25 |
| 302 | Zawór kołnierzowy mieszkowy | 3 | Zetkama | DN125 PN25 |
| 303 | Zawór kołnierzowy mieszkowy | 9 | Zetkama | DN20 PN25 |
| 304 | Odwadniacz | 1 | Gestra | UNA 45 DN 20PN45 |
| 305 | Zawór bezpieczeństwa | 1 | Armak | DN50/80 |
| 307 | Zawór kołnierzowy mieszkowy | 1 | Zetkama | DN125 PN25 |
| 308 | Kompensator mieszkowy osiowy z ogranicznikiem przemieszczeń | 1 | UXOR | DN 125 PN 25 |
| 309 | Dennica | 2 | | DN 200 |
| 310 | Kołnierz szyjkowy | 2 | | DN125 PN25 |
| 311 | Kołnierz szyjkowy | 4 | | DN100 PN25 |
| 312 | Kołnierz szyjkowy | 1 | | DN100 PN25 |
| 313 | Zawór zwrotny | 1 | Gestra | RK DN 20 PN40 |
| 314 | Rura stalowa czarna | 1 | | DN 200 L=358 |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|--|-------------|
|  <div>Przedsiębiorstwo Projektowo - Montażowe "PROMONT" Bujak Sp. z o.o. - Sp.K. 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 35 tel. (052) 322 - 08 - 53</div> | | | PODPISY | |
| ZADANIE: MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO ZAKŁADU MEYCYNY NUKLEARNEJ | | | PROJEKTANT: mgr inż. Kamila Kasprówc upr. bud. KUP/0050/POOS/14 | |
| TREŚĆ RYSUNKU: ROZDZIELACZ PAROWY ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU D | | | SPRAWDZAJĄCY: prof. dr hab.inż. Janusz Bujak upr. bud. GPKG-I-7342-26/96 | |
| INWESTOR: CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA UL. DR IZABELI ROMAANOWSKIEJ 2 85 - 769 BYDGOSZCZ | | | | |
| FAZA: | DATA: LUTY 2020 | FORMAT: A3 | SKALA: | NR RYS. 9/9 |