


3.4 Schemat montażu

Schemat obok przedstawia standardowy układ instalacji z wykorzystaniem pojedynczego zaworu wlotowego, wylotowego i obejściowego

Zmiękczacz wody można zainstalować z dodatkowym wyposażeniem (dostępne u lokalnego partnera), którym jest przyłącze **Multiblock Inline**, moduł łatwego montażu stosowany zamiast zaworu wlotowego, wylotowego lub obejściowego.

Standardowy montaż za pomocą Multiblock Inline

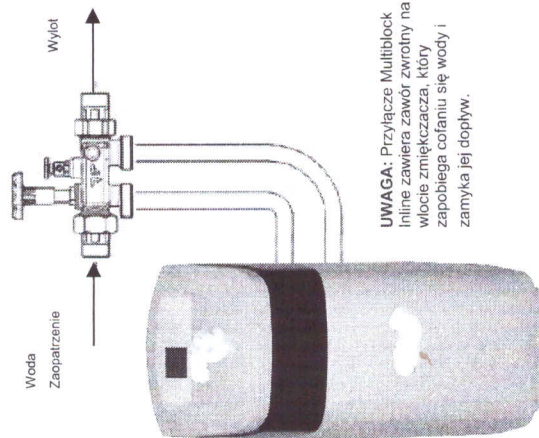

UWAGA: Przyłącze Multiblock Inline zawiera zawór zwrotny na wlocie zmiękczacza, który zapobiega cofaniu się wody i zamyka jej dopływ.


Multiblock Inline zapewnia efektywny montaż zmiękczacza i pozwala użytkownikowi na łatwe ominięcie urządzenia za pomocą jednej operacji otwierającej lub zamykającej zawór przyłącza, odłączając zmiękczacz w celu wykonania rutynowych prac konserwacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu dopływu wody (nie zmiękczonej) do obiektu.

Działanie


Aby przerwać zasilanie wodą zmiękczoną i ustawić zmiękczacz w pozycji obejścia, należy przekręcić pokrętko główne na przełączniku Multiblock Inline w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do dolnej pozycji krańcowej (całkowicie zamknięty). W tym ustawieniu przełącznik jest w pozycji obejścia i za pomocą kurka do próbkowania można pobrać małą próbkę wody z sieci wodociągowej.

Aby wznowić operację, należy przekręcić pokrętko główne na przełączniku Multiblock Inline w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do górnej pozycji krańcowej (całkowicie otwarty). W tym ustawieniu zmiękczacz wykonuje pracę i za pomocą kurka do próbkowania można pobrać małą próbkę wody z uzdatnionego obiegu.


Multiblock w pozycji serwisowej

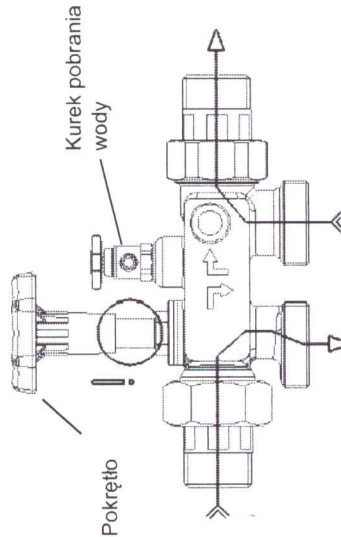

Multiblock Inline w pozycji „bypass”

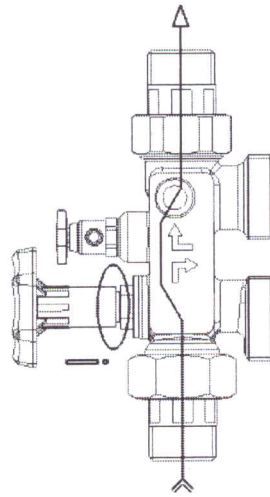


Standardowa instalacja przy użyciu indywidualnego wlotu, wylotu i zaworu obejściowego

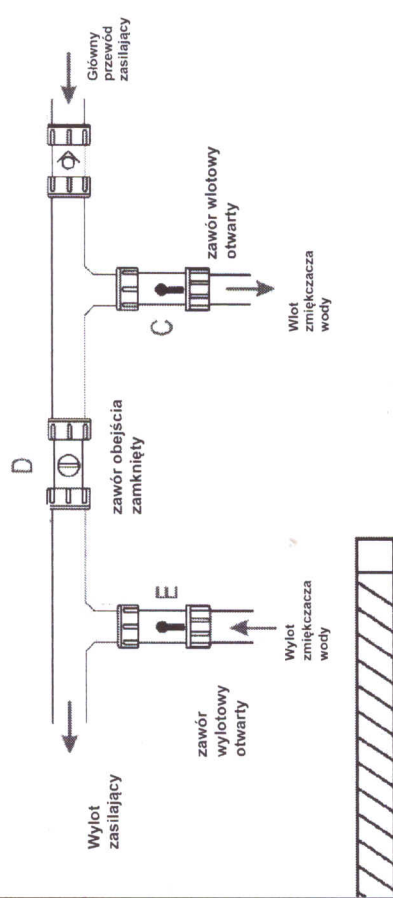

Legenda:

- A. Zawór jednokierunkowy
- B. Zawór redukcyjny (jeśli wymagany)
- C. Zawór wlotowy 1/2"
- D. Zawór obejściowy
- E. Zawór wylotowy 1/2"
- F. Główny zawór
- G. Zbiornik solankowy
- H. Zaczisk mocujący
- I. Przewód wody odpływowej
- J. Wylot
- K. Wąż przelewowy
- L. Zaczisk mocujący
- M. Przewód wody odpływowej
- N. Odwadnianie
- O. Przewód giętki, Miernik przepięcia

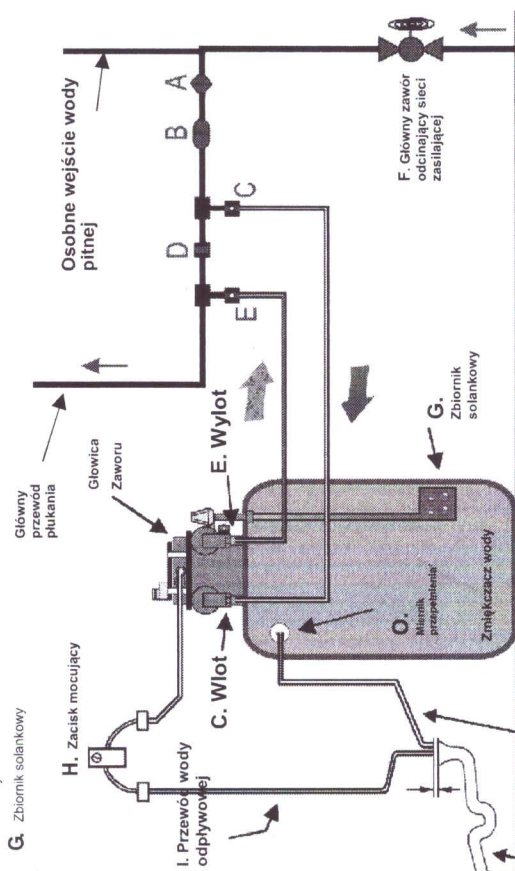

J. Odprowadzanie wody (rura z syfonem do zewnętrznego odpływu).

UWAGA: Jest to przykładowy schemat instalacji i nie wchodzi w skład zakresu dostawy.