

91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrawiska Wieniec - Zdrój.
dz. nr ew. 232/2; 277; 333 obr. ew. 0003 Wieniec Zalesie, ul. Zdrojowa, 87-800 Wieniec-Zdrój, gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko - pomorskie.

INWESTOR

Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski

| NAZWA OPRACOWANIA | SKALA | DATA |
|-------------------|-----------------|------------|
| PROJEKT BUDOWLANY | 1:100/ 1:250 | 28.04.2023 |


ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

SPECJALNOŚĆ

INSTALACJE SANITARNE


| PROJEKTANT | NR UPR. | PODPIS |
|---------------------------------------|---------------------|--------|
| mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz | LOD/3809/ PBS/18 | |
| SPRAWDZAJĄCY | NR UPR. | PODPIS |
| mgr inż. Piotr Kurpienik | 83/00/WŁ | |
| RYSUNEK | NR RYSUNKU | |
| PROFIL ZEWN. INST. ZASILAJĄCEJ TĘŻNIĘ | PB.PT.04. | |



| POZIOM PORÓWNAWCZY | 50.00 m n.p.m. |
|--------------------------|----------------|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | |
| RZĘDNA OSI PRZEWODU | |
| ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | |
| ODLEGŁOŚCI | |
| HEKTOMETRY | |

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Taśma lokalizacyjna 200mm z metalową wkładką
Prowadzić ca. 30 cm nad rurociągiem.

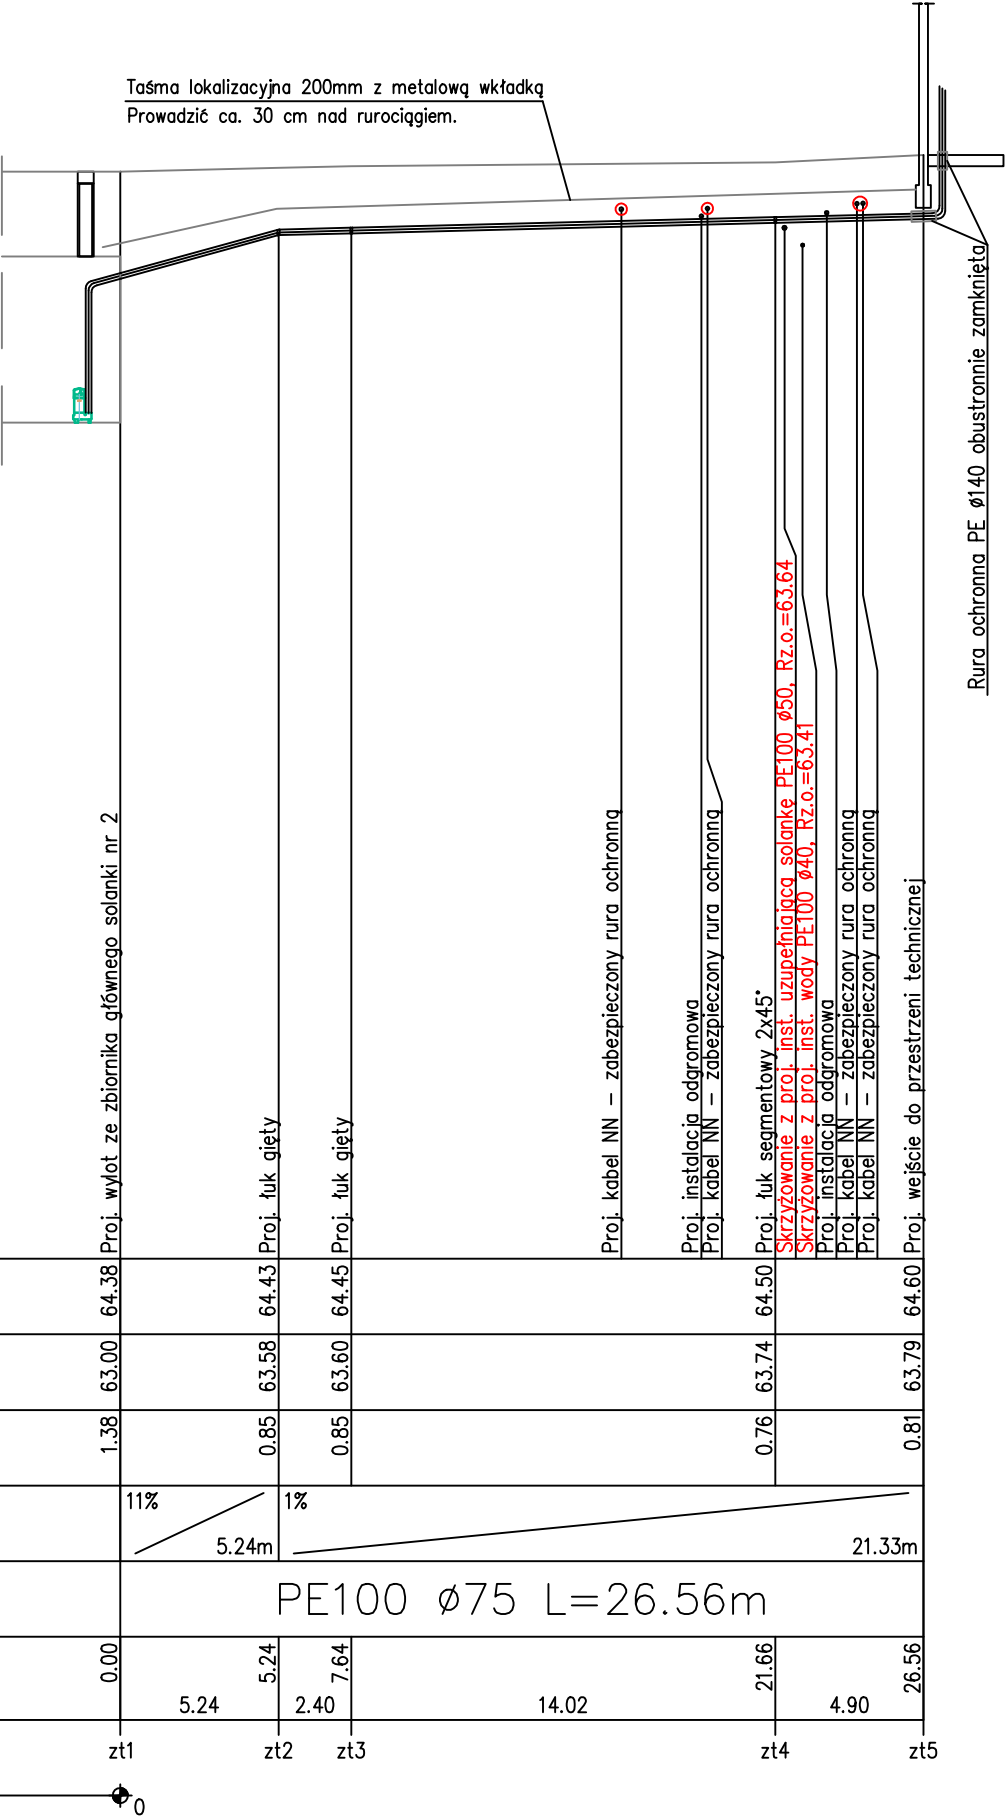


Instalację opróżniać na zimę

Rura wodociągowa PE100 PN10 SDR17 75/4.5

Przy skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi stosować rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyżowaniem

Taśma lokalizacyjna 200mm z metalową wkładką
Prowadzić ca. 30 cm nad rurociągiem.

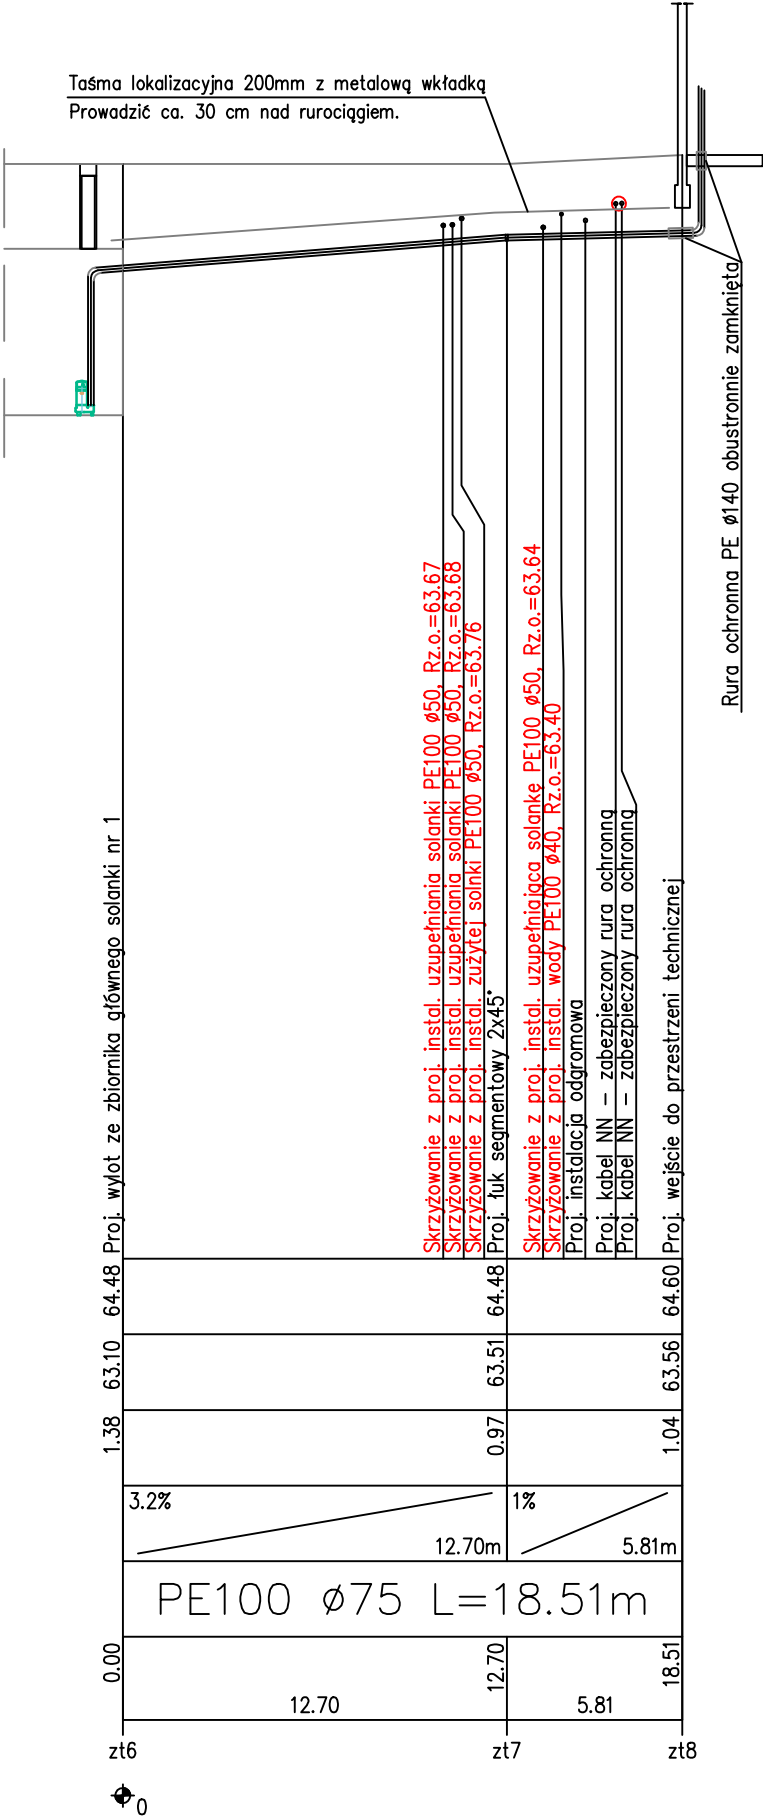

MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ