

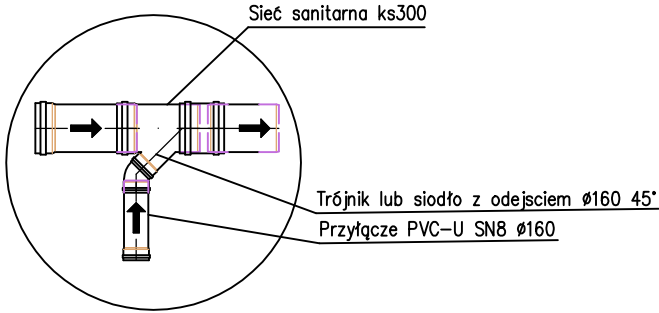


Schemat włączenia do istniejącej kanalizacji

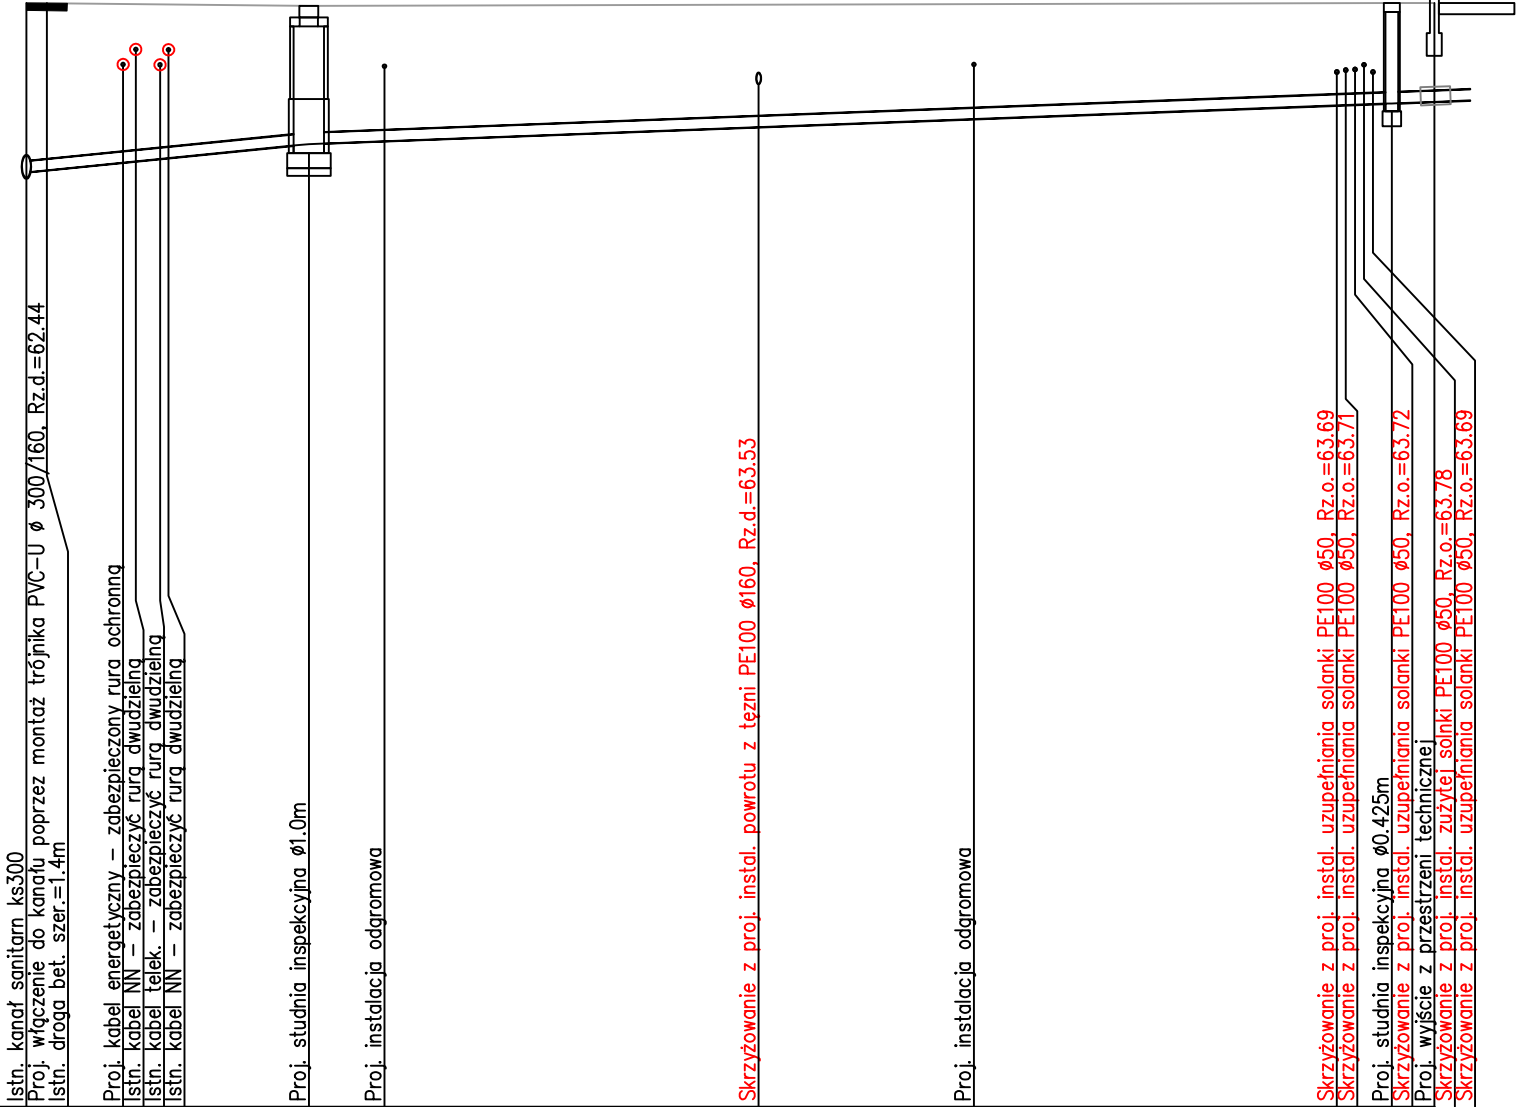

Rura kanalizacyjna PVC-U SDR34 SN8 Ø160x4,7mm

Przy skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi stosować rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyżowaniem



POZIOM PORÓWNAWCZY 50.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI


HEKTOMETRY

64.60	64.60	64.56	64.60
62.36	62.44	62.73	63.27
2.24	2.16	1.83	1.33
3.1%	9.34m	1.5%	37.23m
0.00	9.34	9.34	45.17
			1.40
ks1	ks2		ks3 ks4

PVC-U Ø160 L=46.57m

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ



91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój.
dz. nr ew. 232/2; 277; 333 obr. ew. 0003 Wieniec Zalesie, ul. Zdrojowa, 87-800 Wieniec- Zdrój, gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko - pomorskie.

INWESTOR

Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:100/ 1:250	28.04.2023

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

SPECJALNOŚĆ

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT	NR UPR. PODPIS
mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz	LOD/3809/ /PBS/18
SPRAWDZAJĄCY	NR UPR. PODPIS
mgr inż. Piotr Kurpienik	83/00/WŁ

RYSUNEK	NR RYSUNKU
---------	------------

PROFIL ZEW. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ	PB.PT.03.
--	-----------