



Schemat ułożenia kolektora grawitacyjnego w wykopie o ścianach pionowych umocnionych

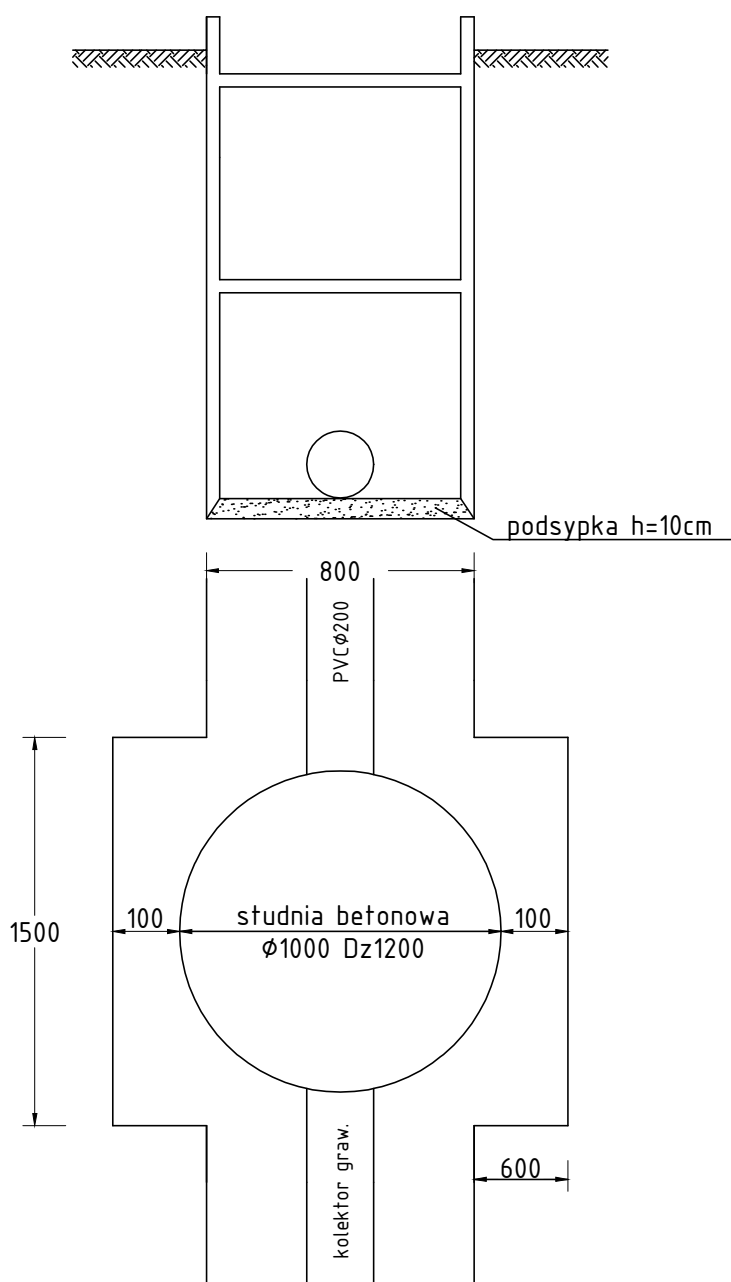

Inwestor		Gmina Opatówek Plac Wolności 14 62-860 Opatówek	
Jednostka projektowa		Zakład Projektowo-Ustugowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl	
Nazwa obiektu		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Nowa, gm. Opatówek	
Adres obiektu		m. Tłokinia Nowa, Opatówek, gm. Opatówek	
Nazwa rysunku		SCHEMAT UŁOŻENIA RUROCIĄGÓW W WYKOPIE O ŚCIANACH PIONOWYCH UMOCNIONYCH	Rys nr. 3.6
Projektant		inż. Jarosław Grzelak	
Sprawdzający		upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 mgr inż. Monika Żurawska	
Opracował		upr. nr WKP/0273/PW05/06 mgr inż. Rafał Olejniczak	
Opracował		mgr inż. Łukasz Cholewa	