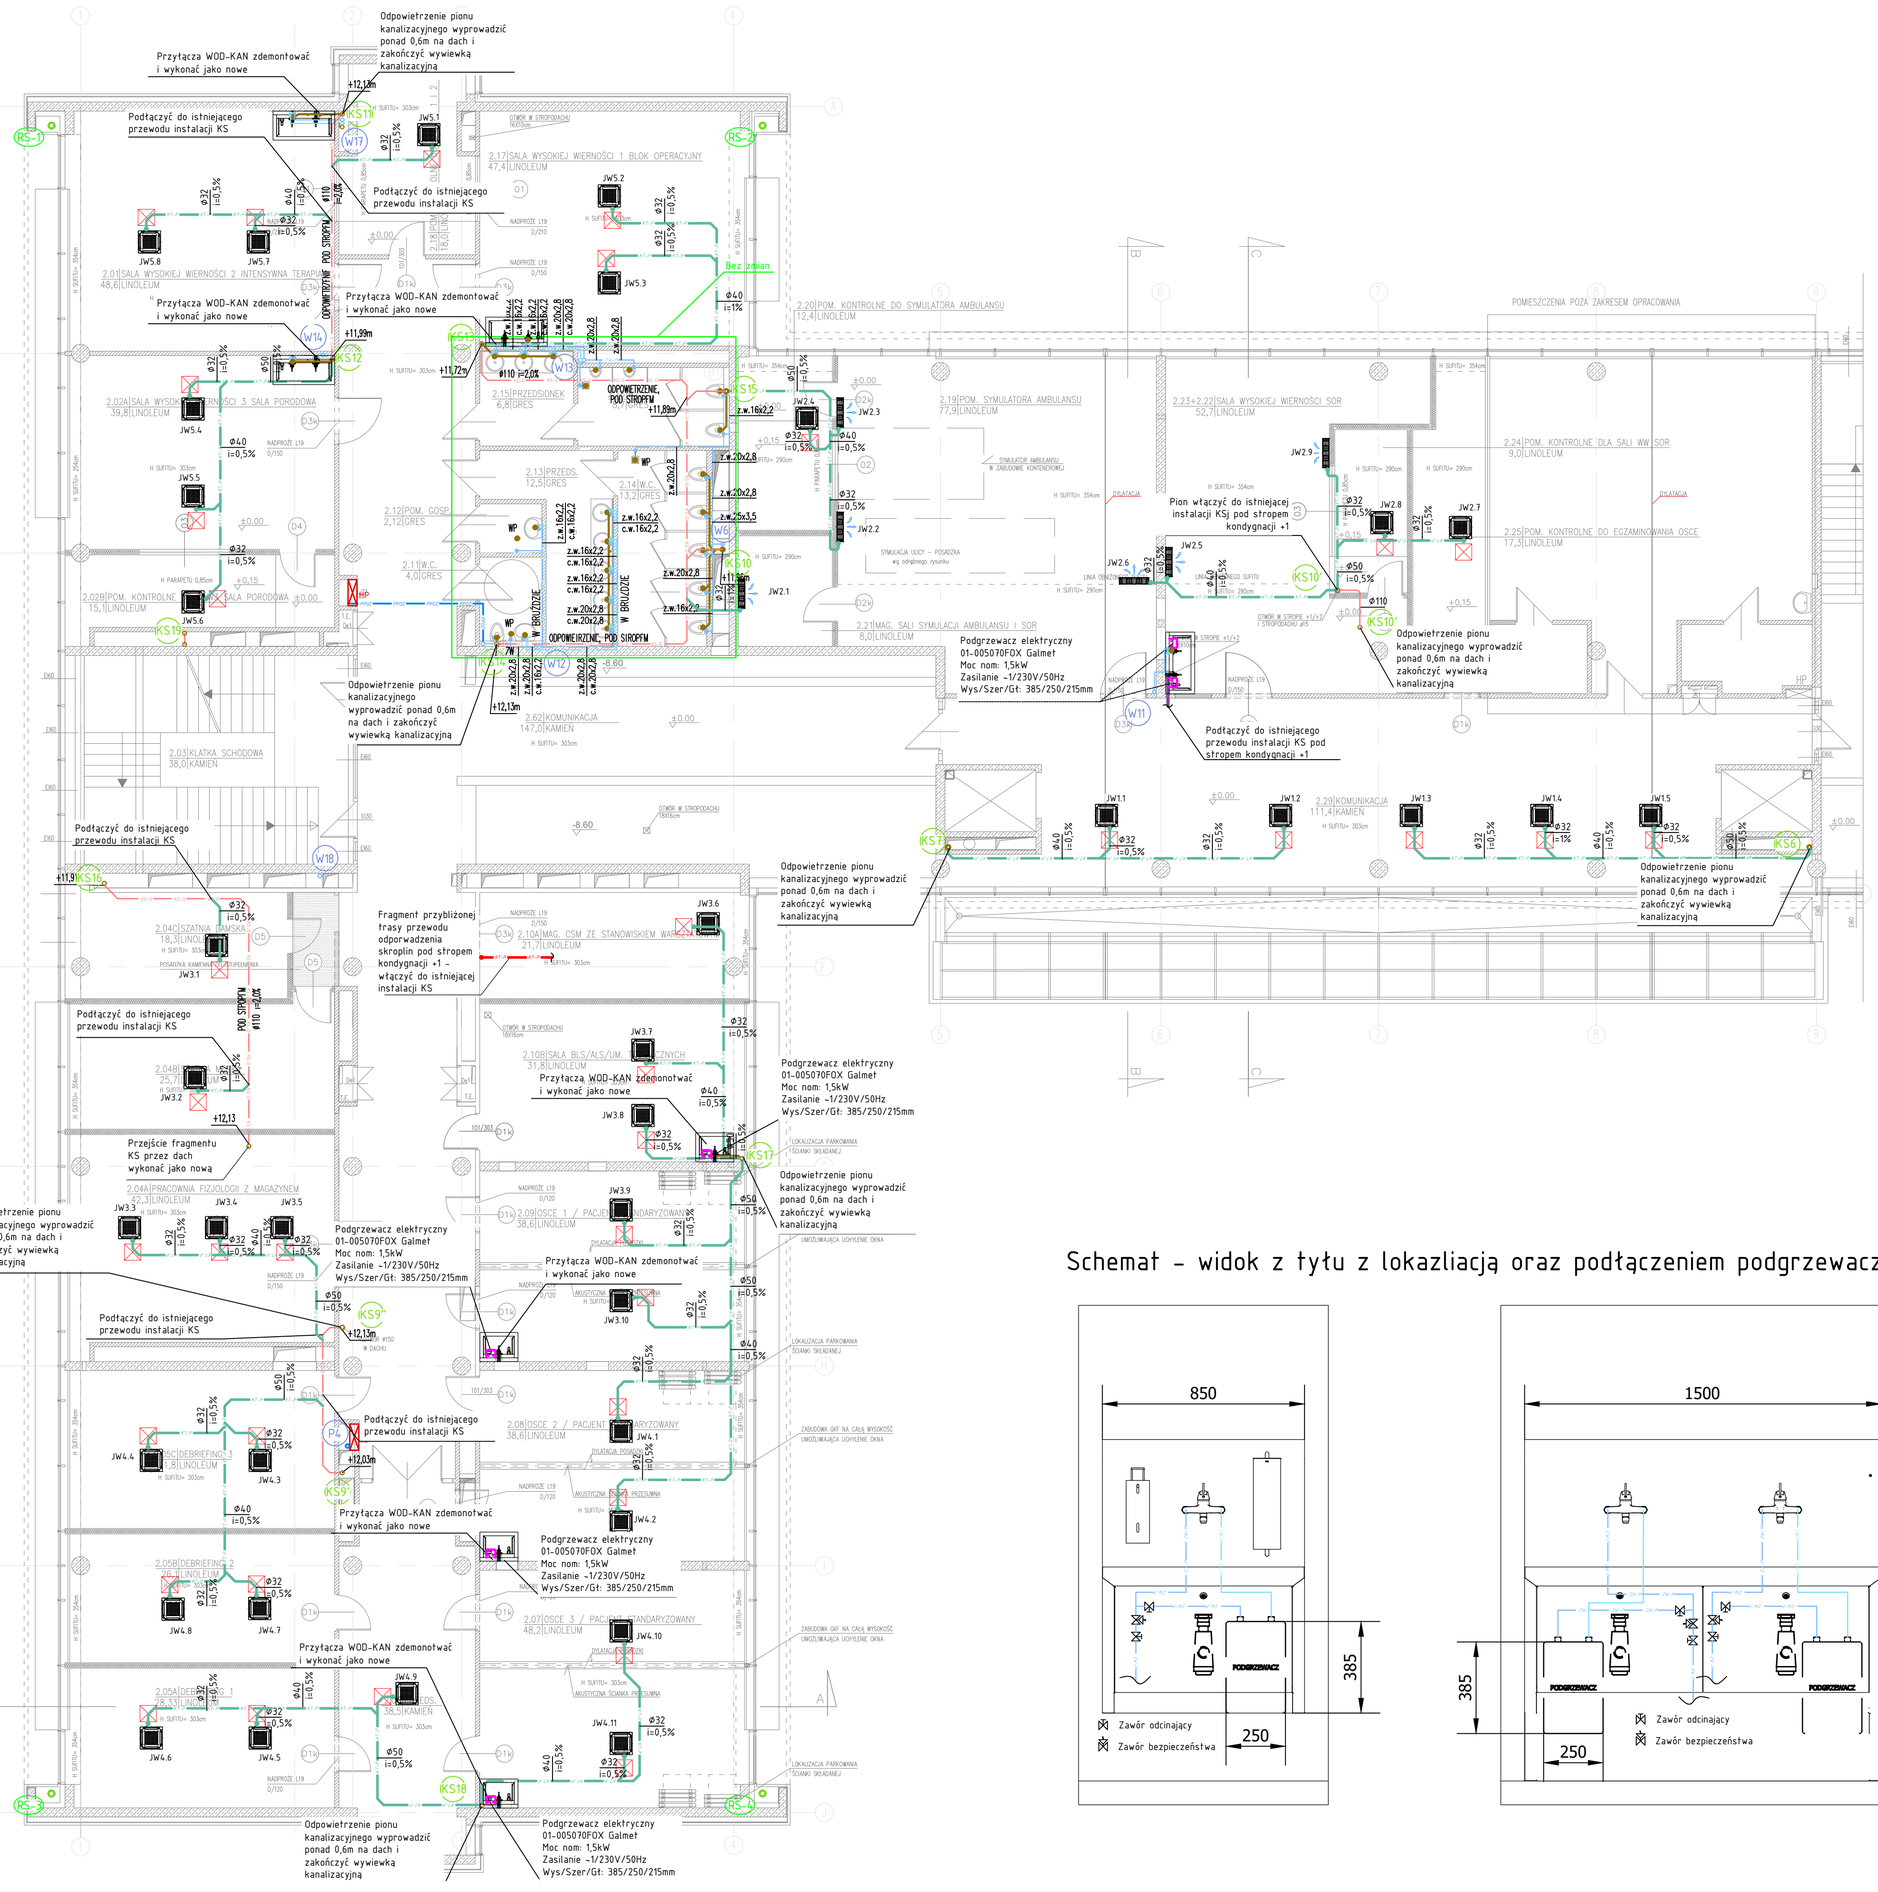

OZNACZENIA:

- ZW – WODA ZIMNA W POSADZCE
- CWP – WODA CIEPŁA W POSADZCE
- CYRP – CYRKULACJA W POSADZCE
- PPOŻ – ISTNIEJĄCA INST. WODY POŻAROWEJ
- KP – ISTNIEJĄCA INST. KANALIZACJI ODPOWIETRZENIA POD STROPEM
- KP – PROJEKTOWANA INST. KANALIZACJI ODPROWADZENI SKROPLIN
- K – ISTNIEJĄCA INST. KANALIZACJI
- KS+1 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA POD STROPEM +1
- KS+1 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA POD STROPEM +1

- HPS2 – HYDRANT P.POŻ
- W1 – OPIS PIONU WODY
- K10 – OPIS PIONU KANALIZACJI
- RS-1 – OPIS RURY SPUSTOWEJ
- Klimatyzator kasetonowy z nawiewem 4-stronnym
- Lokalizacja przestrzeni serwisowej do klimatyzatora kasetonowego
- Klimatyzator naścienny

UWAGI OGÓLNE:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wymiary aktualnego stanu budowlanego przed zamówieniem elementów należy sprawdzić w naturze.
3. W razie stwierdzenia kolizji urządzeń, instalacji lub innych elementów budynku nie ujawnionych na poniższym rysunku, należy się skontaktować z Projektanem.
4. Roboty budowlano – instalacyjne należy prowadzić z zachowaniem koordynacji międzybranżowej.
5. Część opisowa i rysunkowa dokumentacji należy rozpatrywać łącznie.
6. Wszystkie przejścia instalacyjne przez strop i ścianay oddzielenia pożarowego, zabezpieczyć przy użyciu systemów przegród ogniowych w formie ogniochronnych kołnierzy lub opsaek ogniochronnych.
7. Należy wykonać otworowanie w ścianach i stropach. Otwory poniżej Φ150mm wykonać jako wiercone
8. Instalacje należy izolować, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi zawartymi w części opisowej opracowania.
9. Podane urządzenia wiodące są produktami przykładowymi, dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych pod względem technicznym, użytkowym i funkcjonalnym.
10. Przed zamówieniem nowych elementów należy sprawdzić możliwości ich montażu na budowie.
11. Dokładna lokalizację podgrzewaczy wewnątrz myjni chirurgicznych ustalić na budowie.
12. Należy ustalić rzędne instalacji odporwadzenia skroplin na budowie
13. W pomieszczeniach objętych opracowaniem występują trzy nieszczelności przejścia instalacji KS przez dach np. w pomieszczeniu 2.4A. Przejścia te należy zdemontować i wykonać jako nowe wraz z uszczelnieniem oraz zaizolowaniem.
14. Wszystkie podejścia wod-kan do myjni chirurgicznych oraz do przyborów sanitarnych w pomieszczeniach 2.11 oraz 2.12 należy wykonać jako nowe.

Schemat - widok z tyłu z lokazliacją oraz podłączeniem podgrzewaczy elektrycznych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 1997

ZAMÓWIENIE:

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA W BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE
NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

UL. KOŁOBRZESKA 15, 64-920 PIŁA,

ZAMAWIAJĄCY:
UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU
UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ

BRANŻA:
SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA WOD-KAN-RZUT KOND. +2

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
1997
ul.Strusia 10, 60-711 Poznań
tel. (061) 866 97 10, 866 54 22
fax. (061) 866 97 11
e-mail: arch1997@poczta.onet.pl
e-mail2: architekci@pa1997.pl
www.pa1997.pl

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprow.	Podpis
ARCHITEKTURA:				
PROJEKTANT:	mgr inż. J. Sikora	instalacje sanitarne	WKP/0156/POOS/03	
OPRACOWAŁ:	inż. K. Leśny			

1:100 SKALA:

IS-02 RYS. NR:

POZNAŃ 15 STYCZNIA 2025 R.