



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

Ldz. TT.376.AR.120-203/20-1/.....²⁹/KW/2021

IRE-DS.7011.10.2021

P. Talarczyk
do real.

13 STY. 2021

Dziennik

URZĄD MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

12-01-2021

Wypłynęło:

L.dz.

Kędzierzyn – Koźle, dnia 11 stycznia 2021

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. dn. 12-01-2021
Złożono osobiście
Podpis:
Nr ewidencyjny: IRE 995 -1-

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji,
Remontów i Eksploatacji
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn – Koźle

Dotyczy: Przygotowania projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu.

W odniesieniu do wniosku - pisma znak IRE-DS.7011.92.60.1.2011 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie zapewnienia odbioru wód opadowych i roztopowych do miejskich urządzeń kanalizacji deszczowej z pasa drogowego ulicy Skarbowej (odcinek na wysokości budynków nr 12 ÷ 18 oraz 3 i 5) w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia warunków technicznych w tym zakresie – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. informują j.n.:

1. W zakresie urządzeń wodociągowych:

- Należy przewidzieć wymianę istniejącej sieci wodociągowej żel. Ø 100 w ul. Skarbowej na rury PEHD o średnicy Ø 110.
- Należy przewidzieć również wymianę istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie działek na których zlokalizowany jest pas drogowy.
- Dokumentację na powyższe należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych dla MWiK Kędzierzyn-Koźle”, które dostępne są na stronie internetowej www.mwik.com.pl.

2. W zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej:

- Zapewnia się odbiór wód opadowych i roztopowych z w/w odcinka pasa drogowego ulicy Skarbowej.
- W pasie drogowym na w/w odcinku ulicy Skarbowej nie występują urządzenia kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym zachodzi konieczność zaprojektowania w tym rejonie nowych urządzeń kanalizacji deszczowej zgodnie z „Ogólnymi wytycznymi Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. mającymi zastosowanie przy projektowaniu i budowie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta Kędzierzynie – Koźlu”, które dostępne są na stronie internetowej www.mwik.com.pl.
- Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z w/w odcinka pasa drogowego ulicy Skarbowej należy przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø 400 mm zlokalizowanej w obrębie działki nr 2257/1, zaznaczonej na załączonym planie sytuacyjno – wysokościowym kolorem

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08
Regon: 53053361
KRS: 0000052765
Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.
O/O Kędzierzyn-Koźle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210
ING Bank Śląski S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962
PKO BP S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994
czynne całą dobę
Fax: 77 544 96 36
www: mwik.com.pl
bip.mwik.com.pl
E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl

zielonym. Włączenie należy przewidzieć za pośrednictwem istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 170,85/167,35, oznaczonej na załączonym planie sytuacyjno-wysokościowym symbolem „A”.

- d. Należy przewidzieć możliwość odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości przyległych do pasa drogowego ulicy Skarbowej.
 - e. Studzienki z wpustem kanalizacji deszczowej nie podlegają kompetencją tut. Spółki, jednakże nie zezwala się na wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej poprzez studzienki z wpustem, nie wyposażonych w część osadnikową o głębokości min. 0,5 m.
3. Wydane zapewnienie odbioru wód opadowych i roztopowych, warunki techniczne podłączenia do urządzeń kanalizacyjnych oraz warunki przebudowy istniejących urządzeń wodociągowych ważne są przez 3 lata.

Informacja niniejsza nie zwalnia Inwestora z obowiązku dokonania uzgodnienia z naszym Przedsiębiorstwem ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych w omawianym zakresie.

Załączniki:


1. Plany sytuacyjno – wysokościowe z zaznaczoną siecią kanalizacji deszczowej – 1 egz.

Otrzymują:

- 1. Adresat
 - 2. TK w miejscu
 - 3. DT.TT. a/a.
- WZ.PR.KB./AR – 376 -2020

PREZES ZARZĄDU

Barbara Ermisch-Lipniacka

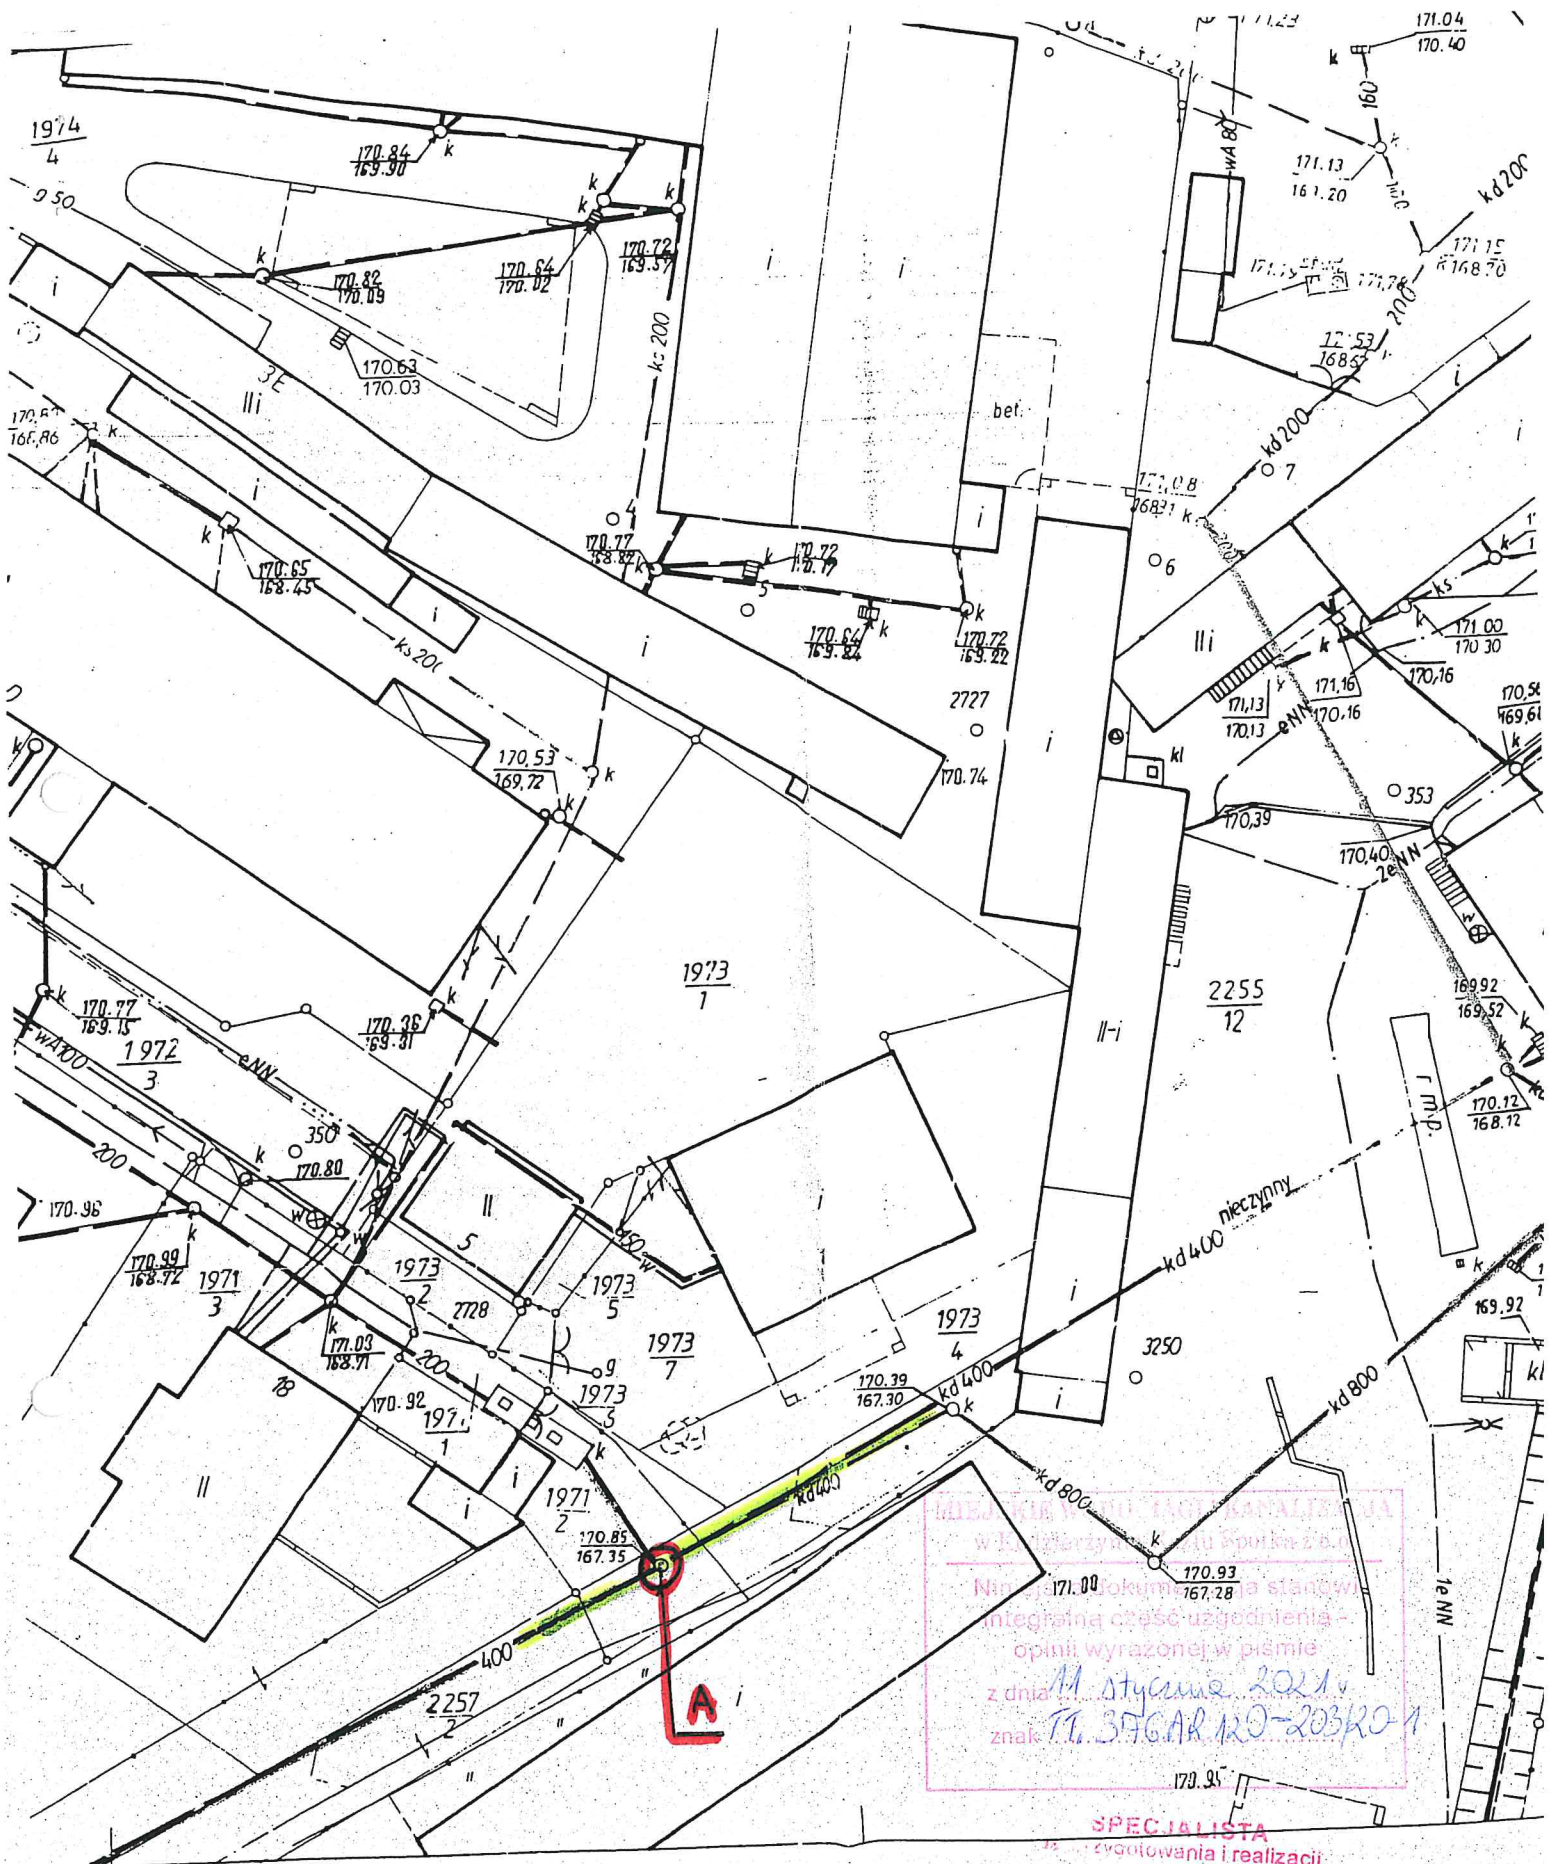

MIEJŚCOWOŚĆ TACZKAPALISZA
w Dzielnicy M. St. Warszawa
Niniejszym dokumentem stanowiącym integralną część uzgodnienia -
opinii wyrażonej w piśmie
z dnia 11 stycznia 2021 r.
znak PL.376AR.20-203KO-1

SPECJALISTA
w przygotowaniu i realizacji
inwestycji
Rozmowa
Anna Rozmowska
0131

TRESĆ NAKŁADEK		

0544 0134
0611