


SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI


LEGENDA

1. RUROCIĄG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.
3. RURA OCHRONNA

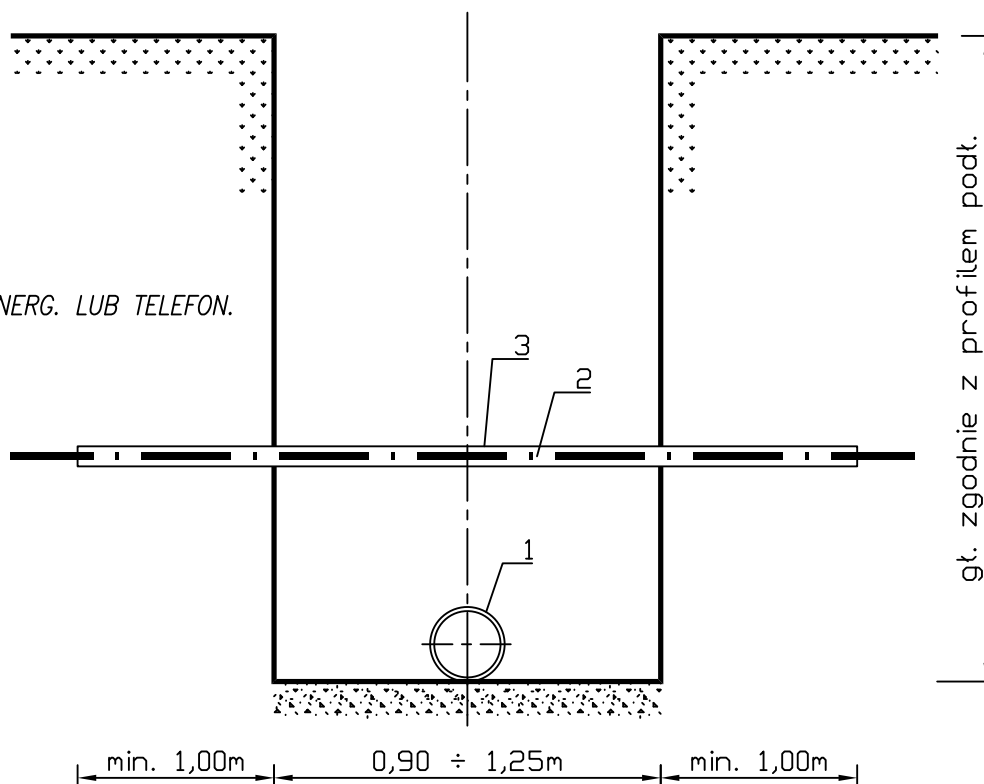

Osłony rurowe dzielone

Osłony dzielone wzdłużnie stosuje się do osłony istniejących kabli.
Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)



Do montażu nie potrzeba
żadnych narzędzi.



min. 50 cm

Połączenie uzyskuje się przez przesunięcie połówek
osłon o ok. 0,5m

Jednostka projektowa:

JT PROJEKT
JACEK TATARCZAK
48-303 Nysa, ul. Podolska 20/2
tel.: (+48) 504 656 964
jt.projekt@op.pl

Nazwa opracowania:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH
Z DPS DZBAŃCE

Przedmiot rysunku:

Schemat zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

Stadium dokumentacji:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Branża:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia projektowe:	Podpis:
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/OP	
Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:
A4	10.2022	-	PW-R.03	1
				Nr str: