


RZUT PIWNIC

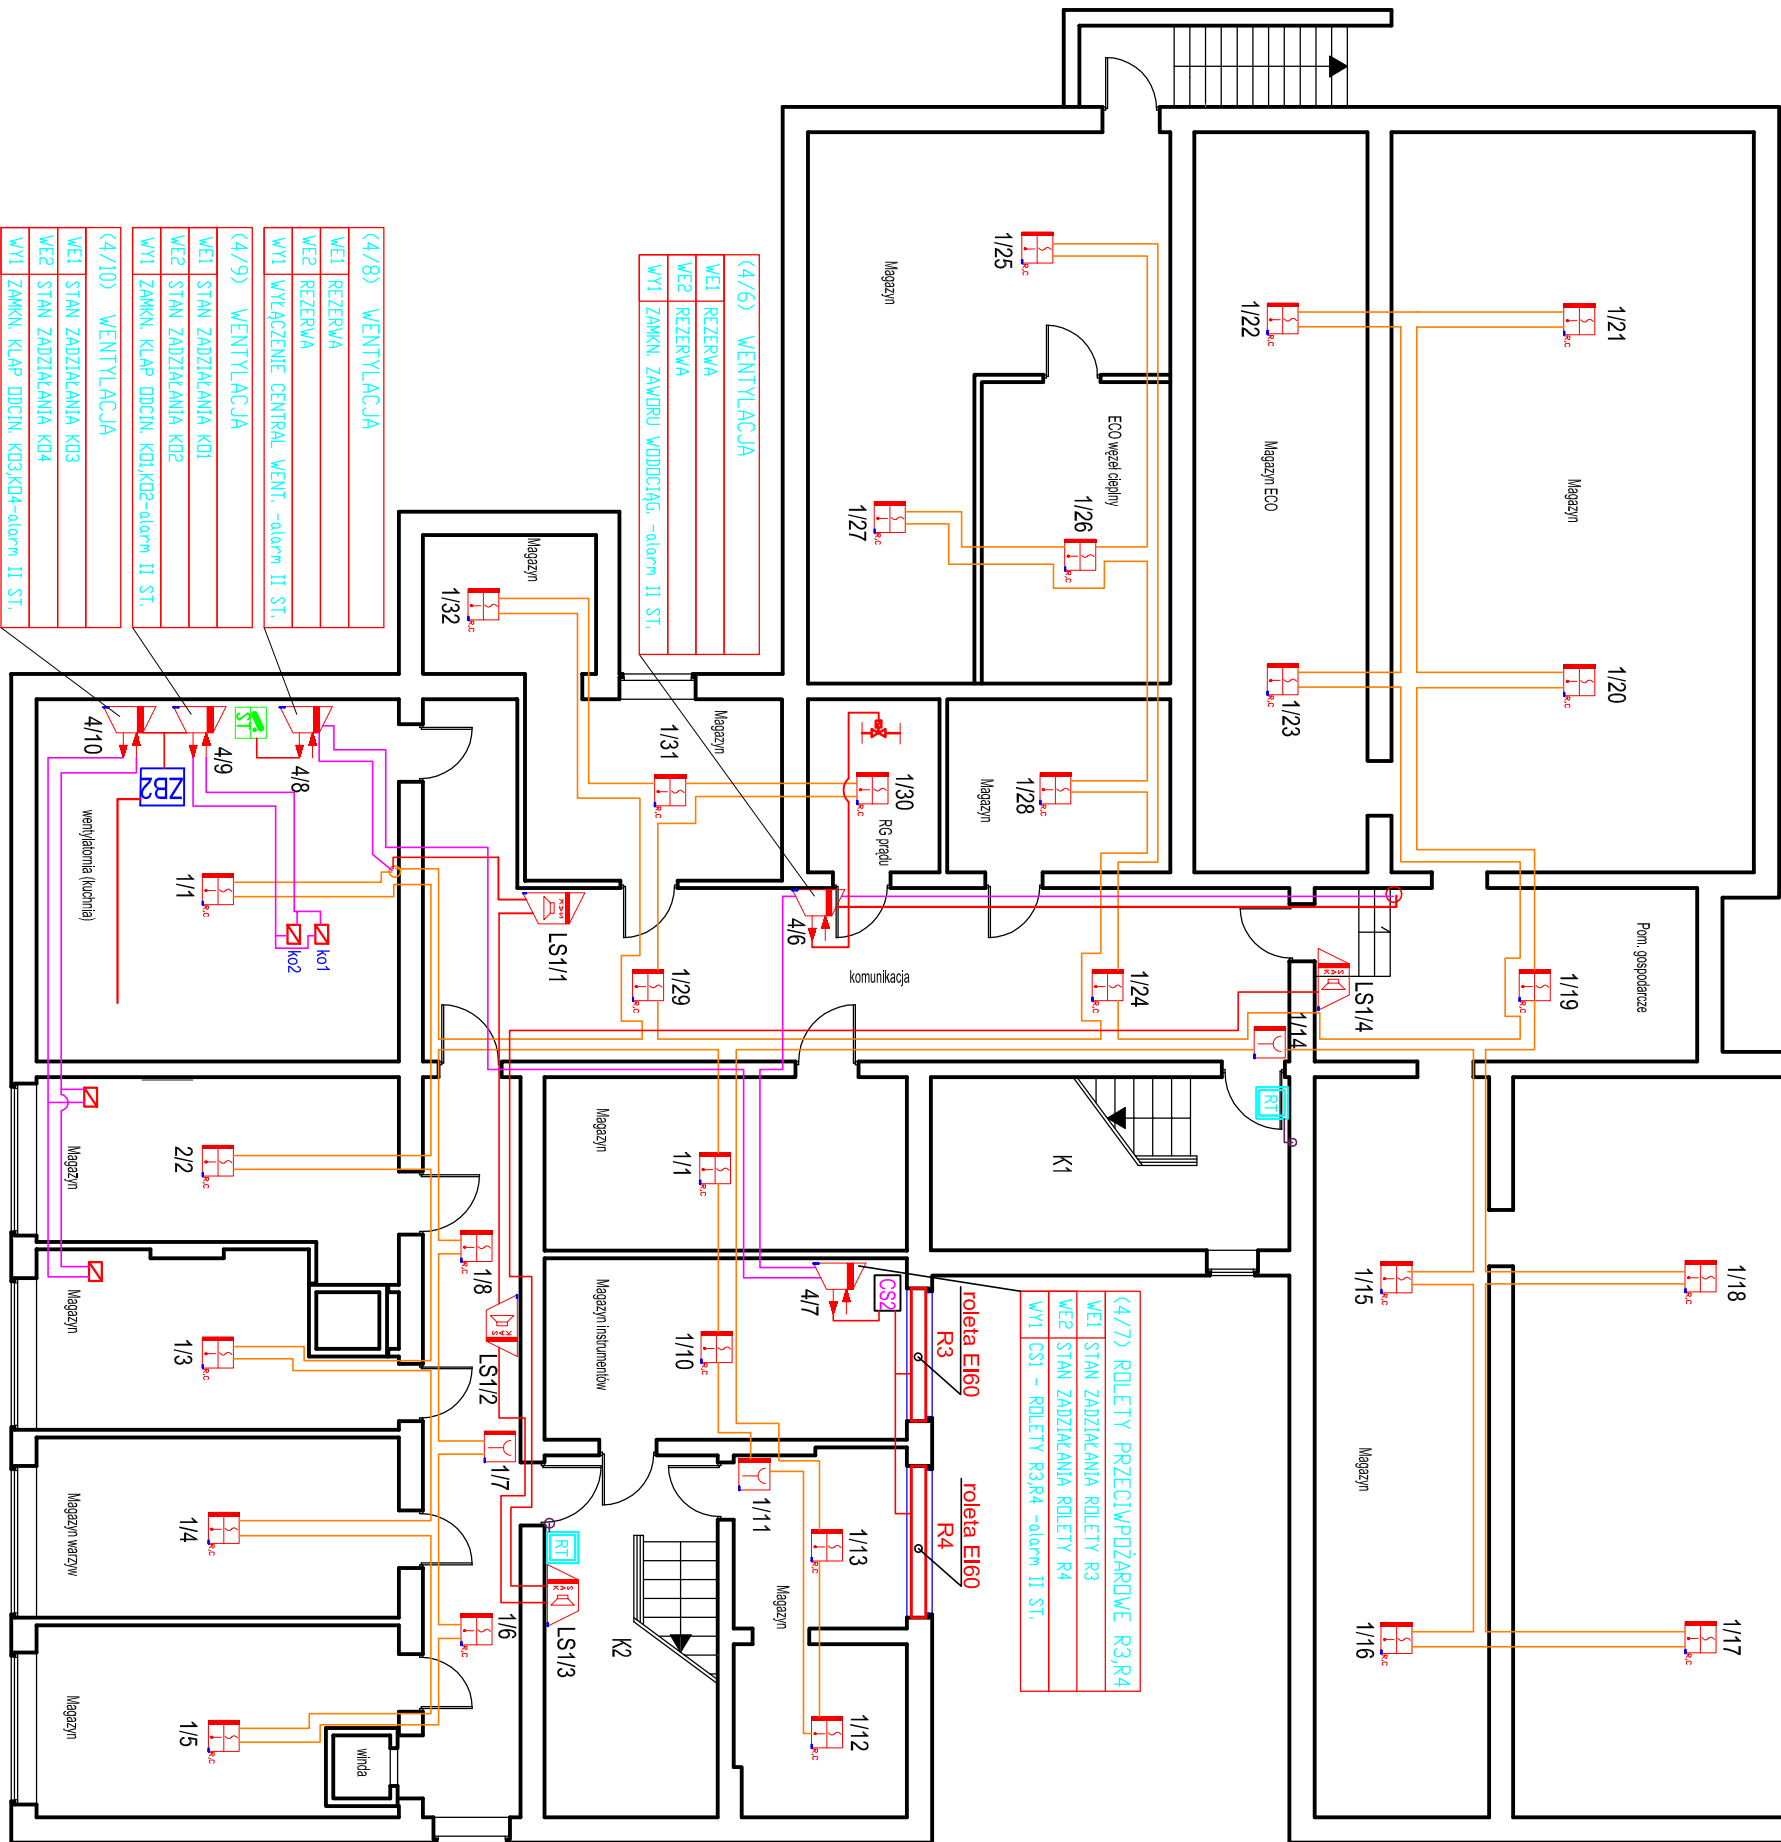

SSP CENTRALA SSP

CZUJKA WIELODETEKTOROWA OPT-TREM. Z
IZOLATOREM ZWARC I GNIAZDEM MONTAŻOWYM

PRZYCISK ROP Z RAMKĄ NT

CZUJKA TERMICZNA Z IZOLATOREM ZWARC I GNIAZDEM
MONTAŻOWYM

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY Z
PUSZKĄ ROZGAŁĘŻNĄ

MODUŁ 2WE/1WY

CO CENTRALA ODDYMIANIA 8A

RT PRZYCISK ODDYMIANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

SIŁOWNIK DRZWIOWY

KŁAPA ODCINAJĄCA

PRZEWÓD YnTKSY ekw 1X2X0.8

PRZEWÓD HDGs 3X1.5 PH90

PRZEWÓD HTKSH 3X2X0.8 PH90

T.Graf

Mikołaj Polusiński 45-027 OPOL, UL. OSMANCZYKA 16

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu, ul. Bohaterów Monte Casino 1

Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 BRZEG

inż. Danuta BOBROWSKA

mgr inż. Gerard MAJNKA

PIWNICA - INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

PROJEKT TECHNICZNY 1:120 E-1