


🔴 - Przycisk PPoż. montowany na elewacji budynku z sygnalizatorem stanu

PF - przełącznik faz
✳ - przystosowane do plombowania

Uwagi:
• Urządzenia ppoż, należy zasilić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, z rozdzielni GWP ,

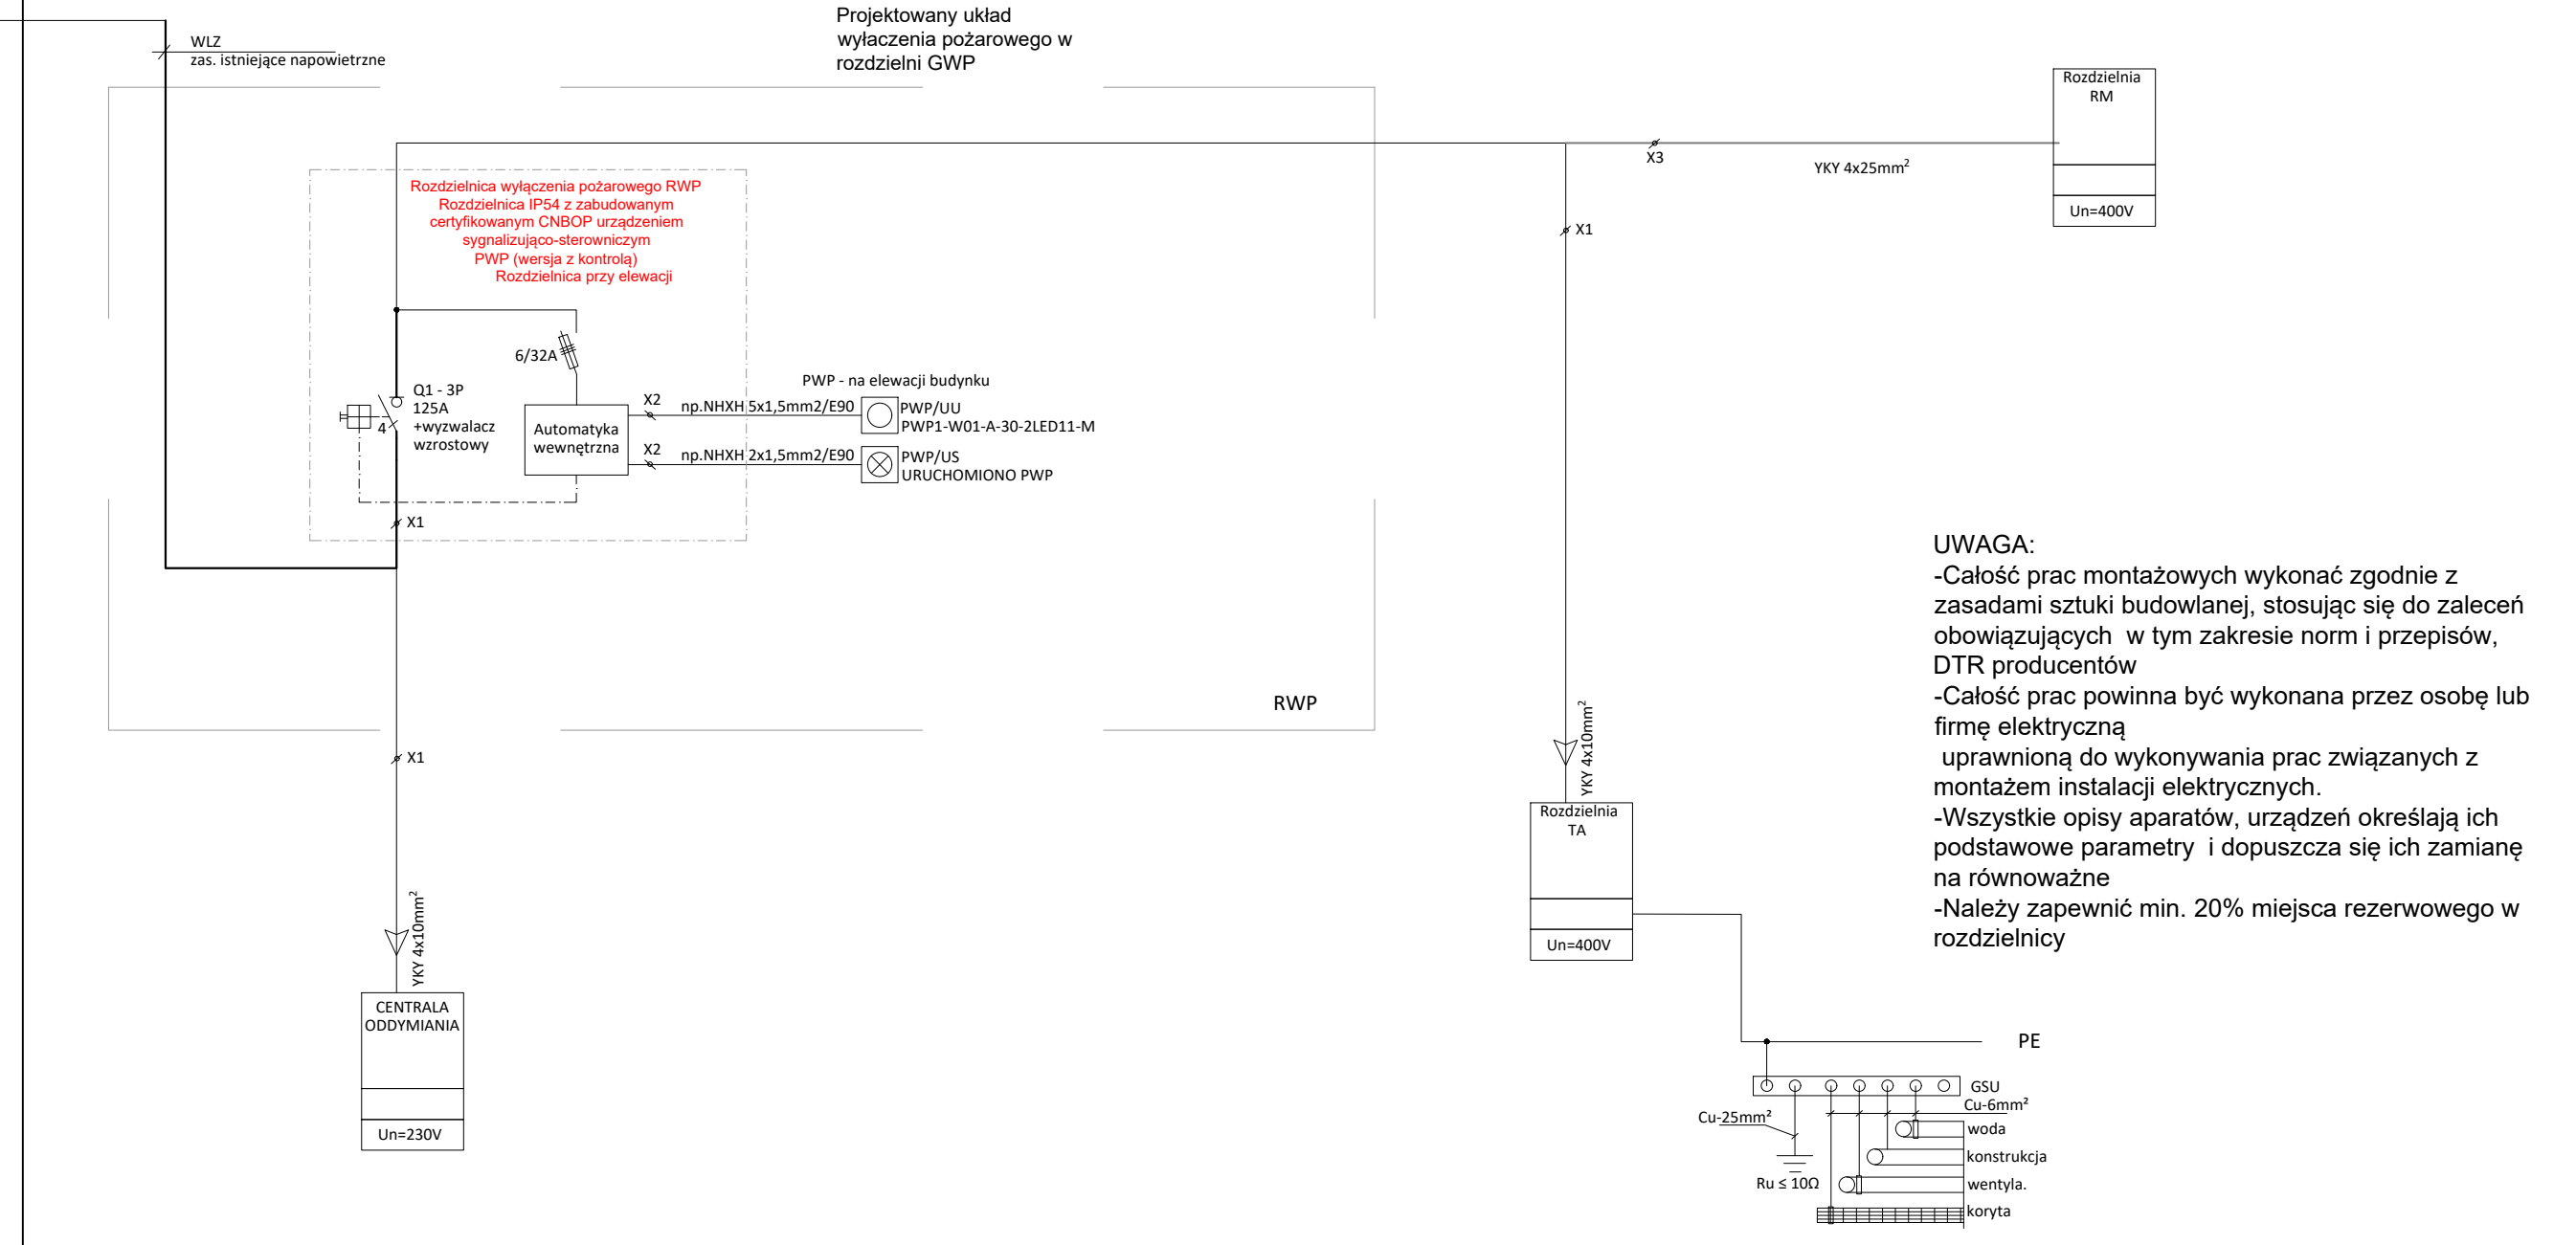

UWAGA:

- Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów
- Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę elektryczną uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycznych.
- Wszystkie opisy aparatów, urządzeń określają ich podstawowe parametry i dopuszcza się ich zamianę na równoważne
- Należy zapewnić min. 20% miejsca rezerwowego w rozdzielnicy

DASTORE
DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
NA OŚRODEK ZDROWIA ORAZ PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH

Projektant inż. Henryk Domagała
inst. elektryczne upr. nr 466/89/UW

Sprawdzający inż. Grzegorz Szurgut
inst. elektryczne upr. nr 202/DOŚ/15

Rysunek SCHEMAT JEDNOKRESKOWY GWP

Etap PT Data VII 2024 Skala 1:100 Numer E-10

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)