


PODDASZE NIEUŻYTKOWE			
NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	NETTO [m²]
3.01	PODDASZE	DREWNO	134,44 m²
SUMA POWIERZCHNI			134,44 m²


POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA = 135.80 m2

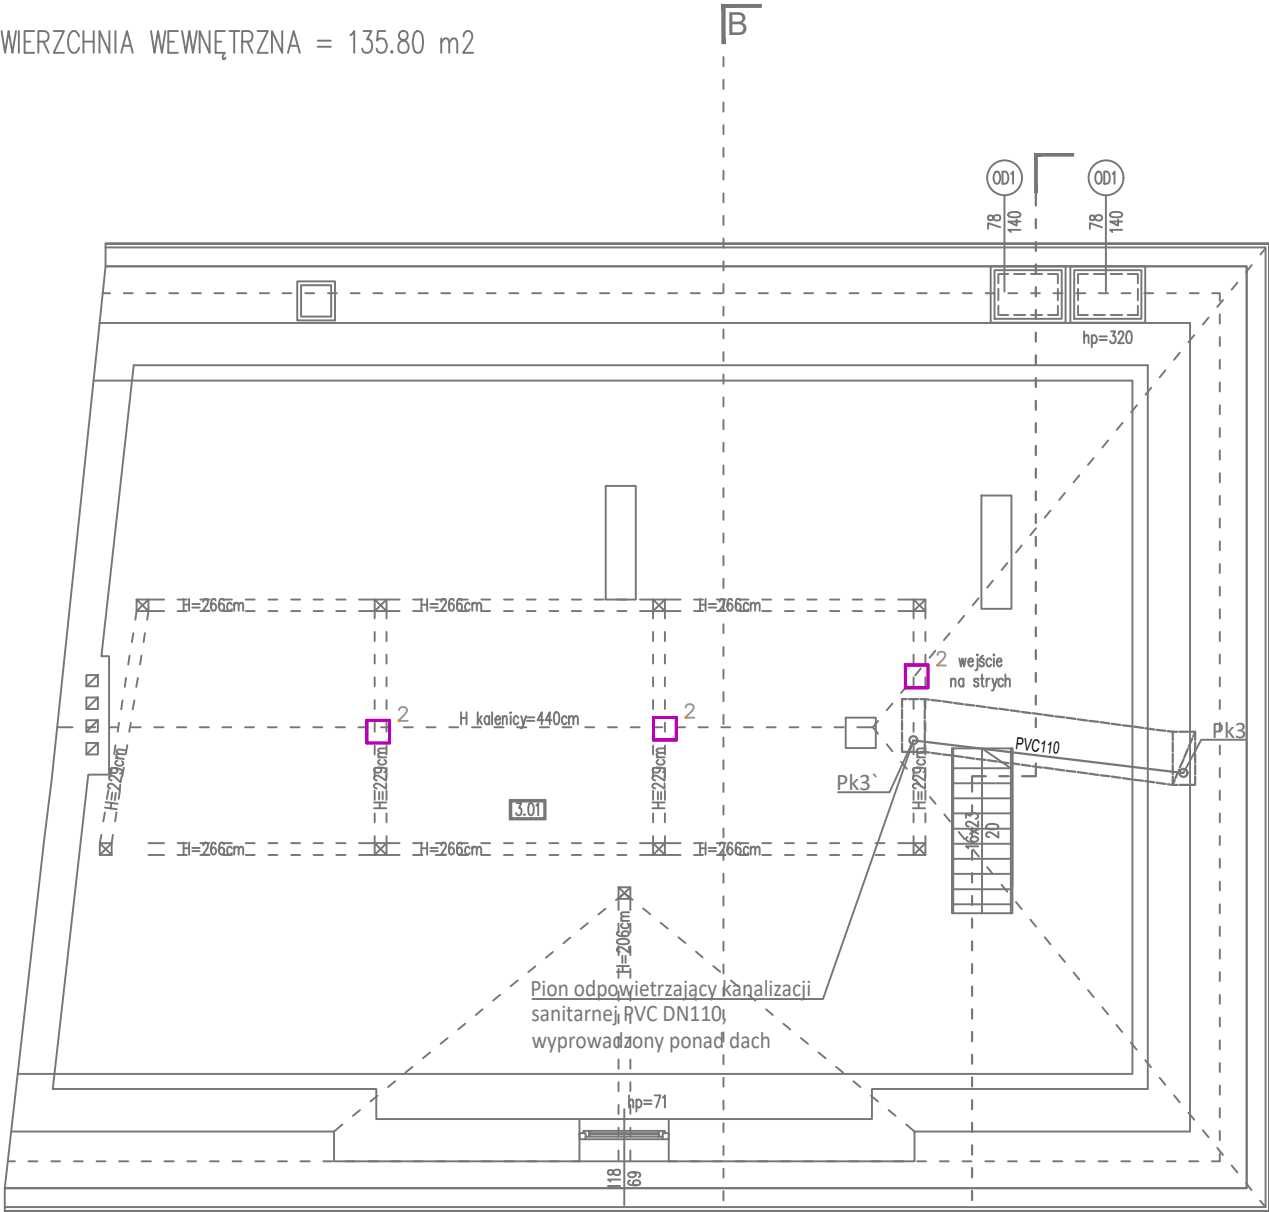

LEGENDA

	KZ1	KAMERA ZEWNĘTRZNA
	KW1	KAMERA WEWNĘTRZNA
	GPD	Główny punkt dostępowy sieci IT
		Rura osłonowa pod posadzką - kable teletechniczne
		Rura osłonowa pod posadzką - kable EL
		Gniazdo 400V hermetyczne IP44 pojedyncze,
		Gniazdo 230V hermetyczne IP44; X- ilość gniazd pojedynczych we wspólnej ramce, ogólnego użytku
		Gniazdo 230V podwójne, ogólnego użytku
		Gniazdo 230V pojedyncze, ogólnego użytku
		Wypust elektryczny 230V
		Wypust elektryczny 400V
		Główna szyna wyrównawcza
		Czujnik ruchu (korytarze, magazyny i strefu ruchu) i obecności (pomieszczenia)
		Oprawa LED RCR KORYTARZOWA 2400lm 840 IP54 IK08(25W)

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z OPISEM TECHNICZNYM, KOSZTORYSAM I ORAZ SPECYFIKACJAMI TWORZĄCYMI CAŁOŚĆ OPRACOWANIA ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI;
2. W ZAKRESIE NIEOKREŚLONYM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBOWIĄZUJĄ:
 - PRAWO BUDOWLANE ORAZ OBOWIĄZUJĄCE "WARUNKI TECHNICZNE", USTAWY I ROZPORZĄDZENIA;
 - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (WG ITB);
 - OBOWIĄZUJĄCE NORMY (WG P.K.N.);
 - INSTRUKCJE I WYTTCZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH;
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, W FAZIE WYKONAWCZEJ, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
4. WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;
5. WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE I WYKONAĆ, W RAMACH ISTNIEJĄCYCH POZYCJI KOSZTORYSOWYCH, WSZYSTKIE ELEMENTY WYMAGANE PRZEPISAMI ORAZ WYNIKAJĄCE Z ZASAD WIEDZY TECHNICZNEJ, A NIE UWZGLĘDNIONE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU;

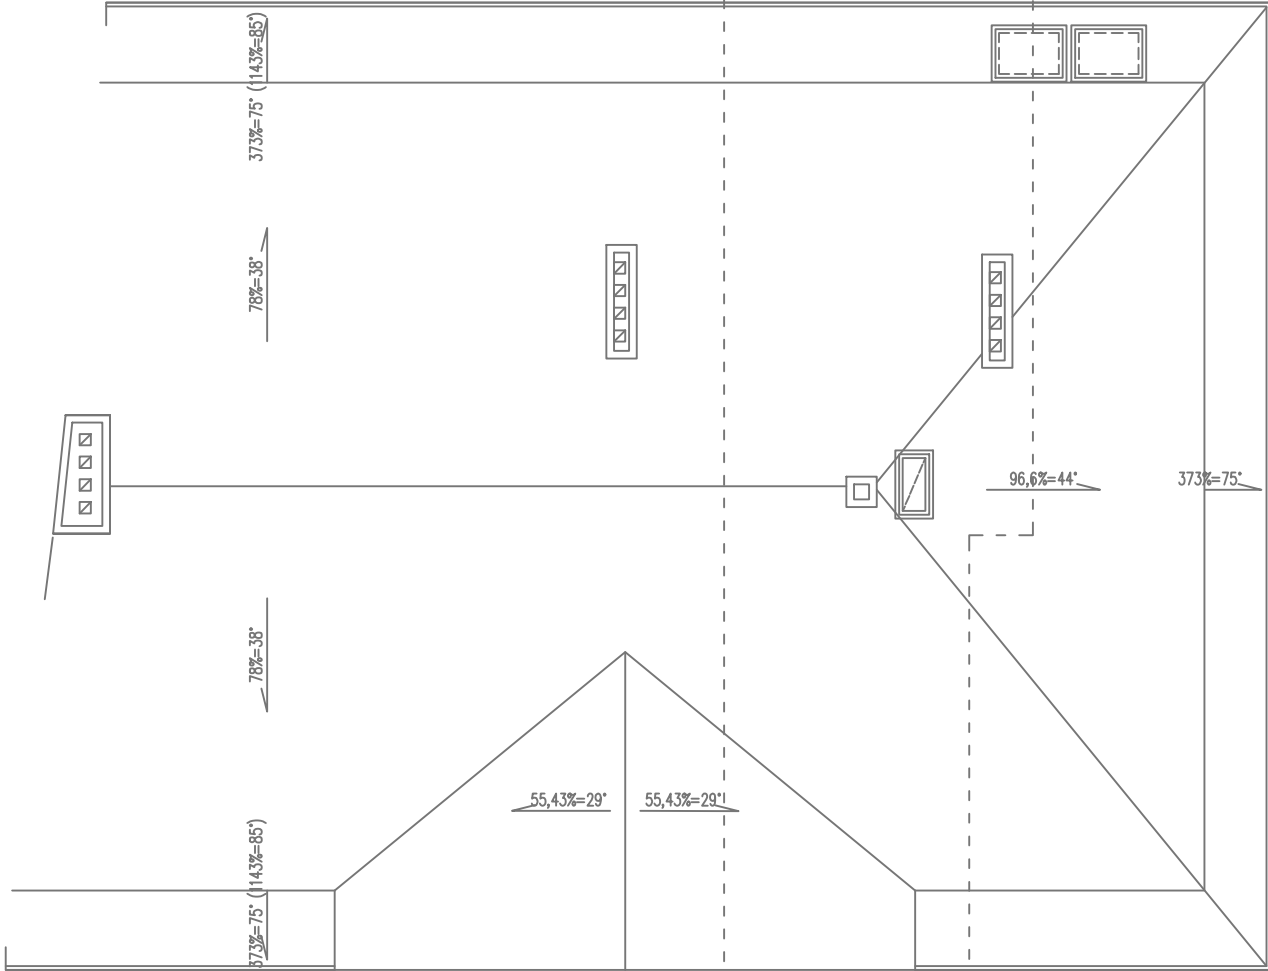

RZUT DACHU
POWIERZCHNIA DACHU = 350.88 m2

 DORADZTWO I PROJEKTOWANIE ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl			
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA OŚRODEK ZDROWIA ORAZ PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH			
Projektant inst. elektryczne	inż. Henryk Domagata upr. nr 466/89/UW		
Sprawdzający inst. elektryczne	inż. Grzegorz Szurgut upr. nr 202/DOŚ/15		
Rysunek RZUT DACHU I PODDASZA			
Etap	PT	Data VII 2024	Skala 1:100
		Numer	E-9
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)			