


BUDYNEK "H" Rzut II-go piętra

STREFA POŻAROWA – SH2

LEGENDA:

- sygnalizacyjna oprawa nadźwżiwa 29120 – MEDEN OPT
- przycisk pociągowy 29184 – MEDEN OPT
- przycisk przywoławczy–kasujący 29160 – MEDEN OPT
- przycisk przywołania lekarza 29151 – MEDEN OPT
- wyświetlacz salowy 29404 (wys. lekarski) – MEDEN OPT
- przycisk z manipulatorem z funkcją przyzywu i sterowania oświetleniem paneli 29444+29501 – MEDEN OPT(wzłączony w wyposażeniu paneli przyfórkowych)
- centrala instalacji przyzywowej 29110 – MEDEN OPT
- KD-1 – kontroler kontroli dostępu RACS 5
- czytnik kart dostępu
- awaryjny zbójak otwarcia drzwi
- elektronygiel
- kontraktkon wbudowany w drzwi
- przycisk wyjścia
- optyczna czujka dymu
- optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym z wspólnikiem zadziałania
- czujka temperaturowa
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- sygnalizator akustyczny
- element we/wy
- elektroztrzymacz

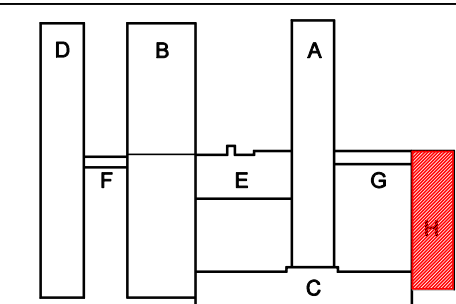

NOTATKI: PODPIS:

PRACOWNIA: EL-DAM DAMIAN ŚLŹPEK
PROJEKTOWA: ul. Jana Pawła II 84J
98-200 Sieradz
damian.slizepek@el-dam.com.pl

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

INWESTOR: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. Śl. Wyszyńskiego
w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7


NAZWA PROJEKTU: KOMPLEKSOWY REMONT ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z ODDZIAŁEM UDAROWYM SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU

TYTUŁ: Instalacja przyzywowa i trasy kablowe, system sygnalizacji pożaru, kontrola dostępu

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Damian Ślizepek
upr. bud. LOD/1393/PWOE/10

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: inż. Michał Podlask

SKALA: 1:100
REWIZJA: Nr 1 - 02.07.2024
FORMAT: (297x710)
DATA: III.2024
NR RYS: PT-E-03

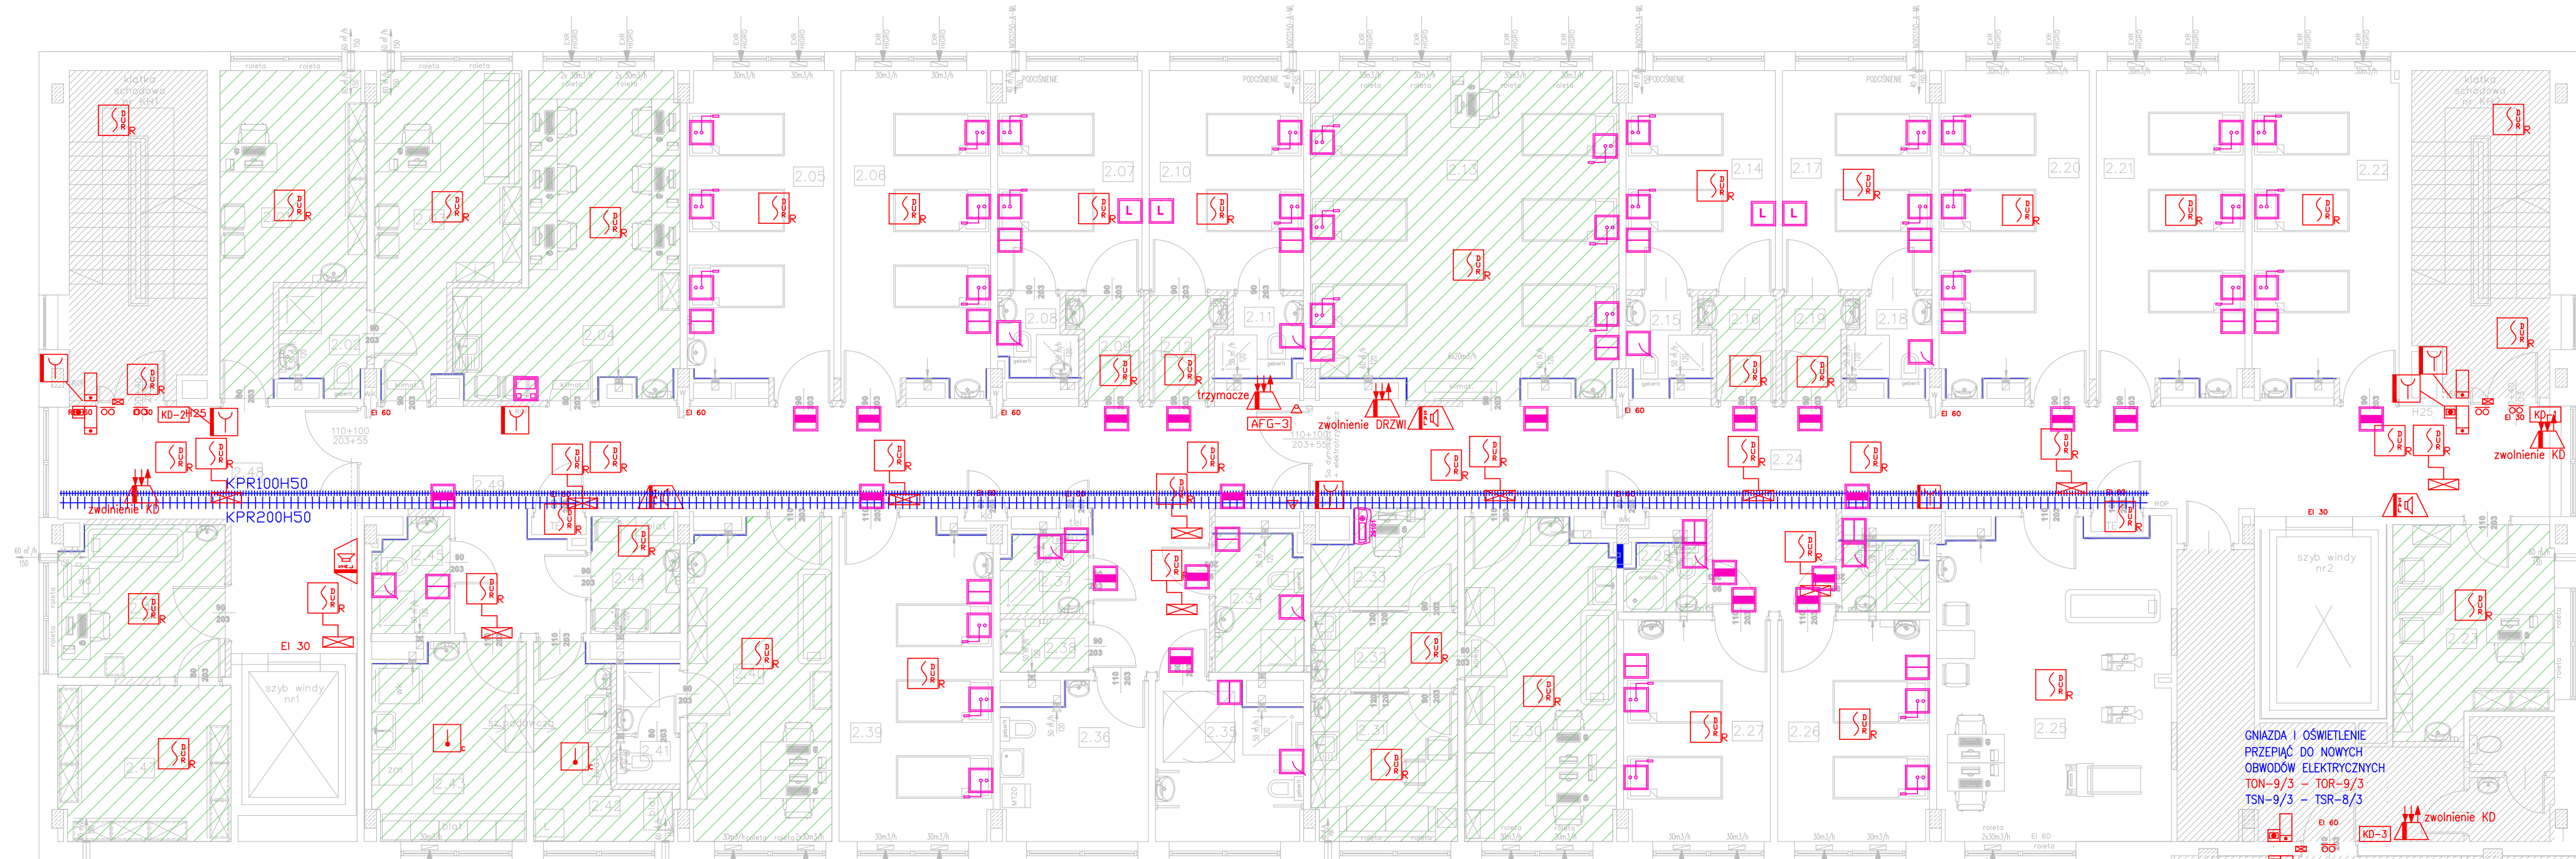

BUDYNEK "G" – Rzut dachu

Pomieszczenia wg kondygnacji

2.01	Sekretariat	16,50 m ²
2.02	Łazienka	3,81 m ²
2.03	G.ordynatora	17,30 m ²
2.04	Piekarni	25,32 m ²
2.05	S.chorych 3-os.	20,53 m ²
2.06	S.chorych 3-os.	21,37 m ²
2.07	S.chorych izol.2-os.	13,95 m ²
2.08	Łazienka	2,51 m ²
2.09	Śluz. fart.	3,06 m ²
2.10	S.chorych izol. 2-os.	15,01 m ²

2.11	Łazienka	2,83 m ²
2.12	Śluz. fart.	3,06 m ²
2.13	S.poudarowa 6-os.	43,45 m ²
2.14	S.chorych izol.2-os.	14,48 m ²
2.15	Łazienka	3,10 m ²
2.16	Śluz. fart.	3,06 m ²
2.17	S.chorych izol.2-os.	14,48 m ²
2.18	Łazienka	3,11 m ²
2.19	Śluz. fart.	3,06 m ²
2.20	S.chorych 3-os.	21,37 m ²

2.21	S.chorych 3-os.	21,10 m ²
2.22	S.chorych 3-os.	20,80 m ²
2.23	P.p.oddziałowej	14,37 m ²
2.24	Komunikacja_1	63,89 m ²
2.25	S.neurorehabilit.	32,60 m ²
2.26	S.chorych 2-os.	14,91 m ²
2.27	S.chorych 2-os.	14,37 m ²
2.28	Pom. hig.-sanitarne ogół.	2,43 m ²
2.29	Pom. hig.-sanitarne ogół.	2,72 m ²
2.30	G.zabiegowy	21,32 m ²

2.31	Dyż.pielęgniarska	9,93 m ²
2.32	Pom.przygot.	4,67 m ²
2.33	Punkt pielęg.	5,85 m ²
2.34	Pom. hig.-sanitarne ogół.	5,37 m ²
2.35	Łazienka NS	9,86 m ²
2.36	Brudownik	9,80 m ²
2.37	Pom. hig.-sanitarne ogół.	3,01 m ²
2.38	Pom.porzędkowe	2,09 m ²
2.39	S.chorych 3-os.	21,69 m ²
2.40	P. rehabilitantów	20,36 m ²

2.41	Łazienka	3,39 m ²
2.42	Kuchnia czyst.	8,18 m ²
2.43	Zmywalnia kuch.	13,09 m ²
2.44	Pom.socjal.kuch.	4,57 m ²
2.45	Pom. hig.-sanitarne ogół.	3,67 m ²
2.46	G.badań USG Doppler.	11,05 m ²
2.47	Zaplecze mag.	11,90 m ²
2.48	Komunikacja_2	22,52 m ²
2.49	Komunikacja_3	57,85 m ²
razem		688,72 m ²

STREFA POŻAROWA – SC2

BUDYNEK "C" – Rzut 2-go piętra

REWIZJA NR-1
z dnia 02.07.2024r.

Oznaczenie pomieszczeń ze zmianami do projektu pierwotnego – zmiany według opisu
REWIZJA NR-1, z dnia 02.07.2024r.

montaż drzwi ppoż. EI60 – w zakresie opracowania

Pos. elewacyjny o szerokości min.2m i klasie odporności ogniowej EI 60