


ELEWACJA ŻŁĄCZA
ZK - PWP

ZNP
prof. złącze napow
ZNT-1LS

- złącze pomiarowe zabudowane na ścianie budynku na wys. 1,4m
od ziemi


istn. przyjące
napowietrzne n/n

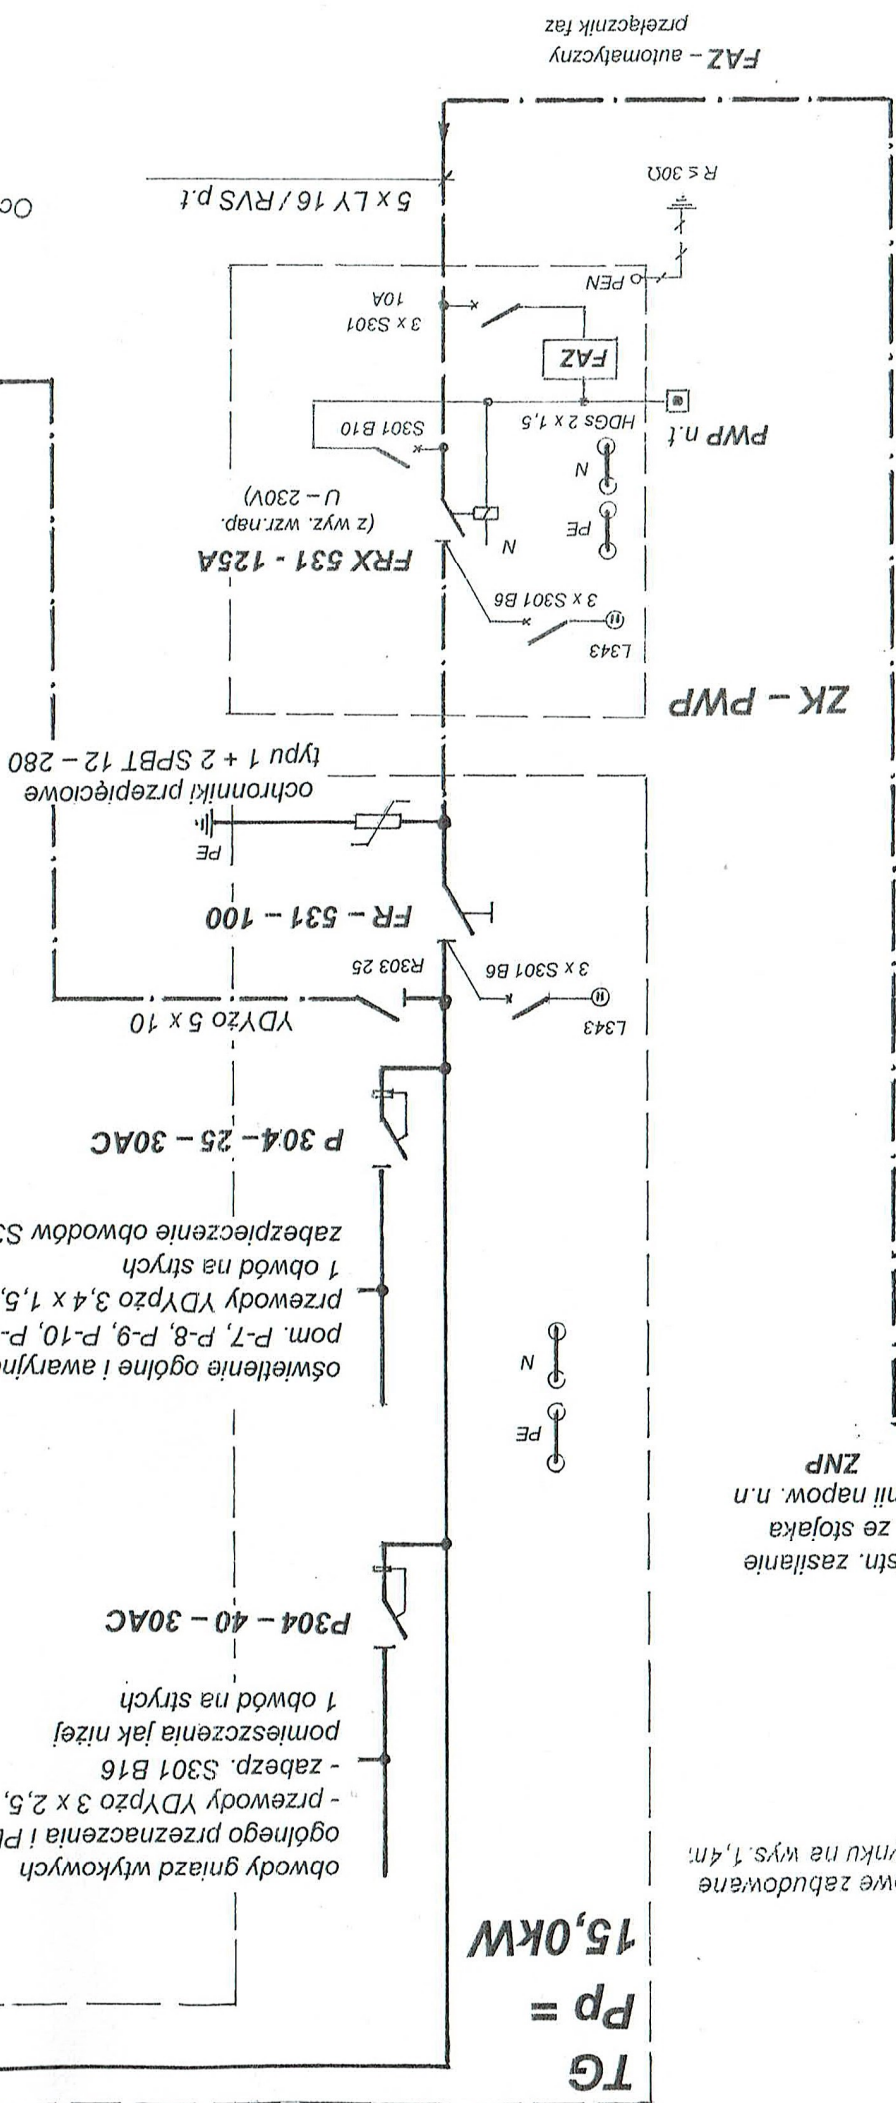

Samoczynne wyłączenie zasilania

Ochrona przed dotykiem pośrednim

Układ sieci: TN-S

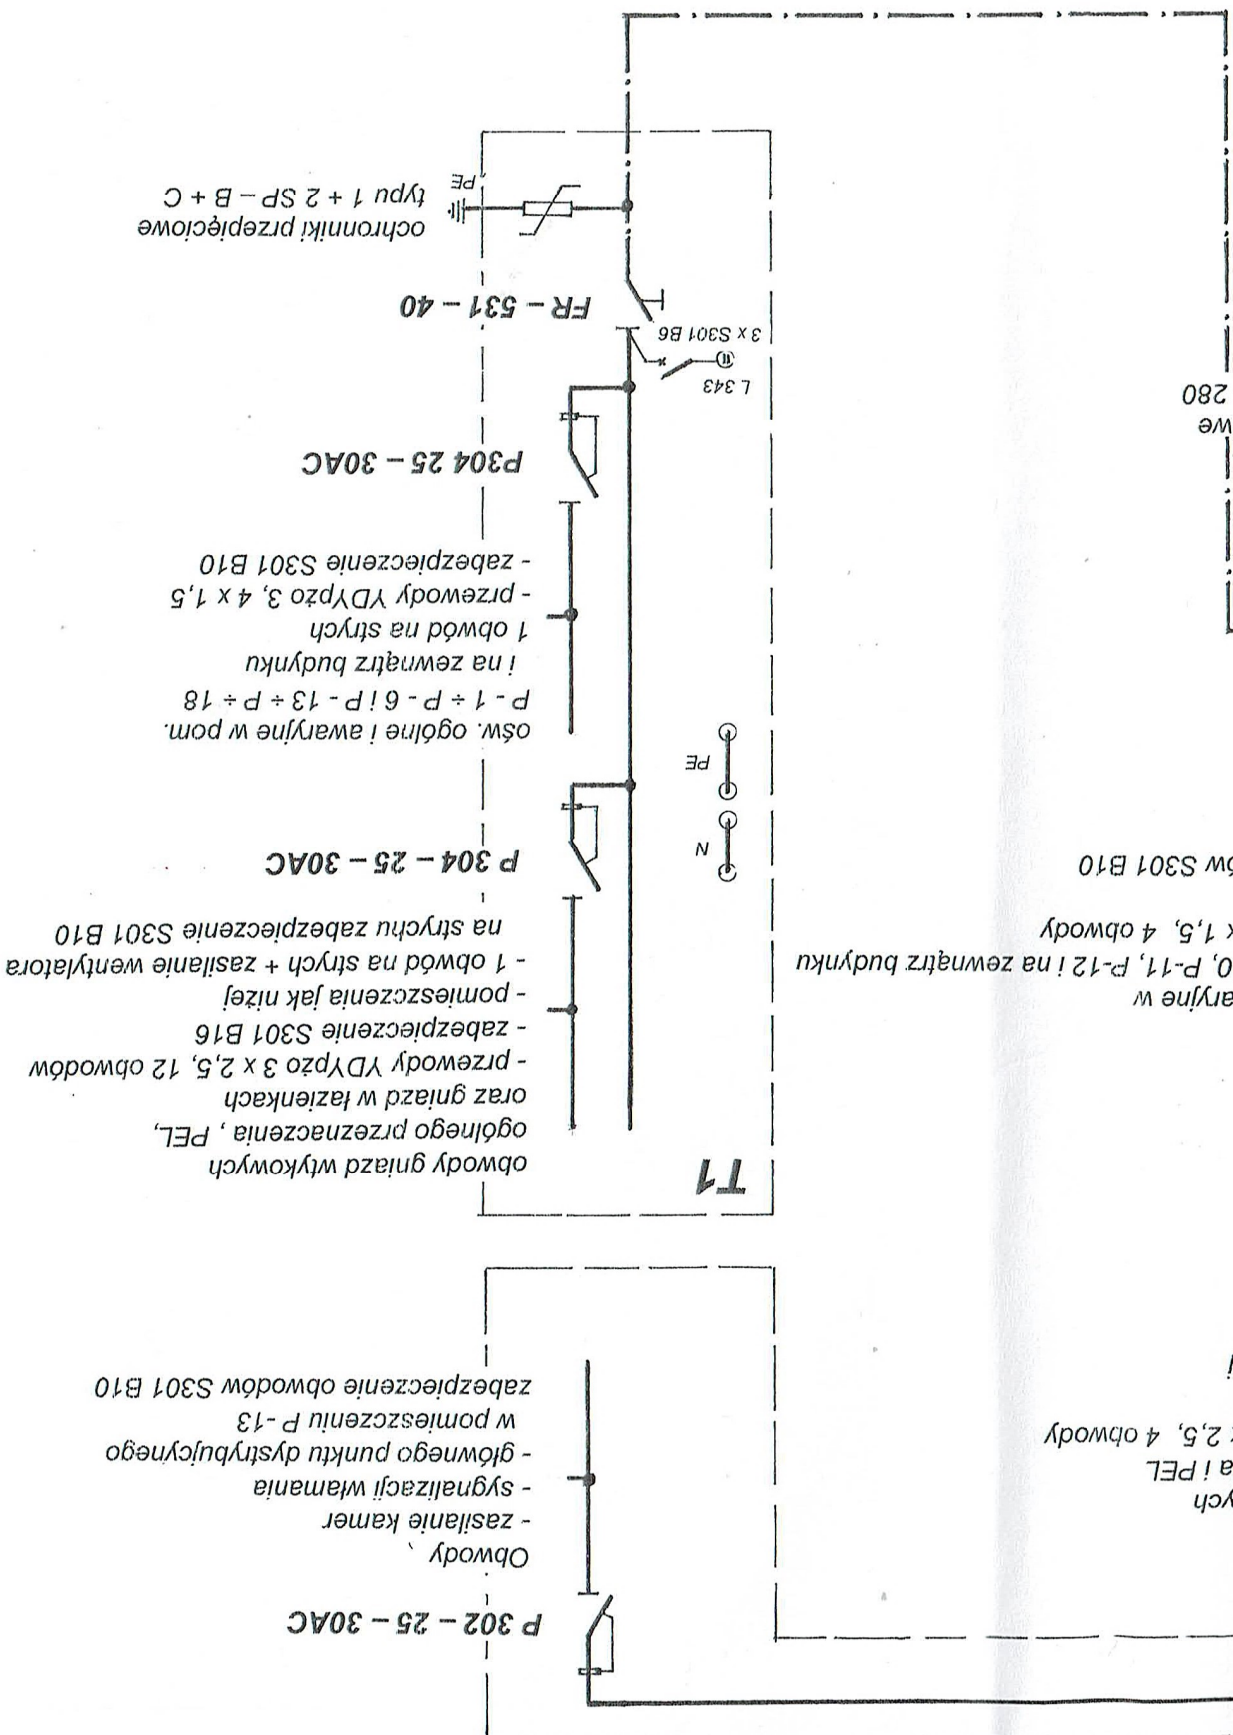

Nazwa obiektu budowlanego:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ELEKTRYCZNA

mail: maxymz@poczta.on et.pl

INWESTOR: GMINA OPATÓWEK
ADRES BUDOWY: Sierzechów 33, gm. Opatówek, dz nr 330, 331/1

NAZWA OBIEKTU: Klub Seniora

FAZA: Projekt techniczny

TYTUŁ RYSUNKU: Schemat instalacji elektrycznej wewnątrznej

E-2	istopad 2021
-----	-----------------

DATA	RYS.
------	------

...of the