

Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostępny jako komplet elementów z ramkami, instrukcją, w jednym opakowaniu, w wersji do montażu podtynkowego.
W opakowaniu ramki serii Basic55 oraz adaptery dopasowujące pokrywy elementów.
W przypadku montażu natynkowego należy zastować odpowiednie puszkę natynkowe z ramkami.
Dodatkowe przyciski wezwania łączyc równolegle z FAP3002, analogicznie jak na schemacie.

Legenda

S

FEH2001 - Sygnalizator

T

FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia


FAP3002 - Wyłącznik pociagowy

FAP2001 - Przycisk z lampką

6

FIM1300 - Numerator 6-kanalowy

Wyjście bezpotencjałowe do podłączenia centrali alarmowej

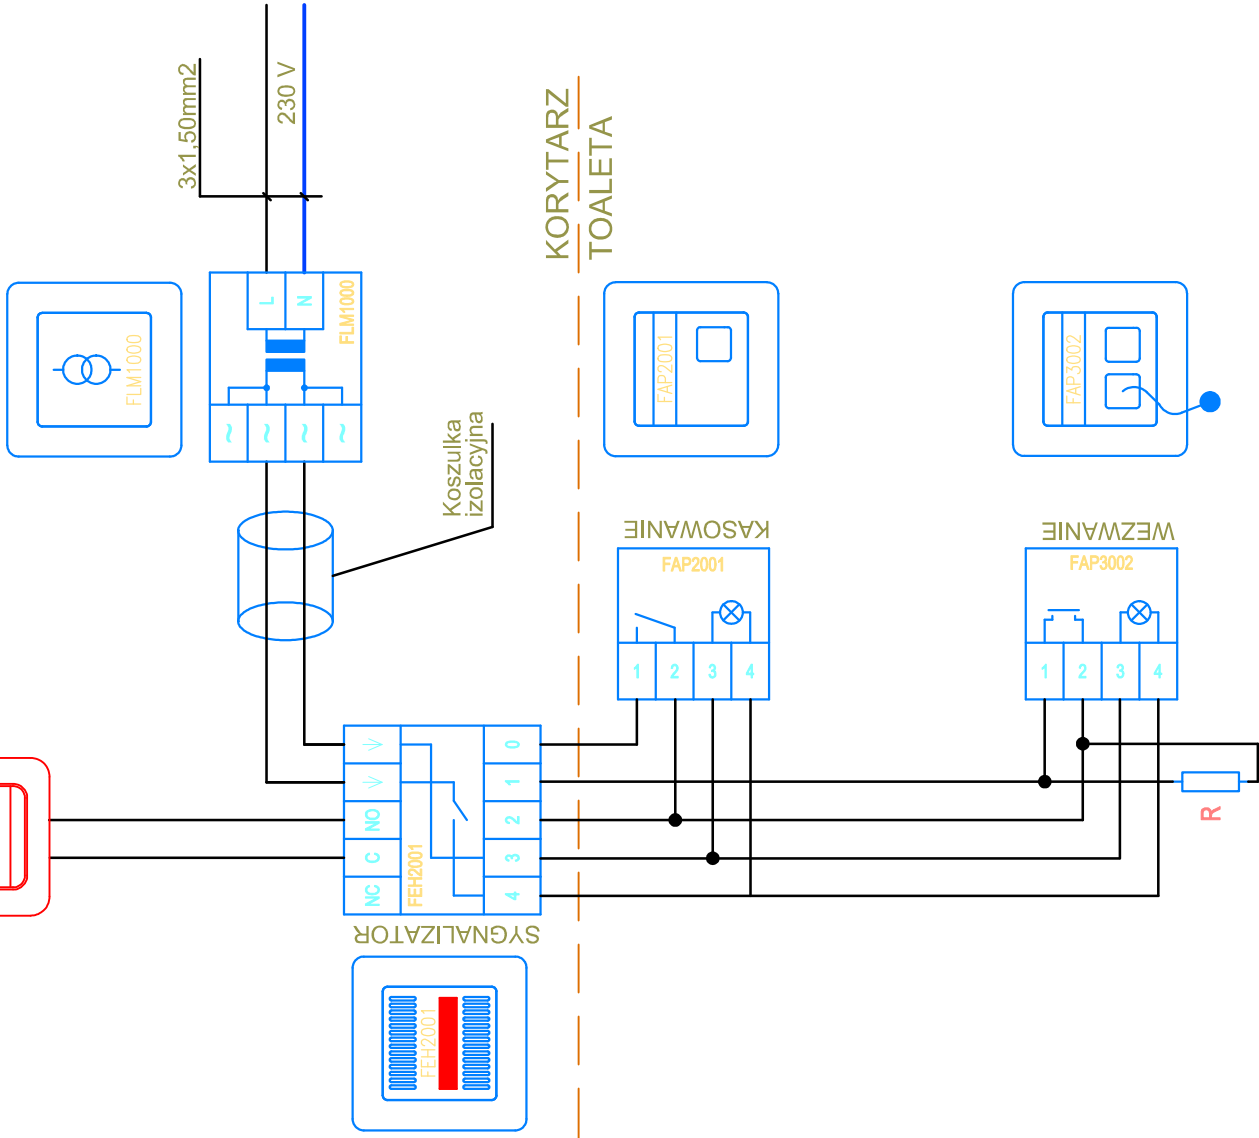

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montować na końcu pętli
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

NAZWA I ADRES OBIEKTU	
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
kolektywstudio	
ul. Polna 105, lok. 26; 87-100 Toruń tel. 506 107 615 studio@kolektywstudio.pl	
STADIUM	REMONT POMIESZCZEŃ
DATA	NAZWA RYSUNKU
2024-08-01	NR RYS.
SKALA	SCHEMAT INSTALACJI
-	PRZYZYWOWEJ
E3	
IMIE I NAZWISKO	
mgr inż. Roman Pietrzak	
upr. UAN-N-V/147/TO/84	
w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	
OPRACOWANIE techn. Tomasz Gondek	
PODPIS	
G	