


ZESPÓŁ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W BRZEGU  
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12

inwestor: URZĄD MIASTA W BRZEGU  
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12



otwór okienny do  
zamurowania od wewnątrz w  
klasie REI120

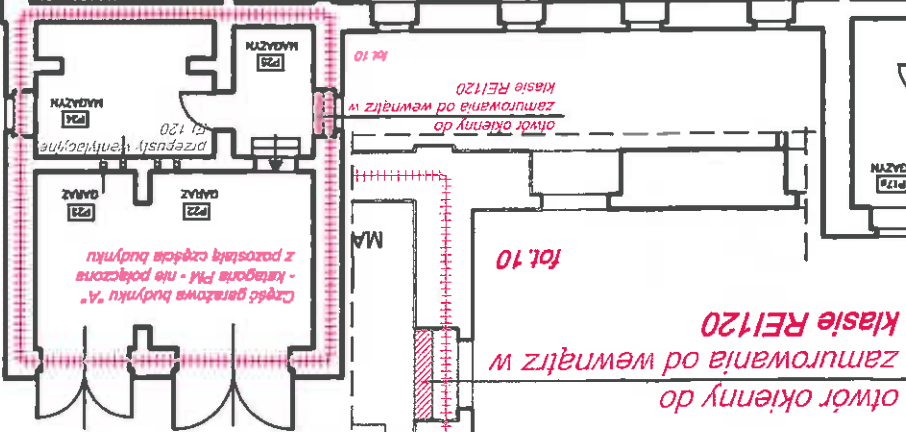

ZAKŁADANO DRZWI EI 30  
WYKONANO Ciepła podłoga

WYKONANO SCIANY EI 60 i schody  
I etap - wykonanie k. schodów  
DEAM EI 50

DO SPRAW ZABEZPIECZ.  
PRZECIWPOŻAROWYCH  
(miejscowość, data)  
z wyłączeniem ochrony  
przeciwpożarowej stwardniał  
bez uwag z uwagami


WYMIANA  
200  
90 EI 30  
D5  
fol. 9




Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Brzegu,  
wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

T.Graf		45-027 OPOLE, UL. OSMAKOWSKA 16	Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BRZEGU, W CELU WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH	
mgr inż. arch.	mgr inż. arch.	mgr inż. arch.	mgr inż. arch.	mgr inż. arch.	mgr inż. arch.
Joanna Wojakowska	Joanna Wojakowska	Joanna Wojakowska	Joanna Wojakowska	Joanna Wojakowska	Joanna Wojakowska
27/80/OP	27/80/OP	27/80/OP	27/80/OP	27/80/OP	27/80/OP
RZUT PIWNIC SKRZYDŁA "A"		PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
125		125		125	

UWAGA:  
- budynek A i B jest wyposażony w oświetlenie awaryjne  
- główny wyłącznik prądu usytuowany wewnątrz budynku "A"  
- oba budynki wyposażone są w gaśnice w ilości 2kg środka  
gaśniczego na każde 100m<sup>2</sup>  
- w budynku "A" gaśnice wodno-mgłowe o pojemności 6 l  
w łącznej ilości 8 sztuk  
- wszystkie drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacze,  
drzwi dwuskrzydłowe na granicy stref wyposażone w  
elektrozamykacze

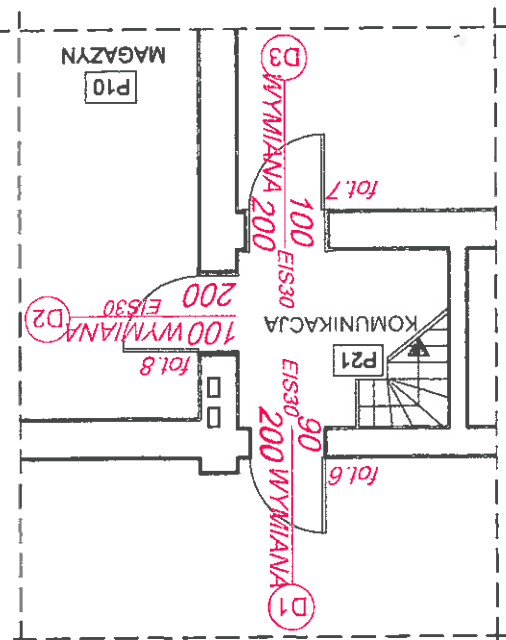

układ budynków - schemat

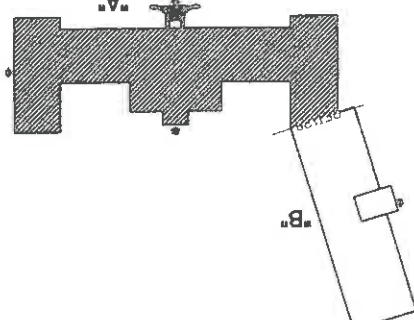

Budynek "A"  
- powierzchnia o pow. użytkowej 574,76 m<sup>2</sup>  
- trzecia strefa pożarowa  
- kategoria PM  
- hydrantów brak - odstępstwo  
- wymiana 3 sztuk drzwi klatki schodowej łączącej parter z piwnicą 2 x 100/200 i 1 szt. 90/200  
- wymiana drzwi do pomieszczenia węża ciepłego 90/200  
- budowa ścianki REI60 zamykającej klatkę schodową wraz z montażem  
robót do wykonania:  
- drzwi EI 30 o wymiarze 110/200  
- wymiana drzwi do pomieszczenia węża ciepłego 90/200  
- hydrantów brak - odstępstwo  
Garaż o pow. użytkowej 52,50m<sup>2</sup>  
- trzecia strefa pożarowa  
- kategoria PM  
- niezbędny do wykonania niniejszej dokumentacji