



CZĘŚĆ 1 PIĘTRA BUDYNKU "D"  
OBJĘTA OPRACOWANIEM

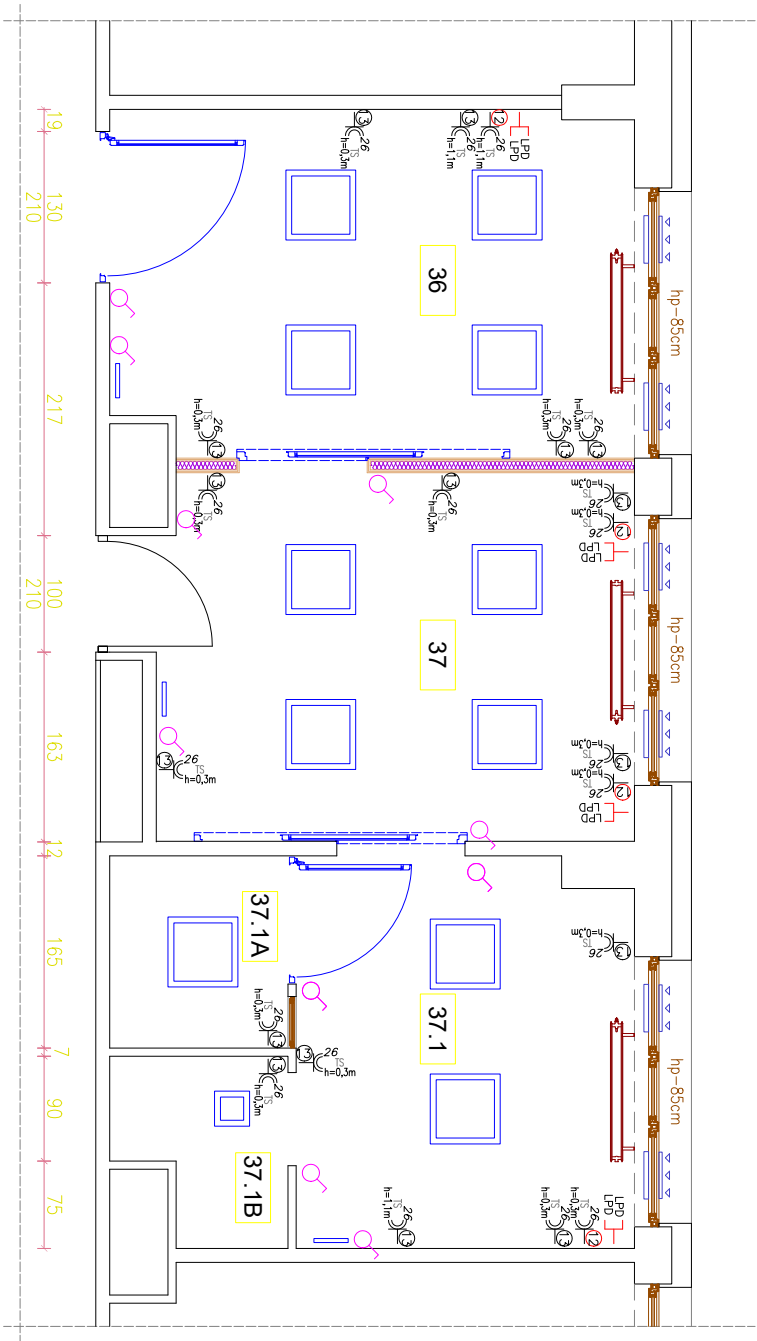

 h=0,3m	gniazdo wtykowe 230V 2P+N+PE
 01/001 01/002	gniazdo logiczne podwójne 2xR45
	łącznik oświetleniowy IP20
	Oprawa oświetleniowa LED
	oprawa oświetleniowa nadumywalkowa



UWAGA:  
W ramach realizacji robót budowlanych objętych zakresem  
opracowania należy uwzględnić wszystkie wyliczone dotyczące  
ochrony przeciwpożarowej wynikające z opinii i ekspertyz  
bezpieczeństwa pożarowego oraz postanowień i decyzji PSP  
będących w posiadaniu szpitala.