
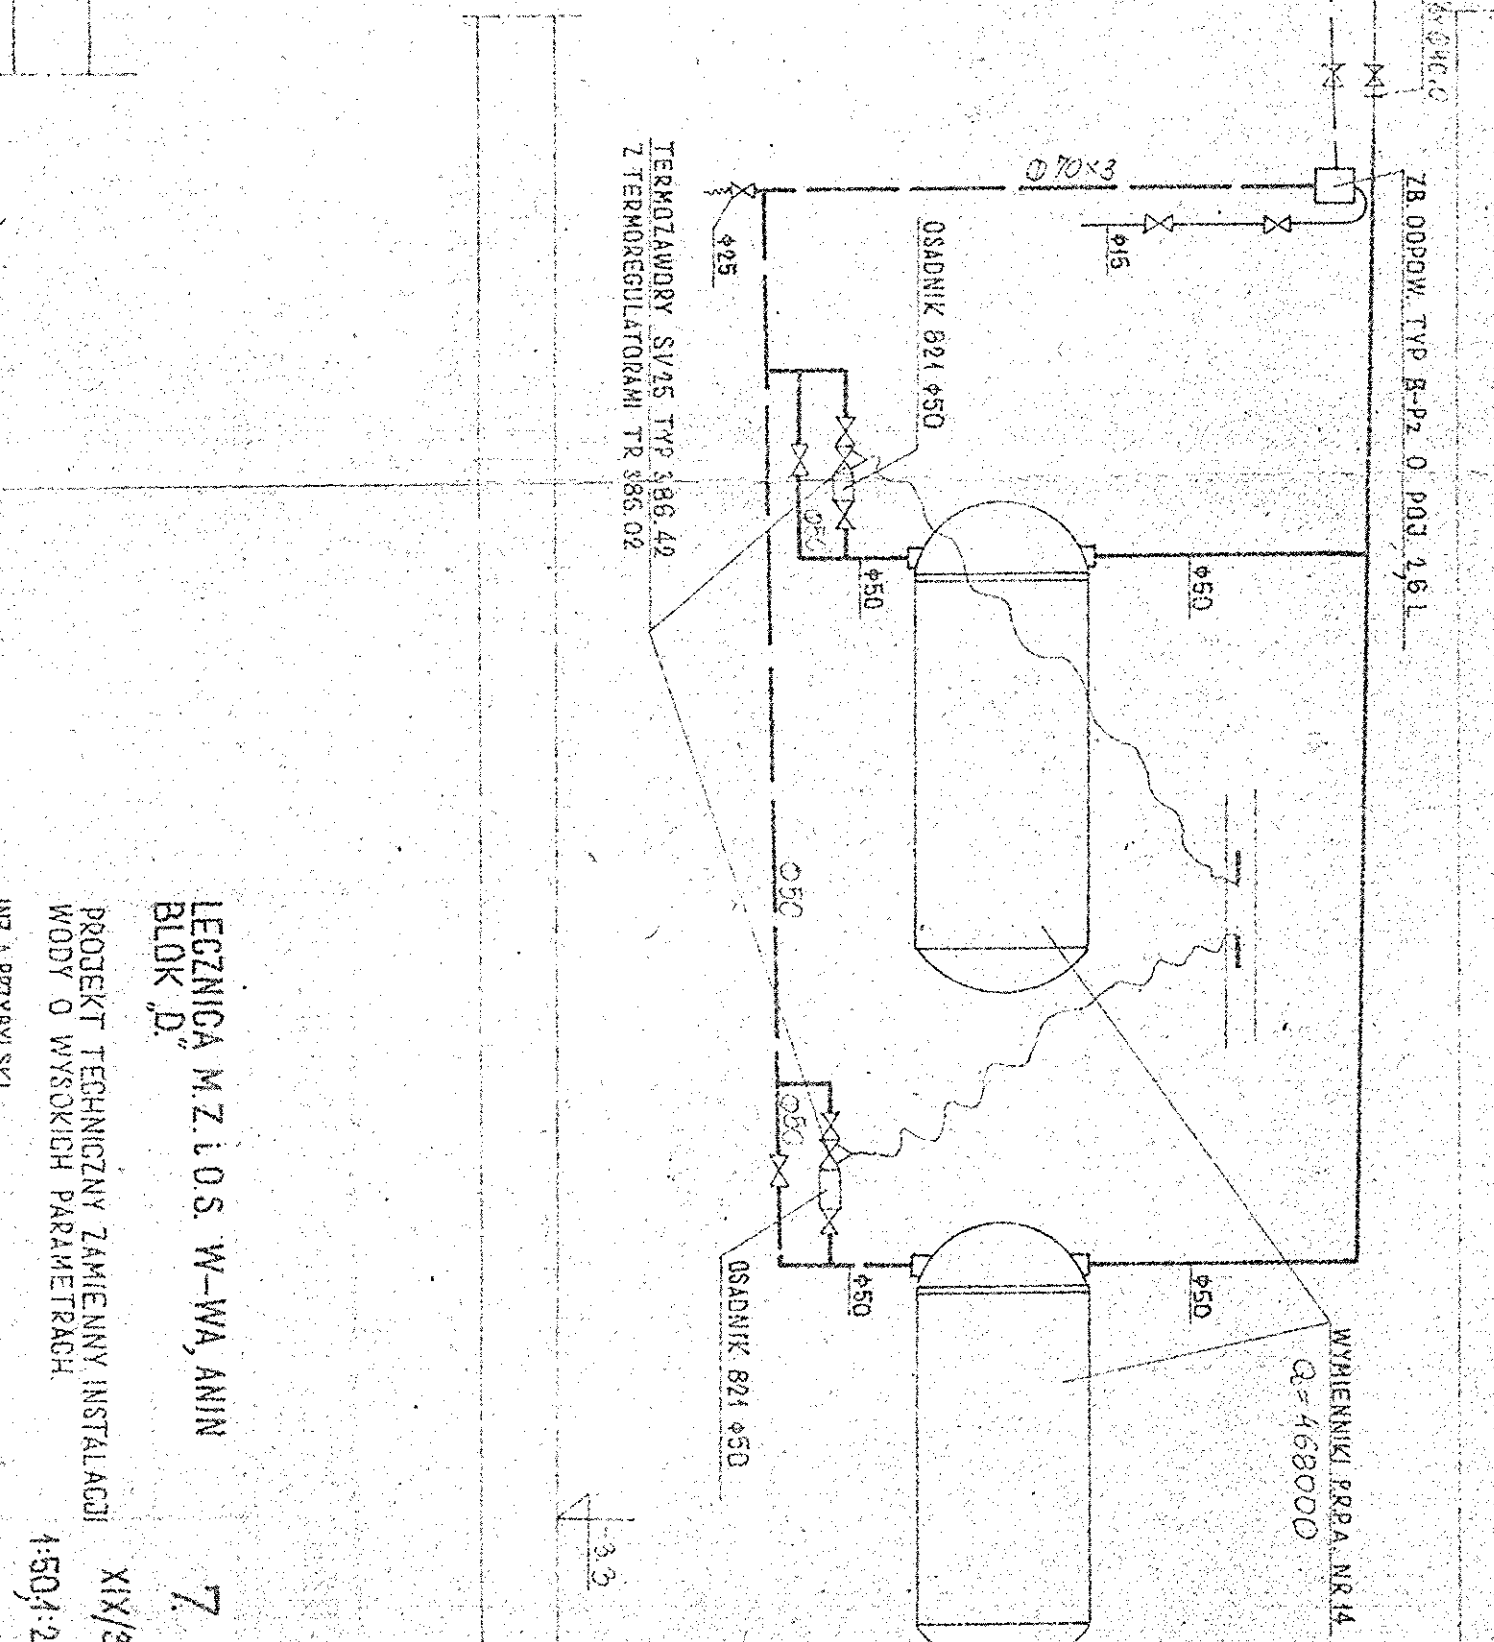


KOLEKTOR  $\phi 150$  L=100 Z KURKIEM Z GWINTEM WEWN.  $M20 \times 15$  I KURKIEM MANOMETRYCZNYM  
REDUKCJA  $\phi 40/25$  PRZY NAGRZEWNICY 2.141  
REDUKCJA  $\phi 50/32$  PRZY NAGRZEWNICY 2.146  
ZIŁ POMPA WISZĄCA  $\phi 3/2 \times 2$   $\pm 0.85$

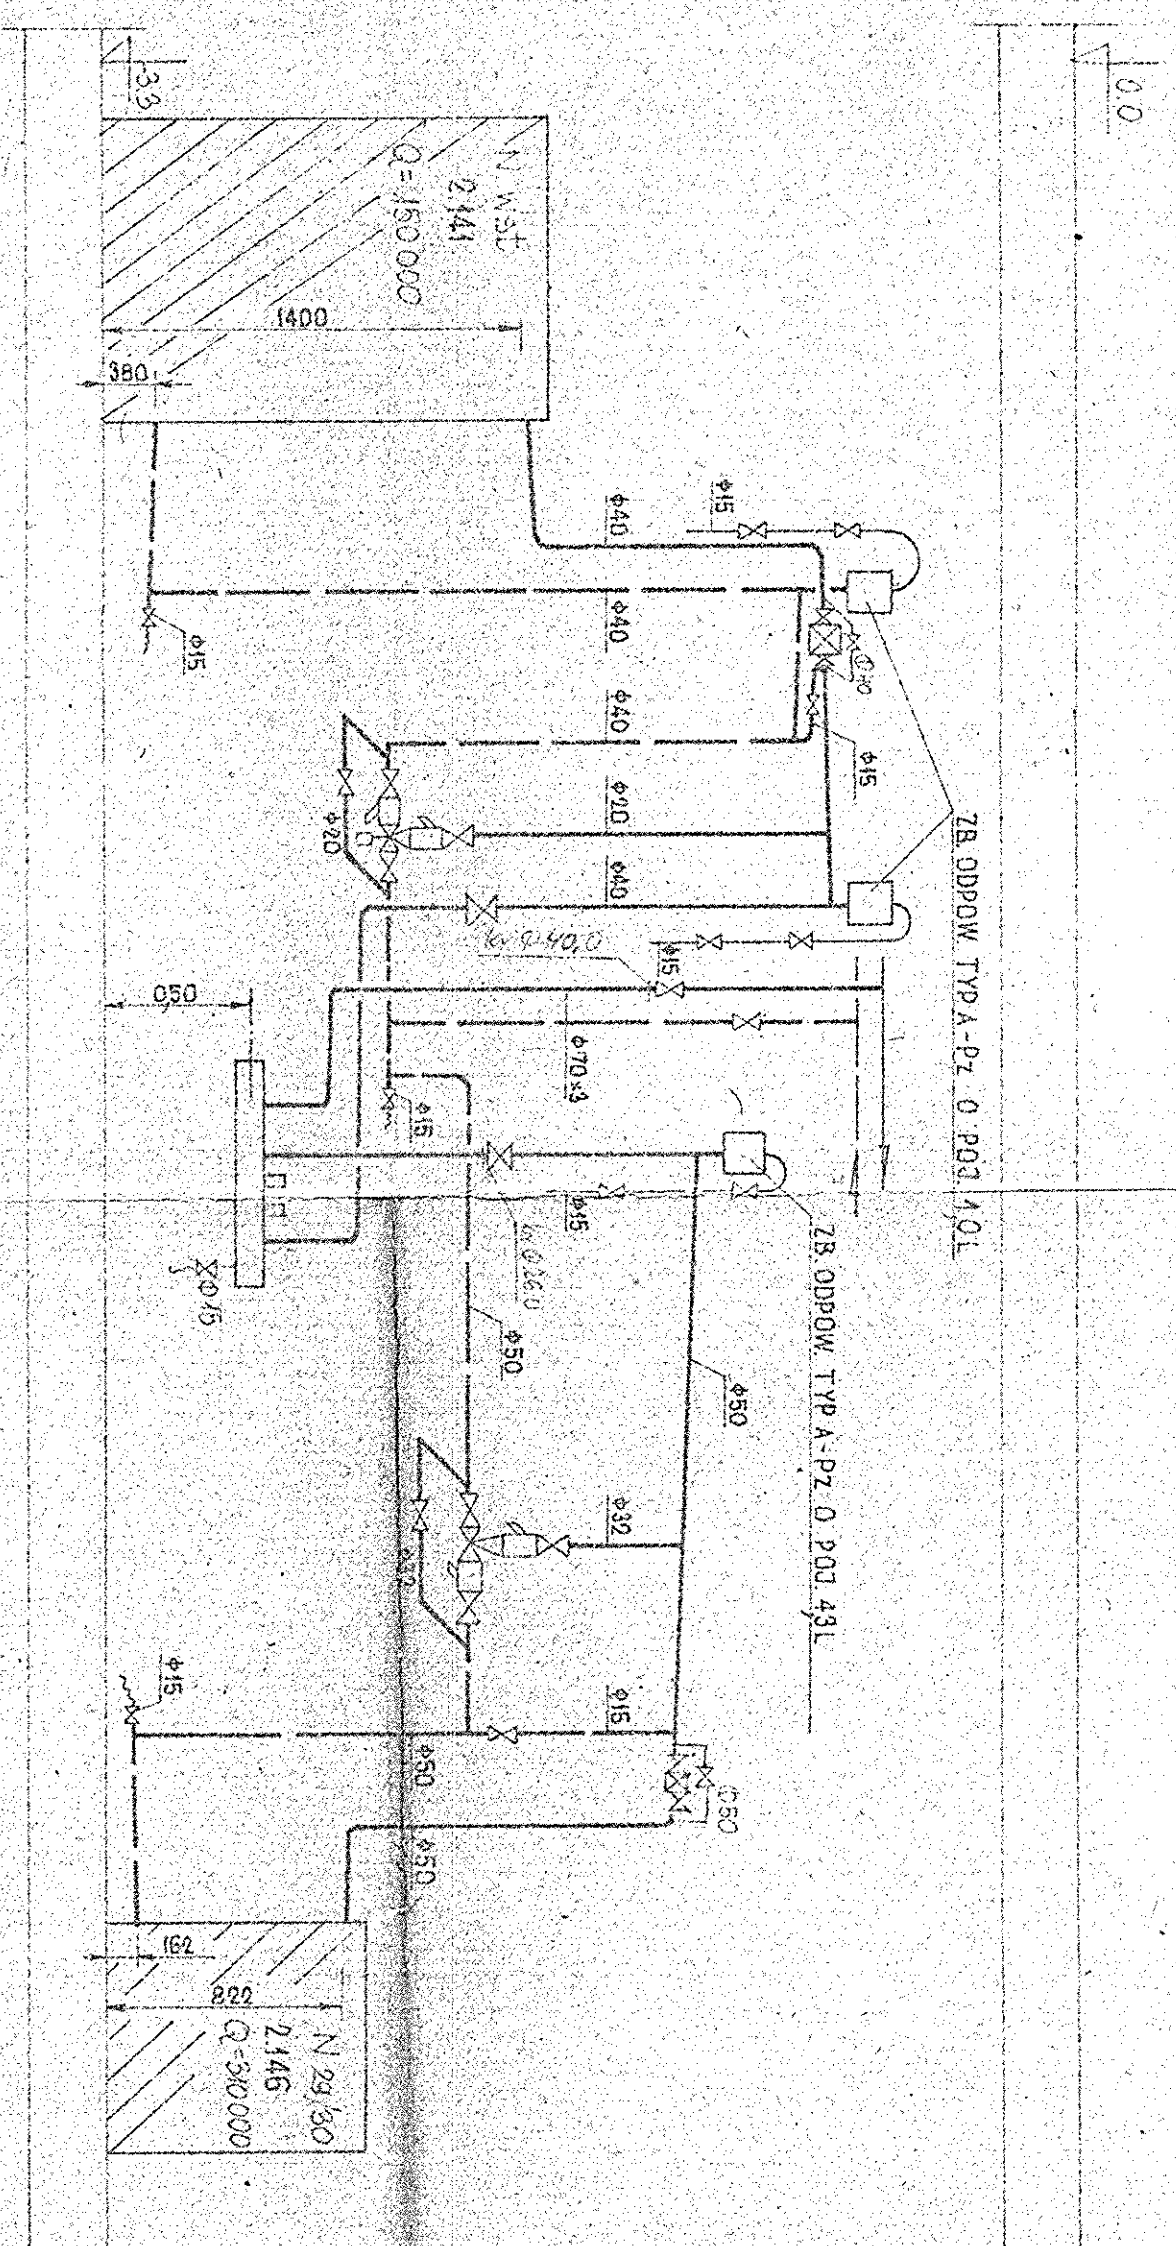

LECZNICA M.Z.I.O.S. W-WA, ANIN

Z

PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY INSTALACJI  
WODY O WYSOKICH CIŚNIENIACH

15.04.25

INŻ. A. OZYMBA  
INŻ. S. KULIŚ  
INŻ. B. SOŁTAN  
INŻ. M. KŁĄKOWSKI

PS-1

09.76R