


Wpust deszczowy zeliwny D400

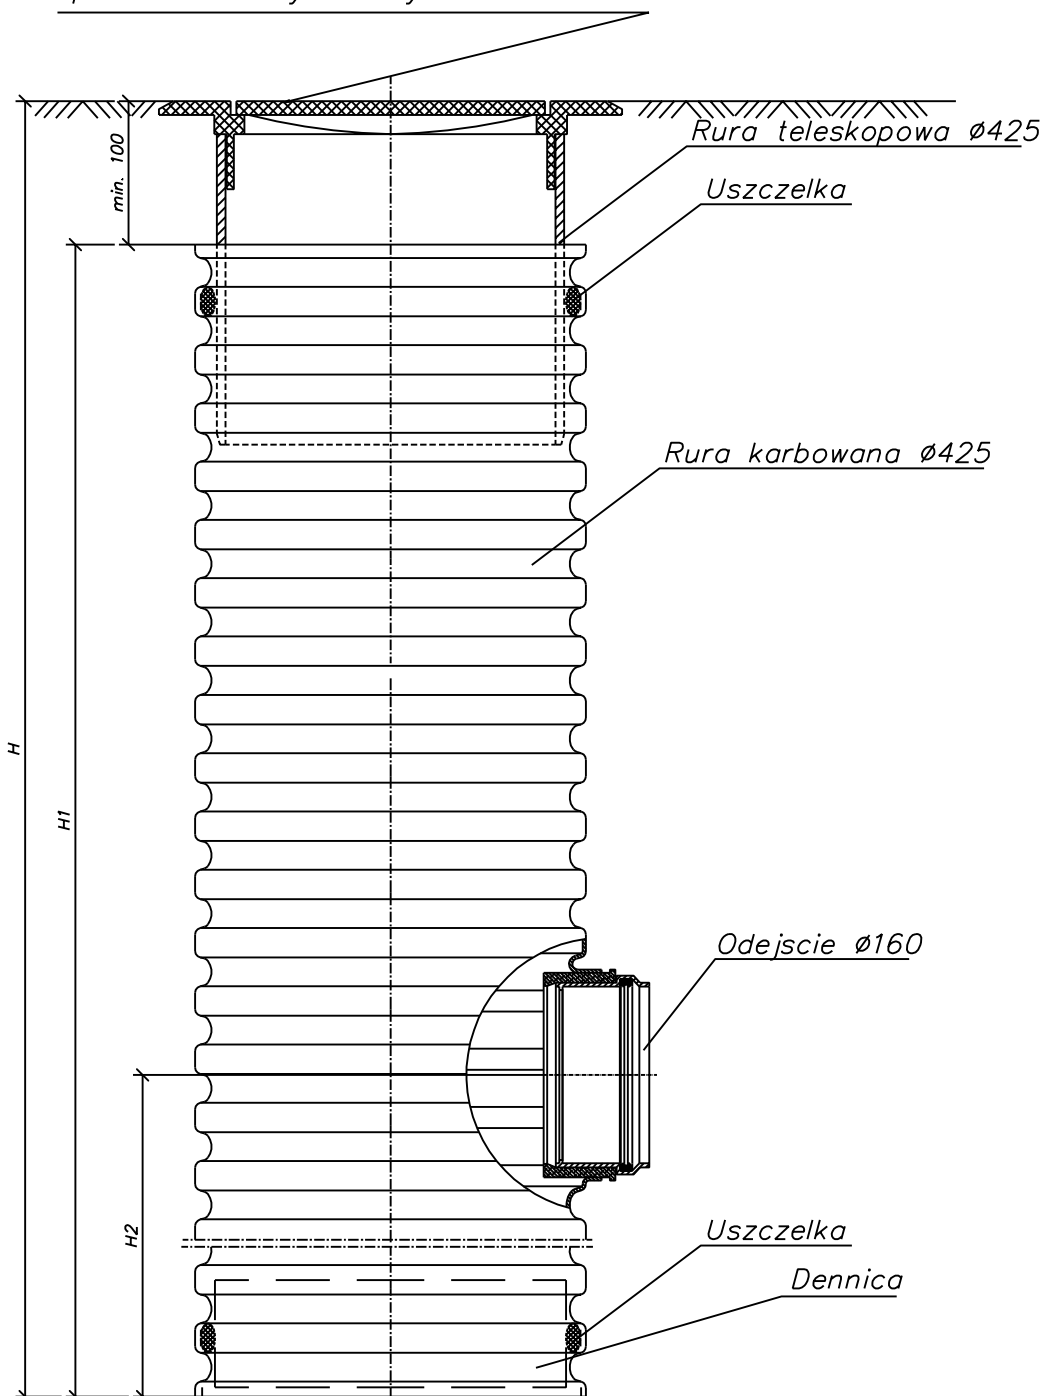

Studzienka kanalizacji deszczowej Ø425
z osadnikiem i odejściem Ø160

OBIEKT I ADRES: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACÓW NA TERENIE SZPITALA SP ZOZ SIEDLCE ul. Starowiejska 15 08-110 Siedlce			
TREŚĆ RYS.:	SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO Ø425 PVC	SKALA b.s.	STADIUM PB
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 08-110 Siedlce; ul. Kilińskiego 20	DATA 03.2011	NR RYS. 12
SANT.	PROJEKTANT:	mgr inż. PAWEŁ ROLIŃSKI upr. GBP 7342/13/98	
SANT.	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. MARCIN SIENICKI upr. MAZ/0220/PWOS/08	