



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 77 443 52 42

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Kancelaria Ogólna
Wpł. 2020-05-13
Kędzierzyn-Koźle, 14-05-2020
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Numer ewidencyjny IRE 1478
L.dz. 1478

Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 077 483 47 31, faks 077 483 47 31
Gazownia.Kedzierzyn-Kozle@psgaz.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle
Wydział Inwestycji,
Remontów i Eksploatacji
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Wasz znak: IRE-DS.7011.21.19.2020.JK
Nasz znak: PSG.OP.0092.20 /160075408

Kędzierzyn-Koźle, 12.05.2020

Dot.: zadania budżetowego 2020 „PT i przebudowa/ budowa ul.8 Marca” w Kędzierzynie-Koźlu.

W odpowiedzi na pismo z dn. 05.05.2020 w sprawie zadania budżetowego j/w, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że na terenie objętym opracowaniem - etap I przebudowy ul. 8 Marca przebiega czynna sieć gazowa średniego ciśnienia gazu ziemnego wysokometanowego stal DN 50 stal, DN 63 PE z przyłączami DN 25 Stal/PE będąca we władaniu Gazowni w Kędzierzynie - Koźlu.

Poniżej podajemy warunki ,które należy uwzględnić podczas przebudowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Batorego do końca utwardzonego odcinka ul.8 Marca w zakresie kolizji z siecią gazową:

1. W rejonie objętym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sieć gazowa średniego ciśnienia gazu ziemnego wysokometanowego DN 50 stal, z przyłączami DN 25 rok budowy 1992 ;
DN 63 PE z przyłączami DN 25 rok budowy 2011 pozostająca w eksploatacji Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu.
2. Przebieg sieci gazowej na załączonej mapie zaznaczono kolorem czerwonym.
3. Gazownia nie jest w stanie jednoznacznie podać głębokości posadowienia czynnych gazociągów (ok. 0,8 – 1,2 m) dlatego przed przystąpieniem do prac należy wykonać wykopy kontrolne.
4. Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągów określa Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640.
5. Skrzyżowania i zbliżenia z sieciami gazowymi należy wykonać zgodnie z normą (1)
6. W trakcie wykonywania robót należy zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2).
7. W wypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową w przypadku nie zachowania odległości normatywnych należy zabudować rury osłonowe.

8. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego ze względu na zbliżenie do sieci gazowej należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Kędzierzynie - Koźlu.
9. Przed przystąpieniem do prac w celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów należy do Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu przesłać stosowne zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.
10. Sposób rozwiązywania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni Kędzierzyn – Koźle.
11. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia PSG sp. z o.o. – Zakład Gazowniczy w Opolu będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:
 - przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
 - pokrycia strat odbiorców w przypadku przerwy w dostawie gazu
12. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzgodni ją w dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zakładu Gazowniczego w Opolu oraz wykona roboty na własny koszt.
13. Wszelkie kolizje z siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Inwestora.
14. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Kędzierzynie – Koźlu co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
15. Uzgodnienie należy dołączyć do opracowań projektowych

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.


Obowiązujące normy i przepisy:

- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi
- (2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640).

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.psgaz.pl w zakładce o nas”

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazowni Kędzierzynie-Koźlu
Piotr Podolski

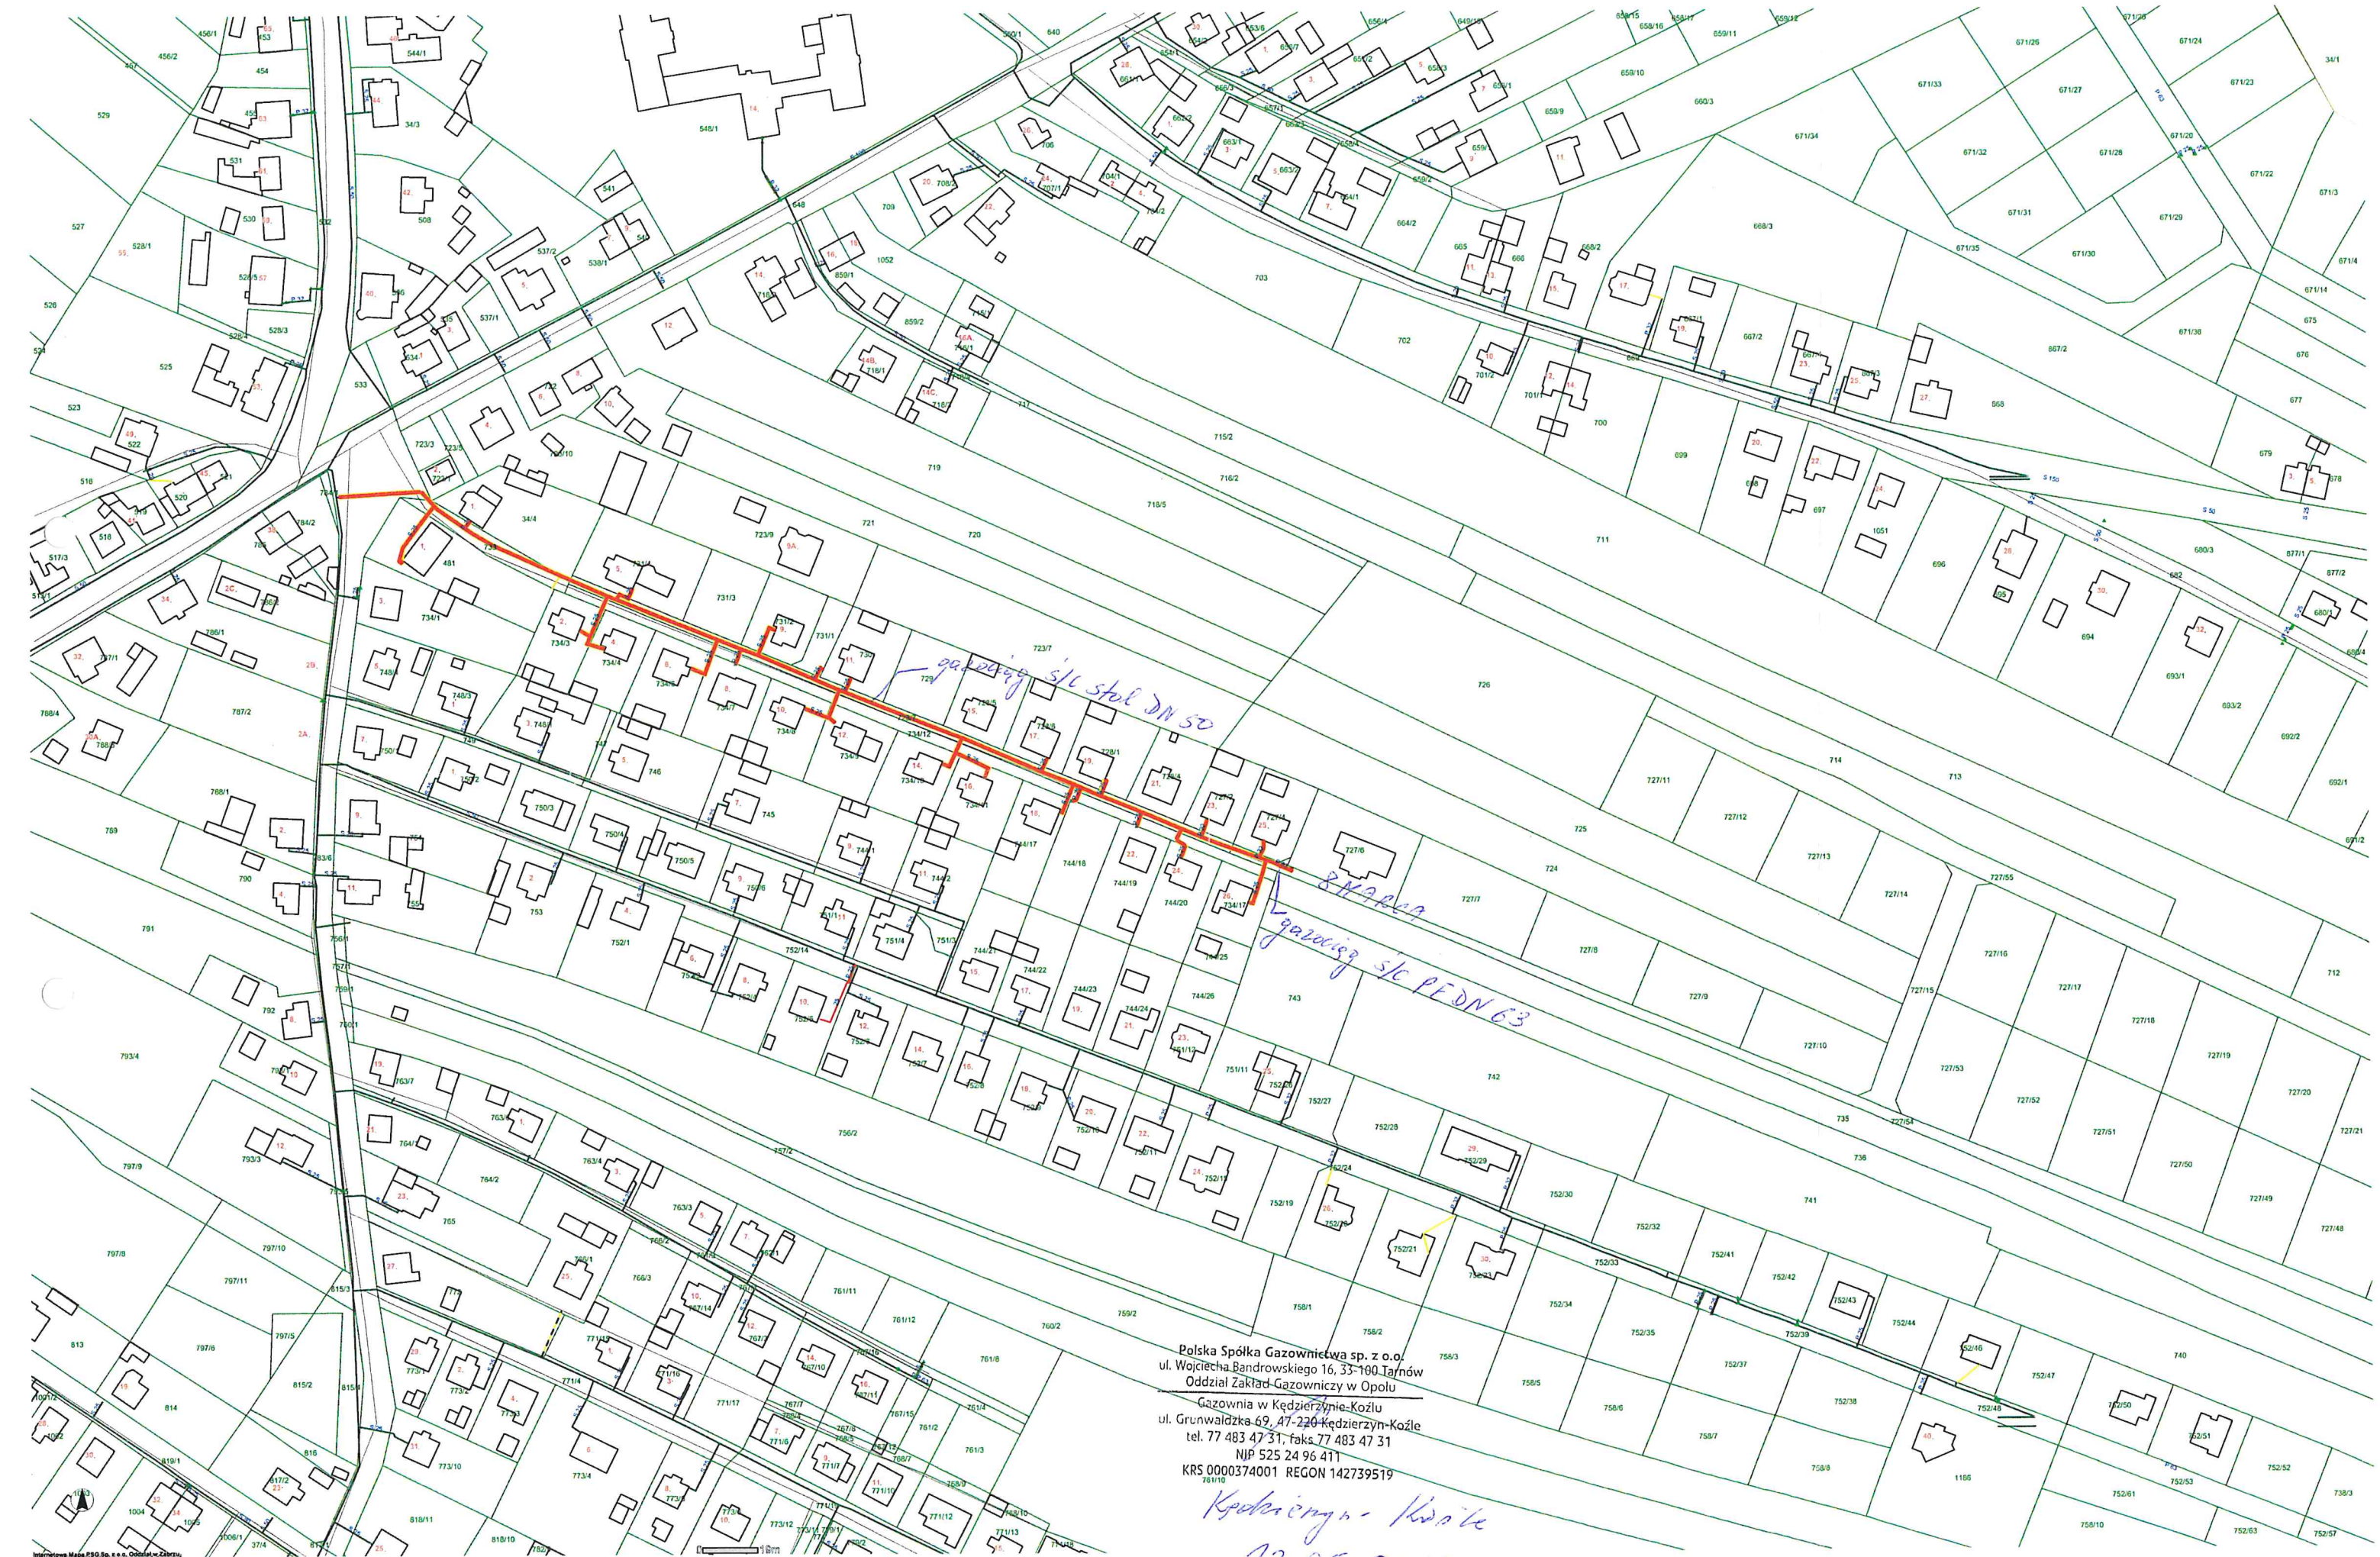

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 483 47 31, faks 77 483 47 31
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Kędzierzyn - Koźle
12.05.2020