

Przekrój A-A
stan projektowany
skala 1:50

pkt 6.3.ppkt 10)
brak oddzielenia poddasza użytkowego
od palnej konstrukcji dachu przegrodami
o klasie EI 60 odporności ogniowej

projektowana ściana G/K gr. 12 cm o klasie REI 60
odporności ogniowej z drzwiami o klasie EIS 30
odporności ogniowej wyposażonymi w
elektrotrzymacze



pkt 6.3.ppkt 1)
-zawężona szerokość spocznika
-zawężone wysokości stopni
-niespełniony parametr szerokości stopni

pkt 6.3.ppkt 1)
-zawężone szerokości spoczników
-zawężona szerokość biegu
-zawężone wysokości stopni
-niespełniony parametr szerokości stopni

projektowana wymiana drzwi na drzwi
o klasie EIS 30 odporności ogniowej

pkt 6.3.ppkt 1)
-zawężone szerokości spoczników
-zawężona szerokość biegu
-zawężone wysokości stopni
-niespełniony parametr szerokości stopni

projektowana wymiana
drzwi na drzwi o klasie
EI 30 odporności ogniowej
z zamknięciem
bezkłamkowym
od wewnątrz

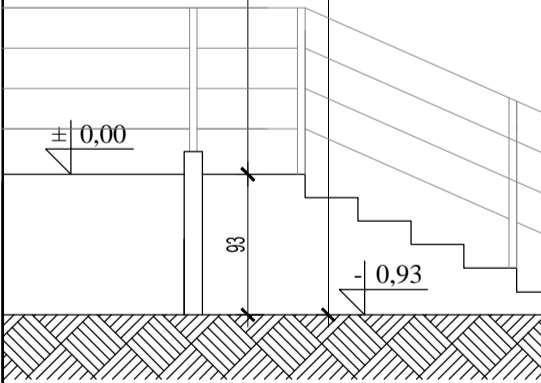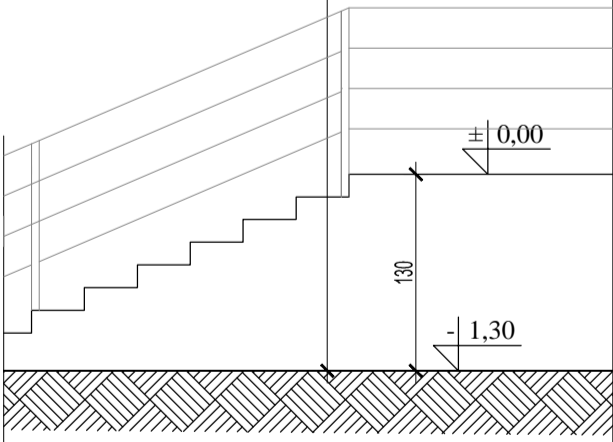

PRZEKRÓJ A
Istn. dachówka ceramiczna
Istn. konstrukcja drewniana
Istn. sufit podwieszany z płyt g/k

PRZEKRÓJ B
Istn. wykładzina
Istn. warstwy podposadzkowe
Istn. strop Kleina z płytą półciegłą
Istn. tynk cementowo-wapienny

PRZEKRÓJ C
Istn. płytki ceramiczne
Istn. warstwy podposadzkowe
Istn. strop Kleina z płytą półciegłą
Istn. sufit podwieszany z płyt g/k

PRZEKRÓJ D
Istn. płytki ceramiczne
Istn. warstwy podposadzkowe
Istn. strop ceramiczny kolebkowy
Istn. sufit podwieszany z płyt g/k

PRZEKRÓJ E
Istn. płytki ceramiczne
Istn. warstwy podposadzkowe
Istn. strop ceramiczny kolebkowy
Istn. warstwy ziemne

PRZEKRÓJ F
Istn. płytki ceramiczne
Istn. warstwy podposadzkowe
Istn. płyta spocznikowa
Istn. tynk cementowo-wapienny

PRZEKRÓJ F
Istn. płytki ceramiczne
Istn. warstwy podposadzkowe
Istn. warstwa betonowa
Istn. warstwy ziemne

Nazwa obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISKOWIE PRZY UL. KS. W. BLIŹIŃSKIEGO 44A W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH TAKICH JAK: OBUDOWA I ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ, MONTAŻ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I AUTONOMICZNYCH CZUJEK DYMU		
Adres obiektu budowlanego	ul. ks. W. Bliźnińskiego 44A, 62-850 Lisków (działka na nr geod. 423/12)		
Tytuł(nazwa) rysunku	Przekrój A-A - stan projektowany	Skala rysunku	1:50
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant: branża architektoniczna	mgr inż. arch. Przemysław Sturgółewski Specjalność architektoniczna	393/70	03 2024
Sprawdzający: branża architektoniczna	mgr inż. arch. Tomasz Gorzelany Specjalność architektoniczna	UAN-8386 /86/84	
Projektant: branża konstrukcyjna	mgr inż. Jolanta Miedzianowska-Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana	GT-85/ 76/PII	
Sprawdzający: branża konstrukcyjna	mgr inż. Marian Walczak Specjalność konstrukcyjno-budowlana	UAN-8386 -105/90	