

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
05-11-2021
Wpłynęło:
L.dz.: 3204

Kędzierzyn-Koźle, dnia 05.11.2021 r.

OSR-IUC.7012.32.2021.DK

**Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
w mieście**

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 27.10.2021 r. (data wpływu 29.10.2021 r.) Nr IRE-DS.7011.34.2021.JK, w sprawie wydania warunków technicznych dla zadania pn. „PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

1. Warunki techniczne w zakresie oświetlenia ulicznego:

- 1) ulica Mikołaja z Koźła jest drogą nieoświetloną;
- 2) obecnie najbliższy obwód latarni gminnych znajduje się przy ul. Chrobrego, zasilany jest z szafki SOU-5205. Zabezpieczenie dla SOU-5205 to 3x25A. Moc zainstalowana $P_n = 4,5\text{kW}$;
- 3) projektant może zasilić projektowany obwód bezpośrednio z szafki SOU-5205 lub ze słupa 03/05 pod warunkiem, że po ponownym przeliczeniu przez projektanta ochrony p-porażeniowej i spadków napięć dla obwodu nr 3 wyniki będą pozytywne;
- 4) projektowana instalacja oświetleniowa winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej;
- 5) przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy wykonane w technologii LED, wyposażone w zasilacz DALI lub 0-10V, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat;
- 6) słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle;
- 7) proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

2. Warunki techniczne w zakresie zieleni:

- 1) należy dążyć do zachowania dwóch żywotników zachodnich rosnących na działce nr 1711 (np. droga szerokości 6 m, od granicy z dz. nr 1712/13 i 1712/14, pas zieleni z wkomponowanymi żywotnikami, chodnik przylegający do granicy), przy zastosowaniu rozwiązań chroniących systemy korzeniowe drzew;
- 2) układ drogowy na działce 1712/15: chodnik jednostronny prowadzony bezpośrednio przy zachodniej granicy działki (nie oddzielony od sąsiadujących nieruchomości wąskimi paskami „zieleni”), jezdni, pas zieleni przy wschodniej granicy nieruchomości;
- 3) wszelkie instalacje podziemne prowadzić pod światłem chodnika jezdni, utworzony pas zieleni pozostawić wolny od wszelkiej infrastruktury technicznej;
- 4) na utworzonych pasach zieleni zaprojektować nasadzenia krzewów, a w przypadku wystarczającej ilości miejsca, drzew kolumnowych (np. Quercus robur ‘Fastigiata Koster’, Thuja occidentalis ‘Columna’).

ENERGETYK
MIEJSKI

Daniel Kietkiewicz



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Zastępca Kierownika
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa


Jan Kuczak

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. +48 77 40 50 388
fax +48 77 40 34 474
e-mail: osi@kedzierzynkoze.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Załącznik do pisma nr OSR-IUC.7012.32.2021.DK

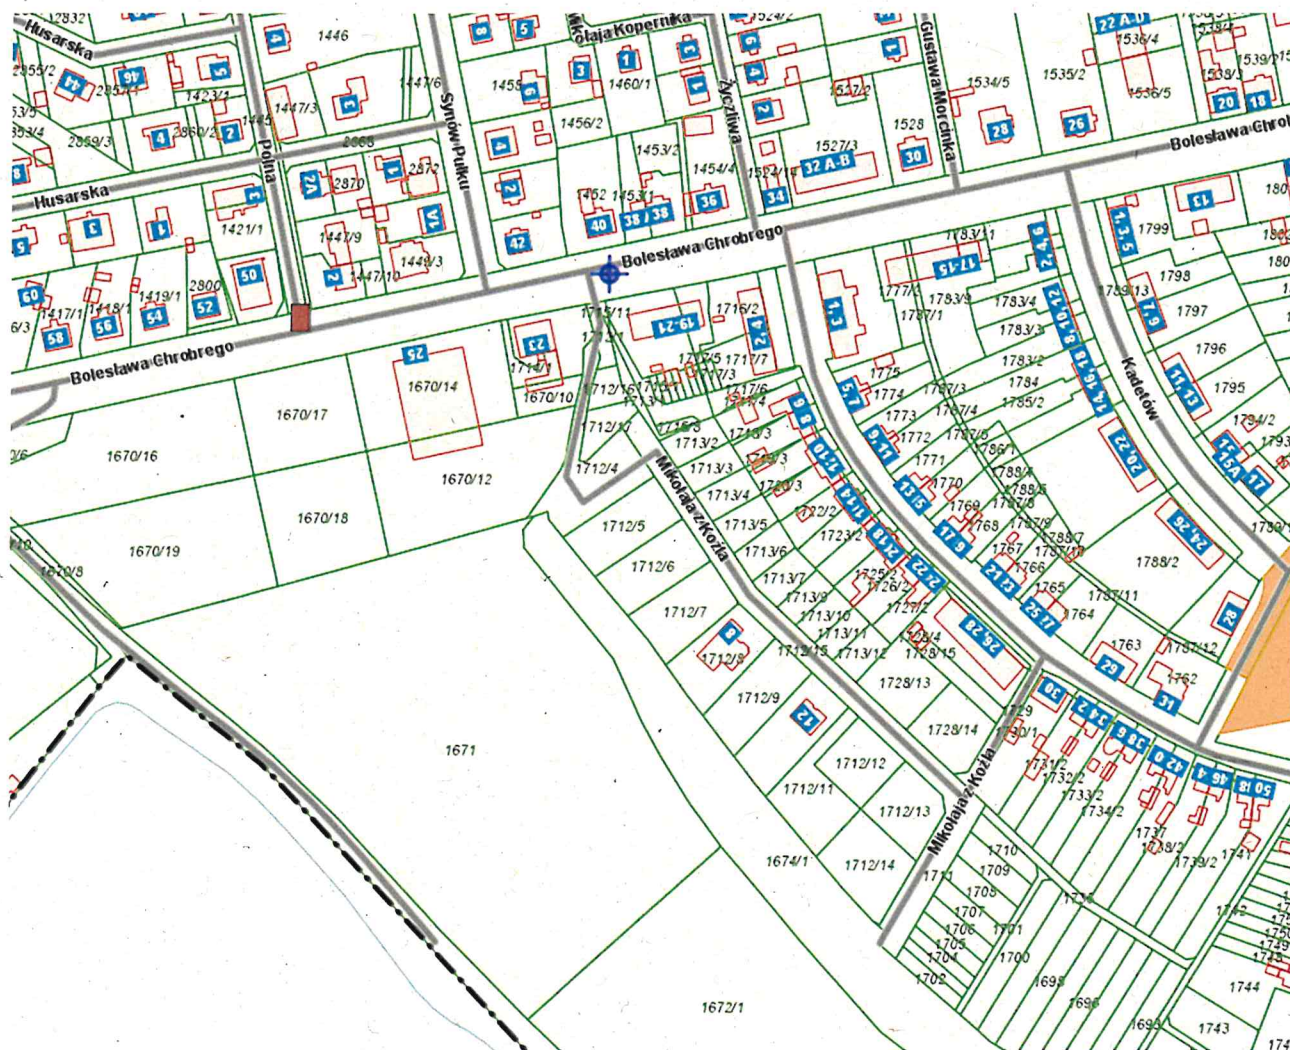

 Szafka SOU-5205

 Słup 03/05

ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kiełkiewicz



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. +48 77 40 50 388
fax +48 77 40 34 474
e-mail: osi@kedzierzynkozle.pl