


Załącznik nr 4.
Pożądane miejsce
lokalizacji klimatyzacji-
rzut I piętra



Grawitacyjny
 spływ skroplin
 do Pk

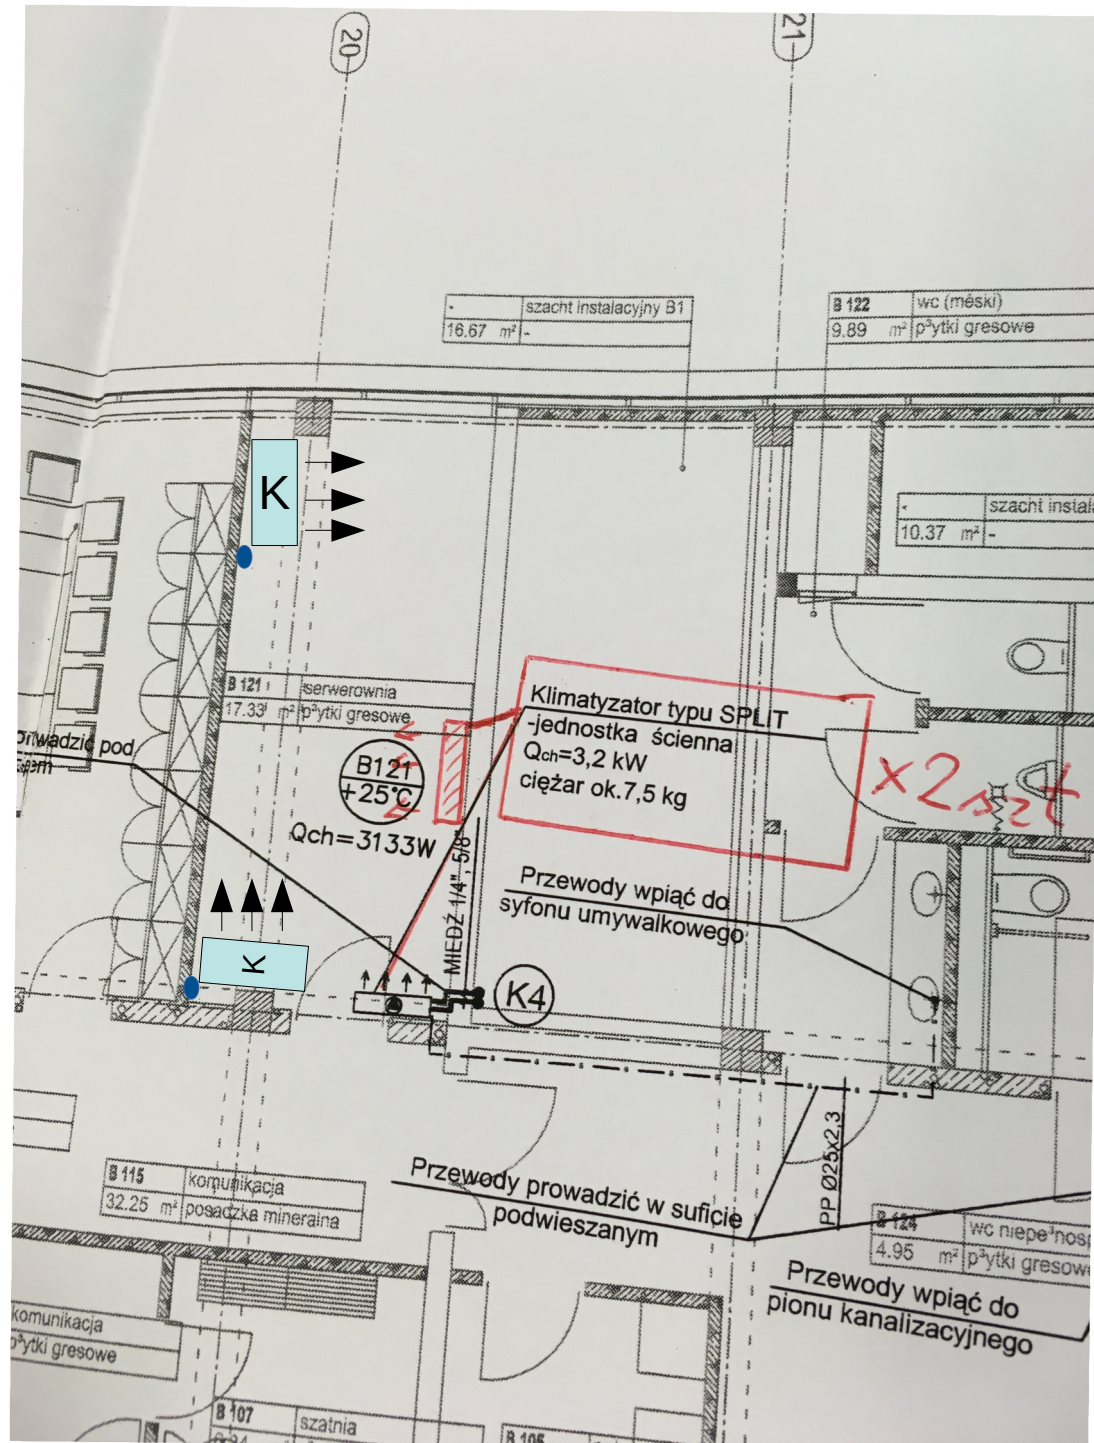