BUDYNEK ISTNIEJĄCY - PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

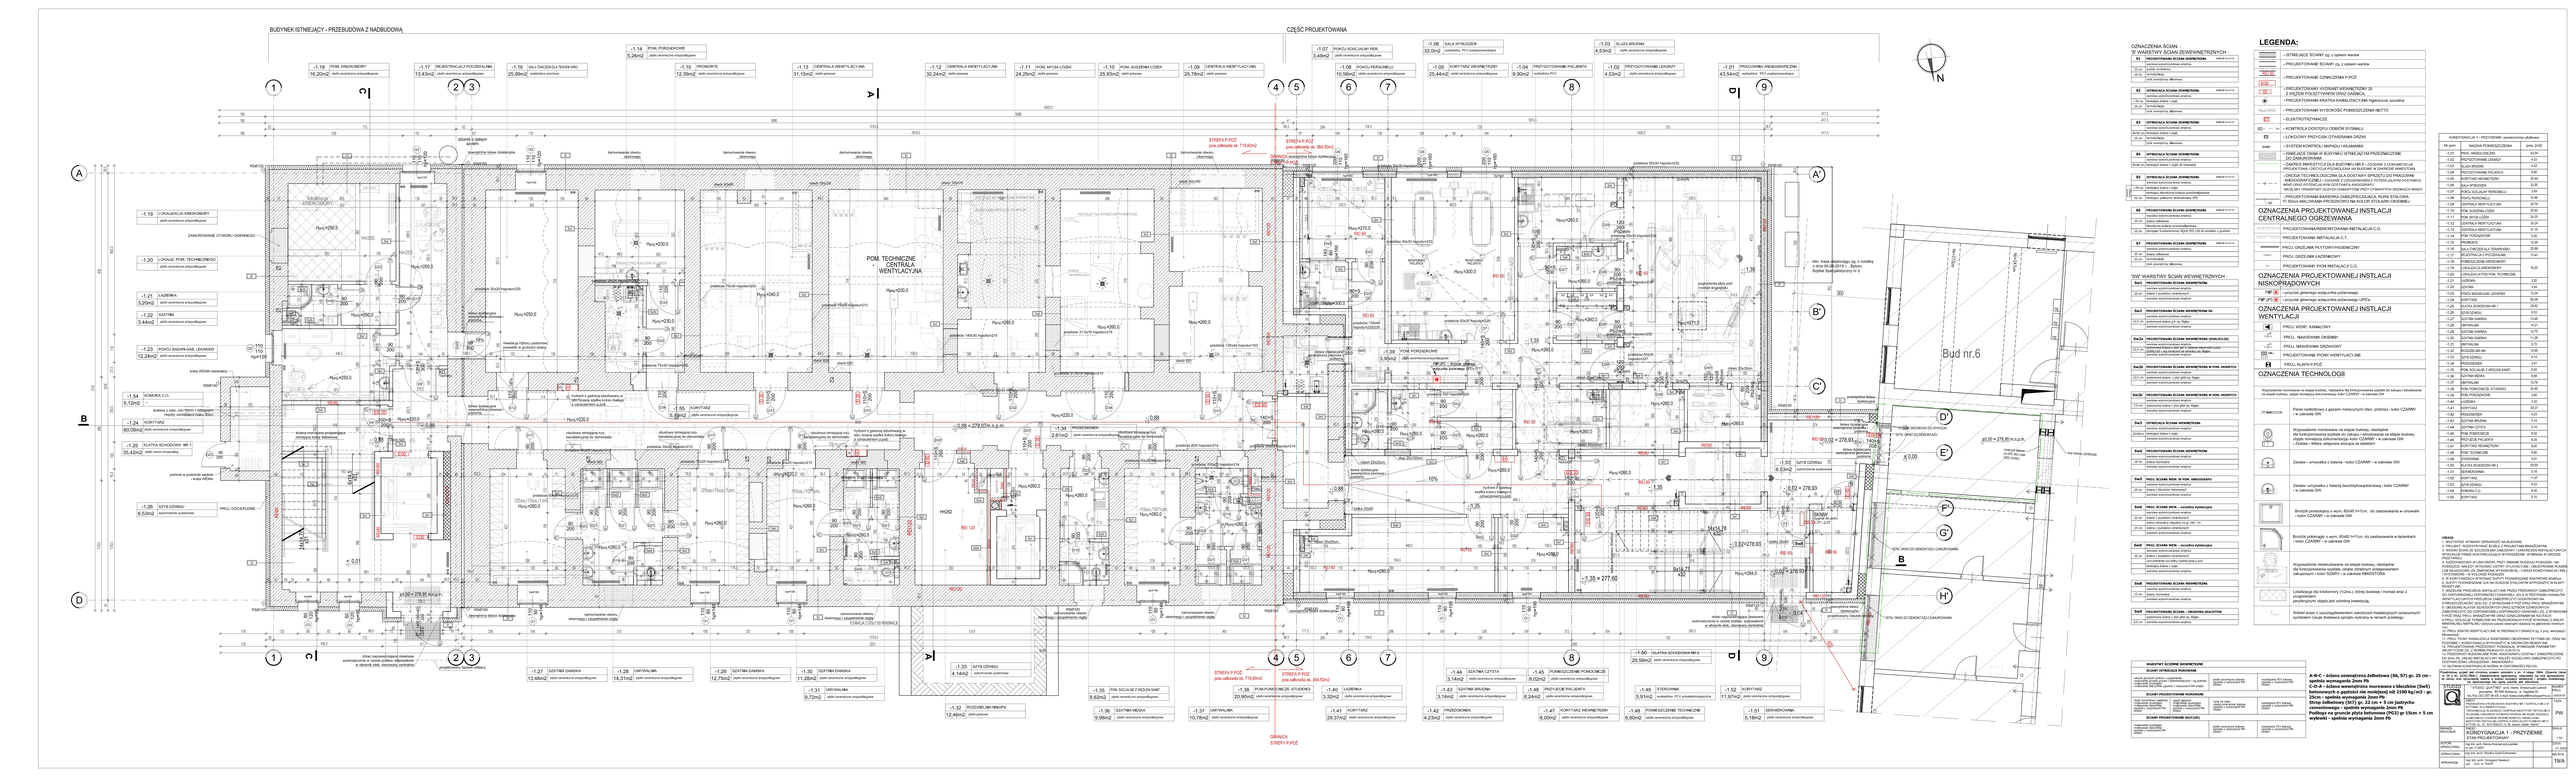

OZNACZENIA ŚCIAN :
'0' WARSTWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH :

S1	PRZEGRÓDY/ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	20 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
	tynk cementowy dekoracyjny	20 mm
S2	OSTRZEGCZA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	20 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
	tynk cementowy dekoracyjny	20 mm
S3	OSTRZEGCZA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	20 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
	tynk cementowy dekoracyjny	20 mm
S4	OSTRZEGCZA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	20 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
	tynk cementowy dekoracyjny	20 mm
S5	OSTRZEGCZA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	20 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
	izolacja termiczna z płyt polistyrenowych	180 mm
	okładzina z płyt cementowo-drewnopochodnych, PFV	20 mm
S6	PRZEGRÓDY/ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	20 mm
	ściana żelbetowa	250 mm
	izolacja termiczna	180 mm
	okładzina konstrukcyjna, ŚĘG ZIP 30 do montażu z profilami	20 mm
S7	PRZEGRÓDY/ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	20 mm
	ściana żelbetowa	250 mm
	tynk cementowy dekoracyjny	20 mm
S8	PRZEGRÓDY/ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	20 mm
	ściana żelbetowa	250 mm
	tynk cementowy dekoracyjny	20 mm

'SW' WARSTWY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH :

Sw1	PRZEGRÓDY/ŚCIANA WEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	15 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
	tynk cementowo-wapienny	15 mm
Sw2	PRZEGRÓDY/ŚCIANA WEWNĘTRZNA GK	WAR.NR 0/10/70
	GLETOWANIE KRAWĘDZI PŁYT I ZABEZPIECZENIE PŁYTEK NA NAROŻNIKACH	2 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
Sw2a	PRZEGRÓDY/ŚCIANA WEWNĘTRZNA (OBUSTRONNIE)	WAR.NR 0/10/70
	GLETOWANIE KRAWĘDZI PŁYT I ZABEZPIECZENIE PŁYTEK NA NAROŻNIKACH (OBUSTRONNIE)	2 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
Sw2b	PRZEGRÓDY/ŚCIANA WEWNĘTRZNA W POM. HIGIENICZNYCH	WAR.NR 0/10/70
	GLETOWANIE KRAWĘDZI PŁYT I ZABEZPIECZENIE PŁYTEK NA NAROŻNIKACH	2 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
Sw3	PRZEGRÓDY/ŚCIANA WEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	15 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
	tynk cementowo-wapienny	15 mm
Sw4	PRZEGRÓDY/ŚCIANA WEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	15 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
	tynk cementowo-wapienny	15 mm
Sw5	PRZEGRÓDY/ŚCIANA WEW. W POM. HIGIENICZNYCH	WAR.NR 0/10/70
	GLETOWANIE KRAWĘDZI PŁYT I ZABEZPIECZENIE PŁYTEK NA NAROŻNIKACH	2 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
Sw6	PRZEGRÓDY/ŚCIANA WEW. - wzorzec wykończenia	WAR.NR 0/10/70
	GLETOWANIE KRAWĘDZI PŁYT I ZABEZPIECZENIE PŁYTEK NA NAROŻNIKACH	2 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
Sw7	PRZEGRÓDY/ŚCIANA WEW. - wzorzec wykończenia	WAR.NR 0/10/70
	GLETOWANIE KRAWĘDZI PŁYT I ZABEZPIECZENIE PŁYTEK NA NAROŻNIKACH	2 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
Sw8	PRZEGRÓDY/ŚCIANA WEWNĘTRZNA	WAR.NR 0/10/70
	tynk cementowo-wapienny	15 mm
	ściana konstrukcyjna z betonu	250 mm
	tynk cementowo-wapienny	15 mm
Sw9	PRZEGRÓDY/ŚCIANA WEWNĘTRZNA - OBUDOWA SZACHTÓW	WAR.NR 0/10/70
	płyta kartonowo-gipsowa	12,5 mm

LEGENDA:

- ŚCIENIACZE ŚCIANY zg. z opisem warstw
- PRZEDSTAWIANIE ŚCIANY zg. z opisem warstw
- PRZEDSTAWIANIE OZNACZENIA P.POŻ
- PRZEDSTAWIONY WYGRANY WEWNĘTRZNY 25 Z WIĘZIEM YOLTZ TYNKIEM GRAZ GARDEX.A
- PRZEDSTAWIANIA KRATKA KANALIZACYJNA higieniczna, szczelna
- WODA WYSOKOŚĆ PRZEDSTAWIONYCH PRZY OTWARTYCH GRZEWACH WINNY
- WODA WYSOKOŚĆ PRZEDSTAWIONYCH PRZY OTWARTYCH GRZEWACH WINNY
- ELEKTROSTYMACJE
- KONTROLA DOSTĘPU/ DOMOFONY SYGNAŁU
- ŁOKCIOWY PRZYCISK OTWIERANIA DRZWI
- SYSTEM KONTROLI NAPADU I WŁAMANIA
- DZIELACZ DRAM W SZAFACH ELEKTRYCZNYCH PRZEWIDZIANE DO ZABUDOWANIA
- ZAKRES INWESTYCJI (I DLA ELEKTRYKI NR II - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BRANŻOWĄ ELEKTRYCZNĄ NR BUDYNKI W ZAKRESIE INWESTYCJI
- PRZEDSTAWIANIE ZAKRES PRZEBUDOWY I NADBUDOWY ORAZ ZAKRES ROZBIÓRKI ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU WRAZ Z PODSTAWOWĄ WYMIANĄ ELEMENTÓW PRZY OTWARTYCH GRZEWACH WINNY
- PRZEDSTAWIANIA BARIERKA ZABEZPIECZAJĄCA, KUPA STALOWA, WYSOKOŚĆ PRZEDSTAWIONYCH PRZY OTWARTYCH GRZEWACH WINNY

OZNACZENIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO ODRZYWIANIA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
- PROJEKTOWANA REDNOKTOWANA INSTALACJA C.O.
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T.
- PROJ. GRZEJNIK PŁYTOWY/HIGIENICZNY
- PROJ. ELEKTRYCZNY KADZIENNICY
- PROJEKTOWANY PYŁOWY INSTALACJA C.O.

OZNACZENIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

- PIP UP1 - przycisk głównego wyłącznika zasilanowego
- PIP UP2 - przycisk głównego wyłącznika zasilanowego UPS'a

OZNACZENIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI

- PROJ. WENT. KANALOWY
- PROJ. NAWIEWNIAK OKIENNY
- PROJ. WENTYLATOR DACHOWY
- PROJEKTOWANE PYONY WENTYLACYJNE
- PROJ. KLAPA P.POŻ.

OZNACZENIA TECHNOLOGII

Wyposażenie montowane na etapie budowy, niezbędne dla funkcjonowania szpitala do zakupu i wbudowania na etapie budowy, niezbędne dla funkcjonowania szpitala do zakupu i wbudowania na etapie budowy. - Zestaw - Winna zabezpieczać wszystkie wymagania

Panel nadzielowy z gazami medycznymi (tlen, próżnia) - kolor CZARNY - w zakresie GW

Wyposażenie montowane na etapie budowy, niezbędne dla funkcjonowania szpitala do zakupu i wbudowania na etapie budowy, niezbędne dla funkcjonowania szpitala do zakupu i wbudowania na etapie budowy. - Zestaw - Winna zabezpieczać wszystkie wymagania

Zestaw - umywalka z baterią - kolor CZARNY - w zakresie GW

Zestaw umywalka z baterią bezdotykowa/kolankowa - kolor CZARNY - w zakresie GW

Brodzik posadzkowy o wym. 80x80 h=7cm, do zastosowania w toaletach - kolor CZARNY - w zakresie GW

Wyposażenie montowane na etapie budowy, niezbędne dla funkcjonowania szpitala, dotyczy wyłącznie przygotowanym zabudowanych - kolor SZARY - w zakresie INWESTORA

Lokalizacja dla kriokomory (1x2m.), której dostawcą i montaż wraz z podłączeniem będzie wykonywany przez inny podmiot.

Widoki ścian z uwzględnieniem zakończeń instalacyjnych oznaczonych symbolem tynuje dostawca sprzętu wyżenty w ramach przetargu.

UWAGI:

1. MIEJSCA WYMAGAJĄCE SZYKOWEGO NA BUDOWIE.
2. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3. WSZEKIE ŚCIANY DO SZCZOŁU ARK.ZABUDOWY I ZAKUWCZEŃ INSTALACYJNYCH
4. ŚCIANY OSTATECZNEGO WYKOŃCZENIA, WYSTĘPUJĄCE W WARIACH PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
5. KAŻDORAZOWO W LINII DRZWI, PRZY ŚMIANIE RODZAJU POSADZKI, NA PODSTAWIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO, NALEŻY WYKONAĆ PRÓG ZE SPADKIEM DO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA O WYSOKOŚCI 1 WYSOKI PRZEWIDZIANEJ DO ZABUDOWY
6. W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH, GDZIE ZASTOSOWANO PODŁOGI TECHNICZNE, WYSOKOŚĆ PODŁOGI GW NA RZUCIE STALOWYM WYNOSZĄCY 15 CM.
7. RZĘDNE PRZYJĘCIA INSTALACJI ACT ORAZ PRZYJĘĆ PRZEDMIOTÓW ZABEZPIECZYĆ PRZED ZAMARZANIEM W OKRESIE ZIMOWYM. ZAKRES ZABEZPIECZEŃ PRZYJĘĆ ACT ORAZ PRZEDMIOTÓW ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP.
8. PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ZAKŁADA SIĘ OCIEPLENIE ZGODNIE Z OBLICZENIAMI CIEPLNYMI.
9. PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ZAKŁADA SIĘ OCIEPLENIE ZGODNIE Z OBLICZENIAMI CIEPLNYMI.
10. PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ZAKŁADA SIĘ OCIEPLENIE ZGODNIE Z OBLICZENIAMI CIEPLNYMI.
11. PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ZAKŁADA SIĘ OCIEPLENIE ZGODNIE Z OBLICZENIAMI CIEPLNYMI.
12. PRZEJŚCIOWANIE PRZEDMIOTÓW PODŁOGOWE WYMAGANE PRAWIDŁOWO WYKONANIE ZGODNIE Z OBLICZENIAMI CIEPLNYMI.
13. PRZEJŚCIOWANIE PRZEDMIOTÓW ŚCIENNE WYMAGANE PRAWIDŁOWO WYKONANIE ZGODNIE Z OBLICZENIAMI CIEPLNYMI.
14. PRZEJŚCIOWANIE PRZEDMIOTÓW SUFITOWE WYMAGANE PRAWIDŁOWO WYKONANIE ZGODNIE Z OBLICZENIAMI CIEPLNYMI.

A-B-C - ściana zewnętrzna żelbetowa (S6, S7) gr. 25 cm - system wymagania 2cm Ps
C-D-H - ściana wewnętrzna murowana z bloczków (Sw7) gr. 25 cm - system wymagania 2cm Ps - ściana nośna gr. 25cm - system wymagania 2cm Ps
Strop żelbetowy (S07) gr. 22 cm + 5 cm jastrychu
Strop żelbetowy (S07) gr. 22 cm + 5 cm + 5 cm wylewki
Podłoga na gruncie płyta betonowa (P03) gr 15cm + 5 cm wylewki - system wymagania 2cm Ps

WARSTWY ŚCIANY WEWNĘTRZNE	
ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE	
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana - na ścianach w pomieszczeniach wilgotnych	system płyt firmy Knauf lub równoważny
płyta gipsowo-kartonowa zwykła - w pozostałych pomieszczeniach	system płyt firmy Knauf lub równoważny
ŚCIANY PRZEDSTAWIONE WARIANTOWO	
- ściana konstrukcyjna z betonu - ściana konstrukcyjna z bloczków - ściana konstrukcyjna z cegły	płyta gipsowo-kartonowa system płyt firmy Knauf lub równoważny
ŚCIANY PRZEDSTAWIONE GRUBOŚCI	
- ściana konstrukcyjna z betonu - ściana konstrukcyjna z bloczków - ściana konstrukcyjna z cegły	płyta gipsowo-kartonowa system płyt firmy Knauf lub równoważny

WARSTWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE	
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana - na ścianach w pomieszczeniach wilgotnych	system płyt firmy Knauf lub równoważny
płyta gipsowo-kartonowa zwykła - w pozostałych pomieszczeniach	system płyt firmy Knauf lub równoważny
ŚCIANY PRZEDSTAWIONE WARIANTOWO	
- ściana konstrukcyjna z betonu - ściana konstrukcyjna z bloczków - ściana konstrukcyjna z cegły	płyta gipsowo-kartonowa system płyt firmy Knauf lub równoważny
ŚCIANY PRZEDSTAWIONE GRUBOŚCI	
- ściana konstrukcyjna z betonu - ściana konstrukcyjna z bloczków - ściana konstrukcyjna z cegły	płyta gipsowo-kartonowa system płyt firmy Knauf lub równoważny

KONDYGNACJA 1 - PRZYZIEMIE - powierzchnie użytkowe	
Nr pom.	NAZWA POMIESZCZENIA pow. [m2]
-1.01	PRAC. ANGIOKARDIOGR. 43,54
-1.02	PRZYGOTOWANIE LEKARZY 4,53
-1.03	ŚLUZA BRUDNA 4,53
-1.04	PRZYGOTOWANIE PACJENTA 9,90
-1.05	KORYTARZ WEWNĘTRZNY 25,44
-1.06	SALA WYSUSZEŃ 32,20
-1.07	POKÓJ SOCJALNY PER. 3,49
-1.08	POKÓJ PERSONELU 10,56
-1.09	CENTRALA WENTYLACYJNA 25,78
-1.10	POM. SUSZENIA LÓDEK 25,93
-1.11	POM. MYCIA LÓDEK 24,25
-1.12	CENTRALA WENTYLACYJNA 32,24
-1.13	CENTRALA WENTYLACYJNA 31,15
-1.14	POM. PORZĄDKOWE 5,26
-1.15	PROMENITE 12,39
-1.16	SALA ĆWICZEŃ DLA TOWARZYSTWA 25,99
-1.17	REJESTRACJA I POCZEKLNIA 13,43
-1.18	POM. KRIOKOMORY 16,26
-1.19	LOKALIZACJA KRIOKOMORY 10,20
-1.20	LOKALIZ. POM. TECHNICZNEGO
-1.21	ŁAZIENKA 3,20
-1.22	SZATNIA 3,44
-1.23	POKÓJ DIAGNOSTYKI LEKARSKIEJ 12,24
-1.24	KORYTARZ 60,08
-1.25	KLATKA SCHODOWA NR 1 35,42
-1.26	SZYB DŹWIGU 6,53
-1.27	SZATNIA DAMSKA 13,48
-1.28	UMYWALNIA 14,31
-1.29	SZATNIA DAMSKA 12,75
-1.30	SZATNIA DAMSKA 11,28
-1.31	UMYWALNIA 9,72
-1.32	PRZEDSIONEK NASUPS 12,48
-1.33	SZYB DŹWIGU 4,14
-1.34	PRZEDSIONEK 2,61
-1.35	POM. SOCJALNE Z WĘZŁEM SANIT. 8,62
-1.36	SZATNIA MĘSKA 9,98
-1.37	UMYWALNIA 10,78
-1.38	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 20,90
-1.40	ŁAZIENKA 3,32
-1.41	KORYTARZ 29,37
-1.42	PRZEDSIONEK 4,23
-1.43	SZATNIA ŚLUZOWA 3,14
-1.44	SZATNIA CZYSTA 3,14
-1.45	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 8,02
-1.46	PRZYJĘCIE PACJENTA 9,24
-1.47	KORYTARZ WEWNĘTRZNY 8,00
-1.48	POMIESZCZENIE TECHNICZNE 6,80
-1.49	STERYLIZATOR 9,91
-1.50	KLATKA SCHODOWA NR 2 29,58
-1.51	SERWEROWNIA 5,18
-1.52	KORYTARZ 11,97
-1.53	SZYB DŹWIGU 5,10
-1.54	KOMÓRA CO 5,40
-1.55	KORYTARZ 5,10

| | | |