


ROZDZIELNICA R p.poż.
SKALA 1:10

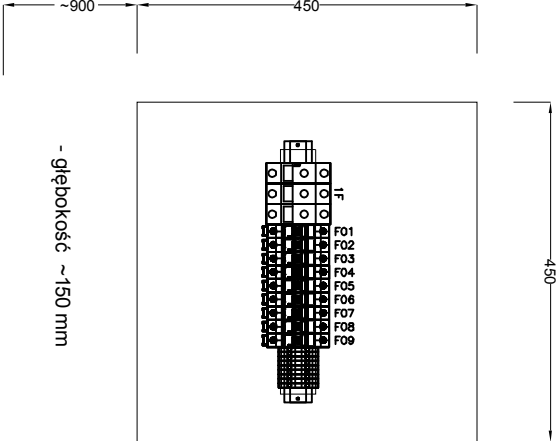

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| ZESTAWIENIE MONTAŻOWE | | | |
| 1 | Obudowa ognioodporna F90; 450x450x148 | 1 | |
| 2 | Rozłącznik bezpiecznikowy ISFL-100A, 3- bieg, z wkładką NH000 - 40A | 1 | |
| 3 | Wyłącznik nadprądowy typu NG125N-1P o podwyższonej zdolności zwarciowej | 9 | |
| 4 | Lista zaciskowa - komplet | 1 | |

SCHEMAT Rp.poż - na rys. E-10

- WYTYCZNE BUDOWY I MONTAŻU ROZDZIELNICY
- Podczas prefabrykacji rozdzielnic należy uwzględnić:
- wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić przez listwy zaciskowe, zastosować listwy zaciskowe o wielkości stosownie do przekroju przewodu,
 - mocować na typowej szynie TH,
 - wszystkie obwody od aparatów do listwy opisać przy listwie zaciskowej,
 - na wewnętrznej stronie drzwiczek wykonać kieszonkę na dokumenty, w której umieścić aktualny schemat rozdzielnic (schemat zabezpieczyć przed wilgocią),
 - w rozdzielnicę wszystkie aparaty modułowe opisać w sposób czytelny, na trwałe, zgodnie ze schematem,
 - na korbówki przewodów wprowadzonych na zaciski aparatów nabiżyć tulejki adresowe,
 - na zewnętrzny obudowy rozdzielnic wykonać trwałe napisy podające jej symbol,
 - rozdzielnicę wyposażać w zamek na klucz,
 - każdorazowo wyposażoną rozdzielnicę przed zamontowaniem przedstawić do akceptacji Inwestora.

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - REALIZACYJNE BUDOWNICTWA "PION" SP. z o.o., ul. PADEREWSKIEGO 102, 85-075 BYDGOSZCZ | | | | | | | | | |
| PION | | INWESTOR | | TREŚĆ: | | DATA: 10.09.2019 | | TN-C-S SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE | |
| | | Kujawsko - Pomorski | | Przebudowa budynku | | PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Renata Filipiak | | ROZDZIELNICA Rp.poż. | |
| | | Urząd Wojewódzki | | Centrum Powiadamiania Ratunkowego | | OPRACOWAŁ: mgr inż. Renata Filipiak | | SKALA | |
| | | ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz | | przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy | | SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jerzy Grzesiak | | STADIUM: PBW | |
| REWIZJA: ZMIANY: | | PODPIS: | | | | | | NR RYSUNKU: E-12 | |
| | | | | | | | | 1 z 1 | |