



## Rury pojedyncze

Powierzchnia utwardzona

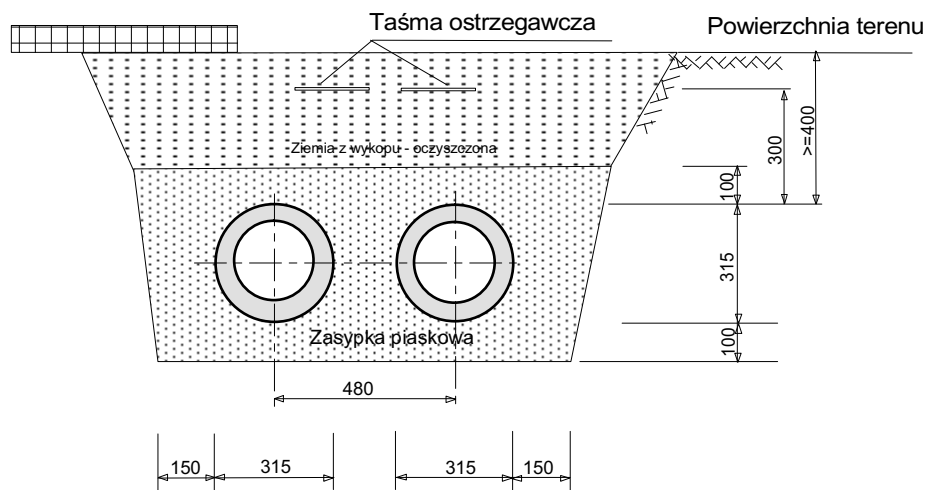

## Rury podwójne (TWIN)

Powierzchnia utwardzona

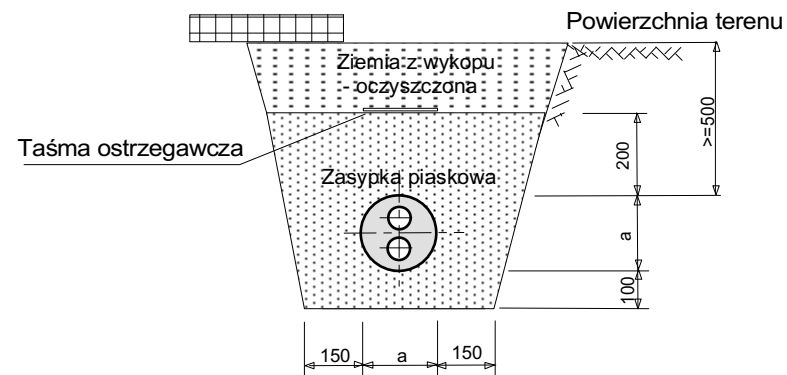

Wymiar "a" odpowiada średnicy zewnętrznej rury osłonowej PEHD, tj. odpowiednio 560, 400 lub 250 mm.

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz			
Osiedlowa sieć ciepłownicza dla rejonu ul. Przemysłowa-Rozwojowa-Inwestycyjna w Kępnie, obwód Krążkowy - dz.nr 1009/37, 1009/58, 1010/22, 1010/24, 1009/53.			Rys. nr
<b>Przekrój wykopu</b>			<b>4</b>
Projektant :	mgr inż. M. Licznarski	NB/U/7342/40/98	Skala <b>1:20</b>
Sprawdził :	mgr inż. K.Biernacki	NB/U/7342/37/98	
XII.2022 r.	N a z w i s k o	Uprawnienia	
		Podpis	